


V 水 質

1 水質検査計画

(1)基本方針

本市における水道水の水質検査は、この水質検査計画に基づき行います。水質検査計画は、水源の水質汚濁状況を考慮して、水質検査を行う地点、項目、頻度及び方法、その他必要な事項を定めます。また、臨時に行う水質検査の実施方法等も定めます。水質検査計画は毎年度前に公表します。水質検査結果についても随時公表していきます。

水質検査計画は毎年作成し、年度開始前に公表します。公表した水質検査計画に基づき水質検査を行い、その結果をホームページ等で公表します。

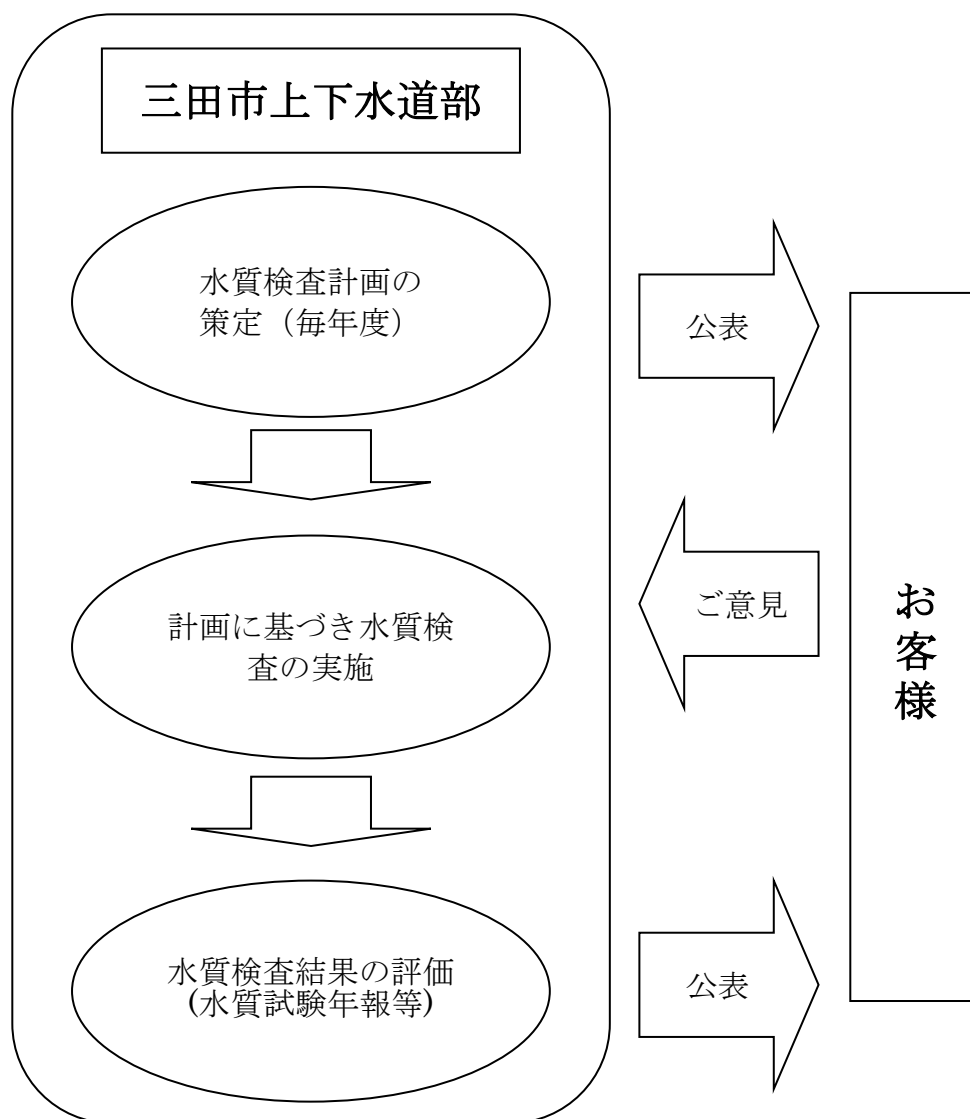


(2)採水地点

定期水質検査採水地点

区分	名称	系等	採水箇所
浄水	古城浄水場	古城浄水場出口	給水栓
	山田天日乾燥場	古城浄水場系管末	給水栓
	大磯加圧所	高平浄水場系管末	給水栓
	上青野給水加圧所	県第一受水系管末	給水栓
	大谷水質監視所	県第一受水系管末	給水栓
	蛍の郷給水加圧所	県第二受水系管末	給水栓
	馬渡水質監視所	県第三受水系管末	給水栓
	永沢寺加圧所	母子浄水場系管末	給水栓
原水	下山取水口	武庫川 表流水	
	山田ダム	山田川 表流水	
	高平浄水場 場内	浅井戸	
	勝合谷池	表流水	

管末残留塩素濃度測定地点

区分	名称	系等	採水箇所
浄水	香下	古城浄水場系管末	ドレーン
	環境センター(下田中)	古城浄水場系管末	給水栓
	日出坂	県第一受水系管末	ドレーン
	インダストリアルパーク	県第一受水系管末	ドレーン
	上青野	県第一受水系管末	給水栓
	うぐいすの里東	県第一受水系管末	ドレーン
	大谷	県第一受水系管末	給水栓
	乙原	県第二受水系管末	ドレーン
	乙原公民館	県第二受水系管末	給水栓
	蛍の郷	県第二受水系管末	ドレーン
	緑風台	県第二受水系管末	ドレーン
	蛍が丘団地	県第二受水系管末	ドレーン
	飯盛山	県第二受水系管末	ドレーン
	有馬富士団地	県第二受水系管末	給水栓
	広野	県第二受水系管末	給水栓
	馬渡	県第三受水系管末	給水栓
	永沢寺	母子浄水場系管末	給水栓

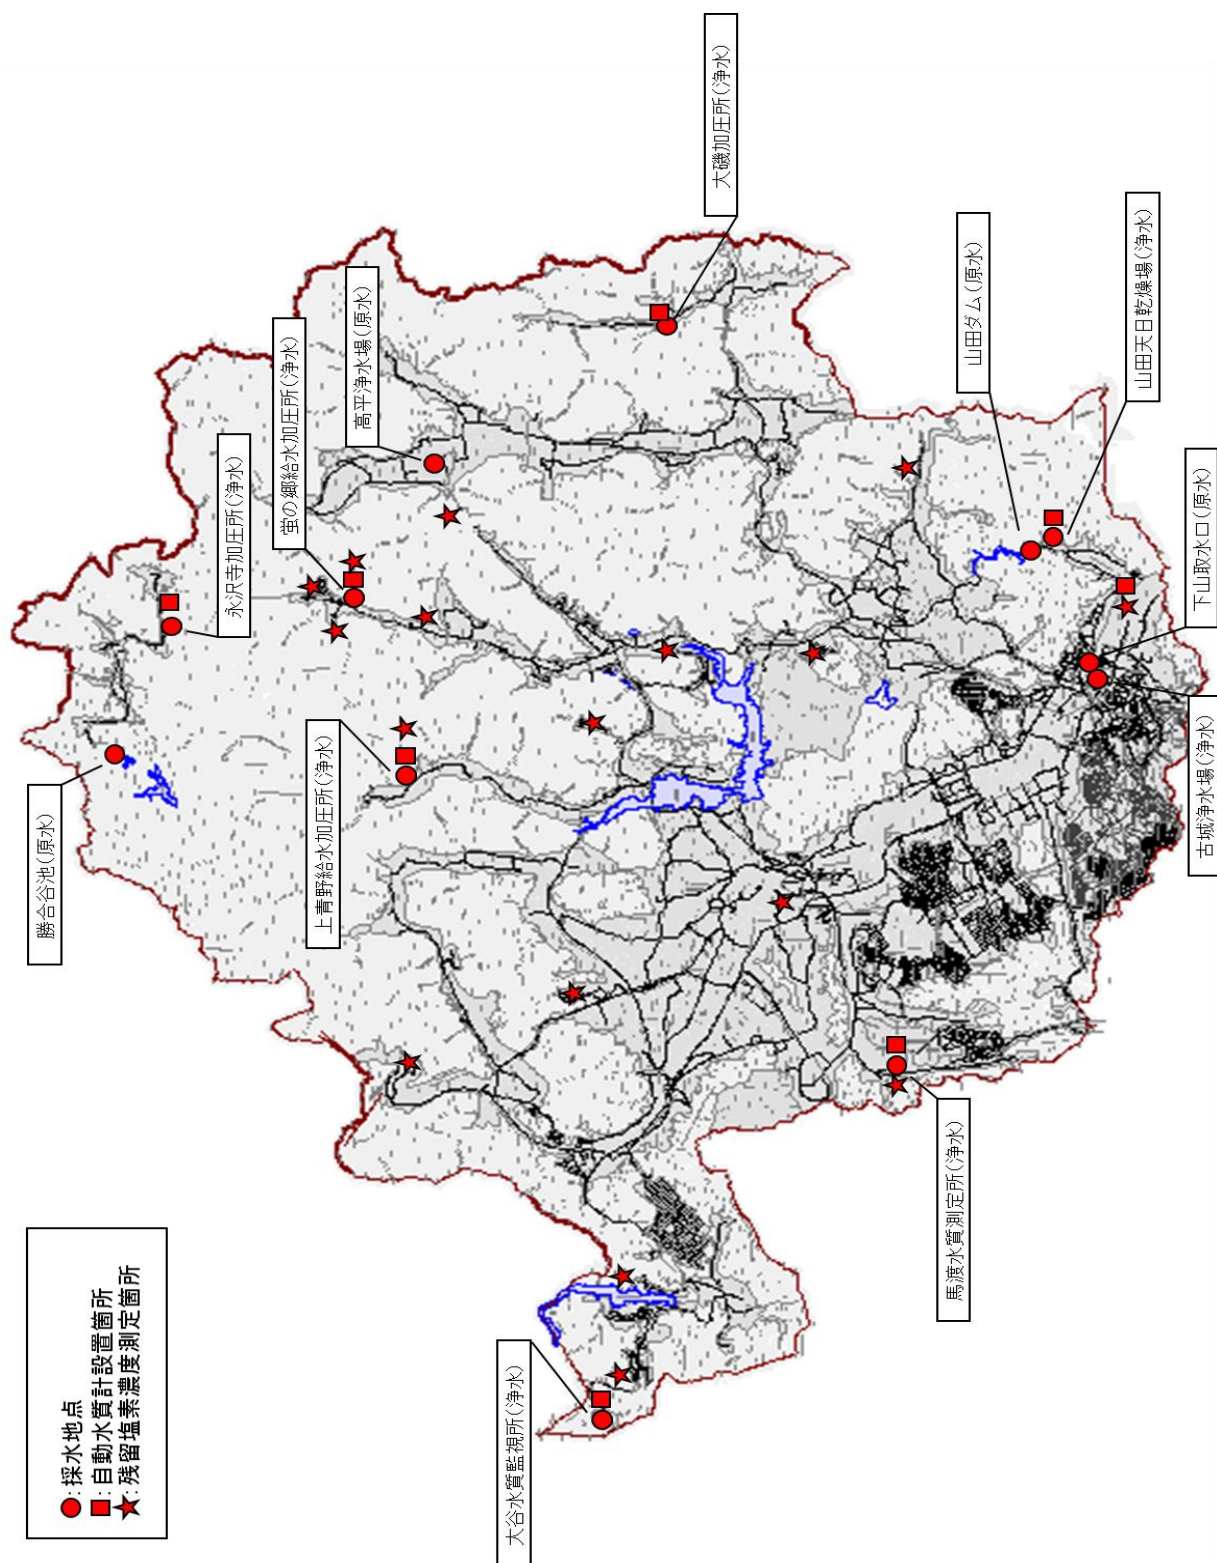

(3)検査頻度

番号	項目	検査頻度(回/年)		備考
		浄水	原水	
1	一般細菌	24	12	
2	大腸菌	24	12	
3	カドミウム及びその化合物	4	1	委託検査
4	水銀及びその化合物 ※注	1	1	委託検査
5	セレン及びその化合物	4	1	委託検査
6	鉛及びその化合物	4	1	委託検査
7	ヒ素及びその化合物	4	1	委託検査
8	六価クロム化合物	4	1	委託検査
9	亜硝酸態窒素	24	12	
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	4	1	委託検査
11	亜硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	24	12	
12	フッ素及びその化合物	24	12	
13	ホウ素及びその化合物	4	1	委託検査
14	四塩化炭素	12	12	
15	1,4-ジオキサン	12	12	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス1,2-ジクロロエチレン	12	12	
17	ジクロロメタン	12	12	
18	テトラクロロエチレン	12	12	
19	トリクロロエチレン	12	12	
20	ベンゼン	12	12	
21	塩素酸	12	-	
22	クロロ酢酸	4	-	委託検査
23	クロロホルム	12	-	
24	ジクロロ酢酸	4	-	委託検査
25	ジブロモクロロメタン	12	-	
26	臭素酸	4	-	委託検査
27	総トリハロメタン	12	-	
28	トリクロロ酢酸	4	-	委託検査
29	ブロモジクロロメタン	12	-	
30	ブロモホルム	12	-	
31	ホルムアルデヒド	4	-	委託検査
32	亜鉛及びその化合物	4	1	委託検査
33	アルミニウム及びその化合物	4	1	委託検査
34	鉄及びその化合物	4	1	委託検査
35	銅及びその化合物	4	1	委託検査
36	ナトリウム及びその化合物	24	12	
37	マンガン及びその化合物	4	1	委託検査
38	塩化物イオン	24	12	
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	24	12	
40	蒸発残留物	4	1	
41	陰イオン界面活性剤 ※注	1	1	委託検査
42	ジェオスミン	4	4	
43	2-メチルイソボルネオール	4	4	
44	非イオン界面活性剤	4	1	委託検査
45	フェノール類 ※注	1	1	委託検査
46	TOC(全有機炭素)	24	12	
47	pH値	365	365	
48	味	365	365	
49	臭気	365	365	
50	色度	365	365	
51	濁度	365	365	
52	クリプトスポリジウム		4	委託検査
53	ジアルジア		4	委託検査
54	嫌気性芽胞菌		4	
55	農薬類(120項目)	2	2	委託検査

注) 過去3年間の検査結果から3年に1回に省略可能な項目ですが、より安全性または性状を確認するため
年1回以上検査を行います

2 水質の状況

平成28年度 浄水水質検査結果表(年度平均値)

採水場所		古城浄水場内	山田乾燥場	波豆川公民館	上青野給水加圧所	大谷水質監視所	蛭の郷給水加圧所	馬渡水質監視所	永沢寺加圧所	基準値等
項目										
1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	100集落/ml 以下
2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003mg/l 以下
4	水銀及びその化合物	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005mg/l 以下
5	セレン及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/l 以下
6	鉛及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/l 以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/l 以下
8	六価クロム化合物	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05mg/l 以下
9	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04mg/l 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/l 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.18	0.18	0.42	0.27	0.28	0.28	0.24	0.37	10mg/l 以下
12	フッ素及びその化合物	0.10	0.11	0.12	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.8mg/l 以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1mg/l 以下
14	四塩化炭素	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.002mg/l 以下
15	1, 4-ジオキサン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.05mg/l 以下
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04mg/l 以下
17	ジクロロメタン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02mg/l 以下
18	テトラクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/l 以下
19	トリクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/l 以下
20	ベンゼン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/l 以下
21	塩素酸	0.08	0.08	0.06未満	0.15	0.17	0.08	0.07	0.06未満	0.6mg/l 以下
22	クロロ酢酸	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/l 以下
23	クロロホルム	0.012	0.020	0.002	0.018	0.015	0.016	0.011	0.020	0.06mg/l 以下
24	ジクロロ酢酸	0.003未満	0.005	0.003未満	0.007	0.006	0.008	0.007	0.007	0.03mg/l 以下
25	ジブロモクロロメタン	0.001	0.002	0.002	0.004	0.003	0.004	0.004	0.001未満	0.1mg/l 以下
26	臭素酸	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/l 以下
27	総トリハロメタン	0.017	0.029	0.005	0.030	0.027	0.028	0.023	0.026	0.1mg/l 以下
28	トリクロロ酢酸	0.003未満	0.004	0.003未満	0.007	0.006	0.007	0.006	0.010	0.03mg/l 以下
29	ブロモジクロロメタン	0.004	0.007	0.001	0.008	0.007	0.008	0.008	0.006	0.03mg/l 以下
30	ブロモホルム	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09mg/l 以下
31	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.08mg/l 以下
32	亜鉛及びその化合物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.07	0.01未満	1mg/l 以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.02未満	0.03	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.04	0.2mg/l 以下
34	鉄及びその化合物	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.3mg/l 以下
35	銅及びその化合物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1mg/l 以下
36	ナトリウム及びその化合物	9.7	9.7	9.8	9.2	9.2	9.2	9.2	11.4	200mg/l 以下
37	マンガン及びその化合物	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05mg/l 以下
38	塩化物イオン	12.3	12.4	7.5	14.6	15.0	14.6	14.7	10.8	200mg/l 以下
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	35	35	22	37	34	33	36	15	300mg/l 以下
40	蒸発残留物	83	71	66	81	81	77	45	63	500mg/l 以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2mg/l 以下
42	ジェオスミン	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001mg/l 以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001mg/l 以下
44	非イオン界面活性剤	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02mg/l 以下
45	フェノール類	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005mg/l 以下
46	有機物(TOC)	0.9	1.0	0.2未満	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	5mg/l 以下
47	pH 値	7.2	7.2	7.5	7.7	7.5	7.5	7.5	7.7	5.8～8.6
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	5度以下
51	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下
52	残留塩素	0.9	0.6	0.7	0.4	0.5	0.7	0.6	0.6	1mg/l程度以下
53	水温	17.3	17.4	17.2	16.6	17.4	16.8	18.0	14.3	

原水水質検査結果表(年度平均値)

下山取水口(武庫川)


下山取水口(武庫川 表流水)

項 目		平成 24 年 度	平成 25 年 度	平成 26 年 度	平成 27 年 度	平成 28 年 度	水道水質基準
1	一 般 細 菌	1,103	848	3,021	1,438	1,065	100集落/ml 以下
2	大 腸 菌	1,504	1,457	4,218	774	938	不検出
3	カト`ミウム及びその化合物	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003mg/l 以下
4	水 銀 及 び 其 の 化 合 物	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005mg/l 以下
5	セレン及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/l 以下
6	鉛 及 び 其 の 化 合 物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/l 以下
7	ヒ素及びその化合物	0.002	0.001未満	0.002	0.001	0.001未満	0.01mg/l 以下
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05mg/l 以下
9	亜 硝 酸 態 窒 素			0.005未満	0.004未満	0.004未満	0.04mg/l 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/l 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.06	0.24	0.24	0.16	0.12	10.00mg/l 以下
12	フッ素及びその化合物	0.09	0.08未満	0.09	0.11	0.09	0.8mg/l 以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1mg/l 以下
14	四 塩 化 炭 素	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.002mg/l 以下
15	1,4- シ ` オ キ サ ン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.05mg/l 以下
16	シス-1,2-ジクロエチレン及びトランス1,2-ジクロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04mg/l 以下
17	シ ` ク ロ ロ メ タ ン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02mg/l 以下
18	テトラクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/l 以下
19	トリクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/l 以下
20	ヘ ` ン セ ` ン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/l 以下
21	亜鉛及びその化合物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1mg/l 以下
22	アルミニウム及びその化合物	0.05	0.14	0.05	0.06	0.06	0.2mg/l 以下
23	鉄 及 び 其 の 化 合 物	0.30	0.32	0.27	0.19	0.24	0.3mg/l 以下
24	銅 及 び 其 の 化 合 物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1mg/l 以下
25	ナトリウム及びその化合物	9.0	9.0	8.0	8.5	8.7	200mg/l 以下
26	マンガン及びその化合物	0.074	0.083	0.075	0.046	0.063	0.05mg/l 以下
27	塩 化 物 イ オ ン	9.0	9.3	8.1	7.6	7.8	200mg/l 以下
28	カルシウム・マグ`ネシウム等(硬度)	41	42	35	35	35	300mg/l 以下
29	蒸 発 残 留 物	50	77	105	75	85	500mg/l 以下
30	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2mg/l 以下
31	シ ` ェ オ ス ミ ン	0.000003	0.000016	0.000004	0.000002	0.000005	0.00001mg/l 以下
32	2-メチルイソホルネオール	0.000001未満	0.000001未満	0.000005	0.000005	0.000003	0.00001mg/l 以下
33	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02mg/l 以下
34	フ ェ ノ ー ル 類	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005mg/l 以下
35	有 機 物	2.3	2.3	2.3	2.0	2.1	5mg/l 以下
36	pH 値	7.2	7.1	7.0	7.3	7.4	5.8~8.6
37	臭 気	異常あり	異常あり	異常あり	異常あり	異常あり	異常なし
38	色 度	12	12	14	10	10	5.0度以下
39	濁 度	3.6	3.7	7.7	3.3	3.4	2.0度以下
40	クリフ`トスホ`リシ`ウム	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
41	水 温	17.2	16.5	17.3	16.3	17.8	

生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/l)

平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
1.2	1.4	1.0	1.3	1.3


年度平均

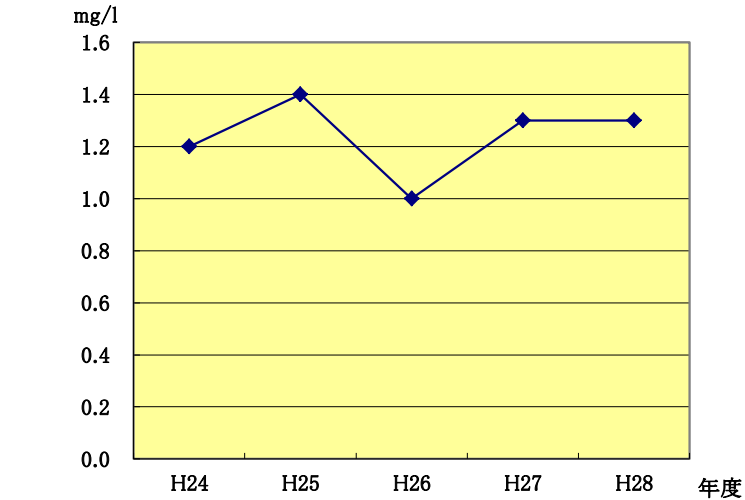

アンモニア態窒素 (mg/l)

平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

年度平均

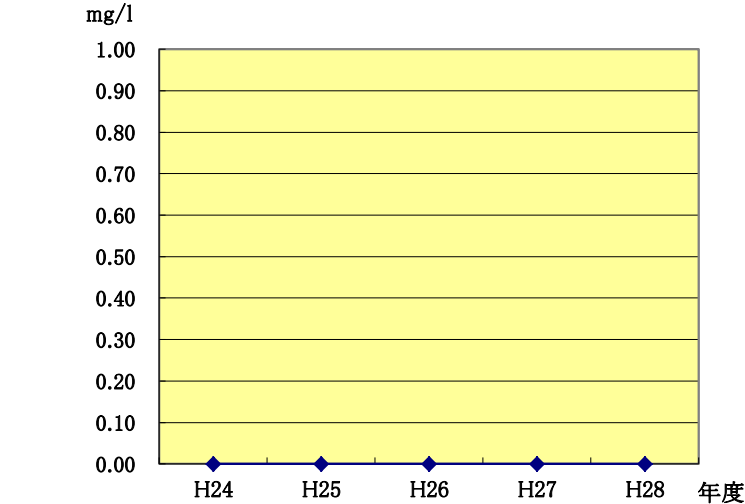

原水水質検査結果表(年度平均値)


項 目		平成 24 年 度	平成 25 年 度	平成 26 年 度	平成 27 年 度	平成 28 年 度	水道水質基準
1	一 般 細 菌	553	972	1,897	897	576	100集落/ml 以下
2	大 腸 菌	597	904	1,224	393	1,111	不検出
3	カト`ミウム及びその化合物	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003mg/l 以下
4	水 銀 及 び 其 の 化 合 物	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005mg/l 以下
5	セレン及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/l 以下
6	鉛 及 び 其 の 化 合 物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/l 以下
7	ヒ素及びその化合物	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.01mg/l 以下
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05mg/l 以下
9	亜 硝 酸 態 窒 素			0.005未満	0.004未満	0.004未満	0.04mg/l 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/l 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.09	0.29	0.21	0.20	0.15	10.00mg/l 以下
12	フッ素及びその化合物	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.8mg/l 以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1mg/l 以下
14	四 塩 化 炭 素	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.002mg/l 以下
15	1,4- シ ` オ キ サ ン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.05mg/l 以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04mg/l 以下
17	シ ` ク ロ ロ メ タ ン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02mg/l 以下
18	テトラクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/l 以下
19	トリクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/l 以下
20	ヘ ` ン セ ` ン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/l 以下
21	亜鉛及びその化合物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1mg/l 以下
22	アルミニウム及びその化合物	0.11	0.04	0.11	0.08	0.04	0.2mg/l 以下
23	鉄 及 び 其 の 化 合 物	0.29	0.14	0.30	0.19	0.11	0.3mg/l 以下
24	銅 及 び 其 の 化 合 物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1mg/l 以下
25	ナトリウム及びその化合物	7.4	8.2	7.2	7.8	7.3	200mg/l 以下
26	マンガン及びその化合物	0.082	0.094	0.055	0.049	0.027	0.05mg/l 以下
27	塩 化 物 イ オ ン	6.9	7.6	6.3	6.6	6.2	200mg/l 以下
28	カルシウム・マグ`ネシウム等(硬度)	40	46	36	38	35	300mg/l 以下
29	蒸 発 残 留 物	90	91	95	89	90	500mg/l 以下
30	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2mg/l 以下
31	シ ` エ オ ス ミ ン	0.000020	0.000004	0.000004	0.000003	0.000005	0.00001mg/l 以下
32	2-メチルイソホ`ルネオール	0.000001未満	0.000005	0.000004	0.000001	0.000003	0.00001mg/l 以下
33	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02mg/l 以下
34	フ ェ ノ ー ル 類	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005mg/l 以下
35	有 機 物	3.1	3.1	3.0	2.7	2.6	5mg/l 以下
36	pH 値	7.1	7.1	6.9	7.2	7.4	5.8~8.6
37	臭 気	異常あり	異常あり	異常あり	異常あり	異常あり	異常なし
38	色 度	16	14	15	13	12	5.0度以下
39	濁 度	6.0	6.1	7.8	5.3	4.3	2.0度以下
40	クリフ`トスホ`リシ`ウム	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
41	水 温	16.2	17.0	15.3	16.4	16.8	

山田取水口(山田ダム 湖沼水)

生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/l)

平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
0.6	<0.5	1.8	1.1	1.1


年度平均

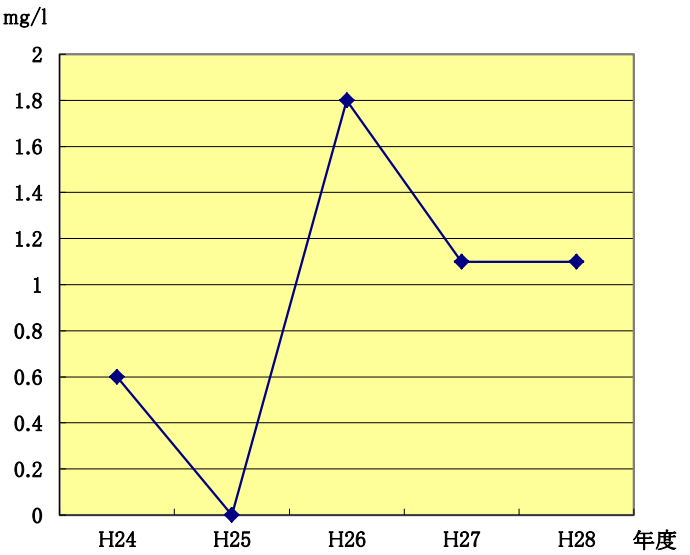

アンモニア態窒素 (mg/l)

平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
<0.01	0.05	0.06	<0.01	0.20

年度平均

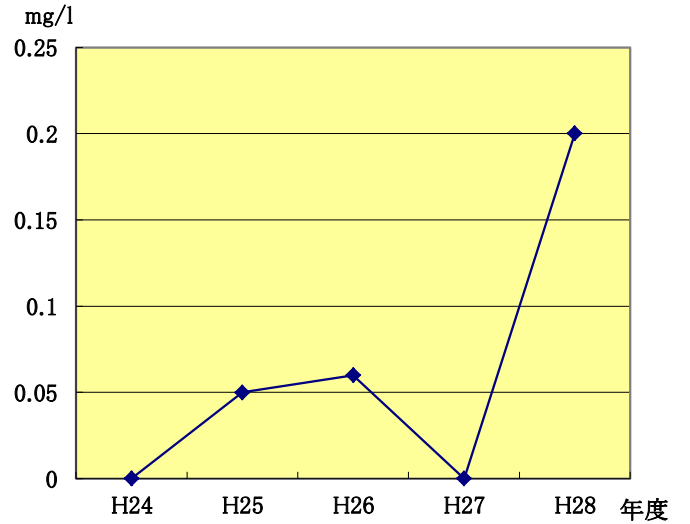

原水水質検査結果表(年度平均値)


高平水源池(浅井戸 地下水)

項 目		平成 24 年 度	平成 25 年 度	平成 26 年 度	平成 27 年 度	平成 28 年 度	水道水質基準
1	一 般 細 菌	4	16	45	13	6	100集落/ml 以下
2	大 腸 菌	1	30	197	1.8未満	5	不検出
3	カト`ミウム及びその化合物	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003mg/l 以下
4	水 銀 及 び 其 の 化 合 物	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005mg/l 以下
5	セレン及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/l 以下
6	鉛 及 び 其 の 化 合 物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/l 以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/l 以下
8	六価クロム化合物	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05mg/l 以下
9	亜硝酸態窒素			0.005未満	0.004未満	0.004未満	0.04mg/l 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/l 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.13	0.54	0.51	0.37	0.38	10.00mg/l 以下
12	フッ素及びその化合物	0.08	0.08未満	0.10	0.13	0.12	0.8mg/l 以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1mg/l 以下
14	四 塩 化 炭 素	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.002mg/l 以下
15	1,4- シ ` オ キ サ ン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.05mg/l 以下
16	シス-1,2-ジクロエチレン及びトランス1,2-ジクロ ロ エ チ レ ン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04mg/l 以下
17	シ ` ク ロ ロ メ タ ン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02mg/l 以下
18	テトラクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/l 以下
19	トリクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/l 以下
20	ヘ ` ン セ ` ン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/l 以下
21	亜鉛及びその化合物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1mg/l 以下
22	アルミニウム及びその化合物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.2mg/l 以下
23	鉄 及 び 其 の 化 合 物	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.3mg/l 以下
24	銅 及 び 其 の 化 合 物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1mg/l 以下
25	ナトリウム及びその化合物	5.6	5.5	6.1	6.8	5.5	200mg/l 以下
26	マンガン及びその化合物	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05mg/l 以下
27	塩 化 物 イ オ ン	6.2	7.5	6.5	5.9	5.8	200mg/l 以下
28	カルシウム・マグ`ネシウム等(硬度)	26	28	24	21	20	300mg/l 以下
29	蒸 発 残 留 物	40	52	115	43	50	500mg/l 以下
30	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2mg/l 以下
31	シ ` エ オ ス ミ ン	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001mg/l 以下
32	2-メチルイソホ`ルネオール	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001mg/l 以下
33	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02mg/l 以下
34	フ ェ ノ ー ル 類	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005mg/l 以下
35	有 機 物	0.6	0.4	<0.2	<0.2	<0.2	5mg/l 以下
36	pH 値	6.8	6.5	6.5	7.1	7.2	5.8~8.6
37	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
38	色 度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	5.0度以下
39	濁 度	0.1未満	0.1未満	0.1	0.2	0.1未満	2.0度以下
40	クリフ`トスホ`リシ`ウム	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
41	水 温	15.3	14.9	15.0	15.6	14.9	

アンモニア態窒素 (mg/l)

平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

年度平均

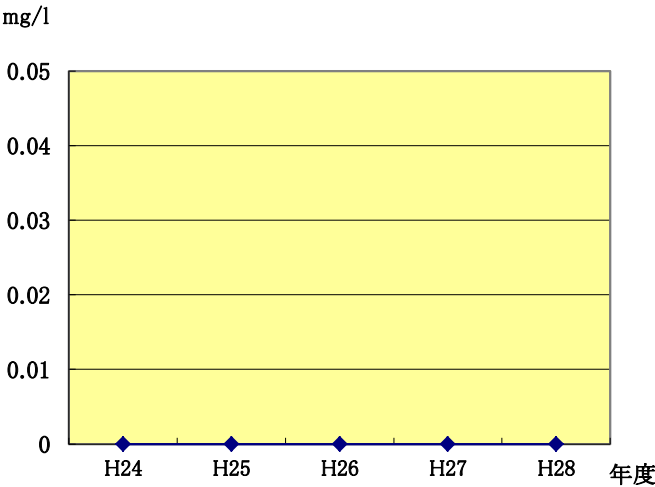

原水水質検査結果表(年度平均値)


項 目		平成 24 年 度	平成 25 年 度	平成 26 年 度	平成 27 年 度	平成 28 年 度	水道水質基準
1	一 般 細 菌	167	110	2,041	141	128	100集落/ml 以下
2	大 腸 菌	292	93	408	518	118	不検出
3	カト`ミウム及びその化合物	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003mg/l 以下
4	水 銀 及 び そ の 化 合 物	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005mg/l 以下
5	セレン及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/l 以下
6	鉛 及 び そ の 化 合 物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/l 以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/l 以下
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05mg/l 以下
9	亜 硝 酸 態 窒 素			0.005未満	0.004未満	0.004未満	0.04mg/l 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/l 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.07	0.27	0.36	0.25	0.22	10.00mg/l 以下
12	フッ素及びその化合物	0.05	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.8mg/l 以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1mg/l 以下
14	四 塩 化 炭 素	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.002mg/l 以下
15	1,4- シ ` オ キ サ ン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.05mg/l 以下
16	シス-1,2-ジクロエチレン及びトランス1,2-ジクロ ロ エ チ レ ン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04mg/l 以下
17	シ ` ク ロ ロ メ タ ン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02mg/l 以下
18	テトラクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/l 以下
19	トリクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/l 以下
20	ヘ ` ン セ ` ン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/l 以下
21	亜鉛及びその化合物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1mg/l 以下
22	アルミニウム及びその化合物	0.12	0.19	0.34	0.21	0.07	0.2mg/l 以下
23	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.23	0.19	0.44	0.17	0.23	0.3mg/l 以下
24	銅 及 び そ の 化 合 物	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1mg/l 以下
25	ナトリウム及びその化合物	3.9	4.5	3.8	3.9	3.9	200mg/l 以下
26	マンガン及びその化合物	0.071	0.025	0.093	0.045	0.007	0.05mg/l 以下
27	塩 化 物 イ オ ン	3.1	3.9	3.1	3.2	3.2	200mg/l 以下
28	カルシウム・マグ`ネシウム等(硬度)	14	14	11	10	10	300mg/l 以下
29	蒸 発 残 留 物	70	32	105	32	27	500mg/l 以下
30	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2mg/l 以下
31	シ ` エ オ ス ミ ン	0.000002	0.000001	0.000005	0.000002	0.000002	0.00001mg/l 以下
32	2-メチルイソホ`ルネオール	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001mg/l 以下
33	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02mg/l 以下
34	フ ェ ノ ー ル 類	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005mg/l 以下
35	有 機 物	1.8	1.8	1.7	1.6	1.5	5mg/l 以下
36	pH 値	6.9	6.6	6.5	7.2	7.4	5.8～8.6
37	臭 気	異常あり	異常あり	異常あり	異常あり	異常あり	異常なし
38	色 度	10	9	11	9	9	5.0度以下
39	濁 度	2.4	3.6	3.9	3.9	2.3	2.0度以下
40	クリフ`トスホ`リシ`ウム	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
41	水 温	14.3	15.1	14.7	14.8	14.9	

母子取水場(勝合谷池 湖沼水)

生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/l)

平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
0.6	1.3	1.5	0.8	0.8


年度平均

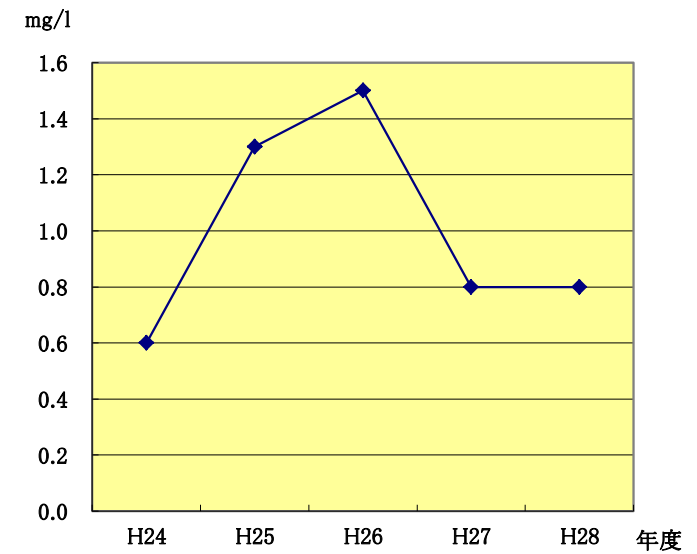

全窒素 (mg/l)

平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
0.39	0.31	0.49	0.54	0.54

年度平均

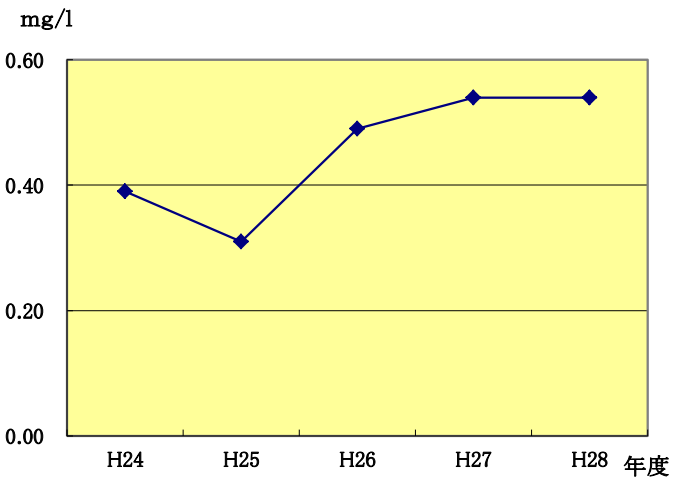

平成28年度 農薬検査結果表

採水場所		古城浄水場 場内(浄水)	下山取水口 (原水)	山田ダム (原水)	波豆川公民館 (浄水)	高平浄水場 (原水)	永沢寺加圧所 (浄水)	勝合谷池 (原水)	目標値	
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05	mg/l以下
2	2,2-DPA(ダラポン)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08	mg/l以下
3	2,4-D(2,4-PA)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03	mg/l以下
4	EPN	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.004	mg/l以下
5	MCPA	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005	mg/l以下
6	アシュラム	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.9	mg/l以下
7	アセフェート	0.00006未満	0.00006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006	mg/l以下
8	アトラジン	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01	mg/l以下
9	アニロホス	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.003	mg/l以下
10	アミラズ	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006	mg/l以下
11	アラクロール	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03	mg/l以下
12	イソキサチオン	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008	mg/l以下
13	イソフェンホス	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.001	mg/l以下
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01	mg/l以下
15	イソプロチオラン(IPT)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3	mg/l以下
16	イプロベンホス(IBP)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09	mg/l以下
17	イミノクタジン	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.006	mg/l以下
18	インダノファン	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009	mg/l以下
19	エスプロカルブ	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03	mg/l以下
20	エディフェンホス(EDDP)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006	mg/l以下
21	エトフェンブロックス	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08	mg/l以下
22	エトリジアゾール(エクロメゾール)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004	mg/l以下
23	エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01	mg/l以下
24	オキサジクロメホン	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02	mg/l以下
25	オキシ銅(有機銅)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03	mg/l以下
26	オリサストロビン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1	mg/l以下
27	カズサホス	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006	mg/l以下
28	カフェンストロール	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008	mg/l以下
29	カルタップ	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3	mg/l以下
30	カルバリル(NAC)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05	mg/l以下
31	カルプロパミド	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04	mg/l以下
32	カルボフラン	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005	mg/l以下
33	キノクラミン(ACN)	0.00005未満	0.00005未満	0.00011	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005	mg/l以下
34	キャブタン	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3	mg/l以下
35	クミルロン	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03	mg/l以下

採水場所		古城浄水場 場内(浄水)	下山取水口 (原水)	山田ダム (原水)	波豆川公民館 (浄水)	高平浄水場 (原水)	永沢寺加圧所 (浄水)	勝合谷池 (原水)	目標値	
項 目										
36	グリホサート	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	mg/l以下
37	グルホシネート	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	mg/l以下
38	クロメプロップ	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02	mg/l以下
39	クロルニトロフェン(CNP)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.0001	mg/l以下
40	クロルピリホス	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.003	mg/l以下
41	クロロタロニル(TPN)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05	mg/l以下
42	シアナジン	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004	mg/l以下
43	シアノホス(CYAP)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003	mg/l以下
44	ジウロン(DCMU)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02	mg/l以下
45	ジクロベニル(DBN)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03	mg/l以下
46	ジクロルボス(DDVP)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008	mg/l以下
47	ジクワット	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.005	mg/l以下
48	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004	mg/l以下
49	ジチアノン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.03	mg/l以下
50	ジチオカルバメート系農薬	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.005	mg/l以下
51	ジチオピル	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009	mg/l以下
52	シハロホップブチル	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006	mg/l以下
53	シマジン(CAT)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003	mg/l以下
54	ジメタメトリン	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02	mg/l以下
55	ジメトエート	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05	mg/l以下
56	シメトリン	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03	mg/l以下
57	ジメピペレート	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003	mg/l以下
58	ダイアジノン	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003	mg/l以下
59	ダイムロン	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8	mg/l以下
60	ダゾメット	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.006	mg/l以下
61	チアジニル	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1	mg/l以下
62	チウラム	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02	mg/l以下
63	チオジカルブ	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08	mg/l以下
64	チオファネートメチル	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3	mg/l以下
65	チオベンカルブ	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02	mg/l以下
66	テルブカルブ(MBPMC)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02	mg/l以下
67	トリクロピル	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006	mg/l以下
68	トリクロルホン(DEP)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.005	mg/l以下
69	トリシクラゾール	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1	mg/l以下
70	トリフルラリン	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06	mg/l以下

採水場所		古城浄水場 場内(浄水)	下山取水口 (原水)	山田ダム (原水)	波豆川公民館 (浄水)	高平浄水場 (原水)	永沢寺加圧所 (浄水)	勝合谷池 (原水)	目標値	
項 目										
71	ナプロパミド	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03	mg/l以下
72	パラコート	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005	mg/l以下
73	ピペロホス	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0009	mg/l以下
74	ピラクロニル	0.0001未満	0.0001未満	0.0001	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01	mg/l以下
75	ピラゾキシフェン	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004	mg/l以下
76	ピラズリネート(ピラゾレート)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02	mg/l以下
77	ピリダフェンチオン	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.002	mg/l以下
78	ピリブチカルブ	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02	mg/l以下
79	ピロキロン	0.0004未満	0.0004未満	0.0004	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04	mg/l以下
80	フィプロニル	0.000005未満	0.000006	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005	mg/l以下
81	フェントロチオン(MEP)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01	mg/l以下
82	フェノブカルブ(BPMC)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03	mg/l以下
83	フェリムゾン	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05	mg/l以下
84	フェンチオン(MPP)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006	mg/l以下
85	フェントエート(PAP)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007	mg/l以下
86	フェントラザミド	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01	mg/l以下
87	フサライド	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1	mg/l以下
88	ブタクロール	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03	mg/l以下
89	ブタミホス	0.0002未満	0.0008	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02	mg/l以下
90	ブプロフェジン	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02	mg/l以下
91	フルアジナム	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03	mg/l以下
92	プレチラクロール	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05	mg/l以下
93	プロシミドン	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09	mg/l以下
94	プロチオホス	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004	mg/l以下
95	プロピコナゾール	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05	mg/l以下
96	プロピザミド	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05	mg/l以下
97	プロベナゾール	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05	mg/l以下
98	ブロモブチド	0.001未満	0.001	0.003	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1	mg/l以下
99	ベノミル	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02	mg/l以下
100	ペンシクロン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1	mg/l以下
101	ベンゾビスシクロン	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09	mg/l以下
102	ベンゾフェナップ	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004	mg/l以下
103	ペンタゾン	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2	mg/l以下
104	ペンディメタリン	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3	mg/l以下
105	ベンフラカルブ	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04	mg/l以下
106	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01	mg/l以下
107	ベンフレセート	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07	mg/l以下
108	ホスチアゼート	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003	mg/l以下
109	マラチオン(マラソン)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7	mg/l以下

項 目	採水場所	古城浄水場 場内(浄水)	下山取水口 (原水)	山田ダム (原水)	波豆川公民館 (浄水)	高平浄水場 (原水)	永沢寺加圧所 (浄水)	勝合谷池 (原水)	目標値
110	メコプロップ(MCPP)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05 mg/l以下
111	メソミル	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03 mg/l以下
112	メタム(カーバム)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.01 mg/l以下
113	メタラキシル	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06 mg/l以下
114	メチダチオン(DMTP)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004 mg/l以下
115	メチルダイムロン	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03 mg/l以下
116	メトミノストロビン	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04 mg/l以下
117	メトリブジン	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03 mg/l以下
118	メフェナセット	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0003	0.0004	0.02 mg/l以下
119	メプロニル	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1 mg/l以下
120	モリネート	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005 mg/l以下
121	農薬類	0.1未満	0.087	0.047	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.010	1 mg/l以下