


ボーリング柱状図

調 査 名										梅林1805号線地質調査解析等業務委託										ボーリングNo																			
事業・工事名																				シートNo																			
ボーリング名		No. 3				調査位置		福岡市城南区梅林										北 緯		33° 32' 30.1"																			
発 注 機 関		福岡市役所						調査期間		平成 29年 2月 27日 ～ 29年 3月 1日						東 経		130° 21' 26.1"																					
調 査 者 名		日本地研株式会社 電話 (092-571-2764)				主任技師		岡崎 成昭		現 場 代 理 人		川崎 新吾		コ ア 鑑 定 者		岡崎 成昭		ボ-リング 責 任 者		井上 信幸																			
孔 口 標 高		36.05m		角 度		180° 上 90° 下 0°		方 向		北 0° 270° 西 180° 東 90° 南		地 盤 勾 配		鉛 直 90° 水 平 0°		使用 機 種		試 錐 機		東邦D0-D型				ハンマー 落下用具		半自動モンケン													
総 掘 進 長		11.00m		度		0°		向				エ ン ジ ン		ヤンマーNFAD-10型				ポ ン プ		SP-30型																			

標 尺	層 高	厚 度	柱 状 図	土 質 区 分	色 相 対 密 度	相 対 稠 度	記 事	孔 内 水 位 (m) / 測定月日	標準貫入試験				原 位 置 試 験	試 料 採 取	室 内 試 験	掘 進		
(m)	(m)	(m)							深 度 (m)	10cmごとの 打撃回数	打撃回数 / 貫入量 (cm)	値	深 度 (m)	試 験 名 および結果	深 度 (m)	試 採 取 番 号 方 法	進 月 日	
1	34.65	1.40	1.40	盛土 (露出しり砂)	褐 灰	非常に緩い	0.0～0.05mAs マサ土主体で、アスファルト、コンクリートガラ混入 0.70m 汚水管確認	2/28 4.50	1.15	1	1	3 30	3	---	1.15	PT3-~	密度 含水比 試験	1
2									1.45	1	1	2 30	2	---	1.45	PT3-~	密度 含水比 試験	2
3				シルト質砂	褐 灰	非常に緩い	崖錐堆積物 マサ土を主体とし、細粒分を混入する。 含水比やや高い。		2.15	1 15	1 15	2 30	2	---	2.15	PT3-~	密度 含水比 試験	3
4					シルト質砂	暗褐 灰			2.45					---	2.45	PT3-~	密度 含水比 試験	4
5	30.65	4.00	5.40						3.15	1 30		1 30	1	透水試験 k=5.75E-06m/s	3.15	PT3-~	密度 含水比 試験	5
6									3.45					---	3.45	PT3-~	密度 含水比 試験	6
7				シルト質砂	淡青 灰	非常に緩い	砂は、細～中粒砂主体で、不均一 粒子 シルト、粘土分を多く含有 腐植物混じる。 含水比高い。		4.15	1 15	1 15	2 30	2	---	4.15	PT3-~	密度 含水比 試験	7
8	28.25	2.40	7.80		淡青 灰	非常に緩い			4.45					---	4.45	PT3-~	密度 含水比 試験	8
9				花崗岩 (軟岩)	淡青 灰	非常に密な	岩組織を明瞭に残すが、風化変色進む。 コアは軟岩状で採取され、強指圧で土砂化する。 締まりは密実。		5.15	1 30		1 30	1	透水試験 k=3.90E-06m/s	5.15	PT3-~	密度 含水比 試験	9
10									5.45					---	5.45	PT3-~	密度 含水比 試験	10
11	25.05	3.20	11.00						6.15	1 30		1 30	1	---	6.15	PT3-~	密度 含水比 試験	11
12									6.45					---	6.45	PT3-~	密度 含水比 試験	12
13									7.15	1	1	2 4 30	4	---	7.15	PT3-~	密度 含水比 試験	13
14									7.45	50		50 10	150	---	7.45	PT3-~	密度 含水比 試験	14
									8.05					---	8.05	PT3-~	密度 含水比 試験	
									8.15	50		50 8	188	---	8.15	PT3-~	密度 含水比 試験	
									9.05	50		50 8	188	---	9.05	PT3-~	密度 含水比 試験	
									9.13					---	9.13	PT3-~	密度 含水比 試験	
									10.05	50		50 7	214	---	10.05	PT3-~	密度 含水比 試験	
									10.13					---	10.13	PT3-~	密度 含水比 試験	
									11.05	50		50 7		---	11.05	PT3-~	密度 含水比 試験	
									11.12					---	11.12	PT3-~	密度 含水比 試験	

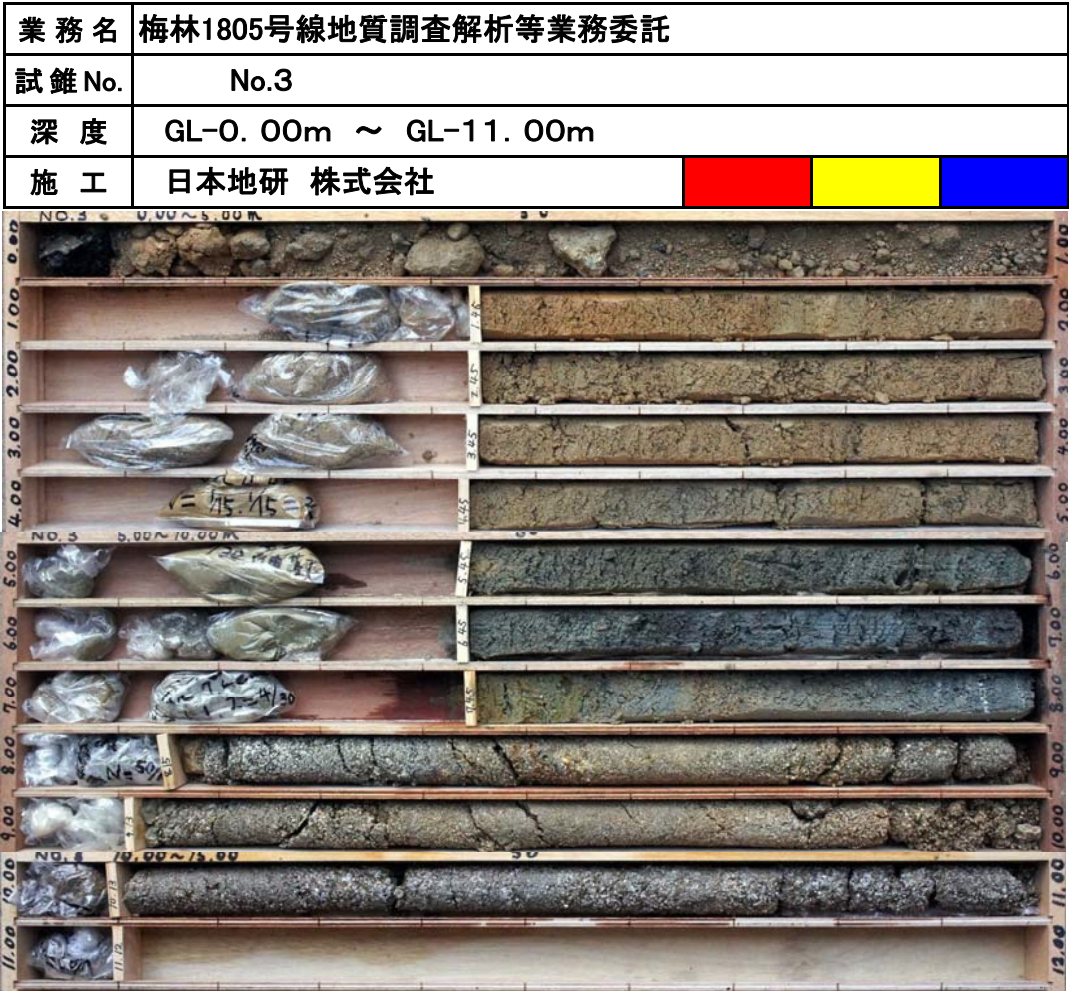

No.3 コア写真
GL-0.00 ～ 11.00m