水質試験年報

令和４年度

（第２５集）

宮崎市上下水道局

目　　次

Ⅰ　水質試験概要
1　水質試験の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
2　水質基準等及び成績表示並びに水質検査方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
3　水質試験の実施状況と試験項目 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8

Ⅱ　水源水質
1　水源の概況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
（1）水源の水質概況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
（2）ダム施設概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
2　水源水質の調査概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
（1）調査場所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
（2）調査項目 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
（3）調査頻度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
（4）調査結果（概況） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
3　水源水質調査結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
（1）河川調査結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
（2）生物試験結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15

Ⅲ　浄水場等水質
1　浄水場等の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
（1）浄水場等の施設概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
（2）原水の水質概況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
2　浄水場等水質試験概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
（1）採水場所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
（2）試験項目 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
（3）試験頻度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
（4）試験結果（概況） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
3　浄水場等水質試験結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
（1）旧宮崎市域 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
（2）田野町域 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39
（3）高岡町域 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47
（4）清武町域 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57
（5）農薬類詳細結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 71

Ⅳ　給水栓水質
1　給水栓水質検査概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 90
（1）採水場所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 90
（2）検査項目 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 97
（3）検査頻度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 97
（4）検査結果（概況） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 97
2　給水栓水質検査結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 98
（1）毎日検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 98
①旧宮崎市域 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 98
②佐土原町域 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 99
③田野町域 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 99
④高岡町域 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100
⑤清武町域 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100
（2）毎月検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・101
①旧宮崎市域 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・101
②佐土原町域 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・117
③田野町域 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・119
④高岡町域 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・129
⑤清武町域 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・139

Ⅴ　その他の試験
1　給水開始前検査及び通水前検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・145
（1）概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・145
（2）検査基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・145
（3）検査件数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・145
2　その他の水質検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・146

Ⅵ　指標菌及びクリプトスポリジウム等の検出状況
1　指標菌及びクリプトスポリジウム等の検出状況・・・・・・・・・・・・・・・・・147
（1）採水場所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・147
（2）検査項目 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・147
（3）検査頻度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・147
（4）検査結果（概況） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・147

Ⅶ　その他
1　外部精度管理調査への参加・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・150
2　水源水質事故等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・151
3　苦情及び問合せ状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・154
4　気象状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・155
5　組織及び事務分掌 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・156

Ⅰ　水 質 試 験 概 要

１　水質試験の概要

本市における水質試験には、水道法に基づく水質検査、浄水処理工程の水質試験、水源水質調査等がある。

水質検査は、自己検査で実施した。ただし、農薬類の一部項目、ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸（以下、ＰＦＯＳ・ＰＦＯＡ）と毎日検査の各項目については委託で実施した。

各水質試験の実施状況は次のとおりである。

（１）給水栓水の水質検査（水道法に基づく水質検査）

水道法第 20 条に基づく水質検査である。市内各所に配水される水道水の水質検査を行い、給水栓における水道水が水質基準等に適合していることを確認している。

①毎月検査

各浄水場の配水系統別に代表給水栓として９箇所、また、水が停滞しやすい場所等の給水栓を一般給水栓として 13 箇所、計 22 箇所を検査地点として選定している。

これらの検査地点において、水道法で検査が義務付けられている水質基準項目、水質基準を補完する水質管理目標設定項目及び自主管理項目について月１回の水質検査を行った。

②毎日検査

市内 32 箇所の給水栓について、色、濁り、消毒の残留効果（残留塩素）の検査を毎日行った。また、この毎日検査地点を補うため、自動測定器により残留塩素のみを検査する毎日検査補助地点を新たに４箇所選定した。

（２）浄水処理工程の水質試験

適切な浄水処理を行うために原水から浄水までの各処理工程ごとに、次のような水質試験を行った。

①精密試験

原水及び浄水について、給水栓水とほぼ同じ項目（水質基準項目、水質管理目標設定項目、自主管理項目）の水質試験を月１回行った。

②水質管理試験

下北方浄水場、富吉浄水場の原水、浄水について、水質管理上有用となる臭気等の水質試験を週１回以上行った。

（３）水源水質調査（河川水質調査）

下北方浄水場、富吉浄水場の水源域にある大淀川水系の上流ダムにおいて、水質管理上有用となる項目の水質調査を月１回行った。

（４）その他の試験

①給水開始前検査及び通水前検査

②請求に基づく水質検査

③臨時の水質検査

④水質に関する問合せによる検査

⑤その他の水質検査

（５）その他

本水質試験年報は令和４年度水質検査計画に基づき作成したものである。

２　水質基準等及び成績表示並びに水質検査方法

水質基準項目の水質検査は、「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」（平成 15 年厚生労働省告示第 261 号）により実施し、水質管理目標設定項目の水質検査は、厚生労働省通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」（平成 15 年 10 月 10 日健水発第 1010001 号）で示された方法により実施した。また、クリプトスポリジウムに関する試験は、厚生労働省通知「水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法について」（平成 19 年３月 30 日健水発第 0330006 号）に示された方法に準じて実施した。

上記に定められていない水質検査は、日本水道協会「上水試験方法（2020 年版）」等により実施した。なお、試験結果が最小記入値未満のものについては、「未満」を表す「＜」をもって表示した。

（１）　水質基準項目（51 項目）

	項　目　名	成績表示		検査方法
		基準値	最小記入値	
1	一般細菌	100CFU/mL 以下	0	標準寒天培地法
2	大腸菌	検出されないこと		特定酵素基質培地法
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L 以下	0.0003	ＩＣＰ－ＭＳ法
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L 以下	0.00005	還元気化－原子吸光光度法
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L 以下	0.001	ＩＣＰ－ＭＳ法
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L 以下	0.001	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L 以下	0.001	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L 以下	0.002	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L 以下	0.004	イオンクロマトグラフ法
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L 以下	0.001	イオンクロマトグラフ－ポストカラム吸光光度法
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	0.05	イオンクロマトグラフ法
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L 以下	0.08	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L 以下	0.1	ＩＣＰ－ＭＳ法
14	四塩化炭素	0.002mg/L 以下	0.0002	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法
15	１，４－ジオキサン	0.05mg/L 以下	0.005	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法
16	シス－１，２－ジクロロエチレン及びトランス－１，２－ジクロロエチレン	0.04mg/L 以下	0.004	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法
17	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下	0.002	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下	0.001	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下	0.001	
20	ベンゼン	0.01mg/L 以下	0.001	
21	塩素酸	0.6mg/L 以下	0.06	イオンクロマトグラフ法
22	クロロ酢酸	0.02mg/L 以下	0.002	溶媒抽出－誘導体化－ＧＣ－ＭＳ法
23	クロロホルム	0.06mg/L 以下	0.001	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L 以下	0.003	溶媒抽出－誘導体化－ＧＣ－ＭＳ法
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L 以下	0.001	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法
26	臭素酸	0.01mg/L 以下	0.001	イオンクロマトグラフ－ポストカラム吸光光度法
27	総トリハロメタン	0.1mg/L 以下	0.001	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下	0.003	溶媒抽出－誘導体化－ＧＣ－ＭＳ法
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L 以下	0.001	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法
30	ブロモホルム	0.09mg/L 以下	0.001	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下	0.008	溶媒抽出－誘導体化－ＧＣ－ＭＳ法/誘導体化―高速液体クロマトグラフ法
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L 以下	0.01	ＩＣＰ－ＭＳ法
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L 以下	0.01	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L 以下	0.01	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L 以下	0.01	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L 以下	2	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L 以下	0.001	
38	塩化物イオン	200mg/L 以下	0.5	イオンクロマトグラフ法
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L 以下	10	ＩＣＰ－ＭＳ法

40	蒸発残留物	500mg/L 以下	1	重量法
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下	0.02	固相抽出－高速液体クロマトグラフ法
42	ジェオスミン	0.00001mg/L 以下	0.000001	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法
43	２－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L 以下	0.000001	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下	0.005	固相抽出－吸光光度法
45	フェノール類	0.005mg/L 以下	0.0005	溶媒抽出－誘導体化－ＧＣ－ＭＳ法
46	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	3mg/L 以下	0.3	全有機炭素計測定法
47	ｐＨ値	5.8 以上 8.6 以下		ガラス電極法
48	味	異常でないこと		官能法
49	臭気	異常でないこと		
50	色度	５度以下	1	透過光測定法
51	濁度	２度以下	0.1	積分球式光電光度法

※水道法第４条第２項及び水質基準に関する省令で定められた項目。
※基準値は浄水に適用。

（２）水質管理目標設定項目（27 項目）

	項　目　名	成績表示		検査方法
		目標値	最小記入値	
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L 以下	0.002	ＩＣＰ－ＭＳ法
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L 以下	0.0002	
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L 以下	0.002	
4	１，２－ジクロロエタン	0.004mg/L 以下	0.0004	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法
5	トルエン	0.4mg/L 以下	0.02	
6	フタル酸ジ（２－エチルヘキシル）	0.08mg/L 以下	0.008	溶媒抽出－ＧＣ－ＭＳ法
7	亜塩素酸	0.6mg/L 以下	検査不要	
8	二酸化塩素	0.6mg/L 以下	検査不要	
9	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L 以下	0.001	溶媒抽出－ＧＣ－ＭＳ法
10	抱水クロラール	0.02mg/L 以下	0.002	
11	農薬類（※別表参照）	Σ(検出値/目標値)≦1	0.1	別添
12	残留塩素	1mg/L 以下	0.1	ＤＰＤ法
13	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L≦(検出値)≦100mg/L	10	ＩＣＰ－ＭＳ法
14	マンガン及びその化合物	0.01mg/L 以下	0.001	
15	遊離炭酸	20mg/L 以下	0.1	滴定法
16	１，１，１－トリクロロエタン	0.3mg/L 以下	0.001	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法
17	メチル－ｔ－ブチルエーテル	0.02mg/L 以下	0.002	
18	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3mg/L 以下	検査省略	
19	臭気強度（ＴＯＮ）	３以下	1	官能法
20	蒸発残留物	30mg/L≦(検出値)≦200mg/L	1	重量法
21	濁度	１度以下	0.1	積分球式光電光度法
22	ｐＨ値	7.5 程度		ガラス電極法
23	腐食性（ランゲリア指数）	-1 程度≦(計算値)≦極力 0		ｐＨ値等から算出
24	従属栄養細菌	2000CFU/mL 以下	0	Ｒ２Ａ寒天培地法
25	１，１－ジクロロエチレン	0.1mg/L 以下	0.002	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法
26	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L 以下	0.01	ＩＣＰ－ＭＳ法
27	ＰＦＯＳ・ＰＦＯＡ	0.00005mg/L 以下	0.000005	ＬＣ－ＭＳ－ＭＳ法

※浄水中で一定の検出の実績はあるが、毒性の評価が暫定的であるため水質基準とされなかったもの、又は、浄水中では水質基準とする必要があるような濃度で検出されていないが、今後、当該濃度を超えて浄水中で検出される可能性があるもの等水質管理上留意すべき項目として分類。
※目標値は浄水に適用。

（3）自主管理項目（17 項目）

	項　目　名	成績表示		検査方法
		単位	最小記入値	
1	アンモニア態窒素	mg/L	0.05	吸光光度法
2	生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）	mg/L	0.5	希釈法
3	紫外線吸光度（Ｅ－２６０）	/5cm	0.001	吸光光度法
4	浮遊物質量（ＳＳ）	mg/L	1	重量法
5	侵食性遊離炭酸	mg/L	0.5	滴定法
6	全窒素	mg/L	0.1	紫外線吸光光度法
7	全リン	mg/L	0.01	ペルオキソ二硫酸カリウム分解法
8	生物（プランクトン）	個/mL	0	標準計数板法
9	大腸菌（ＭＰＮ／１００ｍＬ）	MPN/100mL	0	特定酵素基質培地法
10	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフォード改良寒天培地法
11	クリプトスポリジウム	個/20L、個/10L	0	免疫磁気ビーズ法
12	ジアルジア	個/20L、個/10L	0	
13	ピコプランクトン	細胞/mL	0	G励起落射蛍光顕微鏡法
14	カルシウム硬度	mg/L	5	ＩＣＰ－ＭＳ法
15	硫酸イオン	mg/L	1	イオンクロマトグラフ法
16	総アルカリ度	mg/L	0.1	滴定法
17	電気伝導率	μS/cm	1	電極法

※1～8 は、原水の汚染の程度を表し、浄水処理等の工程管理のために有用となるものとして、県が策定する水道水質管理計画についての通知（各都道府県水道担当部(局)長あて）において示された項目。
※9～12 は、クリプトスポリジウム等による汚染を調査するための項目。
※13～17 は、水質管理上有用となる項目。

※農薬類（115項目）

	項　目　名	成績表示		検査方法
		目標値 (mg/L)	最小記入値	
1	１，３－ジクロロプロペン（Ｄ－Ｄ）	0.05	0.0005	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法
2	２，２－ＤＰＡ（ダラポン）	0.08	0.001	（ＬＣ－ＭＳ法）
3	２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ）	0.02	0.0002	（固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法）
4	ＥＰＮ	0.004	0.00005	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法
5	ＭＣＰＡ	0.005	0.0003	（ＬＣ－ＭＳ法）
6	アシュラム	0.9	0.009	（固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法）
7	アセフェート	0.006	0.0008	（ＬＣ－ＭＳ法）
8	アトラジン	0.01	0.0001	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法
9	アニロホス	0.003	0.00003	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法
10	アミトラズ	0.006	0.0003	（ＬＣ－ＭＳ法）
11	アラクロール	0.03	0.0003	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法
12	イソキサチオン	0.005	0.00005	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法
13	イソフェンホス	0.001	0.00001	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法
14	イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	0.01	0.0001	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法
15	イソプロチオラン（ＩＰＴ）	0.3	0.003	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法
16	イプフェンカルバゾン	0.002	0.00002	（ＬＣ－ＭＳ法）
17	イプロベンホス（ＩＢＰ）	0.09	0.0009	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法
18	イミノクタジン	0.006	0.004	（固相抽出－ＨＰＬＣ－ポストカラム法）
19	インダノファン	0.009	0.00009	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法
20	エスプロカルブ	0.03	0.0003	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法
21	エトフェンプロックス	0.08	0.0008	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法
22	エンドスルファン（ベンゾエピン）	0.01	0.0001	（固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法）
23	オキサジクロメホン	0.02	0.0002	（ＬＣ－ＭＳ法）
24	オキシン銅（有機銅）	0.03	0.0003	（ＬＣ－ＭＳ法）
25	オリサストロビン	0.1	0.001	（固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法）
26	カズサホス	0.0006	0.000006	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法
27	カフェンストロール	0.008	0.00008	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法
28	カルタップ	0.08	0.0008	（ＬＣ－ＭＳ－ＭＳ法）
29	カルバリル（ＮＡＣ）	0.02	0.0002	（固相抽出－ＨＰＬＣ法）
30	カルボフラン	0.0003	0.000005	（固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法）
31	キノクラミン（ＡＣＮ）	0.005	0.00005	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法
32	キャプタン	0.3	0.003	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法
33	クミルロン	0.03	0.0003	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法
34	グリホサート	2	0.02	（誘導体化－ＨＰＬＣ法）
35	グルホシネート	0.02	0.0002	（ＬＣ－ＭＳ－ＭＳ法）
36	クロメプロップ	0.02	0.0002	（ＬＣ－ＭＳ法）
37	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	0.0001	0.0001	（固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法）
38	クロルピリホス	0.003	0.00003	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法
39	クロロタロニル（ＴＰＮ）	0.05	0.0005	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法
40	シアナジン	0.001	0.00001	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法
41	シアノホス（ＣＹＡＰ）	0.003	0.00003	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法
42	ジウロン（ＤＣＭＵ）	0.02	0.0002	（固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法）
43	ジクロベニル（ＤＢＮ）	0.03	0.0003	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法
44	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	0.008	0.00008	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法
45	ジクワット	0.01	0.001	（固相抽出－ＨＰＬＣ法）
46	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004	0.00004	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005 （二硫化炭素として）	0.0003	（ＨＳ－ＧＣ－ＭＳ法）
48	ジチオピル	0.009	0.00009	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法
49	シハロホップブチル	0.006	0.00006	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法
50	シマジン（ＣＡＴ）	0.003	0.00003	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法
51	ジメタメトリン	0.02	0.0002	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法
52	ジメトエート	0.05	0.0005	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法
53	シメトリン	0.03	0.0003	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法
54	ダイアジノン	0.003	0.00003	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法
55	ダイムロン	0.8	0.008	（固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法）
56	ダゾメット、メタム（カーバム）及び メチルイソチオシアネート	0.01 （メチルイソチオシアネートとして）	0.0001	（ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法）

57	チアジニル	0.1	0.001	（ＬＣ－ＭＳ法）
58	チウラム	0.02	0.0002	（固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法）
59	チオジカルブ	0.08	0.0008	（固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法）
60	チオファネートメチル	0.3	0.003	（固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法）
61	チオベンカルブ	0.02	0.0002	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法
62	テフリルトリオン	0.002	0.00002	（ＬＣ－ＭＳ法）
63	テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	0.02	0.0002	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法
64	トリクロピル	0.006	0.00006	（固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法）
65	トリクロルホン（ＤＥＰ）	0.005	0.00005	（固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法）
66	トリシクラゾール	0.1	0.001	（固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法）
67	トリフルラリン	0.06	0.0006	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法
68	ナプロパミド	0.03	0.0003	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法
69	パラコート	0.005	0.00005	（ＬＣ－ＭＳ－ＭＳ法）
70	ピペロホス	0.0009	0.00001	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法
71	ピラクロニル	0.01	0.0001	（ＬＣ－ＭＳ－ＭＳ法）
72	ピラゾキシフェン	0.004	0.00004	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法
73	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02	0.0002	（ＬＣ－ＭＳ法）
74	ピリダフェンチオン	0.002	0.00002	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法
75	ピリブチカルブ	0.02	0.0002	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法
76	ピロキロン	0.05	0.0005	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法
77	フィプロニル	0.0005	0.000005	（固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法）
78	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	0.01	0.0001	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法
79	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	0.03	0.0003	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法
80	フェリムゾン	0.05	0.0005	（ＬＣ－ＭＳ－ＭＳ法）
81	フェンチオン（ＭＰＰ）	0.006	0.00006	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法
82	フェントエート（ＰＡＰ）	0.007	0.00007	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法
83	フェントラザミド	0.01	0.0001	（ＬＣ－ＭＳ法）
84	フサライド	0.1	0.001	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法
85	ブタクロール	0.03	0.0003	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法
86	ブタミホス	0.02	0.0002	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法
87	ブプロフェジン	0.02	0.0002	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法
88	フルアジナム	0.03	0.0003	（ＬＣ－ＭＳ法）
89	プレチラクロール	0.05	0.0005	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法
90	プロシミドン	0.09	0.0009	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法
91	プロチオホス	0.007	0.00007	（固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法）
92	プロピコナゾール	0.05	0.0005	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法
93	プロピザミド	0.05	0.0005	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法
94	プロベナゾール	0.03	0.0003	（固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法）
95	ブロモブチド	0.1	0.001	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法
96	ベノミル	0.02	0.0002	（固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法）
97	ペンシクロン	0.1	0.001	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法
98	ベンゾビシクロン	0.09	0.0009	（ＬＣ－ＭＳ法）
99	ベンゾフェナップ	0.005	0.00005	（ＬＣ－ＭＳ法）
100	ベンタゾン	0.2	0.002	（固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法）
101	ペンディメタリン	0.3	0.003	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法
102	ベンフラカルブ	0.02	0.0002	（固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法）
103	ベンフルラリン（ベスロジン）	0.01	0.0001	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法
104	ベンフレセート	0.07	0.0007	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法
105	ホスチアゼート	0.005	0.0001	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法
106	マラチオン（マラソン）	0.7	0.007	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法
107	メコプロップ（ＭＣＰＰ）	0.05	0.0005	（固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法）
108	メソミル	0.03	0.0003	（固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法）
109	メタラキシル	0.2	0.006	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法
110	メチダチオン（ＤＭＴＰ）	0.004	0.00004	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法
111	メトミノストロビン	0.04	0.0004	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法
112	メトリブジン	0.03	0.0003	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法
113	メフェナセット	0.02	0.0002	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法
114	メプロニル	0.1	0.001	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法
115	モリネート	0.005	0.00005	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法

３　水質試験の実施状況と試験項目

	項　　目	採水地点及び検査回数(回/年)			
		原　水	浄　水		
		浄水場入口	浄水場出口	給水栓(蛇口)	
				代表給水栓	一般給水栓
水質基準項目	一般細菌	12	12	12	12
	大腸菌		12	12	12
	カドミウム及びその化合物	4	4	4	4
	水銀及びその化合物	4	4	注1	
	セレン及びその化合物	4	4	4	4
	鉛及びその化合物	4	4	4	4
	ヒ素及びその化合物	4	4	4	4
	六価クロム化合物	4	4	4	4
	亜硝酸態窒素	12	12	12	12
	シアン化物イオン及び塩化シアン	4	4	4	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	12	12	12	12
	フッ素及びその化合物	12	12	12	12
	ホウ素及びその化合物	4注2	4注2	4注2	4
	四塩化炭素	4	4	4	4
	１，４－ジオキサン	4	4	注1	
	シス－１，２－ジクロロエチレン及びトランス－１，２－ジクロロエチレン	4	4	4	4
	ジクロロメタン	4	4	4	4
	テトラクロロエチレン	4	4	4	4
	トリクロロエチレン	4	4	4	4
	ベンゼン	4	4	4	4
	塩素酸		12	12	12
	クロロ酢酸		8注3	8注3	
	クロロホルム		12	12	12
	ジクロロ酢酸		8注3	8注3	
	ジブロモクロロメタン		12	12	12
	臭素酸		4	4	
	総トリハロメタン		12	12	12
	トリクロロ酢酸		8注3	8注3	
	ブロモジクロロメタン		12	12	12
	ブロモホルム		12	12	12
	ホルムアルデヒド		4	4	
	亜鉛及びその化合物	12	12	12	12
	アルミニウム及びその化合物	12	12	12	12
	鉄及びその化合物	12	12	12	12
	銅及びその化合物	12	12	12	12
	ナトリウム及びその化合物	4	4	4	
	マンガン及びその化合物	12	12	12	12
	塩化物イオン	12	12	12	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	4	4	4	
	蒸発残留物	4	4	4	
	陰イオン界面活性剤	4	4	注1	
	ジェオスミン	12注4	12注4	12注4	
	２－メチルイソボルネオール	12注4	12注4	12注4	
	非イオン界面活性剤	4	4	注1	
	フェノール類	4	4	注1	
	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	12	12	12	12
	ｐＨ値	12	12	12	12
	味		12	12	
	臭気	12	12	12	
	色度	12	12	12	12
	濁度	12	12	12	12

注1）送配水過程で濃度上昇のない項目であり、給水栓での検査を省略。(浄水場出口で採水)
注2）田野第１浄水場の原水、浄水場出口、代表給水栓のホウ素については年12回の検査。
注3）下北方浄水場及び富吉浄水場以外の浄水場における浄水場出口及び代表給水栓では年４回の検査。
注4）下北方浄水場及び富吉浄水場以外の浄水場における原水、浄水場出口及び代表給水栓では、過去の検査結果が基準値の２分の１を超えたことがなく、かつ、原水並びに水源及びその周辺の状況を勘案し当該項目を産出する藻類が少ないと考えられることから、年４回の検査。

	項　　目	採水地点及び検査回数(回/年)			
		原　水	浄　水		
		浄水場入口	浄水場出口	給水栓(蛇口)	
				代表給水栓	一般給水栓
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	4	4	4	4
	ウラン及びその化合物	4	4	4	4
	ニッケル及びその化合物	4	4	4	4
	１，２－ジクロロエタン	4	4	4	4
	トルエン	4	4	4	4
	フタル酸ジ（２－エチルヘキシル）	4	4	4	
	ジクロロアセトニトリル		4	4	
	抱水クロラール		4	4	
	農薬類	4 注1	4 注1		
	残留塩素		12	12	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	4	4	4	
	マンガン及びその化合物	12	12	12	12
	遊離炭酸	4	4	4	
	１，１，１－トリクロロエタン	4	4	4	4
	メチル－ｔ－ブチルエーテル	4	4	4	4
	臭気強度（ＴＯＮ）	12	12	12	
	蒸発残留物	4	4	4	
	濁度	12	12	12	12
	ｐＨ値	12	12	12	12
	腐食性（ランゲリア指数）	4	4	4	
	従属栄養細菌	12	12	12	12
	１，１－ジクロロエチレン	4	4	4	4
	アルミニウム及びその化合物	12	12	12	12
	PFOS・PFOA	1 注2	1 注2		

注1）農薬類については、個々の農薬についての（検出値／目標値）の総和が１を超えないこととする「総農薬方式」。
測定を行う農薬は、水道事業体が地域の状況を勘案し適切に選定することとなっている。また、国が浄水から検出されるおそれのあるもの等をリストアップした「対象農薬リスト掲載農薬類」の 115 項目については年に１回の検査。

注2）下北方浄水場及び富吉浄水場の原水、浄水場出口のみ検査。

	項　　目	採水地点及び検査回数(回/年)			
		原　水	浄　水		
		浄水場入口	浄水場出口	給水栓(蛇口)	
				代表給水栓	一般給水栓
自主管理項目	アンモニア態窒素	12 注1			
	ＢＯＤ	12 注2			
	紫外線吸光度（Ｅ－２６０）	12 注1			
	ＳＳ	12 注1			
	侵食性遊離炭酸	4	4	4	
	全窒素	12 注1			
	全リン	12 注1			
	生物（プランクトン）	12 注2			
	大腸菌（ＭＰＮ／１００ｍｌ）	12 注3			
	嫌気性芽胞菌	12 注3			
	クリプトスポリジウム	12 注4	12 注4		
	ジアルジア	12 注4	12 注4		
	ピコプランクトン	12 注2			
	カルシウム硬度	4	4	4	
	硫酸イオン	12	12	12	12
	総アルカリ度	4	4	4	
	電気伝導度	12	12	12	12

注１）水源が表流水の場合のみ検査を実施。
注２）下北方浄水場及び富吉浄水場の原水のみ実施。
注３）下北方浄水場及び富吉浄水場以外の浄水場における原水では、年４回の検査。
注４）下北方浄水場及び富吉浄水場の原水、浄水場出口については、年 12 回の検査。
下北方浄水場及び富吉浄水場以外の浄水場出口は、原水で検出された場合のみ検査を実施。

Ⅱ　水　源　水　質

１　水源の概況

（１） 水源の水質概況

本市の水道水源は、大淀川、片井野川、水無川の表流水及び地下水である。

大淀川の流域面積は 2,230 ㎢で、九州では筑後川に次いで第２位、長さは 107 ㎞で、筑後川、川内川、球磨川に次いで第４位と九州を代表する大きな河川である。流域人口は６市６町１村で約 60 万人であり、流域内の産業は農業や畜産業の第一次産業が盛んである。

大淀川本流の生活環境保全に関する環境基準は、上流、下流がＡ類型、中流（岳下橋より高崎川合流点まで）がＢ類型に指定されている。

生活環境の保全に関する環境基準項目について表－１に示す。水質汚濁の指標であるＢＯＤ75%値は、すべての地点で環境基準を満たしていた。

（２） ダム施設概要

大淀川水系の主なダムの施設概要を示す。

ダム名称	岩瀬ダム	大淀川第一ダム	高岡ダム
位置	小林市野尻町東麓字寺原	都城市高崎町大字江平字轟2924-29	宮崎市高岡町浦之名4900-470
管理者	宮崎県	九州電力（株）	九州電力（株）
形式	重力式ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ	重力式ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ	重力式ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ
堤高（ｍ）	55.5	47	38.9
堤頂長（ｍ）	155	178.55	124.2
常時満水位(EL)（ｍ）	120	118.1	76.5
低水位(EL)（ｍ）	109	112.9	72.1
総貯水量（万トン）	5,700	850	1,246
有効貯水量（万トン）	4,100	295	398
有効利用水深（ｍ）	11	5.2	4.4

表－１　生活環境の保全に関する環境基準を超過した割合

項　目	単位	基準			観測場所	王子橋	樋渡橋	轟ダム	岩瀬ダム	柚ノ木崎橋	大ノ丸橋	花見橋	相生橋
		AA類型	A類型	B類型	類　型	B	A	A	A	A	A	A	A
ｐＨ	－	6.5 ～8.5	6.5 ～8.5	6.5 ～8.5	最小～最大	7.1 ～ 7.5	7.1 ～ 7.8	7.3 ～ 7.8	7.7 ～ 9.0	7.3 ～ 7.6	7.3 ～ 7.6	7.4 ～ 7.7	7.3 ～ 8.1
					m／n	0 ／ 4	0 ／ 24	0 ／ 12	1 ／ 2	0 ／ 6	0 ／ 4	0 ／ 6	0 ／ 24
ＤＯ	mg/L	7.5 以上	7.5 以上	5 以上	最小～最大	7.4 ～ 9.0	6.9 ～ 11	6.9 ～ 9.9	9.6 ～ 10	7.8 ～ 10	8.4 ～ 9.4	8.2 ～ 10	8.0 ～ 11
					m／n	0 ／ 4	1 ／ 24	2 ／ 12	0 ／ 2	0 ／ 6	0 ／ 4	0 ／ 6	0 ／ 24
					平　均	8.5	9.0	8.5	9.8	8.7	8.7	9.0	9.1
ＢＯＤ	mg/L	1 以下	2 以下	3 以下	最小～最大	0.8 ～ 1.8	<0.5 ～ 2.3	<0.5 ～ 1.3	0.7 ～ 1.4	<0.5 ～ 1.9	0.7 ～ 1.3	0.5 ～ 3.2	<0.5 ～ 2.0
					m／n	0 ／ 4	2 ／ 24	0 ／ 12	0 ／ 2	0 ／ 6	0 ／ 4	1 ／ 6	0 ／ 24
					75%値	1.1	1.4	1.1	1.4	0.9	1.2	0.9	0.9
ＳＳ	mg/L	25 以下	25 以下	25 以下	最小～最大	5 ～ 8	3 ～ 13	<1 ～ 6	2 ～ 4	2 ～ 9	3 ～ 5	1 ～ 8	2 ～ 25
					m／n	0 ／ 4	0 ／ 24	0 ／ 12	0 ／ 2	0 ／ 6	0 ／ 4	0 ／ 6	0 ／ 24
					平　均	6	6	3	3	4	4	4	5
大腸菌数	CFU/ 100mL	20 以下	300 以下	1,000 以下	最小～最大	160 ～ 1900	120 ～ 6700	36 ～ 1700	3.0 ～ 40	46 ～ 370		20 ～ 220	19 ～ 300
					m／n	3 ／ 4	13 ／ 16	3 ／ 12	0 ／ 2	1 ／ 6		0 ／ 6	0 ／ 16
					90%値	1900	2800	770	40	370		220	240
全窒素	mg/L	－	－	－	最小～最大	2.1 ～ 3.0	1.8 ～ 2.9	1.7 ～ 3.1	1.2 ～ 1.6				1.3 ～ 2.7
					m／n	＊／ 4	＊／ 12	＊／ 6	＊／ 2				＊／ 8
					平　均	2.4	2.5	2.3	1.4				1.8
全隣	mg/L	－	－	－	最小～最大	0.10 ～ 0.20	0.070 ～ 0.17	0.074 ～ 0.13	<0.025 ～ 0.066				0.054 ～ 0.11
					m／n	＊／ 4	＊／ 12	＊／ 6	＊／ 2				＊／ 8
					平　均	0.15	0.12	0.10	0.046				0.069

令和4年度「大気及び水質の測定結果」等について（宮崎県）より抜粋

ｍ：環境基準値を超える検体数、 ｎ：総検体数、 平均：日間平均値の年平均値、 75%値：日間平均値の年間の75%値、 90%値：日間平均値の年間の90%値

２　水源水質の調査概要

（１）調査場所

柏田取水口、富吉取水口、大淀川第一ダム、高岡ダム、
岩瀬ダム（表層、中層 10m、下層 25m）

（２）調査項目

水質管理上有用となる項目

（３）調査頻度

柏田取水口、富吉取水口、大淀川第一ダム、高岡ダム、岩瀬ダム表層---------月１回
岩瀬ダム中層、下層----------年１回

（４）調査結果（概況）

水質管理上有用となる項目について、異常は認められなかった。

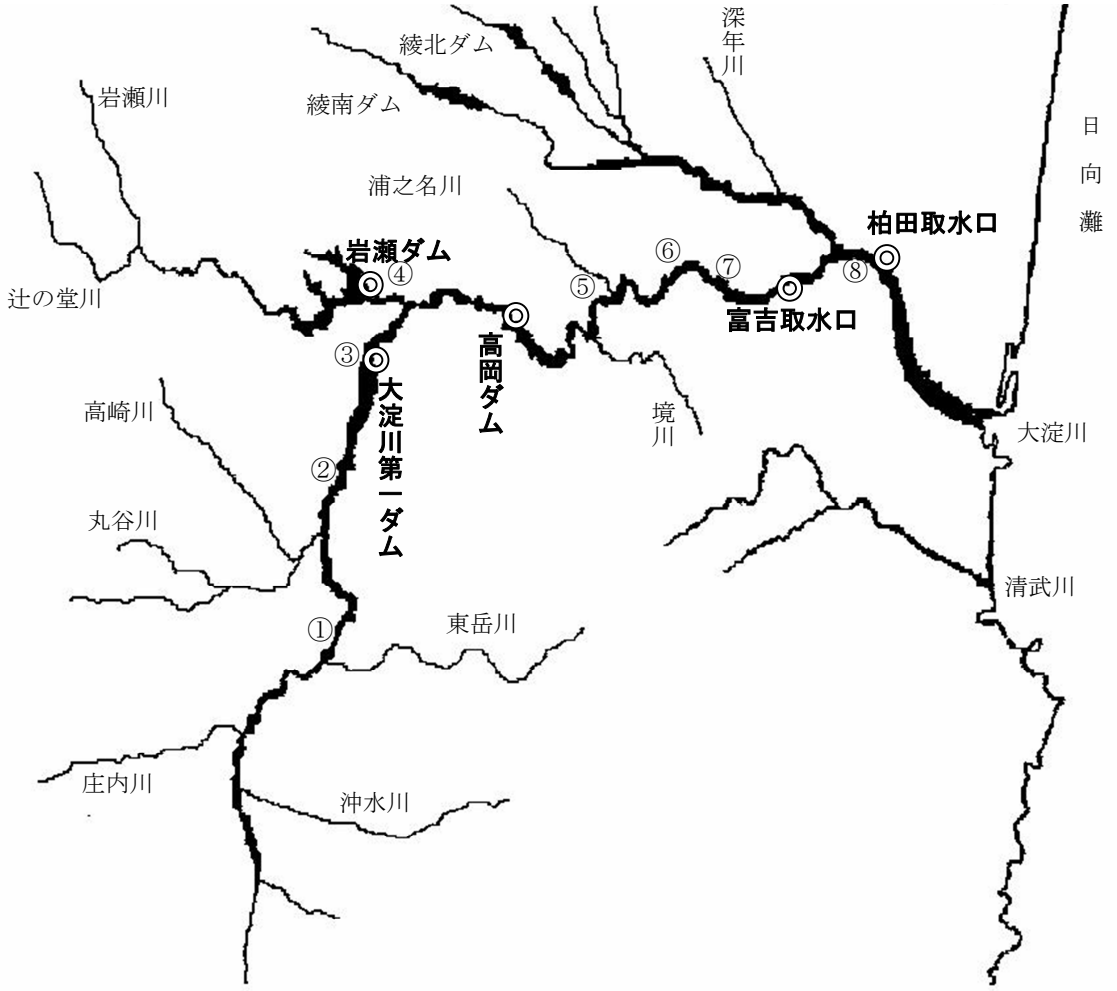

◎は宮崎市上下水道局による調査地点

①～⑧は宮崎県公共用水域水質測定計画に基づく調査地点

①王子橋、②樋渡橋、③轟ダム、④岩瀬ダム、⑤柚ノ木崎橋、⑥大ノ丸橋
⑦花見橋、⑧相生橋

３　水源水質調査結果

（１）　河川調査結果

河川調査結果（年報）　令和4年度　　高岡ダム

採水年月日		R4.4.19	R4.5.25	R4.6.22	R4.7.20	R4.8.24	R4.9.21	R4.10.20	R4.11.22	R4.12.21	R5.1.27	R5.2.22	R5.3.22	最高	最低	平均	回数
天候（当日）		晴	曇	晴	雨	曇		晴	晴	雨	曇	曇	雨				
天候（前日）		晴	晴	雨後曇	曇	晴		晴	晴	晴	雨	曇	雨				
気温	℃	23.0	26.5	28.9	26.2	30.0		22.0	18.3	5.7	9.1	11.0	18.1	30.0	5.7	19.9	11
水温	℃	19.7	21.8	21.5	23.6	26.5		21.7	16.7	10.3	10.6	13.9	15.7	26.5	10.3	18.4	11
pH値		7.4	7.4	7.2	7.2	7.3		7.3	7.3	7.2	7.1	7.3	7.4	7.4	7.1	7.3	11
DO	mg/L	8.1	8.2	8.1	8.7	6.9		7.7	8.2	9.1	9.7	8.9	8.3	9.7	6.9	8.4	11
DO%	%	91	99	93	107	88		88	87	90	90	83	86	107	83	91	11
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	土臭	藻臭		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭				11
臭気強度（TON）		7	3	4	7	8		3	3	3	3	4	6	8	3	5	11
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L	0.000003	0.000002	0.000002	0.000003	0.000002		0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	0.000002	0.000002	11
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L	0.000002	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	11
生物総数	個/mL	2400	1500	310	380	1200		390	190	100	370	400	180	2400	100	670	11

※9月は台風14号による通行止めのため欠測。

河川調査結果（年報）　令和4年度　　第一ダム

採水年月日		R4.4.19	R4.5.25	R4.6.22	R4.7.20	R4.8.24	R4.9.21	R4.10.20	R4.11.22	R4.12.21	R5.1.27	R5.2.22	R5.3.22	最高	最低	平均	回数
天候（当日）		晴	曇	晴	雨	曇	晴	晴	晴	雨	曇	曇	雨				
天候（前日）		晴	晴	雨後曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	雨	曇	雨				
気温	℃	23.0	26.8	21.6	27.2	29.8	20.7	22.6	18.9	6.3	9.4	7.8	18.5	29.8	6.3	19.4	12
水温	℃	19.0	23.4	20.2	23.4	27.2	20.4	19.6	18.2	10.3	10.3	12.7	15.8	27.2	10.3	18.4	12
pH値		7.4	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.4	7.3	7.0	7.4	7.3	7.4	7.0	7.3	12
DO	mg/L	7.8	7.7	8.4	8.4	6.7	7.7	8.4	8.4	10.5	10.8	9.3	8.5	10.8	6.7	8.6	12
DO%	%	92	91	96	101	86	92	94	93	99	99	90	89	101	86	94	12
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	土臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭				12
臭気強度（TON）		4	3	3	6	4	3	4	2	2	4	4	6	6	2	4	12
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L	0.000003	0.000001	0.000001	0.000004	0.000002	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000003	0.000004	<0.000001	0.000002	12
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L	0.000002	<0.000001	<0.000001	0.000003	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000003	<0.000001	<0.000001	12
生物総数	個/mL	1500	390	230	230	390	94	340	170	100	510	550	400	1500	94	410	12

河川調査結果（年報）　令和4年度　　岩瀬ダム（表層）　　1/1

採水年月日		R4.4.19	R4.5.25	R4.6.22	R4.7.20	R4.8.24	R4.9.21	R4.10.20	R4.11.22	R4.12.21	R5.1.27	R5.2.22	R5.3.22	最高	最低	平均	回数
天候（当日）		晴	曇	晴	雨	曇	晴	晴	晴	雨	曇	曇	雨				
天候（前日）		晴	晴	雨後曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	雨	曇	雨				
気温	℃	22.8	26.5	28.4	26.6	31.8	21.7	22.7	19.0	5.9	9.2	9.0	19.4	31.8	5.9	20.3	12
水温	℃	20.6	23.6	22.5	22.2	30.2	22.6	20.8	17.4	12.1	11.0	12.1	16.9	30.2	11.0	19.3	12
pH値		7.3	9.1	7.3	7.3	9.3	6.9	7.3	7.4	7.3	7.1	7.4	7.2	9.3	6.9	7.6	12
DO	mg/L	7.2	12.4	8.2	8.3	12.9	6.7	7.4	6.8	8.8	9.1	9.1	5.4	12.9	5.4	8.5	12
DO%	%	82	147	97	99	171	79	82	72	83	84	86	57	171	57	95	12
臭気		藻臭	青草・藁臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭				12
臭気強度（TON）		4	7	4	4	6	4	3	3	2	2	4	5	7	2	4	12
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L	0.000004	0.000001	0.000003	0.000001	0.000003	0.000003	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000003	0.000004	0.000001	0.000002	12
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	12
生物総数	個/mL	1000	2700	580	470	1400	120	780	180	110	510	580	300	2700	110	730	12

河川調査結果（年報） 令和4年度 岩瀬ダム（中層）

採水年月日								R4.10.20						最高	最低	平均	回数
天候（当日）								晴									
天候（前日）								晴									
気温	℃							22.7						22.7	22.7	22.7	1
水温	℃							20.1						20.1	20.1	20.1	1
pH値								7.4						7.4	7.4	7.4	1
DO	mg/L							6.4						6.4	6.4	6.4	1
DO%	%							74						74	74	74	1
臭気								藻臭									1
臭気強度（TON）								3						3	3	3	1
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L							0.000001						0.000001	0.000001	0.000001	1
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L							<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001	1
生物総数	個/mL							740						740	740	740	1

河川調査結果（年報） 令和4年度 岩瀬ダム（下層）

採水年月日								R4.10.20						最高	最低	平均	回数
天候（当日）								晴									
天候（前日）								晴									
気温	℃							22.7						22.7	22.7	22.7	1
水温	℃							19.1						19.1	19.1	19.1	1
pH値								7.3						7.3	7.3	7.3	1
DO	mg/L							6.5						6.5	6.5	6.5	1
DO%	%							74						74	74	74	1
臭気								藻臭									1
臭気強度（TON）								3						3	3	3	1
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L							0.000001						0.000001	0.000001	0.000001	1
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L							<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001	1
生物総数	個/mL							590						590	590	590	1

（2）生物試験結果

柏田取水口

	採水月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	採水日		R4.4.12	R4.5.17	R4.6.13	R4.7.12	R4.8.16	R4.9.12	R4.10.12	R4.11.15	R4.12.12	R5.1.17	R5.2.14	R5.3.14	最高	最低	平均
	生　物　名	計数単位															
藍藻類	Anabaena (ｱﾅﾍﾞﾅ)	糸状体※1			4	4							4		4	0	1
	Aphanizomenon (ｱﾌｧﾆｿﾞﾒﾉﾝ)	糸状体													0	0	0
	Chroococcus (ｸﾛｵｺｯｸｽ)	群　体													0	0	0
	Lyngbya (ﾘﾝｸﾞﾋﾞｱ)	糸状体※3													0	0	0
	Merismopedia (ﾒﾘｽﾓﾍﾟｼﾞｱ)	群　体													0	0	0
	Microcystis (ﾐｸﾛｷｽﾃｽ)	群　体※2													0	0	0
	Oscillatoria (ｵｼﾗﾄﾘｱ)	糸状体※3								20	4		6		20	0	3
	Phormidium (ﾌｫﾙﾐｼﾞｳﾑ)	糸状体※3	10			38		2			4	4	8	8	38	0	6
	Synechococcus (ｼﾈｺｺｯｶｽ)	細　胞													0	0	0
	Synechocystis (ｼﾈｺｷｽﾃｽ)	細　胞													0	0	0
	その他					20									20	0	2
	計		**10**	**0**	**4**	**62**	**0**	**2**	**0**	**20**	**8**	**4**	**18**	**8**	**62**	**0**	**11**
珪藻類	Achnanthes (ｱｸﾅﾝﾃｽ)	細　胞	8			6	4		4	20		2		6	20	0	4
	Asterionella (ｱｽﾃﾘｵﾈﾗ)	細　胞	60	14										4	60	0	7
	Aulacoseira (ｵｰﾗｺｾｲﾗ)	糸状体※3	95	44	28	36	60	120	4			10	8	32	120	0	36
	Cyclotellaグループ (ｷｸﾛﾃﾗｸﾞﾙｰﾌﾟ)	細　胞	450	102	72	20	32	64	184	26	8	26	98	62	450	8	95
	Fragilaria (ﾌﾗｷﾞﾗﾘｱ)	細　胞	46	44				150							150	0	20
	Melosira (ﾒﾛｼﾗ)	糸状体※3	6	20				8	4					2	20	0	3
	Navicula (ﾅﾋﾞｸﾗ)	細　胞	350		96	38	32	22	52	8	10	70	62	224	350	0	80
	Nitzschia (ﾆｯﾁｱ)	細　胞	6		30	4	54			10	2	10	4	8	54	0	11
	Skeletonema (ｽｹﾚﾄﾈﾏ)	細　胞	123					2				4	12	6	123	0	12
	Stephanodiscus (ｽﾃﾌｧﾉｼﾞｽｸｽ)	細　胞													0	0	0
	Synedra (ｼﾈﾄﾞﾗ)	細　胞	44	24	12	6	20	12						36	44	0	13
	その他		40	8					52	36	16	54	168	96	168	0	39
	計		**1,228**	**256**	**238**	**110**	**202**	**378**	**300**	**100**	**36**	**176**	**352**	**476**	**1,228**	**36**	**321**
緑藻類	Ankistrodesmus (ｱﾝｷｽﾄﾛﾃﾞｽﾑｽ)	細　胞	8		12	6			4			2			12	0	3
	Carteria (ｶﾙﾃﾘｱ)	細　胞	14		8				8	4		90			90	0	10
	Chlamydomonasグループ (ｸﾗﾐﾄﾞﾓﾅｽｸﾞﾙｰﾌﾟ)	細　胞	155	80		8	18	16	44	12			28	40	155	0	33
	Chlorella (ｸﾛﾚﾗ)	細　胞				18	62								62	0	7
	Closterium (ｸﾛｽﾃﾘｳﾑ)	細　胞		24	28	20	30	32							32	0	11
	Coelastrum (ｺｴﾗｽﾄﾙﾑ)	群　体													0	0	0
	Cosmarium (ｺｽﾏﾘｳﾑ)	細　胞							4						4	0	0
	Dictyosphaerium (ｼﾞｸﾃｵｽﾃﾌｪﾘｳﾑ)	群　体							4						4	0	0
	Eudorina (ﾕｳﾄﾞﾘﾅ)	群　体			16	8								2	16	0	2
	Gloeocystis (ｸﾞﾛｴｵｷｽﾃｽ)	群　体													0	0	0
	Golenkinia (ｺﾞﾚﾝｷﾆｱ)	細　胞	2							4					4	0	1
	Micractinium (ﾐｸﾗｸﾁﾆｳﾑ)	群　体													0	0	0
	Oocystis (ｵｰｷｽﾃｽ)	群　体		38	8				2						38	0	4
	Pandorina (ﾊﾟﾝﾄﾞﾘﾅ)	群　体	12					22					2		22	0	3
	Pediastrum (ﾍﾟｼﾞｱｽﾄﾙﾑ)	群　体						2							2	0	0
	Quadrigula (ｸｵﾄﾞﾘｸﾞﾗ)	群　体													0	0	0
	Scenedesmus (ｾﾈﾃﾞｽﾑｽ)	群　体	28	4	8	22			2						28	0	5
	Sphaerocystisグループ (ｽﾌｪﾛｷｽﾁｽｸﾞﾙｰﾌﾟ)	群　体							2					4	4	0	1
	Spirogyra (ｽﾋﾟﾛｷﾞﾗ)	糸状体※4													0	0	0
	Staurastrum (ｽﾀｳﾗｽﾄﾙﾑ)	細　胞													0	0	0
	Tetraedron (ﾃﾄﾗｴﾄﾞﾛﾝ)	細　胞													0	0	0
	Tetraspora (ﾃﾄﾗｽﾎﾟｰﾗ)	群　体													0	0	0
	Volvox (ﾎﾞﾙﾎﾞｯｸｽ)	群　体													0	0	0
	その他		28						14	28	14	14	66	44	66	0	17
	計		**247**	**146**	**80**	**82**	**110**	**72**	**84**	**48**	**14**	**106**	**96**	**90**	**247**	**14**	**98**
その他藻類	Cryptomonas (ｸﾘﾌﾟﾄﾓﾅｽ)	細　胞	36			14	32	26	12	12	2	6	18	14	36	0	14
	Mallomonas (ﾏﾛﾓﾅｽ)	細　胞							2						2	0	0
	Pseudokephyrion (ｼｭｳﾄﾞｹﾌｨﾘｵﾝ)	細　胞													0	0	0
	Synura (ｼﾇﾗ)	群　体													0	0	0
	Uroglena (ｳﾛｸﾞﾚﾅ)	群　体						46							46	0	4
	Ceratium (ｹﾗﾁｳﾑ)	細　胞													0	0	0
	Peridinium (ﾍﾟﾘｼﾞﾆｳﾑ)	細　胞	24					10	4						24	0	3
	Euglena (ﾕｰｸﾞﾚﾅ)	細　胞							4						4	0	0
	Trachelomonas (ﾄﾗｹﾛﾓﾅｽ)	細　胞	2			12				4					12	0	2
	その他		4						22		2		18	12	22	0	5
	計		**66**	**0**	**0**	**26**	**32**	**82**	**44**	**16**	**4**	**6**	**36**	**26**	**82**	**0**	**28**
動物	ワムシ類	個　体													0	0	0
	線虫類	個　体													0	0	0
	コケムシ類	－													0	0	0
	カイアシ類	個　体													0	0	0
	鉄細菌	－													0	0	0
	その他		2									4			4	0	1
	計		**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**	**4**	**0**	**1**
合　計			**1,553**	**402**	**322**	**280**	**344**	**534**	**428**	**184**	**62**	**296**	**502**	**600**	**1,553**	**62**	**459**

※1　直鎖型は100μm長を1単位。螺旋型は1巻を1単位。

※2　アオコ形成時や浄水処理工程で問題がある場合は細胞。

※3　100μm長を1単位。

※4　500μm長を1単位。

富吉取水口

	採水月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	採水日		R4.4.12	R4.5.17	R4.6.13	R4.7.12	R4.8.16	R4.9.12	R4.10.12	R4.11.15	R4.12.12	R5.1.17	R5.2.14	R5.3.13	最高	最低	平均
	生　物　名	計数単位															
藍藻類	Anabaena (ｱﾅﾍﾞﾅ)	糸状体※1				4							8		8	0	1
	Aphanizomenon (ｱﾌｧﾆｼﾞﾒﾉﾝ)	糸状体													0	0	0
	Chroococcus (ｸﾛｵｺｯｸｽ)	群　体													0	0	0
	Lyngbya (ﾘﾝｸﾞﾋﾞｱ)	糸状体※3													0	0	0
	Merismopedia (ﾒﾘｽﾓﾍﾟｼﾞｱ)	群　体													0	0	0
	Microcystis (ﾐｸﾛｷｽﾃｽ)	群　体※2													0	0	0
	Oscillatoria (ｵｼﾗﾄﾘｱ)	糸状体※3								2			2		2	0	0
	Phormidium (ﾌｫﾙﾐｼﾞｳﾑ)	糸状体※3	24	10		50	4			4	8	2	6	6	50	0	10
	Synechococcus (ｼﾈｺｺｯｸｽ)	細　胞													0	0	0
	Synechocystis (ｼﾈｺｷｽﾃｽ)	細　胞													0	0	0
	その他														0	0	0
	計		**24**	**10**	**0**	**54**	**4**	**0**	**0**	**6**	**8**	**2**	**16**	**6**	**54**	**0**	**11**
珪藻類	Achnanthes (ｱｸﾅﾝﾃｽ)	細　胞	20			12			4	10	10		4	2	20	0	5
	Asterionella (ｱｽﾃﾘｵﾈﾗ)	細　胞	30	34										2	34	0	6
	Aulacoseira (ｵｰﾗｺｾｲﾗ)	糸状体※3	225	240	20	35	32	180		14	24	2	26	44	240	0	73
	Cyclotellaグループ (ｷｸﾛﾃﾗｸﾞﾙｰﾌﾟ)	細　胞	570	220	84	38	40		148		12	14	138	98	570	0	115
	Fragilaria (ﾌﾗｷﾞﾗﾘｱ)	細　胞						250	4						250	0	23
	Melosira (ﾒﾛｼﾗ)	糸状体※3	8	18				16							18	0	4
	Navicula (ﾅﾋﾞｸﾗ)	細　胞	300		88	42	16	14	42	30	10	110	184	282	300	0	76
	Nitzschia (ﾆｯﾁｱ)	細　胞			24	14	16	4	2	2		40	18	18	40	0	11
	Skeletonema (ｽｹﾚﾄﾈﾏ)	細　胞	160				8					8	12	6	160	0	17
	Stephanodiscus (ｽﾃﾌｧﾉﾃﾞｨｽｶｽ)	細　胞						2							2	0	0
	Synedra (ｼﾈﾄﾞﾗ)	細　胞	22	24	14		12	10	2				16	56	24	0	9
	その他		50		22	24			30	50	34	68	326	196	326	0	55
	計		**1,385**	**536**	**252**	**165**	**124**	**476**	**232**	**106**	**90**	**242**	**724**	**704**	**1,385**	**0**	**420**
緑藻類	Ankistrodesmus (ｱﾝｷｽﾄﾛﾃﾞｽﾑｽ)	細　胞	2		12	14			12				2		14	0	4
	Carteria (ｶﾙﾃﾘｱ)	細　胞	18						8						18	0	2
	Chlamydomonasグループ (ｸﾗﾐﾄﾞﾓﾅｽｸﾞﾙｰﾌﾟ)	細　胞	155	40			16	20	46	14		42	62	84	155	0	36
	Chlorella (ｸﾛﾚﾗ)	細　胞			32	54	32								54	0	11
	Closterium (ｸﾛｽﾃﾘｳﾑ)	細　胞			36	14	8								36	0	5
	Coelastrum (ｺｴﾗｽﾄﾙﾑ)	群　体						6	6						6	0	1
	Cosmarium (ｺｽﾏﾘｳﾑ)	細　胞	4						16						16	0	2
	Dictyosphaerium (ｼﾞｸﾃｵｽﾃﾌｪﾘｳﾑ)	群　体													0	0	0
	Eudorina (ｭｳﾄﾞﾘﾅ)	群　体													0	0	0
	Gloeocystis (ｸﾞﾛｴｷｽﾃｽ)	群　体													0	0	0
	Golenkinia (ｺﾞﾚﾝｷﾆｱ)	細　胞	2												2	0	0
	Micractinium (ﾐｸﾗｸﾁﾆｳﾑ)	群　体													0	0	0
	Oocystis (ｵｰｷｽﾃｽ)	群　体	2	8											8	0	1
	Pandorina (ﾊﾟﾝﾄﾞﾘﾅ)	群　体	22	20			10	8	4					4	22	0	6
	Pediastrum (ﾍﾟｼﾞｱｽﾄﾙﾑ)	群　体													0	0	0
	Quadrigula (ｸｳｵﾄﾞﾘｸﾞﾗ)	群　体													0	0	0
	Scenedesmus (ｾﾈﾃﾞｽﾑｽ)	群　体	14	8	28	46		2		2	2				46	0	9
	Sphaerocystisグループ (ｽﾌｪﾛｷｽﾃｽｸﾞﾙｰﾌﾟ)	群　体							8						8	0	1
	Spirogyra (ｽﾋﾟﾛｷﾞﾗ)	糸状体※4													0	0	0
	Staurastrum (ｽﾀｳﾗｽﾄﾙﾑ)	細　胞						2							2	0	0
	Tetraedron (ﾃﾄﾗｴﾄﾞﾛﾝ)	細　胞													0	0	0
	Tetraspora (ﾃﾄﾗｽﾎﾟｰﾗ)	群　体						2							2	0	0
	Volvox (ﾎﾞﾙﾎﾞｯｸｽ)	群　体								36					36	0	3
	その他		36						20		14	24	80	14	80	0	16
	計		**255**	**76**	**108**	**128**	**66**	**40**	**120**	**52**	**16**	**66**	**144**	**102**	**255**	**0**	**98**
その他藻類	Cryptomonas (ｸﾘﾌﾟﾄﾓﾅｽ)	細　胞	38			22	6	32	2	4	2	8	28	18	38	0	13
	Mallomonas (ﾏﾛﾓﾅｽ)	細　胞	4												4	0	0
	Pseudokephyrion (ｼｭｳﾄﾞｹﾌｨﾘｵﾝ)	細　胞													0	0	0
	Synura (ｼﾉｽﾗ)	群　体													0	0	0
	Uroglena (ｳﾛｸﾞﾚﾅ)	群　体						20						2	20	0	2
	Ceratium (ｹﾗﾁｳﾑ)	細　胞													0	0	0
	Peridinium (ﾍﾟﾘｼﾞﾆｳﾑ)	細　胞	12					12	2						12	0	2
	Euglena (ﾕｰｸﾞﾚﾅ)	細　胞	8						4						8	0	1
	Trachelomonas (ﾄﾗｹﾛﾓﾅｽ)	細　胞													0	0	0
	その他		2				290		8		6	20	26	8	290	0	32
	計		**64**	**0**	**0**	**22**	**296**	**64**	**16**	**4**	**8**	**28**	**54**	**28**	**296**	**0**	**49**
動物	ワムシ類	個　体													0	0	0
	線虫類	個　体													0	0	0
	コケムシ類	－													0	0	0
	カイアシ類	個　体													0	0	0
	鉄細菌	－													0	0	0
	その他		4									10			10	0	1
	計		**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**0**	**0**	**10**	**0**	**1**
	合　計		**1,732**	**622**	**360**	**369**	**490**	**580**	**368**	**168**	**122**	**348**	**938**	**840**	**1,732**	**0**	**578**

※1　直鎖型は100μｍ長を1単位。螺旋型は1巻を1単位。

※2　アオコ形成時や浄水処理工程で問題がある場合は細胞。

※3　100μｍ長を1単位。

※4　500μｍ長を1単位。

高岡ダム

	採水月		4月	5月	6月	7月	8月	9月※	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
	採水日		R4.4.20	R4.5.25	R4.6.22	R4.7.20	R4.8.24		R4.10.20	R4.11.22	R4.12.21	R5.1.27	R5.2.22	R5.3.22			
	生物名	計数単位															
藍藻類	Anabaena (ｱﾅﾍﾞﾅ)	糸状体※1													0	0	0
	Aphanizomenon (ｱﾌｧﾆｿﾞﾒﾉﾝ)	糸状体													0	0	0
	Chroococcus (ｸﾛｵｺｯｸｽ)	群体													0	0	0
	Lyngbya (ﾘﾝｸﾞﾋﾞｱ)	糸状体※3													0	0	0
	Merismopedia (ﾒﾘｽﾓﾍﾟｼﾞｱ)	群体													0	0	0
	Microcystis (ﾐｸﾛｷｽﾃｨｽ)	群体※2													0	0	0
	Oscillatoria (ｵｼﾗﾄﾘｱ)	糸状体※3								11	4				11	0	1
	Phormidium (ﾌｫﾙﾐｼﾞｳﾑ)	糸状体※3	10	130		28			19	10		12	2	2	130	0	18
	Synechococcus (ｼﾈｺｺｯｶｽ)	細胞													0	0	0
	Synechocystis (ｼﾈｺｷｽﾃｨｽ)	細胞													0	0	0
	その他														0	0	0
	計		**10**	**130**	**0**	**28**	**0**		**19**	**21**	**4**	**12**	**2**	**2**	**130**	**0**	**19**
珪藻類	Achnanthes (ｱｸﾅﾝﾃｽ)	細胞			14				4	44	36				44	0	8
	Asterionella (ｱｽﾃﾘｵﾈﾗ)	細胞	16	130	8										130	0	13
	Aulacoseira (ｵｰﾗｺｾｲﾗ)	糸状体※3	420			18	980		37		8	4	10	6	980	0	124
	Cyclotellaグループ (ｷｸﾛﾃﾗｸﾞﾙｰﾌﾟ)	細胞	183	330	92	44	84		68	24	6	110	84	42	330	0	89
	Fragilaria (ﾌﾗｷﾞﾗﾘｱ)	細胞					12							4	12	0	1
	Melosira (ﾒﾛｼﾗ)	糸状体※3	6			10			4			4	2		10	0	2
	Navicula (ﾅﾋﾞｸﾗ)	細胞	370	90	76	54	38		54	2	6	50		16	370	0	63
	Nitzschia (ﾆｯﾁｱ)	細胞			4		6		8				12	30	30	0	5
	Skeletonema (ｽｹﾚﾄﾈﾏ)	細胞	360									2	20	2	360	0	32
	Stephanodiscus (ｽﾃﾌｧﾉｼﾞｽｸｽ)	細胞							2	10					10	0	1
	Synedra (ｼﾈﾄﾞﾗ)	細胞	10	18		12			84				14	6	84	0	12
	その他		18	260					24	32	26	42	62	56	260	0	43
	計		**1,383**	**828**	**194**	**138**	**1,120**		**285**	**112**	**82**	**212**	**204**	**162**	**1,383**	**0**	**393**
緑藻類	Ankistrodesmus (ｱﾝｷｽﾄﾛﾃﾞｽﾑｽ)	細胞	8	140		2				2					140	0	13
	Carteria (ｶﾙﾃﾘｱ)	細胞	16		6	4	6		18	2					18	0	4
	Chlamydomonasグループ (ｸﾗﾐﾄﾞﾓﾅｽｸﾞﾙｰﾌﾟ)	細胞	925	330	44	106	30		24	26	10	92	108		925	0	141
	Chlorella (ｸﾛﾚﾗ)	細胞													0	0	0
	Closterium (ｸﾛｽﾃﾘｳﾑ)	細胞	2	4	4										4	0	1
	Coelastrum (ｺｴﾗｽﾄﾙﾑ)	群体				8	12								12	0	2
	Cosmarium (ｺｽﾏﾘｳﾑ)	細胞					6								6	0	1
	Dictyosphaerium (ｼﾞｸﾃｵｽﾃﾌｪﾘｳﾑ)	群体													0	0	0
	Eudorina (ﾕｳﾄﾞﾘﾅ)	群体													0	0	0
	Gloeocystis (ｸﾞﾛｴｵｷｽﾃｨｽ)	群体													0	0	0
	Golenkinia (ｺﾞﾚﾝｷﾆｱ)	細胞													0	0	0
	Micractinium (ﾐｸﾗｸﾁﾆｳﾑ)	群体													0	0	0
	Oocystis (ｵｰｷｽﾃｨｽ)	群体	2												2	0	0
	Pandorina (ﾊﾟﾝﾄﾞﾘﾅ)	群体	2	6			12						4	2	12	0	2
	Pediastrum (ﾍﾟｼﾞｱｽﾄﾙﾑ)	群体													0	0	0
	Quadrigula (ｸｵﾄﾞﾘｸﾞﾗ)	群体							2						2	0	0
	Scenedesmus (ｾﾈﾃﾞｽﾑｽ)	群体	18	60		14	16						2		60	0	9
	Sphaerocystisグループ (ｽﾌｪﾛｷｽﾃｨｽｸﾞﾙｰﾌﾟ)	群体													0	0	0
	Spirogyra (ｽﾋﾟﾛｷﾞﾗ)	糸状体※4													0	0	0
	Staurastrum (ｽﾀｳﾗｽﾄﾙﾑ)	細胞													0	0	0
	Tetraedron (ﾃﾄﾗｴﾄﾞﾛﾝ)	細胞													0	0	0
	Tetraspora (ﾃﾄﾗｽﾎﾟｰﾗ)	群体													0	0	0
	Volvox (ﾎﾞﾙﾎﾞｯｸｽ)	群体													0	0	0
	その他		8						22	16	6	18	24	16	24	0	9
	計		**981**	**540**	**54**	**134**	**82**		**66**	**46**	**16**	**110**	**138**	**18**	**981**	**0**	**182**
その他藻類	Cryptomonas (ｸﾘﾌﾟﾄﾓﾅｽ)	細胞	6	48	56	68	32		8	8		18	32	2	68	0	23
	Mallomonas (ﾏﾛﾓﾅｽ)	細胞													0	0	0
	Pseudokephyrion (ｼｭｳﾄﾞｹﾌｨﾘｵﾝ)	細胞													0	0	0
	Synura (ｼﾇﾗ)	群体													0	0	0
	Uroglena (ｳﾛｸﾞﾚﾅ)	群体													0	0	0
	Ceratium (ｹﾗﾁｳﾑ)	細胞													0	0	0
	Peridinium (ﾍﾟﾘｼﾞﾆｳﾑ)	細胞				4			4						4	0	1
	Euglena (ﾕｰｸﾞﾚﾅ)	細胞	4		6	8			4						8	0	2
	Trachelomonas (ﾄﾗｹﾛﾓﾅｽ)	細胞													0	0	0
	その他		4						8	6		14	22		22	0	5
	計		**14**	**48**	**62**	**80**	**32**		**24**	**14**	**0**	**32**	**54**	**2**	**80**	**0**	**30**
動物	ワムシ類	個体										2			2	0	0
	線虫類	個体													0	0	0
	コケムシ類	－													0	0	0
	カイアシ類	個体													0	0	0
	鉄細菌	－													0	0	0
	その他		2												2	0	0
	計		**4**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**4**	**0**	**1**
	合計		**2,392**	**1,546**	**310**	**380**	**1,234**		**394**	**193**	**102**	**368**	**398**	**184**	**2,392**	**0**	**625**

※９月は台風14号による通行止めのため欠測。

※１　直鎖型は100μｍ長を1単位。螺旋型は1巻を1単位。

※２　アオコ形成時や浄水処理工程で問題がある場合は細胞。

※３　100μｍ長を1単位。

※４　500μｍ長を1単位。

第一ダム

	採水月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
	採水日		R4.4.20	R4.5.25	R4.6.22	R4.7.20	R4.8.24	R4.9.21	R4.10.20	R4.11.22	R4.12.21	R5.1.27	R5.2.22	R5.3.22			
	生物名	計数単位															
藍藻類	Anabaena (ｱﾅﾍﾞﾅ)	糸状体※1													0	0	0
	Aphanizomenon (ｱﾌｧﾆｿﾞﾒﾉﾝ)	糸状体													0	0	0
	Chroococcus (ｸﾛｵｺｯｸｽ)	群体													0	0	0
	Lyngbya (ﾘﾝｸﾞﾋﾞｱ)	糸状体※3													0	0	0
	Merismopedia (ﾒﾘｽﾓﾍﾟｼﾞｱ)	群体													0	0	0
	Microcystis (ﾐｸﾛｷｽﾃｨｽ)	群体※2													0	0	0
	Oscillatoria (ｵｼﾗﾄﾘｱ)	糸状体※3							8	4					8	0	1
	Phormidium (ﾌｫﾙﾐｼﾞｳﾑ)	糸状体※3	72		4	24		4	28		16			4	72	0	13
	Synechococcus (ｼﾈｺｺｯｶｽ)	細胞													0	0	0
	Synechocystis (ｼﾈｺｷｽﾃｨｽ)	細胞													0	0	0
	その他														0	0	0
	計		**72**	**0**	**4**	**24**	**0**	**4**	**36**	**4**	**16**	**0**	**0**	**4**	**72**	**0**	**14**
珪藻類	Achnanthes (ｱｸﾅﾝﾃｽ)	細胞	12	56	12	14	12	2	16	26	26	6	12	26	56	2	18
	Asterionella (ｱｽﾃﾘｵﾈﾗ)	細胞	4												4	0	0
	Aulacoseira (ｵｰﾗｺｾｲﾗ)	糸状体※3	4		4	8	58	12	4	28		4	4	6	58	0	11
	Cyclotellaグループ (ｷｸﾛﾃﾗｸﾞﾙｰﾌﾟ)	細胞	50	64	36	26	74	8	58		10	96	122	68	122	0	51
	Fragilaria (ﾌﾗｷﾞﾗﾘｱ)	細胞					4								4	0	0
	Melosira (ﾒﾛｼﾗ)	糸状体※3			4		4		4						4	0	1
	Navicula (ﾅﾋﾞｸﾗ)	細胞	360	160	78	62	184	8	44	40	20	150	182	162	360	8	121
	Nitzschia (ﾆｯﾁｱ)	細胞				22			2			8	6	8	22	0	4
	Skeletonema (ｽｹﾚﾄﾈﾏ)	細胞										2	10		10	0	1
	Stephanodiscus (ｽﾃﾌｧﾉｼﾞｽｸｽ)	細胞								4					4	0	0
	Synedra (ｼﾈﾄﾞﾗ)	細胞	18		16	10			8	4		22	24	8	24	0	9
	その他		36					24	68	32	24	48	64	32	68	0	27
	計		**484**	**280**	**150**	**142**	**336**	**54**	**204**	**134**	**80**	**336**	**424**	**310**	**484**	**54**	**245**
緑藻類	Ankistrodesmus (ｱﾝｷｽﾄﾛﾃﾞｽﾑｽ)	細胞	30											10	30	0	3
	Carteria (ｶﾙﾃﾘｱ)	細胞	14			12	8			2					14	0	3
	Chlamydomonasグループ (ｸﾗﾐﾄﾞﾓﾅｽｸﾞﾙｰﾌﾟ)	細胞	20	56	12	10	22	2	16	8	4	72	42	24	72	2	24
	Chlorella (ｸﾛﾚﾗ)	細胞	760												760	0	63
	Closterium (ｸﾛｽﾃﾘｳﾑ)	細胞		6											6	0	1
	Coelastrum (ｺｴﾗｽﾄﾙﾑ)	群体			2		2		2						2	0	1
	Cosmarium (ｺｽﾏﾘｳﾑ)	細胞	4		4				2						4	0	1
	Dictyosphaerium (ｼﾞｸﾃｵｽﾃﾌｪﾘｳﾑ)	群体		20											20	0	2
	Eudorina (ｴｳﾞﾄﾞﾘﾅ)	群体					2								2	0	0
	Gloeocystis (ｸﾞﾛｴｵｷｽﾃｨｽ)	群体													0	0	0
	Golenkinia (ｺﾞﾚﾝｷﾆｱ)	細胞													0	0	0
	Micractinium (ﾐｸﾗｸﾁﾆｳﾑ)	群体													0	0	0
	Oocystis (ｵｰｷｽﾃｨｽ)	群体			4	8			2						8	0	1
	Pandorina (ﾊﾟﾝﾄﾞﾘﾅ)	群体	4					2	8						8	0	1
	Pediastrum (ﾍﾟｼﾞｱｽﾄﾙﾑ)	群体													0	0	0
	Quadrigula (ｸｵﾄﾞﾘｸﾞﾗ)	群体													0	0	0
	Scenedesmus (ｾﾈﾃﾞｽﾑｽ)	群体	6		8	10	8		2	6		2			10	0	4
	Sphaerocystisグループ (ｽﾌｪﾛｷｽﾃｨｽｸﾞﾙｰﾌﾟ)	群体							2	4					4	0	1
	Spirogyra (ｽﾋﾟﾛｷﾞﾗ)	糸状体※4													0	0	0
	Staurastrum (ｽﾀｳﾗｽﾄﾙﾑ)	細胞													0	0	0
	Tetraedron (ﾃﾄﾗｴﾄﾞﾛﾝ)	細胞													0	0	0
	Tetraspora (ﾃﾄﾗｽﾎﾟﾗ)	群体													0	0	0
	Volvox (ﾎﾞﾙﾎﾞｯｸｽ)	群体													0	0	0
	その他		44					12	28		4	54	44	34	54	0	18
	計		**882**	**82**	**30**	**40**	**42**	**16**	**62**	**20**	**8**	**128**	**86**	**68**	**882**	**8**	**122**
その他藻類	Cryptomonas (ｸﾘﾌﾟﾄﾓﾅｽ)	細胞	2	24	16	20	6	2	8	10		36	22	10	36	0	13
	Mallomonas (ﾏﾛﾓﾅｽ)	細胞													0	0	0
	Pseudokephyrion (ｼｭｳﾄﾞｹﾌｨﾘｵﾝ)	細胞													0	0	0
	Synura (ｼﾇﾗ)	群体													0	0	0
	Uroglena (ｳﾛｸﾞﾚﾅ)	群体					2	6	4						6	0	1
	Ceratium (ｹﾗﾁｳﾑ)	細胞	4												4	0	0
	Peridinium (ﾍﾟﾘｼﾞﾆｳﾑ)	細胞	8		4		2								8	0	1
	Euglena (ﾕｰｸﾞﾚﾅ)	細胞						4	8						8	0	1
	Trachelomonas (ﾄﾗｹﾛﾓﾅｽ)	細胞			4	6									6	0	1
	その他		2					8	22			6	18	7	22	0	5
	計		**16**	**24**	**24**	**26**	**10**	**20**	**42**	**10**	**0**	**42**	**40**	**17**	**42**	**0**	**23**
動物	ワムシ類	個体													0	0	0
	線虫類	個体													0	0	0
	コケムシ類	－													0	0	0
	カイアシ類	個体													0	0	0
	鉄細菌	－													0	0	0
	その他		2		24								2		24	0	2
	計		**2**	**0**	**24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**24**	**0**	**2**
	合計		**1,456**	**386**	**232**	**232**	**388**	**94**	**344**	**168**	**104**	**506**	**552**	**399**	**1,456**	**94**	**405**

※1　直鎖型は100μm長を1単位。螺旋型は1巻を1単位。

※2　アオコ形成時や浄水処理工程で問題がある場合は細胞。

※3　100μm長を1単位。

※4　500μm長を1単位。

岩瀬ダム

	採水月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
	採水日		R4.4.20	R4.5.25	R4.6.22	R4.7.20	R4.8.24	R4.9.21	R4.10.20	R4.11.22	R4.12.21	R5.1.27	R5.2.22	R5.3.22			
	生物名	計数単位															
藍藻類	Anabaena (ｱﾅﾍﾞﾅ)	糸状体※1													0	0	0
	Aphanizomenon (ｱﾌｧﾆｿﾞﾒﾉﾝ)	糸状体							2						2	0	0
	Chroococcus (ｸﾛｵｺｯｸｽ)	群体													0	0	0
	Lyngbya (ﾘﾝｸﾞﾋﾞｱ)	糸状体※3													0	0	0
	Merismopedia (ﾒﾘｽﾓﾍﾟｼﾞｱ)	群体													0	0	0
	Microcystis (ﾐｸﾛｷｽﾃｨｽ)	群体※2				22									22	0	2
	Oscillatoria (ｵｼﾗﾄﾘｱ)	糸状体※3													0	0	0
	Phormidium (ﾌｫﾙﾐｼﾞｳﾑ)	糸状体※3	4	210		14			8				8		210	0	20
	Synechococcus (ｼﾈｺｺｯｶｽ)	細胞													0	0	0
	Synechocystis (ｼﾈｺｷｽﾃｨｽ)	細胞													0	0	0
	その他														0	0	0
	計		**4**	**210**	**0**	**36**	**0**	**0**	**10**	**0**	**0**	**0**	**8**	**0**	**210**	**0**	**22**
珪藻類	Achnanthes (ｱｸﾅﾝﾃｽ)	細胞								4	14		4		14	0	2
	Asterionella (ｱｽﾃﾘｵﾈﾗ)	細胞	42	1,390	24	30	2			28		6	74	12	1,390	0	134
	Aulacoseira (ｵｰﾗｺｾｲﾗ)	糸状体※3	20	200	12	210	680			8		22	14	67	680	0	103
	Cyclotellaグループ (ｷｸﾛﾃﾗｸﾞﾙｰﾌﾟ)	細胞	40		244		98	6	460	44	20	96	154	116	460	0	107
	Fragilaria (ﾌﾗｷﾞﾗﾘｱ)	細胞					240								240	0	20
	Melosira (ﾒﾛｼﾗ)	糸状体※3								2					2	0	0
	Navicula (ﾅﾋﾞｸﾗ)	細胞	34	50	32	26	14		36	18	10	42	46	24	50	0	28
	Nitzschia (ﾆｯﾁｱ)	細胞					2					2	4	4	4	0	1
	Skeletonema (ｽｹﾚﾄﾈﾏ)	細胞	16	80								122	12		122	0	19
	Stephanodiscus (ｽﾃﾌｧﾉｼﾞｽｸｽ)	細胞								2					2	0	0
	Synedra (ｼﾈﾄﾞﾗ)	細胞	2	30	24					2		2	8	4	30	0	6
	その他		8	490		12		26	68	14	30	24	30		490	0	59
	計		**162**	**2,240**	**336**	**278**	**1,036**	**32**	**564**	**122**	**74**	**316**	**346**	**227**	**2,240**	**32**	**478**
緑藻類	Ankistrodesmus (ｱﾝｷｽﾄﾛﾃﾞｽﾑｽ)	細胞													0	0	0
	Carteria (ｶﾙﾃﾘｱ)	細胞			64	6	26		42	4					64	0	12
	Chlamydomonasグループ (ｸﾗﾐﾄﾞﾓﾅｽｸﾞﾙｰﾌﾟ)	細胞	20	84			50	22	20	14	26	54	82	14	84	0	32
	Chlorella (ｸﾛﾚﾗ)	細胞	800												800	0	67
	Closterium (ｸﾛｽﾃﾘｳﾑ)	細胞		16		12									16	0	2
	Coelastrum (ｺｴﾗｽﾄﾙﾑ)	群体				18	18		8						18	0	4
	Cosmarium (ｺｽﾏﾘｳﾑ)	細胞													0	0	0
	Dictyosphaerium (ｼﾞｸﾃｵｽﾃﾌｪﾘｳﾑ)	群体													0	0	0
	Eudorina (ﾕｳﾄﾞﾘﾅ)	群体			72	30	80	2						22	80	0	17
	Gloeocystis (ｸﾞﾛｴｵｷｽﾃｨｽ)	群体													0	0	0
	Golenkinia (ｺﾞﾚﾝｷﾆｱ)	細胞													0	0	0
	Micractinium (ﾐｸﾗｸﾁﾆｳﾑ)	群体													0	0	0
	Oocystis (ｵｰｷｽﾃｨｽ)	群体				12			8						12	0	2
	Pandorina (ﾊﾟﾝﾄﾞﾘﾅ)	群体	2	48	32	24	42	2					8	12	48	0	14
	Pediastrum (ﾍﾟｼﾞｱｽﾄﾙﾑ)	群体		30											30	0	3
	Quadrigula (ｸｵﾄﾞﾘｸﾞﾗ)	群体													0	0	0
	Scenedesmus (ｾﾈﾃﾞｽﾑｽ)	群体			16	24	18			6		10			24	0	6
	Sphaerocystisグループ (ｽﾌｪﾛｷｽﾃｨｽｸﾞﾙｰﾌﾟ)	群体			10		16		14	8					16	0	4
	Spirogyra (ｽﾋﾟﾛｷﾞﾗ)	糸状体※4													0	0	0
	Staurastrum (ｽﾀｳﾗｽﾄﾙﾑ)	細胞													0	0	0
	Tetraedron (ﾃﾄﾗｴﾄﾞﾛﾝ)	細胞													0	0	0
	Tetraspora (ﾃﾄﾗｽﾎﾟﾗ)	群体													0	0	0
	Volvox (ﾎﾞﾙﾎﾞｯｸｽ)	群体													0	0	0
	その他		14					16	26	20	6	18	32		32	0	11
	計		**836**	**178**	**194**	**126**	**250**	**42**	**118**	**52**	**32**	**90**	**126**	**36**	**836**	**32**	**173**
その他藻類	Cryptomonas (ｸﾘﾌﾟﾄﾓﾅｽ)	細胞	12	32	42	22	44	16	30		6	98	78	16	98	0	33
	Mallomonas (ﾏﾛﾓﾅｽ)	細胞	2						42			2			42	0	4
	Pseudokephyrion (ｼｭｳﾄﾞｹﾌｨﾘｵﾝ)	細胞					22								22	0	2
	Synura (ｼﾇﾗ)	群体		2											2	0	0
	Uroglena (ｳﾛｸﾞﾚﾅ)	群体					50	2							50	0	4
	Ceratium (ｹﾗﾁｳﾑ)	細胞						22							22	0	2
	Peridinium (ﾍﾟﾘｼﾞﾆｳﾑ)	細胞			8							2	4		8	0	1
	Euglena (ﾕｰｸﾞﾚﾅ)	細胞				8		2							8	0	1
	Trachelomonas (ﾄﾗｹﾛﾓﾅｽ)	細胞	4												4	0	0
	その他							6	20				16		20	0	4
	計		**18**	**34**	**50**	**30**	**116**	**48**	**92**	**0**	**6**	**102**	**98**	**16**	**116**	**0**	**51**
動物	ワムシ類	個体										2			2	0	0
	線虫類	個体								6		4			6	0	1
	コケムシ類	－													0	0	0
	カイアシ類	個体													0	0	0
	鉄細菌	－													0	0	0
	その他		4												4	0	0
	計		**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**0**	**6**	**0**	**16**	**16**	**0**	**3**
	合計		**1,024**	**2,662**	**580**	**470**	**1,402**	**122**	**784**	**180**	**112**	**514**	**578**	**295**	**2,662**	**112**	**727**

※1　直鎖型は100μm長を1単位。螺旋型は1巻を1単位。

※2　アオコ形成時や浄水処理工程で問題がある場合は細胞。

※3　100μm長を1単位。

※4　500μm長を1単位。

岩瀬ダム（中層，下層）

			採水月		10月	
			採水日		R4.10.20	
	生物名			計数単位	中層	下層
藍藻類	Anabaena	(ｱﾅﾍﾞﾅ)		糸状体※1		
	Aphanizomenon	(ｱﾌｧﾆｿﾞﾒﾉﾝ)		糸状体	24	10
	Chroococcus	(ｸﾛｵｺｯｸｽ)		群　体		
	Iyngbya	(ﾘﾝｸﾞﾋﾞｱ)		糸状体※3		
	Merismopedia	(ﾒﾘｽﾓﾍﾟｼﾞｱ)		群　体		
	Microcystis	(ﾐｸﾛｷｽﾃｽ)		群　体※2		
	Oscillatoria	(ｵｼﾗﾄﾘｱ)		糸状体※3		
	Phormidium	(ﾌｫﾙﾐｼﾞｳﾑ)		糸状体※3	8	20
	Synechococcus	(ｼﾈｺｺｯｸｽ)		細　胞		
	Synechocystis	(ｼﾈｺｷｽﾃｽ)		細　胞		
	その他					22
	計				**32**	**52**
珪藻類	Achnanthes	(ｱｸﾅﾝﾃｽ)		細　胞		
	Asterionella	(ｱｽﾃﾘｵﾈﾗ)		細　胞		
	Aulacoseira	(ｵｰﾗｺｾｲﾗ)		糸状体※3	48	38
	Cyclotellaグループ	(ｷｸﾛﾃﾗｸﾞﾙｰﾌﾟ)		細　胞	316	284
	Fragilaria	(ﾌﾗｷﾞﾗﾘｱ)		細　胞		
	Melosira	(ﾒﾛｼﾗ)		糸状体※3		4
	Navicula	(ﾅﾋﾞｸﾗ)		細　胞	22	28
	Nitzschia	(ﾆｯﾁｱ)		細　胞		
	Skeletonema	(ｽｹﾚﾄﾈﾏ)		細　胞		
	Stephanodiscus	(ｽﾃﾌｧﾉｼﾞｽｸｽ)		細　胞		8
	Synedra	(ｼﾈﾄﾞﾗ)		細　胞		4
	その他				124	82
	計				**510**	**448**
緑藻類	Ankistrodesmus	(ｱﾝｷｽﾄﾛﾃﾞｽﾑｽ)		細　胞		
	Carteria	(ｶﾙﾃﾘｱ)		細　胞	22	16
	Chlamydomonasグループ	(ｸﾗﾐﾄﾞﾓﾅｽｸﾞﾙｰﾌﾟ)		細　胞	48	18
	Chlorella	(ｸﾛﾚﾗ)		細　胞		
	Closterium	(ｸﾛｽﾃﾘｳﾑ)		細　胞		
	Coelastrum	(ｺｴﾗｽﾄﾙﾑ)		群　体		
	Cosmarium	(ｺｽﾏﾘｳﾑ)		細　胞	4	8
	Dictyosphaerium	(ｼﾞｸﾃｵｽﾌｪﾘｳﾑ)		群　体		
	Eudorina	(ﾕｳﾄﾞﾘﾅ)		群　体	2	6
	Gloeocystis	(ｸﾞﾛｴｵｷｽﾃｽ)		群　体		
	Golenkinia	(ｺﾞﾚﾝｷﾆｱ)		細　胞		
	Micractinium	(ﾐｸﾗｸﾁﾆｳﾑ)		群　体		
	Oocystis	(ｵｰｷｽﾃｽ)		群　体	6	
	Pandorina	(ﾊﾟﾝﾄﾞﾘﾅ)		群　体		
	Pediastrum	(ﾍﾟｼﾞｱｽﾄﾙﾑ)		群　体		
	Quadrigula	(ｸｵﾄﾞﾘｸﾞﾗ)		群　体		
	Scenedesmus	(ｾﾈﾃﾞｽﾑｽ)		群　体		
	Sphaerocystisグループ	(ｽﾌｪﾛｷｽﾃｽｸﾞﾙｰﾌﾟ)		群　体		
	Spirogyra	(ｽﾋﾟﾛｷﾞﾗ)		糸状体※4	8	
	Staurastrum	(ｽﾀｳﾗｽﾄﾙﾑ)		細　胞		
	Tetraedron	(ﾃﾄﾗｴﾄﾞﾛﾝ)		細　胞		
	Tetraspora	(ﾃﾄﾗｽﾎﾟﾗ)		群　体		
	Volvox	(ﾎﾞﾙﾎﾞｯｸｽ)		群　体	6	
	その他				42	32
	計				**138**	**80**
その他藻類	Cryptomonas	(ｸﾘﾌﾟﾄﾓﾅｽ)		細　胞	6	2
	Mallomonas	(ﾏﾛﾓﾅｽ)		細　胞	4	2
	Pseudokephyrion	(ｼｭｳﾄﾞｹﾌｨﾘｵﾝ)		細　胞		
	Synura	(ｼﾇﾗ)		群　体		
	Uroglena	(ｳﾛｸﾞﾚﾅ)		群　体		
	Ceratium	(ｹﾗﾃｳﾑ)		細　胞		
	Peridinium	(ﾍﾟﾘｼﾞﾆｳﾑ)		細　胞	6	8
	Euglena	(ﾕｰｸﾞﾚﾅ)		細　胞		2
	Trachelomonas	(ﾄﾗｹﾛﾓﾅｽ)		細　胞		
	その他				42	
	計				**58**	**14**
その他	ワムシ類			個　体		
	線虫類			個　体		
	コケムシ類			－		
	カイアシ類			個　体		
	鉄細菌			－		
	その他					
	計				**0**	**0**
合　計					**738**	**594**

※１　直鎖型は100μｍ長を1単位。螺旋型は1巻を1単位。

※２　アオコ形成時や浄水処理工程で問題がある場合は細胞。

※３　100μｍ長を1単位。

※４　500μｍ長を1単位。

Ⅲ　浄 水 場 等 水 質

1　浄水場等の概要

（１）　浄水場等の施設概要

上水道事業

宮崎市には８箇所の浄水場があり、その概要は次のとおりである。

浄水場名	所在地	水　源	給水能力（m^3/日）	処理方式
下北方浄水場	宮崎市下北方町 寺ケ迫 5437	大淀川水系大淀川 表流水	100,000	急速ろ過
富吉浄水場	宮崎市大字富吉 字上川久保 5655－1	大淀川水系大淀川 表流水	72,500	急速ろ過
田野第１浄水場	宮崎市田野町 甲 13610－510	清武川水系片井野川 表流水	4,940	急速ろ過
川口浄水場	宮崎市高岡町 浦之名 4436－3	浅層地下水	3,400	急速ろ過
浦之名浄水場	宮崎市高岡町 浦之名字田之平 607－1	浅層地下水	651	膜　ろ　過
清武第１水源地	宮崎市清武町 今泉乙 2198－1	清武川水系水無川 表流水	500	急速ろ過
清武第２水源地	宮崎市清武町 船引 7842－1	浅層地下水	5,000	急速ろ過
清武第３水源地	宮崎市清武町 木原 2672－1	浅層地下水	9,500	急速ろ過

（２）　原水の水質概況

大淀川水系（下北方浄水場、富吉浄水場）

下北方浄水場と富吉浄水場の両取水口におけるＢＯＤの 75%値（平成元年度～令和４年度下図のとおりであり、水質はほぼ横ばい状態で推移している。

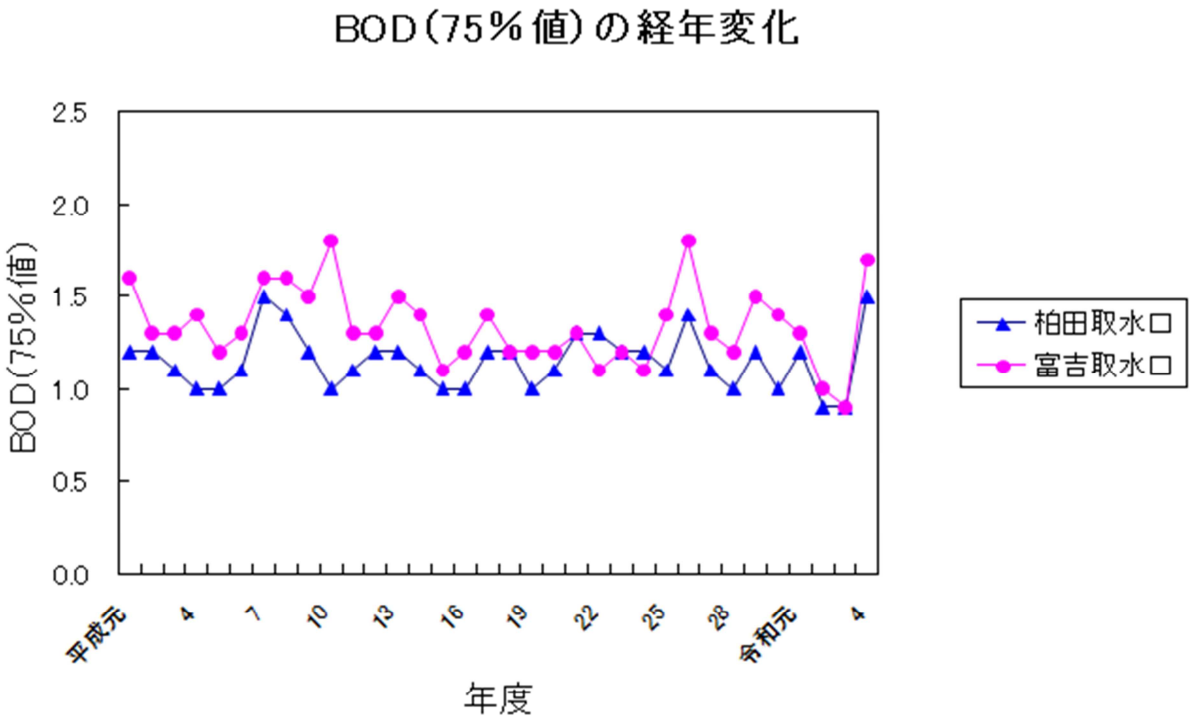

２　浄水場等水質試験概要

（１）採水場所

原水、沈澱池流出水、ろ過水、浄水池

（２）試験項目

水質基準項目、水質管理目標設定項目、自主管理項目

（３）試験頻度

月１回（水質管理上有用となる項目については週１回以上実施）

※田野第１浄水場予備水源については年に１回

（４）試験結果（概況）

①原水の状況：特に異常は認められなかった。

②沈澱池流出水の状況：下北方浄水場及び富吉浄水場について、異常は認められなかった。

③ろ過水の状況：

下北方浄水場及び富吉浄水場のろ過水の濁度については、「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」で示されている濁度0.1度以下を満たしており、他を含め特に異常は認められなかった。

④浄水の状況：

水質基準項目について、すべての施設で基準値内であった。

水質管理目標設定項目のうち遊離炭酸、ｐＨ値、腐食性（ランゲリア指数）※について、目標値を満たしていない施設があった。

自主管理項目については、異常は認められなかった。

※腐食性（ランゲリア指数）
配・給水系における腐食性の指標となるもので、水の実際のｐＨ値と理論的ｐＨ値（水中の炭酸カルシウムが溶解も析出もしない平衡状態にあるときのｐＨ値）との差をいう。ｐＨ値が最も大きく影響するが、カルシウム硬度、アルカリ度、水温、蒸発残留物の値も影響する。

3　浄水場等水質試験結果
（1）　旧宮崎市域
① 下北方浄水場

水質年報　　令和4年度　　柏田取水口　　

	採水年月日		R4.4.12	R4.5.17	R4.6.13	R4.7.12	R4.8.16	R4.9.12	R4.10.12	R4.11.15	R4.12.12	R5.1.17	R5.2.14	R5.3.14	最高	最低	平均	回数
	天候（当日）		雨	曇	雨	晴	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴	晴				
	天候（前日）		雨	雨	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴				
	気温	℃	19.3	22.1	21.2	30.7	31.3	29.9	19.8	19.4	9.5	8.4	10.5	10.4	31.3	8.4	19.4	12
	水温	℃	17.8	18.7	20.0	25.1	26.4	24.8	19.9	18.0	11.5	11.4	11.3	12.8	26.4	11.3	18.1	12
水質基準項目	一般細菌	CFU/ml	170	380	720	3700	610	1400	410	360	220	550	1100	150	3700	150	810	12
	大腸菌（/100mL）	/100ml																0
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.061	0.013	0.016	0.008	0.017	0.016	0.022	0.040	0.035	0.044	0.023	0.051	0.061	0.008	0.029	12
	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.90	0.98	1.00	1.08	1.46	1.33	1.76	2.18	2.10	1.48	0.93	1.94	2.18	0.93	1.51	12
	ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12
	ﾎｳ素及びその化合物	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	4
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩素酸	mg/L																0
	ｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L																0
	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L																0
	臭素酸	mg/L																0
	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L																0
	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L																0
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L																0
	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L																0
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	<0.01	12
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.11	0.22	0.15	0.24	0.14	0.21	0.13	0.12	0.09	0.20	0.49	0.08	0.49	0.08	0.18	12
	鉄及びその化合物	mg/L	0.22	0.25	0.26	0.27	0.21	0.30	0.23	0.20	0.18	0.27	0.40	0.17	0.40	0.17	0.25	12
	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L		5			8			11			6		11	5	8	4
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	0.029	0.024	0.022	0.025	0.026	0.037	0.025	0.022	0.021	0.022	0.030	0.019	0.037	0.019	0.025	12
	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	9.6	4.6	5.4	5.1	6.9	6.1	7.4	8.7	11.5	7.9	4.9	9.2	11.5	4.6	7.3	12
	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L		33			46			56			33		56	33	42	4
	蒸発残留物	mg/L		86			128			156			100		156	86	118	4
	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4
	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L	0.000002	0.000001	0.000002	<0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	<0.000001	0.000001	12
	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L	0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	12
	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物（TOC）	mg/L	0.9	0.6	0.9	0.7	0.8	0.8	0.7	0.9	0.7	1.2	1.2	0.9	1.2	0.6	0.9	12
	pH値		7.4	7.3	7.3	7.3	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.2	7.4	7.4	7.5	7.2	7.4	12
	味																	0
	臭気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭				12
	色度	度	6	6	7	6	5	7	6	5	4	10	12	5	12	4	7	12
	濁度	度	3.6	4.5	4.2	5.9	3.2	5.2	4.6	3.8	3.2	7.4	15.7	3.4	15.7	3.2	5.4	12

	採水年月日		R4.4.12	R4.5.17	R4.6.13	R4.7.12	R4.8.16	R4.9.12	R4.10.12	R4.11.15	R4.12.12	R5.1.17	R5.2.14	R5.3.14	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｳﾗﾝ及びその化合物	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
	ﾄﾙｴﾝ	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜塩素酸	mg/L																0
	二酸化塩素	mg/L																0
	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	mg/L																0
	抱水ｸﾛﾗｰﾙ	mg/L																0
	農薬類	mg/L	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	4
	残留塩素	mg/L																0
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L		33			46			56			33		56	33	42	4
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	0.029	0.024	0.022	0.025	0.026	0.037	0.025	0.022	0.021	0.022	0.030	0.019	0.037	0.019	0.025	12
	遊離炭酸	mg/L		4.1			3.9			2.6			3.2		4.1	2.6	3.4	4
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度 (TON)		5	5	4	2	5	5	3	3	4	6	5	6	6	2	4	12
	蒸発残留物	mg/L		86			128			156			100		156	86	118	4
	濁度	度	3.6	4.5	4.2	5.9	3.2	5.2	4.6	3.8	3.2	7.4	15.7	3.4	15.7	3.2	5.4	12
	pH値		7.4	7.3	7.3	7.3	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.2	7.4	7.4	7.5	7.2	7.4	12
	ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数(腐食性)			-1.8			-1.2			-1.3			-1.8		-1.2	-1.8	-1.5	4
	従属栄養細菌	CFU/ml	10000	5200	5800	7600	7000	1000	6200	3600	3400	9400	44000	4600	44000	1000	9000	12
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.11	0.22	0.15	0.24	0.14	0.21	0.13	0.12	0.09	0.20	0.49	0.08	0.49	0.08	0.18	12
	PFOS及びPFOA	mg/L				<0.000005									<0.000005	<0.000005	<0.000005	1
自主管理項目	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	mg/L	0.13	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.06	0.08	0.07	0.08	0.13	<0.05	<0.05	12
	BOD	mg/L	1.3	0.7	<0.5	0.5	<0.5	0.6	0.7	2.0	1.0	1.5	1.8	2.0	2.0	<0.5	1.0	12
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm	0.178	0.155	0.191	0.153	0.140	0.223	0.134	0.126	0.103	0.219	0.211	0.133	0.223	0.103	0.164	12
	SS	mg/L	6	7	6	9	7	7	6	6	4	7	18	4	18	4	7	12
	侵食性遊離炭酸	mg/L		3.8			3.4			2.0			3.0		3.8	2.0	3.0	4
	総窒素	mg/L	2.2	1.1	1.1	1.2	1.5	1.4	1.8	2.3	2.1	1.8	1.2	2.0	2.3	1.1	1.6	12
	総ﾘﾝ	mg/L	0.09	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07	0.05	0.09	0.10	0.12	0.13	0.09	0.13	0.05	0.08	12
	生物総数	個/mL	1600	400	320	280	340	530	430	180	62	300	500	600	1600	62	460	12
	大腸菌(MPN/100mL)	MPN/100mL	110	130	80	240	63	140	76	400	98	220	1200	37	1200	37	230	12
	嫌気性芽胞菌(CFU/100mL)	CFU/100mL	44	47	33	15	10	12	12	37	13	56	100	22	100	10	33	12
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/10L)	個/10L	0	0	0	0	0	0	0	8	7	8	4	3	8	0	2	12
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/20L)	個/20L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/10L)	個/10L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/20L)	個/20L																0
	ﾋﾟｺﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	細胞/mL	250	550	870	270	750	470	370	700	820	1900	1300	350	1900	250	720	12
	ｶﾙｼｳﾑ硬度	mg/L		22			31			37			22		37	22	28	4
	硫酸ｲｵﾝ	mg/L	14	8	9	9	12	11	13	15	15	10	8	14	15	8	12	12
	総ｱﾙｶﾘ度	mg/L		28.3			40.6			45.1			27.6		45.1	27.6	35.4	4
	電気伝導率	μS/cm	170	99	110	106	145	134	152	170	181	137	102	163	181	99	139	12

※11月のＢＯＤは11月24日に採水。

水質年報　　令和4年度　　下北方沈澱池　　1/2

	採水年月日		R4.4.12	R4.5.17	R4.6.13	R4.7.12	R4.8.16	R4.9.12	R4.10.12	R4.11.15	R4.12.12	R5.1.17	R5.2.14	R5.3.14	最高	最低	平均	回数
	天候（当日）		雨	曇	雨	晴	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴	晴				
	天候（前日）		雨	雨	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴				
	気温	℃	20.0	23.0	21.2	32.0	31.8	28.6	18.4	19.3	9.5	8.4	12.0	14.0	32.0	8.4	19.9	12
	水温	℃	18.3	18.0	20.6	24.2	27.3	25.0	20.3	18.8	13.2	12.6	12.8	14.2	27.3	12.6	18.8	12
水質基準項目	一般細菌	CFU/ml																0
	大腸菌（/100mL）	/100ml																0
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L																0
	水銀及びその化合物	mg/L																0
	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L																0
	鉛及びその化合物	mg/L																0
	ヒ素及びその化合物	mg/L																0
	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L																0
	亜硝酸態窒素	mg/L																0
	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L																0
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L																0
	ﾌｯ素及びその化合物	mg/L																0
	ﾎｳ素及びその化合物	mg/L																0
	四塩化炭素	mg/L																0
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L																0
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																0
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L																0
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																0
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																0
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L																0
	塩素酸	mg/L																0
	ｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L																0
	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L																0
	臭素酸	mg/L																0
	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L																0
	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L																0
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L																0
	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L																0
	亜鉛及びその化合物	mg/L																0
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L																0
	鉄及びその化合物	mg/L																0
	銅及びその化合物	mg/L																0
	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L																0
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L																0
	塩化物ｲｵﾝ	mg/L																0
	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L																0
	蒸発残留物	mg/L																0
	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L																0
	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L																0
	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L																0
	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L																0
	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L																0
	有機物（TOC）	mg/L																0
	pH値		6.8	6.9	7.0	6.9	7.0	7.1	7.0	6.9	6.8	7.2	6.9	6.8	7.2	6.8	6.9	12
	味																	0
	臭気																	0
	色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	1	<1	<1	12
	濁度	度	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.5	0.3	0.2	0.5	0.2	0.2	12

水質年報　　令和4年度　　下北方沈澱池　　

	採水年月日		R4.4.12	R4.5.17	R4.6.13	R4.7.12	R4.8.16	R4.9.12	R4.10.12	R4.11.15	R4.12.12	R5.1.17	R5.2.14	R5.3.14	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	mg/L																0
	ｳﾗﾝ及びその化合物	mg/L																0
	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	mg/L																0
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																0
	ﾄﾙｴﾝ	mg/L																0
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	mg/L																0
	亜塩素酸	mg/L																0
	二酸化塩素	mg/L																0
	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	mg/L																0
	抱水ｸﾛﾗｰﾙ	mg/L																0
	農薬類	mg/L																0
	残留塩素	mg/L	0.2	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	12
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L																0
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L																0
	遊離炭酸	mg/L																0
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																0
	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	mg/L																0
	臭気強度 (TON)																	0
	蒸発残留物	mg/L																0
	濁度	度	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.5	0.3	0.2	0.5	0.2	0.2	12
	pH値		6.8	6.9	7.0	6.9	7.0	7.1	7.0	6.9	6.8	7.2	6.9	6.8	7.2	6.8	6.9	12
	ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数(腐食性)																	0
	従属栄養細菌	CFU/ml																0
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																0
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L																0
	PFOS及びPFOA	mg/L																0
自主管理項目	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	mg/L																0
	BOD	mg/L																0
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm																0
	SS	mg/L																0
	侵食性遊離炭酸	mg/L																0
	総窒素	mg/L																0
	総ﾘﾝ	mg/L																0
	生物総数	個/mL																0
	大腸菌(MPN/100mL)	MPN/100mL																0
	嫌気性芽胞菌(CFU/100mL)	CFU/100mL																0
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/10L)	個/10L																0
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/20L)	個/20L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/10L)	個/10L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/20L)	個/20L																0
	ﾋﾟｺﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	細胞/mL																0
	ｶﾙｼｳﾑ硬度	mg/L																0
	硫酸ｲｵﾝ	mg/L																0
	総ｱﾙｶﾘ度	mg/L		23.4			36.2			33.7			22.5		36.2	22.5	29.0	4
	電気伝導率	μS/cm																0

水質年報　令和4年度　下北方ろ過水　

	採水年月日		R4.4.12	R4.5.17	R4.6.13	R4.7.12	R4.8.16	R4.9.12	R4.10.12	R4.11.15	R4.12.12	R5.1.17	R5.2.14	R5.3.14	最高	最低	平均	回数
	天候（当日）		雨	曇	雨	晴	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴	晴				
	天候（前日）		雨	雨	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴				
	気温	℃	20.0	23.0	21.2	32.0	31.8	28.6	18.4	19.3	9.5	8.4	12.0	14.0	32.0	8.4	19.9	12
	水温	℃	18.2	17.8	20.7	24.6	26.7	25.0	20.3	18.5	13.1	12.7	12.7	14.2	26.7	12.7	18.7	12
水質基準項目	一般細菌	CFU/ml																0
	大腸菌（/100mL）	/100ml																0
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L																0
	水銀及びその化合物	mg/L																0
	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L																0
	鉛及びその化合物	mg/L																0
	ヒ素及びその化合物	mg/L																0
	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L																0
	亜硝酸態窒素	mg/L																0
	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L																0
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L																0
	ﾌｯ素及びその化合物	mg/L																0
	ﾎｳ素及びその化合物	mg/L																0
	四塩化炭素	mg/L																0
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L																0
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																0
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L																0
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																0
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																0
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L																0
	塩素酸	mg/L																0
	ｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L																0
	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L																0
	臭素酸	mg/L																0
	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L																0
	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L																0
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L																0
	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L																0
	亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01							<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	3
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.05	0.02	0.03	0.03	0.05	0.05	0.05	0.02	0.03	0.02	0.01	0.03	0.05	0.01	0.03	12
	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	銅及びその化合物	mg/L		<0.01							<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	3
	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L																0
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	塩化物ｲｵﾝ	mg/L																0
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L																0
	蒸発残留物	mg/L																0
	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L																0
	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L																0
	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L																0
	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L																0
	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L																0
	有機物（TOC）	mg/L																0
	pH値		6.9	6.9	7.1	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	6.8	7.3	6.9	6.9	7.3	6.8	7.0	12
	味																	0
	臭気																	0
	色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

	採水年月日		R4.4.12	R4.5.17	R4.6.13	R4.7.12	R4.8.16	R4.9.12	R4.10.12	R4.11.15	R4.12.12	R5.1.17	R5.2.14	R5.3.14	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	mg/L																0
	ｳﾗﾝ及びその化合物	mg/L																0
	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	mg/L																0
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																0
	ﾄﾙｴﾝ	mg/L																0
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	mg/L																0
	亜塩素酸	mg/L																0
	二酸化塩素	mg/L																0
	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	mg/L																0
	抱水ｸﾛﾗｰﾙ	mg/L																0
	農薬類	mg/L																0
	残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5	12
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L																0
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	遊離炭酸	mg/L																0
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																0
	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	mg/L																0
	臭気強度 (TON)																	0
	蒸発残留物	mg/L																0
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値		6.9	6.9	7.1	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	6.8	7.3	6.9	6.9	7.3	6.8	7.0	12
	ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数(腐食性)																	0
	従属栄養細菌	CFU/ml																0
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																0
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.05	0.02	0.03	0.03	0.05	0.05	0.05	0.02	0.03	0.02	0.01	0.03	0.05	0.01	0.03	12
	PFOS及びPFOA	mg/L																0
自主管理項目	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	mg/L																0
	BOD	mg/L																0
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm																0
	SS	mg/L																0
	侵食性遊離炭酸	mg/L																0
	総窒素	mg/L																0
	総ﾘﾝ	mg/L																0
	生物総数	個/mL																0
	大腸菌(MPN/100mL)	MPN/100mL																0
	嫌気性芽胞菌(CFU/100mL)	CFU/100mL																0
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/10L)	個/10L																0
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/20L)	個/20L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/10L)	個/10L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/20L)	個/20L																0
	ﾋﾟｺﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	細胞/mL																0
	ｶﾙｼｳﾑ硬度	mg/L																0
	硫酸ｲｵﾝ	mg/L																0
	総ｱﾙｶﾘ度	mg/L																0
	電気伝導率	μS/cm																0

	採水年月日		R4.4.12	R4.5.17	R4.6.13	R4.7.12	R4.8.16	R4.9.12	R4.10.12	R4.11.15	R4.12.12	R5.1.17	R5.2.14	R5.3.14	最高	最低	平均	回数
	天候（当日）		雨	曇	雨	晴	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴	晴				
	天候（前日）		雨	雨	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴				
	気温	℃	20.0	23.0	21.2	32.0	31.8	28.6	18.4	19.3	9.5	8.4	12.0	14.0	32.0	8.4	19.9	12
	水温	℃	18.0	17.9	20.7	24.4	26.8	25.0	20.3	18.7	13.4	13.0	12.9	14.4	26.8	12.9	18.8	12
水質基準項目	一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌（/100mL）	/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.81	0.90	1.02	1.00	1.34	1.24	1.84	2.01	2.03	1.55	1.07	1.84	2.03	0.90	1.47	12
	ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12
	ﾎｳ素及びその化合物	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	4
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩素酸	mg/L	0.07	<0.06	0.06	0.06	0.10	0.08	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.10	<0.06	<0.06	12
	ｸﾛﾛ酢酸	mg/L		<0.002	<0.002		<0.002	<0.002		<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	8
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	0.004	0.003	0.006	0.006	0.005	0.006	0.003	0.002	0.001	0.006	0.003	0.002	0.006	0.001	0.004	12
	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L		0.004	0.004		0.005	0.004		<0.003	<0.003		0.005	0.003	0.005	<0.003	0.003	8
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.002	0.001	<0.001	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	<0.001	0.001	0.003	<0.001	0.002	12
	臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.010	0.006	0.009	0.012	0.013	0.013	0.009	0.007	0.005	0.010	0.005	0.005	0.013	0.005	0.009	12
	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L		<0.003	0.005		0.004	0.004		<0.003	<0.003		0.004	0.003	0.005	<0.003	<0.003	8
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.004	0.002	0.003	0.004	0.005	0.005	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.005	0.002	0.003	12
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.04	0.02	0.04	0.03	0.05	0.05	0.05	0.02	0.03	0.02	0.01	0.03	0.05	0.01	0.03	12
	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L		6			9			12			7		12	6	8	4
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	14.7	9.3	10.1	9.3	11.7	10.6	12.1	11.5	15.8	11.7	10.4	13.3	15.8	9.3	11.7	12
	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L		33			45			54			36		54	33	42	4
	蒸発残留物	mg/L		82			118			159			84		159	82	111	4
	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4
	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	<0.000001	<0.000001	12
	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L	0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	0.000003	0.000001	0.000002	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000003	<0.000001	<0.000001	12
	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物（TOC）	mg/L	0.6	<0.3	0.5	0.3	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.7	0.5	0.6	0.7	<0.3	0.5	12
	pH値		6.9	7.1	7.1	7.0	7.1	7.2	7.1	7.0	6.8	7.4	7.0	7.0	7.4	6.8	7.1	12
	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

水質年報　　令和4年度　　下北方浄水池　　

	採水年月日		R4.4.12	R4.5.17	R4.6.13	R4.7.12	R4.8.16	R4.9.12	R4.10.12	R4.11.15	R4.12.12	R5.1.17	R5.2.14	R5.3.14	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｳﾗﾝ及びその化合物	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
	ﾄﾙｴﾝ	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜塩素酸	mg/L																0
	二酸化塩素	mg/L																0
	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	mg/L	0.001			<0.001			<0.001			0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水ｸﾛﾗｰﾙ	mg/L	0.002			<0.002			<0.002			<0.002			0.002	<0.002	<0.002	4
	農薬類	mg/L	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	4
	残留塩素	mg/L	0.8	0.8	0.8	0.7	0.9	0.8	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.9	0.6	0.7	12
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L		33			45			54			36		54	33	42	4
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	遊離炭酸	mg/L		3.5			3.9			8.0			6.6		8.0	3.5	5.5	4
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度 (TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	mg/L		82			118			159			84		159	82	111	4
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値		6.9	7.1	7.1	7.0	7.1	7.2	7.1	7.0	6.8	7.4	7.0	7.0	7.4	6.8	7.1	12
	ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数(腐食性)			-2.1			-1.6			-1.8			-2.2		-1.6	-2.2	-1.9	4
	従属栄養細菌	CFU/ml	0	0	6	0	0	0	0	0	18	0	0	1	18	0	2	12
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.04	0.02	0.04	0.03	0.05	0.05	0.05	0.02	0.03	0.02	0.01	0.03	0.05	0.01	0.03	12
	PFOS及びPFOA	mg/L				<0.000005									<0.000005	<0.000005	<0.000005	1
自主管理項目	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	mg/L																0
	BOD	mg/L																0
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm																0
	SS	mg/L																0
	侵食性遊離炭酸	mg/L		3.3			3.4			7.4			6.2		7.4	3.3	5.1	4
	総窒素	mg/L																0
	総ﾘﾝ	mg/L																0
	生物総数	個/mL																0
	大腸菌(MPN/100mL)	MPN/100mL																0
	嫌気性芽胞菌(CFU/100mL)	CFU/100mL																0
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/10L)	個/10L																0
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/20L)	個/20L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/10L)	個/10L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/20L)	個/20L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	ﾋﾟｺﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	細胞/mL																0
	ｶﾙｼｳﾑ硬度	mg/L		22			31			36			24		36	22	28	4
	硫酸ｲｵﾝ	mg/L	20	9	10	9	14	11	18	22	23	11	11	20	23	9	15	12
	総ｱﾙｶﾘ度	mg/L		23.7			35.7			34.2			24.0		35.7	23.7	29.4	4
	電気伝導率	μS/cm	179	107	122	112	151	140	165	178	191	148	120	173	191	107	149	12

② 富吉浄水場

水質年報　令和4年度　富吉取水口　

	採水年月日		R4.4.12	R4.5.17	R4.6.13	R4.7.12	R4.8.16	R4.9.12	R4.10.12	R4.11.15	R4.12.12	R5.1.17	R5.2.14	R5.3.13	最高	最低	平均	回数
	天候（当日）		雨	曇	雨	晴	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴	晴				
	天候（前日）		雨	雨	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴				
	気温	℃	20.5	22.3	22.0	31.4	31.7	28.6	18.4	18.6	7.8	9.7	9.6	12.7	31.7	7.8	19.4	12
	水温	℃	18.3	18.0	21.0	24.8	26.5	25.2	20.0	17.8	12.2	11.4	12.8	14.2	26.5	11.4	18.5	12
水質基準項目	一般細菌	CFU/ml	330	670	700	3400	640	1100	500	490	260	640	1500	500	3400	260	890	12
	大腸菌（/100mL）	/100ml																0
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.074	0.021	0.025	0.012	0.022	0.022	0.027	0.047	0.039	0.051	0.034	0.066	0.074	0.012	0.037	12
	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.22	1.27	1.38	1.37	1.69	1.56	1.98	2.30	2.24	1.66	1.21	2.31	2.31	1.21	1.77	12
	ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	<0.08	<0.08	12
	ﾎｳ素及びその化合物	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	4
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩素酸	mg/L																0
	ｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L																0
	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L																0
	臭素酸	mg/L																0
	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L																0
	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L																0
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L																0
	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L																0
	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	12
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.14	0.23	0.18	0.30	0.17	0.24	0.19	0.12	0.12	0.28	0.68	0.13	0.68	0.12	0.23	12
	鉄及びその化合物	mg/L	0.26	0.27	0.25	0.28	0.23	0.29	0.23	0.20	0.18	0.30	0.48	0.22	0.48	0.18	0.27	12
	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L		7			9			11			7		11	7	8	4
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	0.036	0.031	0.023	0.030	0.032	0.038	0.027	0.022	0.022	0.025	0.037	0.022	0.038	0.022	0.029	12
	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	10.7	5.4	7.1	5.8	7.7	7.0	7.9	8.5	10.9	7.7	5.6	10.4	10.9	5.4	7.9	12
	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L		36			51			56			34		56	34	44	4
	蒸発残留物	mg/L		110			145			166			111		166	110	133	4
	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4
	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L	0.000002	0.000001	0.000002	<0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000003	0.000002	0.000002	0.000003	<0.000001	0.000002	12
	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	12
	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物（TOC）	mg/L	1.0	0.8	1.2	0.8	0.8	1.0	0.8	0.9	0.7	1.4	1.6	1.1	1.6	0.7	1.0	12
	pH値		7.5	7.4	7.1	7.2	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.1	7.2	7.4	7.5	7.1	7.3	12
	味																	0
	臭気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭				12
	色度	度	7	7	8	7	6	9	6	6	4	11	15	7	15	4	8	12
	濁度	度	4.1	5.1	4.8	7.0	4.3	7.3	4.9	4.0	3.4	8.9	19.1	5.5	19.1	3.4	6.5	12

	採水年月日		R4.4.12	R4.5.17	R4.6.13	R4.7.12	R4.8.16	R4.9.12	R4.10.12	R4.11.15	R4.12.12	R5.1.17	R5.2.14	R5.3.13	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｳﾗﾝ及びその化合物	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
	ﾄﾙｴﾝ	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜塩素酸	mg/L																0
	二酸化塩素	mg/L																0
	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	mg/L																0
	抱水ｸﾛﾗｰﾙ	mg/L																0
	農薬類	mg/L	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	4
	残留塩素	mg/L																0
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L		36			51			56			34		56	34	44	4
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	0.036	0.031	0.023	0.030	0.032	0.038	0.027	0.022	0.022	0.025	0.037	0.022	0.038	0.022	0.029	12
	遊離炭酸	mg/L		2.5			3.5			2.3			3.4		3.5	2.3	2.9	4
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度 (TON)		5	4	6	2	5	4	5	5	4	5	5	5	6	2	5	12
	蒸発残留物	mg/L		110			145			166			111		166	110	133	4
	濁度	度	4.1	5.1	4.8	7.0	4.3	7.3	4.9	4.0	3.4	8.9	19.1	5.5	19.1	3.4	6.5	12
	pH値		7.5	7.4	7.1	7.2	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.1	7.2	7.4	7.5	7.1	7.3	12
	ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数(腐食性)			-1.6			-1.1			-1.3			-2.0		-1.1	-2.0	-1.5	4
	従属栄養細菌	CFU/ml	6200	7500	48000	5600	5800	870	4400	6000	3700	13000	60000	4300	60000	870	14000	12
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.14	0.23	0.18	0.30	0.17	0.24	0.19	0.12	0.12	0.28	0.68	0.13	0.68	0.12	0.23	12
	PFOS及びPFOA	mg/L				<0.000005									<0.000005	<0.000005	<0.000005	1
自主管理項目	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	mg/L	0.16	0.06	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	0.07	0.08	0.10	0.11	0.16	<0.05	0.06	12
	BOD	mg/L	1.6	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	2.3	1.2	1.7	2.1	2.0	2.3	0.6	1.2	12
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm	0.173	0.185	0.245	0.167	0.152	0.192	0.137	0.137	0.111	0.251	0.293	0.157	0.293	0.111	0.183	12
	SS	mg/L	6	8	7	11	10	10	9	6	3	9	22	5	22	3	9	12
	侵食性遊離炭酸	mg/L		2.2			2.9			1.8			3.2		3.2	1.8	2.5	4
	総窒素	mg/L	2.5	1.4	1.6	1.5	1.8	1.7	2.1	2.5	2.2	2.0	1.6	2.4	2.5	1.4	1.9	12
	総ﾘﾝ	mg/L	0.11	0.08	0.10	0.09	0.08	0.08	0.06	0.10	0.11	0.13	0.17	0.10	0.17	0.06	0.10	12
	生物総数	個/mL	1700	620	360	370	490	580	370	170	120	350	940	840	1700	120	580	12
	大腸菌(MPN/100mL)	MPN/100mL	73	200	120	120	130	170	63	690	74	180	1900	72	1900	63	320	12
	嫌気性芽胞菌(CFU/100mL)	CFU/100mL	30	52	42	22	14	14	22	43	15	61	93	25	93	14	36	12
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/10L)	個/10L	0	0	0	0	0	0	0	12	11	10	7	2	12	0	4	12
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/20L)	個/20L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/10L)	個/10L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/20L)	個/20L																0
	ﾋﾟｺﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	細胞/mL	650	670	770	320	1100	420	370	650	1000	1600	1500	450	1600	320	790	12
	ｶﾙｼｳﾑ硬度	mg/L		25			34			37			22		37	22	30	4
	硫酸ｲｵﾝ	mg/L	16	10	11	10	14	12	14	16	16	11	8	16	16	8	13	12
	総ｱﾙｶﾘ度	mg/L		31.0			43.6			44.2			28.5		44.2	28.5	36.8	4
	電気伝導率	μS/cm	187	113	137	120	158	148	162	172	184	140	107	180	187	107	151	12

※11月のＢＯＤは11月24日に採水。

水質年報　　令和4年度　　富吉沈澱池　　1/2

	採水年月日		R4.4.12	R4.5.17	R4.6.13	R4.7.12	R4.8.16	R4.9.12	R4.10.12	R4.11.15	R4.12.12	R5.1.17	R5.2.14	R5.3.13	最高	最低	平均	回数
	天候（当日）		雨	曇	雨	晴	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴	晴				
	天候（前日）		雨	雨	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴				
	気温	℃	20.6	22.0	21.2	35.4	33.3	29.0	18.9	19.5	15.4	13.2	15.9	15.8	35.4	13.2	21.7	12
	水温	℃	18.6	19.2	22.2	27.0	28.0	26.4	21.4	19.0	13.9	13.0	14.0	15.4	28.0	13.0	19.8	12
水質基準項目	一般細菌	CFU/ml																0
	大腸菌（/100mL）	/100ml																0
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L																0
	水銀及びその化合物	mg/L																0
	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L																0
	鉛及びその化合物	mg/L																0
	ヒ素及びその化合物	mg/L																0
	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L																0
	亜硝酸態窒素	mg/L																0
	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L																0
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L																0
	ﾌｯ素及びその化合物	mg/L																0
	ﾎｳ素及びその化合物	mg/L																0
	四塩化炭素	mg/L																0
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L																0
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																0
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L																0
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																0
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																0
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L																0
	塩素酸	mg/L																0
	ｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L																0
	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L																0
	臭素酸	mg/L																0
	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L																0
	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L																0
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L																0
	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L																0
	亜鉛及びその化合物	mg/L																0
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L																0
	鉄及びその化合物	mg/L																0
	銅及びその化合物	mg/L																0
	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L																0
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L																0
	塩化物ｲｵﾝ	mg/L																0
	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L																0
	蒸発残留物	mg/L																0
	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L																0
	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L																0
	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L																0
	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L																0
	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L																0
	有機物（TOC）	mg/L																0
	pH値		7.0	6.9	7.0	7.2	7.2	7.1	7.3	7.2	7.0	6.9	6.9	7.2	7.3	6.9	7.1	12
	味																	0
	臭気																	0
	色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2	<1	1	2	<1	<1	12
	濁度	度	0.2	0.2	0.2	0.2	<0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	<0.1	0.2	12

水質年報　　令和4年度　　富吉沈澱池　　

	採水年月日		R4.4.12	R4.5.17	R4.6.13	R4.7.12	R4.8.16	R4.9.12	R4.10.12	R4.11.15	R4.12.12	R5.1.17	R5.2.14	R5.3.13	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	mg/L																0
	ｳﾗﾝ及びその化合物	mg/L																0
	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	mg/L																0
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																0
	ﾄﾙｴﾝ	mg/L																0
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	mg/L																0
	亜塩素酸	mg/L																0
	二酸化塩素	mg/L																0
	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	mg/L																0
	抱水ｸﾛﾗｰﾙ	mg/L																0
	農薬類	mg/L																0
	残留塩素	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L																0
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L																0
	遊離炭酸	mg/L																0
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																0
	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	mg/L																0
	臭気強度 (TON)																	0
	蒸発残留物	mg/L																0
	濁度	度	0.2	0.2	0.2	0.2	<0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	<0.1	0.2	12
	pH値		7.0	6.9	7.0	7.2	7.2	7.1	7.3	7.2	7.0	6.9	6.9	7.2	7.3	6.9	7.1	12
	ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数(腐食性)																	0
	従属栄養細菌	CFU/ml																0
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																0
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L																0
	PFOS及びPFOA	mg/L																0
自主管理項目	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	mg/L																0
	BOD	mg/L																0
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm																0
	SS	mg/L																0
	侵食性遊離炭酸	mg/L																0
	総窒素	mg/L																0
	総ﾘﾝ	mg/L																0
	生物総数	個/mL																0
	大腸菌(MPN/100mL)	MPN/100mL																0
	嫌気性芽胞菌(CFU/100mL)	CFU/100mL																0
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/10L)	個/10L																0
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/20L)	個/20L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/10L)	個/10L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/20L)	個/20L																0
	ﾋﾟｺﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	細胞/mL																0
	ｶﾙｼｳﾑ硬度	mg/L																0
	硫酸ｲｵﾝ	mg/L																0
	総ｱﾙｶﾘ度	mg/L		25.7			43.0			42.2			25.5		43.0	25.5	34.1	4
	電気伝導率	μS/cm																0

水質年報　　令和4年度　　富吉ろ過水　　1/2

	採水年月日		R4.4.12	R4.5.17	R4.6.13	R4.7.12	R4.8.16	R4.9.12	R4.10.12	R4.11.15	R4.12.12	R5.1.17	R5.2.14	R5.3.13	最高	最低	平均	回数
	天候（当日）		雨	曇	雨	晴	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴	晴				
	天候（前日）		雨	雨	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴				
	気温	℃	20.6	22.0	21.2	35.4	33.3	29.0	18.9	19.5	15.4	13.2	15.9	15.8	35.4	13.2	21.7	12
	水温	℃	18.7	18.7	22.0	25.7	27.2	25.9	21.0	19.3	13.8	13.3	13.9	14.8	27.2	13.3	19.5	12
水質基準項目	一般細菌	CFU/ml																0
	大腸菌（/100mL）	/100ml																0
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L																0
	水銀及びその化合物	mg/L																0
	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L																0
	鉛及びその化合物	mg/L																0
	ヒ素及びその化合物	mg/L																0
	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L																0
	亜硝酸態窒素	mg/L																0
	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L																0
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L																0
	ﾌｯ素及びその化合物	mg/L																0
	ﾎｳ素及びその化合物	mg/L																0
	四塩化炭素	mg/L																0
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L																0
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																0
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L																0
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																0
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																0
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L																0
	塩素酸	mg/L																0
	ｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L																0
	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L																0
	臭素酸	mg/L																0
	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L																0
	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L																0
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L																0
	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L																0
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01							<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.03	0.02	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.04	0.02	0.03	12
	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01							<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L																0
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	塩化物ｲｵﾝ	mg/L																0
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L																0
	蒸発残留物	mg/L																0
	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L																0
	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L																0
	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L																0
	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L																0
	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L																0
	有機物（TOC）	mg/L																0
	pH値		7.2	7.1	7.2	7.3	7.4	7.3	7.3	7.2	7.1	7.0	7.1	7.3	7.4	7.0	7.2	12
	味																	0
	臭気																	0
	色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

	採水年月日		R4.4.12	R4.5.17	R4.6.13	R4.7.12	R4.8.16	R4.9.12	R4.10.12	R4.11.15	R4.12.12	R5.1.17	R5.2.14	R5.3.13	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	mg/L																0
	ｳﾗﾝ及びその化合物	mg/L																0
	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	mg/L																0
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																0
	ﾄﾙｴﾝ	mg/L																0
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	mg/L																0
	亜塩素酸	mg/L																0
	二酸化塩素	mg/L																0
	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	mg/L																0
	抱水ｸﾛﾗｰﾙ	mg/L																0
	農薬類	mg/L																0
	残留塩素	mg/L	0.4	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	12
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L																0
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	遊離炭酸	mg/L																0
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																0
	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	mg/L																0
	臭気強度 (TON)																	0
	蒸発残留物	mg/L																0
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値		7.2	7.1	7.2	7.3	7.4	7.3	7.3	7.2	7.1	7.0	7.1	7.3	7.4	7.0	7.2	12
	ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数(腐食性)																	0
	従属栄養細菌	CFU/ml																0
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																0
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.03	0.02	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.04	0.02	0.03	12
	PFOS及びPFOA	mg/L																0
自主管理項目	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	mg/L																0
	BOD	mg/L																0
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm																0
	SS	mg/L																0
	侵食性遊離炭酸	mg/L																0
	総窒素	mg/L																0
	総ﾘﾝ	mg/L																0
	生物総数	個/mL																0
	大腸菌(MPN/100mL)	MPN/100mL																0
	嫌気性芽胞菌(CFU/100mL)	CFU/100mL																0
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/10L)	個/10L																0
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/20L)	個/20L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/10L)	個/10L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/20L)	個/20L																0
	ﾋﾟｺﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	細胞/mL																0
	ｶﾙｼｳﾑ硬度	mg/L																0
	硫酸ｲｵﾝ	mg/L																0
	総ｱﾙｶﾘ度	mg/L																0
	電気伝導率	μS/cm																0

水質年報　　令和4年度　　富吉浄水池　　1/2

	採水年月日		R4.4.12	R4.5.17	R4.6.13	R4.7.12	R4.8.16	R4.9.12	R4.10.12	R4.11.15	R4.12.12	R5.1.17	R5.2.14	R5.3.13	最高	最低	平均	回数
	天候（当日）		雨	曇	雨	晴	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴	晴				
	天候（前日）		雨	雨	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴				
	気温	℃	20.6	22.0	21.2	35.4	33.3	29.0	18.9	19.5	15.4	13.2	15.9	15.8	35.4	13.2	21.7	12
	水温	℃	19.1	18.9	22.3	27.7	28.1	26.1	21.0	19.3	13.7	13.3	13.8	15.3	28.1	13.3	19.9	12
水質基準項目	一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌（/100mL）	/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.17	1.18	1.50	1.33	1.68	1.56	1.97	2.34	2.18	1.68	1.42	2.33	2.34	1.18	1.78	12
	ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12
	ﾎｳ素及びその化合物	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	4
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩素酸	mg/L	0.07	<0.06	0.08	0.07	0.08	0.07	<0.06	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	<0.06	<0.06	12
	ｸﾛﾛ酢酸	mg/L		<0.002	<0.002		<0.002	<0.002		<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	8
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	0.005	0.006	0.008	0.008	0.009	0.011	0.004	0.003	0.002	0.006	0.003	0.003	0.011	0.002	0.006	12
	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L		0.006	0.008		0.010	0.008		0.003	<0.003		0.005	<0.003	0.010	<0.003	0.005	8
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.003	0.001	0.002	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003	<0.001	0.001	0.003	0.004	<0.001	0.003	12
	臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.013	0.010	0.015	0.017	0.020	0.023	0.011	0.011	0.008	0.009	0.006	0.009	0.023	0.006	0.013	12
	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L		0.005	0.007		0.007	0.007		<0.003	<0.003		<0.003	<0.003	0.007	<0.003	0.003	8
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.005	0.003	0.005	0.006	0.007	0.008	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.003	0.008	0.002	0.004	12
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.03	0.03	0.04	0.02	0.02	0.02	0.03	0.05	0.02	0.03	12
	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L		8			12			14			9		14	8	11	4
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	14.5	8.6	11.9	9.4	10.9	11.3	10.7	12.2	15.2	12.1	10.8	13.9	15.2	8.6	11.8	12
	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L		36			57			66			37		66	36	49	4
	蒸発残留物	mg/L		102			138			169			93		169	93	126	4
	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4
	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000003	0.000001	0.000002	0.000003	<0.000001	<0.000001	12
	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L	0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	12
	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物（TOC）	mg/L	0.6	0.4	0.6	0.4	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.7	0.5	0.7	0.7	0.4	0.6	12
	pH値		7.2	7.1	7.2	7.2	7.4	7.3	7.4	7.3	7.2	7.0	7.2	7.4	7.4	7.0	7.2	12
	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

水質年報　　令和4年度　　富吉浄水池　　

	採水年月日		R4.4.12	R4.5.17	R4.6.13	R4.7.12	R4.8.16	R4.9.12	R4.10.12	R4.11.15	R4.12.12	R5.1.17	R5.2.14	R5.3.13	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｳﾗﾝ及びその化合物	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
	ﾄﾙｴﾝ	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜塩素酸	mg/L																0
	二酸化塩素	mg/L																0
	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	mg/L	0.001			0.001			<0.001			0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水ｸﾛﾗｰﾙ	mg/L	0.002			0.003			<0.002			<0.002			0.003	<0.002	<0.002	4
	農薬類	mg/L	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	4
	残留塩素	mg/L	0.6	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.8	0.6	0.7	12
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L		36			57			66			37		66	36	49	4
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	遊離炭酸	mg/L		2.7			3.6			2.2			4.2		4.2	2.2	3.2	4
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度 (TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	mg/L		102			138			169			93		169	93	126	4
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値		7.2	7.1	7.2	7.2	7.4	7.3	7.4	7.3	7.2	7.0	7.2	7.4	7.4	7.0	7.2	12
	ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数(腐食性)			-2.0			-1.2			-1.3			-1.9		-1.2	-2.0	-1.6	4
	従属栄養細菌	CFU/ml	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	3	0	1	12
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.03	0.03	0.04	0.02	0.02	0.02	0.03	0.05	0.02	0.03	12
	PFOS及びPFOA	mg/L				<0.000005									<0.000005	<0.000005	<0.000005	1
自主管理項目	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	mg/L																0
	BOD	mg/L																0
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm																0
	SS	mg/L																0
	侵食性遊離炭酸	mg/L		2.4			3.0			1.7			4.0		4.0	1.7	2.8	4
	総窒素	mg/L																0
	総ﾘﾝ	mg/L																0
	生物総数	個/mL																0
	大腸菌(MPN/100mL)	MPN/100mL																0
	嫌気性芽胞菌(CFU/100mL)	CFU/100mL																0
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/10L)	個/10L																0
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/20L)	個/20L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/10L)	個/10L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/20L)	個/20L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	ﾋﾟｺﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	細胞/mL																0
	ｶﾙｼｳﾑ硬度	mg/L		25			38			44			25		44	25	33	4
	硫酸ｲｵﾝ	mg/L	21	13	16	10	15	15	15	18	20	13	11	19	21	10	16	12
	総ｱﾙｶﾘ度	mg/L		27.0			43.6			43.9			27.8		43.9	27.0	35.6	4
	電気伝導率	μS/cm	196	122	154	127	167	162	169	189	196	154	130	193	196	122	163	12

（２）田野町域

① 田野第１浄水場

水質年報　　令和4年度　　第1浄水場原水(片井野)　　1/2

	採水年月日		R4.4.11	R4.5.16	R4.6.14	R4.7.11	R4.8.15	R4.9.13	R4.10.11	R4.11.14	R4.12.13	R5.1.16	R5.2.13	R5.3.14	最高	最低	平均	回数
	天候（当日）		雨	雨	雨	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴				
	天候（前日）		晴	雨	雨	晴	晴	雨	晴	雨後晴	晴	雨	雨	晴				
	気温	℃	16.0	15.8	20.6	28.9	29.1	26.2	20.3	19.3	13.3	9.7	15.4	13.2	29.1	9.7	19.0	12
	水温	℃	14.7	15.5	17.1	20.7	22.4	21.4	20.0	17.8	14.6	12.9	13.4	13.1	22.4	12.9	17.0	12
水質基準項目	一般細菌	CFU/ml	4	18	54	120	80	120	70	58	5	34	37	4	120	4	50	12
	大腸菌（/100mL）	/100ml																0
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			0.002			<0.001			<0.001	0.002	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.26	0.25	0.23	0.22	0.20	0.27	0.21	0.35	0.28	0.34	0.38	0.25	0.38	0.20	0.27	12
	ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12
	ﾎｳ素及びその化合物	mg/L	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	<0.1	0.1	12
	四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩素酸	mg/L																0
	ｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L																0
	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L																0
	臭素酸	mg/L																0
	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L																0
	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L																0
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L																0
	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L																0
	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.02	<0.01	<0.01	0.03	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	<0.01	12
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.01	0.03	0.10	0.04	0.03	1.00	0.03	0.02	0.02	0.02	0.09	0.01	1.00	0.01	0.12	12
	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	0.02	0.10	0.04	0.02	1.45	0.03	0.03	0.02	0.02	0.12	<0.01	1.45	<0.01	0.15	12
	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L			4			3			8			9	9	3	6	4
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	0.004	<0.001	<0.001	0.037	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	0.037	<0.001	0.004	12
	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	4.3	3.4	3.0	3.3	3.7	2.7	4.4	4.9	4.3	4.4	3.9	4.8	4.9	2.7	3.9	12
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L			17			17			32			29	32	17	24	4
	蒸発残留物	mg/L			49			140			52			86	140	49	82	4
	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物（TOC）	mg/L	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	0.6	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.8	<0.3	0.8	<0.3	<0.3	12
	pH値		7.3	7.4	7.2	7.5	7.5	7.3	7.5	7.4	7.4	7.1	7.4	7.4	7.5	7.1	7.4	12
	味																	0
	臭気		藻臭	藻臭	藻臭	異常なし	藻臭	藻臭	藻臭	異常なし	異常なし	異常なし	藻臭	異常なし				12
	色度	度	<1	1	4	1	<1	23	<1	<1	<1	<1	3	<1	23	<1	3	12
	濁度	度	0.2	0.4	4.0	0.8	0.3	60.0	0.4	0.5	0.2	0.3	4.3	0.1	60.0	0.1	6.0	12

水質年報　　令和4年度　　第1浄水場原水(片井野)

	採水年月日		R4.4.11	R4.5.16	R4.6.14	R4.7.11	R4.8.15	R4.9.13	R4.10.11	R4.11.14	R4.12.13	R5.1.16	R5.2.13	R5.3.14	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｳﾗﾝ及びその化合物	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
	ﾄﾙｴﾝ	mg/L			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜塩素酸	mg/L																0
	二酸化塩素	mg/L																0
	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	mg/L																0
	抱水ｸﾛﾗｰﾙ	mg/L																0
	農薬類	mg/L	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	4
	残留塩素	mg/L																0
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L			17			17			32			29	32	17	24	4
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	0.004	<0.001	<0.001	0.037	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	0.037	<0.001	0.004	12
	遊離炭酸	mg/L			1.6			2.5			2.6			1.7	2.6	1.6	2.1	4
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度 (TON)		1	1	1	<1	1	1	1	<1	<1	<1	1	<1	1	<1	<1	12
	蒸発残留物	mg/L			49			140			52			86	140	49	82	4
	濁度	度	0.2	0.4	4.0	0.8	0.3	60.0	0.4	0.5	0.2	0.3	4.3	0.1	60.0	0.1	6.0	12
	pH値		7.3	7.4	7.2	7.5	7.5	7.3	7.5	7.4	7.4	7.1	7.4	7.4	7.5	7.1	7.4	12
	ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数(腐食性)				-2.4			-2.4			-1.8			-1.8	-1.8	-2.4	-2.1	4
	従属栄養細菌	CFU/ml	680	510	1700	290	480	5100	220	440	300	810	760	16	5100	16	940	12
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.01	0.03	0.10	0.04	0.03	1.00	0.03	0.02	0.02	0.02	0.09	0.01	1.00	0.01	0.12	12
	PFOS及びPFOA	mg/L																0
自主管理項目	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12
	BOD	mg/L																0
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm	0.042	0.044	0.123	0.039	0.026	0.390	0.027	0.020	0.023	0.022	0.086	0.020	0.390	0.020	0.072	12
	SS	mg/L	<1	<1	6	1	<1	84	<1	1	<1	<1	5	<1	84	<1	8	12
	侵食性遊離炭酸	mg/L			1.6			2.4			2.4			1.5	2.4	1.5	2.0	4
	総窒素	mg/L	0.6	0.2	0.3	0.4	0.1	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.4	0.2	0.6	0.1	0.3	12
	総ﾘﾝ	mg/L	<0.01	0.01	0.02	0.01	<0.01	0.04	<0.01	0.01	0.02	<0.01	0.02	<0.01	0.04	<0.01	0.01	12
	生物総数	個/mL																0
	大腸菌(MPN/100mL)	MPN/100mL		70			49			50			21		70	21	48	4
	嫌気性芽胞菌(CFU/100mL)	CFU/100mL		0			0			0			2		2	0	0	4
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/10L)	個/10L		0			0			0			0		0	0	0	4
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/20L)	個/20L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/10L)	個/10L		0			0			0			0		0	0	0	4
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/20L)	個/20L																0
	ﾋﾟｺﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	細胞/mL																0
	ｶﾙｼｳﾑ硬度	mg/L			13			12			23			21	23	12	17	4
	硫酸ｲｵﾝ	mg/L	16	8	7	8	10	6	12	15	15	17	13	15	17	6	12	12
	総ｱﾙｶﾘ度	mg/L			15.8			13.5			25.6			26.1	26.1	13.5	20.2	4
	電気伝導率	μS/cm	109	66	57	69	82	54	93	118	106	114	87	107	118	54	88	12

水質年報　　令和4年度　　第1浄水場原水(木場段)　　

	採水年月日		R4.4.11	R4.5.16	R4.6.14	R4.7.11	R4.8.15	R4.9.13	R4.10.11	R4.11.14	R4.12.13	R5.1.16	R5.2.13	R5.3.14	最高	最低	平均	回数
	天候（当日）		雨	雨	雨	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴				
	天候（前日）		晴	雨	雨	晴	晴	雨	晴	雨後晴	晴	雨	雨	晴				
	気温	℃	15.2	16.0	19.0	27.0	29.0	24.5	19.8	17.2	12.0	9.2	13.4	11.3	29.0	9.2	17.8	12
	水温	℃	13.5	15.0	16.9	20.6	22.5	20.6	18.7	16.7	13.1	11.5	11.8	11.7	22.5	11.5	16.1	12
水質基準項目	一般細菌	CFU/ml	6	5	24	30	24	92	16	22	14	4	14	2	92	2	21	12
	大腸菌（/100mL）	/100ml																0
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.25	0.25	0.24	0.25	0.26	0.32	0.27	0.41	0.29	0.35	0.34	0.27	0.41	0.24	0.29	12
	ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12
	ﾎｳ素及びその化合物	mg/L	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	<0.1	0.2	0.2	<0.1	<0.1	12
	四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩素酸	mg/L																0
	ｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L																0
	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L																0
	臭素酸	mg/L																0
	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L																0
	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L																0
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L																0
	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L																0
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	0.01	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	12
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	<0.01	0.01	0.05	0.01	<0.01	0.09	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.09	<0.01	0.01	12
	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	0.06	0.01	<0.01	0.12	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.12	<0.01	0.02	12
	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L			3			3			8			8	8	3	6	4
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.003	0.002	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	<0.001	12
	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	4.4	3.7	2.7	3.4	3.6	2.7	4.1	4.4	4.3	4.3	3.8	4.6	4.6	2.7	3.8	12
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L			19			17			36			34	36	17	26	4
	蒸発残留物	mg/L			46			50			47			94	94	46	59	4
	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物（TOC）	mg/L	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	0.5	<0.3	<0.3	12
	pH値		7.3	7.6	7.4	7.6	7.2	7.4	7.5	7.4	7.5	7.3	7.4	7.6	7.6	7.2	7.4	12
	味																	0
	臭気		異常なし	異常なし	藻臭	異常なし	異常なし	藻臭	藻臭	異常なし	異常なし	異常なし	藻臭	異常なし				12
	色度	度	<1	<1	3	<1	<1	5	<1	<1	<1	<1	1	<1	5	<1	<1	12
	濁度	度	<0.1	0.2	1.7	0.3	<0.1	5.2	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	0.3	<0.1	5.2	<0.1	0.7	12

	採水年月日		R4.4.11	R4.5.16	R4.6.14	R4.7.11	R4.8.15	R4.9.13	R4.10.11	R4.11.14	R4.12.13	R5.1.16	R5.2.13	R5.3.14	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｳﾗﾝ及びその化合物	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
	ﾄﾙｴﾝ	mg/L			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜塩素酸	mg/L																0
	二酸化塩素	mg/L																0
	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	mg/L																0
	抱水ｸﾛﾗｰﾙ	mg/L																0
	農薬類	mg/L	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	4
	残留塩素	mg/L																0
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L			19			17			36			34	36	17	26	4
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.003	0.002	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	<0.001	12
	遊離炭酸	mg/L			1.5			1.5			2.8			1.8	2.8	1.5	1.9	4
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度 (TON)		<1	<1	1	<1	<1	1	1	<1	<1	<1	1	<1	1	<1	<1	12
	蒸発残留物	mg/L			46			50			47			94	94	46	59	4
	濁度	度	<0.1	0.2	1.7	0.3	<0.1	5.2	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	0.3	<0.1	5.2	<0.1	0.7	12
	pH値		7.3	7.6	7.4	7.6	7.2	7.4	7.5	7.4	7.5	7.3	7.4	7.6	7.6	7.2	7.4	12
	ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数(腐食性)				-2.1			-2.2			-1.5			-1.5	-1.5	-2.2	-1.8	4
	従属栄養細菌	CFU/ml	250	800	1200	320	220	1500	180	380	140	340	590	54	1500	54	500	12
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	<0.01	0.01	0.05	0.01	<0.01	0.09	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.09	<0.01	0.01	12
	PFOS及びPFOA	mg/L																0
自主管理項目	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12
	BOD	mg/L																0
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm	0.024	0.033	0.106	0.036	0.023	0.118	0.025	0.026	0.020	0.023	0.062	0.019	0.118	0.019	0.043	12
	SS	mg/L	<1	<1	3	<1	<1	6	<1	<1	<1	<1	<1	<1	6	<1	<1	12
	侵食性遊離炭酸	mg/L			1.4			1.4			2.6			1.6	2.6	1.4	1.8	4
	総窒素	mg/L	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.2	0.5	0.3	0.2	0.5	0.2	0.3	12
	総ﾘﾝ	mg/L	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	0.02	<0.01	<0.01	0.01	0.02	<0.01	<0.01	12
	生物総数	個/mL																0
	大腸菌(MPN/100mL)	MPN/100mL		14			4			7			2		14	2	7	4
	嫌気性芽胞菌(CFU/100mL)	CFU/100mL		0			0			0			0		0	0	0	4
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/10L)	個/10L		0			0			0			0		0	0	0	4
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/20L)	個/20L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/10L)	個/10L		0			0			0			0		0	0	0	4
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/20L)	個/20L																0
	ﾋﾟｺﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	細胞/mL																0
	ｶﾙｼｳﾑ硬度	mg/L			14			13			27			25	27	13	20	4
	硫酸ｲｵﾝ	mg/L	13	7	5	7	8	5	9	11	12	13	10	12	13	5	9	12
	総ｱﾙｶﾘ度	mg/L			18.5			14.1			30.5			32.9	32.9	14.1	24.0	4
	電気伝導率	μS/cm	115	70	56	73	87	56	95	115	107	111	81	112	115	56	90	12

	採水年月日													R5.3.14	最高	最低	平均	回数
	天候（当日）													晴				
	天候（前日）													晴				
	気温	℃												18.7	18.7	18.7	18.7	1
	水温	℃												14.7	14.7	14.7	14.7	1
水質基準項目	一般細菌	CFU/ml												2	2	2	2	1
	大腸菌（/100mL）	/100ml																0
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L												<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1
	水銀及びその化合物	mg/L												<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1
	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L												<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1
	鉛及びその化合物	mg/L												<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1
	ヒ素及びその化合物	mg/L												<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1
	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L												<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	1
	亜硝酸態窒素	mg/L												<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	1
	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L												<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L												0.22	0.22	0.22	0.22	1
	ﾌｯ素及びその化合物	mg/L												<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	1
	ﾎｳ素及びその化合物	mg/L												0.2	0.2	0.2	0.2	1
	四塩化炭素	mg/L												<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L												<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	1
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L												<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	1
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L												<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	1
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L												<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L												<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L												<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1
	塩素酸	mg/L																0
	ｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L																0
	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L																0
	臭素酸	mg/L																0
	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L																0
	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L																0
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L																0
	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L																0
	亜鉛及びその化合物	mg/L												<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L												<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1
	鉄及びその化合物	mg/L												0.04	0.04	0.04	0.04	1
	銅及びその化合物	mg/L												<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1
	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L												8	8	8	8	1
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L												0.004	0.004	0.004	0.004	1
	塩化物ｲｵﾝ	mg/L												4.9	4.9	4.9	4.9	1
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L												30	30	30	30	1
	蒸発残留物	mg/L												77	77	77	77	1
	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L												<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	1
	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L												<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1
	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L												<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1
	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L												<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	1
	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L												<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
	有機物（TOC）	mg/L												<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	1
	pH値													7.0	7.0	7.0	7.0	1
	味																	0
	臭気													藻臭				1
	色度	度												<1	<1	<1	<1	1
	濁度	度												0.2	0.2	0.2	0.2	1

※田野第１浄水場予備水源については、原水の水質基準項目（ただし、塩素を加えることによって生成される消毒副生成物を除く。）及びその他必要と判断される項目について、年１回の検査を行った。

	採水年月日													R5.3.14	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	mg/L																0
	ｳﾗﾝ及びその化合物	mg/L																0
	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	mg/L																0
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																0
	ﾄﾙｴﾝ	mg/L																0
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	mg/L																0
	亜塩素酸	mg/L																0
	二酸化塩素	mg/L																0
	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	mg/L																0
	抱水ｸﾛﾗｰﾙ	mg/L																0
	農薬類	mg/L																0
	残留塩素	mg/L																0
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L												30	30	30	30	1
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L												0.004	0.004	0.004	0.004	1
	遊離炭酸	mg/L																0
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L																0
	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	mg/L																0
	臭気強度 (TON)													1	1	1	1	1
	蒸発残留物	mg/L												77	77	77	77	1
	濁度	度												0.2	0.2	0.2	0.2	1
	pH値													7.0	7.0	7.0	7.0	1
	ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数(腐食性)																	0
	従属栄養細菌	CFU/ml																0
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L																0
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L												<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1
	PFOS及びPFOA	mg/L																0
自主管理項目	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	mg/L																0
	BOD	mg/L																0
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm																0
	SS	mg/L																0
	侵食性遊離炭酸	mg/L																0
	総窒素	mg/L																0
	総ﾘﾝ	mg/L																0
	生物総数	個/mL																0
	大腸菌(MPN/100mL)	MPN/100mL																0
	嫌気性芽胞菌(CFU/100mL)	CFU/100mL																0
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/10L)	個/10L																0
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/20L)	個/20L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/10L)	個/10L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/20L)	個/20L																0
	ﾋﾟｺﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	細胞/mL																0
	ｶﾙｼｳﾑ硬度	mg/L																0
	硫酸ｲｵﾝ	mg/L												14	14	14	14	1
	総ｱﾙｶﾘ度	mg/L																0
	電気伝導率	μS/cm																0

	採水年月日		R4.4.11	R4.5.16	R4.6.14	R4.7.11	R4.8.15	R4.9.13	R4.10.11	R4.11.14	R4.12.13	R5.1.16	R5.2.13	R5.3.14	最高	最低	平均	回数
	天候（当日）		雨	雨	雨	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴				
	天候（前日）		晴	雨	雨	晴	晴	雨	晴	雨後晴	晴	雨	雨	晴				
	気温	℃	16.6	17.6	19.7	33.0	30.6	27.2	21.0	19.7	12.0	9.4	14.0	16.0	33.0	9.4	19.7	12
	水温	℃	16.1	17.8	18.6	24.1	24.3	24.2	22.5	18.4	14.6	12.7	12.9	14.1	24.3	12.7	18.4	12
水質基準項目	一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌（/100mL）	/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.24	0.25	0.22	0.26	0.26	0.36	0.23	0.31	0.29	0.33	0.39	0.25	0.39	0.22	0.28	12
	ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12
	ﾎｳ素及びその化合物	mg/L	0.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	<0.1	0.1	12
	四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	0.07	0.09	0.07	0.14	0.08	0.09	0.06	0.06	0.07	<0.06	0.14	<0.06	0.06	12
	ｸﾛﾛ酢酸	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	<0.001	0.002	0.003	0.002	0.001	0.005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.005	<0.001	0.001	12
	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	12
	臭素酸	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L	<0.001	0.003	0.005	0.004	0.003	0.007	0.002	0.003	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.007	<0.001	0.002	12
	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	<0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	12
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	12
	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L			6			5			8			9	9	5	7	4
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	5.7	4.7	5.0	4.6	5.1	4.4	5.7	6.8	5.7	6.0	5.5	6.3	6.8	4.4	5.5	12
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L			22			22			31			30	31	22	26	4
	蒸発残留物	mg/L			52			50			60			88	88	50	62	4
	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物（TOC）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
	pH値		7.3	7.2	7.4	7.5	7.3	7.3	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.4	7.5	7.2	7.4	12
	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

	採水年月日		R4.4.11	R4.5.16	R4.6.14	R4.7.11	R4.8.15	R4.9.13	R4.10.11	R4.11.14	R4.12.13	R5.1.16	R5.2.13	R5.3.14	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｳﾗﾝ及びその化合物	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
	ﾄﾙｴﾝ	mg/L			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜塩素酸	mg/L																0
	二酸化塩素	mg/L																0
	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水ｸﾛﾗｰﾙ	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	農薬類	mg/L	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	4
	残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.4	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.6	0.4	0.5	12
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L			22			22			31			30	31	22	26	4
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	遊離炭酸	mg/L			1.5			2.9			2.1			1.9	2.9	1.5	2.1	4
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度 (TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	mg/L			52			50			60			88	88	50	62	4
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値		7.3	7.2	7.4	7.5	7.3	7.3	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.4	7.5	7.2	7.4	12
	ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数(腐食性)				-2.0			-2.0			-1.8			-1.8	-1.8	-2.0	-1.9	4
	従属栄養細菌	CFU/ml	2	0	0	2	0	2	0	0	0	0	1	0	2	0	1	12
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	12
	PFOS及びPFOA	mg/L																0
自主管理項目	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	mg/L																0
	BOD	mg/L																0
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm																0
	SS	mg/L																0
	侵食性遊離炭酸	mg/L			1.4			2.8			1.9			1.7	2.8	1.4	2.0	4
	総窒素	mg/L																0
	総ﾘﾝ	mg/L																0
	生物総数	個/mL																0
	大腸菌(MPN/100mL)	MPN/100mL																0
	嫌気性芽胞菌(CFU/100mL)	CFU/100mL																0
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/10L)	個/10L																0
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/20L)	個/20L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/10L)	個/10L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/20L)	個/20L																0
	ﾋﾟｺﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	細胞/mL																0
	ｶﾙｼｳﾑ硬度	mg/L			16			17			22			22	22	16	19	4
	硫酸ｲｵﾝ	mg/L	16	8	9	8	8	6	12	15	15	17	15	15	17	6	12	12
	総ｱﾙｶﾘ度	mg/L			17.6			18.4			24.4			25.1	25.1	17.6	21.4	4
	電気伝導率	μS/cm	112	67	74	71	89	71	96	120	108	119	97	109	120	67	94	12

（３）高岡町域
① 川口浄水場

水質年報　令和4年度　川口原水(梁瀬第1)　

	採水年月日		R4.4.12	R4.5.17	R4.6.13	R4.7.12	R4.8.16	R4.9.12	R4.10.12	R4.11.15	R4.12.12	R5.1.17	R5.2.14	R5.3.13	最高	最低	平均	回数
	天候（当日）		雨	曇	雨	晴	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴	晴				
	天候（前日）		雨	雨	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴				
	気温	℃	19.7	21.5	20.4	31.8	31.6	28.0	20.1	20.0	10.2	7.2	10.1	14.8	31.8	7.2	19.6	12
	水温	℃	17.5	18.0	17.1	17.9	18.8	18.9	18.4	18.7	18.9	17.9	18.2	18.2	18.9	17.1	18.2	12
水質基準項目	一般細菌	CFU/ml	0	0	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	1	12
	大腸菌（/100mL）	/100ml																0
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.09	1.30	1.03	1.08	1.08	1.03	1.05	0.97	0.92	0.94	0.99	0.92	1.30	0.92	1.03	12
	ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12
	ﾎｳ素及びその化合物	mg/L		<0.1			0.1			0.1			<0.1		0.1	<0.1	<0.1	4
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩素酸	mg/L																0
	ｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L																0
	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L																0
	臭素酸	mg/L																0
	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L																0
	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L																0
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L																0
	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L																0
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L		8			9			9			8		9	8	8	4
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	12
	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	7.1	7.3	7.6	7.6	7.8	7.1	7.9	6.6	6.4	6.7	7.0	6.9	7.9	6.4	7.2	12
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L		31			32			28			26		32	26	29	4
	蒸発残留物	mg/L		88			89			86			77		89	77	85	4
	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4
	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物（TOC）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
	pH値		6.6	6.3	6.7	6.5	6.4	6.5	6.5	6.5	6.4	6.6	6.6	6.5	6.7	6.3	6.5	12
	味																	0
	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

※４月の一般細菌は４月20日に採水

	採水年月日		R4.4.12	R4.5.17	R4.6.13	R4.7.12	R4.8.16	R4.9.12	R4.10.12	R4.11.15	R4.12.12	R5.1.17	R5.2.14	R5.3.13	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｳﾗﾝ及びその化合物	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
	ﾄﾙｴﾝ	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜塩素酸	mg/L																0
	二酸化塩素	mg/L																0
	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	mg/L																0
	抱水ｸﾛﾗｰﾙ	mg/L																0
	農薬類	mg/L	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	4
	残留塩素	mg/L																0
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L		31			32			28			26		32	26	29	4
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	12
	遊離炭酸	mg/L		20.8			24.4			18.1			23.9		24.4	18.1	21.8	4
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度 (TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	mg/L		88			89			86			77		89	77	85	4
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値		6.6	6.3	6.7	6.5	6.4	6.5	6.5	6.5	6.4	6.6	6.6	6.5	6.7	6.3	6.5	12
	ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数(腐食性)			-2.8			-2.7			-2.7			-2.7		-2.7	-2.8	-2.7	4
	従属栄養細菌	CFU/ml	1	0	24	34	18	15	7	4	8	12	8	4	34	0	11	12
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	PFOS及びPFOA	mg/L																0
自主管理項目	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	mg/L																0
	BOD	mg/L																0
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm																0
	SS	mg/L																0
	侵食性遊離炭酸	mg/L		20.0			23.0			17.0			23.0		23.0	17.0	21.0	4
	総窒素	mg/L																0
	総ﾘﾝ	mg/L																0
	生物総数	個/mL																0
	大腸菌(MPN/100mL)	MPN/100mL	<1			<1			<1			<1			<1	<1	<1	4
	嫌気性芽胞菌(CFU/100mL)	CFU/100mL	0			0			0			0			0	0	0	4
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/10L)	個/10L	0			0			0			0			0	0	0	4
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/20L)	個/20L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/10L)	個/10L	0			0			0			0			0	0	0	4
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/20L)	個/20L																0
	ﾋﾟｺﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	細胞/mL																0
	ｶﾙｼｳﾑ硬度	mg/L		21			21			18			17		21	17	19	4
	硫酸ｲｵﾝ	mg/L	5	7	7	7	7	6	6	6	5	5	5	5	7	5	6	12
	総ｱﾙｶﾘ度	mg/L		29.3			31.7			28.2			25.3		31.7	25.3	28.6	4
	電気伝導率	μS/cm	99	109	109	108	110	110	110	103	100	98	96	95	110	95	104	12

※４月の大腸菌及び従属栄養細菌は４月20日に採水

	採水年月日		R4.4.12	R4.5.17	R4.6.13	R4.7.12	R4.8.16	R4.9.12	R4.10.12	R4.11.15	R4.12.12	R5.1.17	R5.2.14	R5.3.13	最高	最低	平均	回数
	天候（当日）		雨	曇	雨	晴	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴	晴				
	天候（前日）		雨	雨	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴				
	気温	℃	19.6	19.0	20.6	32.4	31.9	27.9	19.5	18.0	8.1	6.0	10.7	14.8	32.4	6.0	19.0	12
	水温	℃	14.5	16.8	18.3	23.2	20.9	22.1	21.8	20.0	17.9	14.0	13.4	13.4	23.2	13.4	18.0	12
水質基準項目	一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌（/100mL）	/100ml																0
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.20	0.89	0.89	0.92	0.99	1.10	0.96	0.97	0.96	0.98	0.99	1.00	1.20	0.89	0.99	12
	ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12
	ﾎｳ素及びその化合物	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	4
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩素酸	mg/L																0
	ｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L																0
	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L																0
	臭素酸	mg/L																0
	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L																0
	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L																0
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L																0
	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L																0
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L		6			6			5			5		6	5	6	4
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	4.3	3.4	3.8	4.0	4.0	3.6	3.8	3.8	3.8	4.0	4.1	4.0	4.3	3.4	3.9	12
	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L		24			27			23			25		27	23	25	4
	蒸発残留物	mg/L		67			76			66			65		76	65	68	4
	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4
	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物（TOC）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
	pH値		6.7	6.6	6.7	6.7	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.6	6.7	12
	味																	0
	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

	採水年月日		R4.4.12	R4.5.17	R4.6.13	R4.7.12	R4.8.16	R4.9.12	R4.10.12	R4.11.15	R4.12.12	R5.1.17	R5.2.14	R5.3.13	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｳﾗﾝ及びその化合物	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
	ﾄﾙｴﾝ	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜塩素酸	mg/L																0
	二酸化塩素	mg/L																0
	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	mg/L																0
	抱水ｸﾛﾗｰﾙ	mg/L																0
	農薬類	mg/L	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	4
	残留塩素	mg/L																0
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L		24			27			23			25		27	23	25	4
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	遊離炭酸	mg/L		4.5			12.7			9.2			10.6		12.7	4.5	9.2	4
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度 (TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	mg/L		67			76			66			65		76	65	68	4
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値		6.7	6.6	6.7	6.7	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.6	6.7	12
	ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数(腐食性)			-2.7			-2.4			-2.6			-2.6		-2.4	-2.7	-2.6	4
	従属栄養細菌	CFU/ml	3	4	4	2	2	2	10	2	2	0	2	2	10	0	3	12
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	PFOS及びPFOA	mg/L																0
自主管理項目	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	mg/L																0
	BOD	mg/L																0
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm																0
	SS	mg/L																0
	侵食性遊離炭酸	mg/L		4.2			12.0			8.8			10.0		12.0	4.2	8.8	4
	総窒素	mg/L																0
	総ﾘﾝ	mg/L																0
	生物総数	個/mL																0
	大腸菌(MPN/100mL)	MPN/100mL	<1			<1			<1			<1			<1	<1	<1	4
	嫌気性芽胞菌(CFU/100mL)	CFU/100mL	0			0			0			0			0	0	0	4
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/10L)	個/10L	0			0			0			0			0	0	0	4
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/20L)	個/20L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/10L)	個/10L	0			0			0			0			0	0	0	4
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/20L)	個/20L																0
	ﾋﾟｺﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	細胞/mL																0
	ｶﾙｼｳﾑ硬度	mg/L		16			18			16			17		18	16	17	4
	硫酸ｲｵﾝ	mg/L	6	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	6	4	5	12
	総ｱﾙｶﾘ度	mg/L		24.4			28.1			20.7			21.2		28.1	20.7	23.6	4
	電気伝導率	μS/cm	85	78	78	83	90	92	75	75	76	77	78	78	92	75	80	12

水質年報　　令和4年度　　川口浄水　　1/2

	採水年月日		R4.4.12	R4.5.17	R4.6.13	R4.7.12	R4.8.16	R4.9.12	R4.10.12	R4.11.15	R4.12.12	R5.1.17	R5.2.14	R5.3.13	最高	最低	平均	回数
	天候（当日）		雨	曇	雨	晴	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴	晴				
	天候（前日）		雨	雨	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴				
	気温	℃	19.7	23.0	20.4	34.0	33.4	29.0	18.6	20.0	12.5	8.0	12.9	13.8	34.0	8.0	20.4	12
	水温	℃	18.0	19.2	19.0	23.0	22.6	22.4	21.2	20.7	17.5	14.5	14.4	17.2	23.0	14.4	19.1	12
水質基準項目	一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌（/100mL）	/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.10	1.18	0.98	1.04	1.04	1.11	1.01	0.95	0.91	0.92	0.97	0.92	1.18	0.91	1.01	12
	ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12
	ﾎｳ素及びその化合物	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	4
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	0.08	0.12	0.15	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.15	<0.06	<0.06	12
	ｸﾛﾛ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	12
	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L		10			11			12			9		12	9	10	4
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	6.7	6.5	6.8	7.1	7.2	8.9	7.4	6.3	6.0	6.2	6.4	6.4	8.9	6.0	6.8	12
	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L		29			29			28			24		29	24	28	4
	蒸発残留物	mg/L		89			96			92			78		96	78	89	4
	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4
	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物（TOC）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
	pH値		7.0	6.6	6.8	6.9	7.0	7.0	6.9	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	7.0	6.6	6.9	12
	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

	採水年月日		R4.4.12	R4.5.17	R4.6.13	R4.7.12	R4.8.16	R4.9.12	R4.10.12	R4.11.15	R4.12.12	R5.1.17	R5.2.14	R5.3.13	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｳﾗﾝ及びその化合物	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
	ﾄﾙｴﾝ	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜塩素酸	mg/L																0
	二酸化塩素	mg/L																0
	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水ｸﾛﾗｰﾙ	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	農薬類	mg/L	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	4
	残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5	12
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L		29			29			28			24		29	24	28	4
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	遊離炭酸	mg/L		7.4			10.5			9.8			11.6		11.6	7.4	9.8	4
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度 (TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	mg/L		89			96			92			78		96	78	89	4
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値		7.0	6.6	6.8	6.9	7.0	7.0	6.9	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	7.0	6.6	6.9	12
	ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数(腐食性)			-2.5			-2.0			-2.3			-2.4		-2.0	-2.5	-2.3	4
	従属栄養細菌	CFU/ml	2	0	0	10	0	0	0	0	2	0	0	0	10	0	1	12
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	12
	PFOS及びPFOA	mg/L																0
自主管理項目	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	mg/L																0
	BOD	mg/L																0
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm																0
	SS	mg/L																0
	侵食性遊離炭酸	mg/L		6.8			9.8			9.0			11.0		11.0	6.8	9.2	4
	総窒素	mg/L																0
	総ﾘﾝ	mg/L																0
	生物総数	個/mL																0
	大腸菌(MPN/100mL)	MPN/100mL																0
	嫌気性芽胞菌(CFU/100mL)	CFU/100mL																0
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/10L)	個/10L																0
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/20L)	個/20L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/10L)	個/10L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/20L)	個/20L																0
	ﾋﾟｺﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	細胞/mL																0
	ｶﾙｼｳﾑ硬度	mg/L		19			19			18			16		19	16	18	4
	硫酸ｲｵﾝ	mg/L	5	6	7	7	6	6	6	5	5	5	5	5	7	5	6	12
	総ｱﾙｶﾘ度	mg/L		33.5			36.8			33.6			29.0		36.8	29.0	33.2	4
	電気伝導率	μS/cm	104	112	113	115	118	119	118	110	105	102	100	100	119	100	110	12

② 浦之名浄水場

水質年報　　令和4年度　　浦之名原水　　

	採水年月日		R4.4.12	R4.5.17	R4.6.13	R4.7.12	R4.8.16	R4.9.12	R4.10.12	R4.11.15	R4.12.12	R5.1.17	R5.2.14	R5.3.13	最高	最低	平均	回数
	天候（当日）		雨	曇	雨	晴	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴	晴				
	天候（前日）		雨	雨	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴				
	気温	℃	19.9	20.5	20.3	33.6	30.7	28.0	18.7	20.0	9.0	7.6	11.1	13.0	33.6	7.6	19.4	12
	水温	℃	18.0	17.1	17.2	18.2	19.4	18.7	19.2	19.7	18.7	18.7	17.9	18.5	19.7	17.1	18.4	12
水質基準項目	一般細菌	CFU/ml	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	12
	大腸菌（/100mL）	/100ml																0
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.09	1.38	1.40	1.38	1.39	1.29	1.51	1.27	1.10	1.08	1.08	1.14	1.51	1.08	1.26	12
	ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12
	ﾎｳ素及びその化合物	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	4
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩素酸	mg/L																0
	ｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L																0
	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L																0
	臭素酸	mg/L																0
	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L																0
	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L																0
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L																0
	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L																0
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L		6			7			7			6		7	6	6	4
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	3.9	4.6	4.6	4.6	4.4	4.4	4.7	4.1	3.8	3.9	4.0	4.7	4.7	3.8	4.3	12
	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L		37			44			43			34		44	34	40	4
	蒸発残留物	mg/L		81			96			94			71		96	71	86	4
	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4
	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物（TOC）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
	pH値		6.4	6.2	6.4	6.3	6.3	6.4	6.3	6.3	6.3	6.4	6.4	6.4	6.4	6.2	6.3	12
	味																	0
	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

	採水年月日		R4.4.12	R4.5.17	R4.6.13	R4.7.12	R4.8.16	R4.9.12	R4.10.12	R4.11.15	R4.12.12	R5.1.17	R5.2.14	R5.3.13	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｳﾗﾝ及びその化合物	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
	ﾄﾙｴﾝ	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜塩素酸	mg/L																0
	二酸化塩素	mg/L																0
	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	mg/L																0
	抱水ｸﾛﾗｰﾙ	mg/L																0
	農薬類	mg/L	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	4
	残留塩素	mg/L																0
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L		37			44			43			34		44	34	40	4
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	遊離炭酸	mg/L		32.0			42.3			39.7			43.9		43.9	32.0	39.5	4
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度 (TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	mg/L		81			96			94			71		96	71	86	4
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値		6.4	6.2	6.4	6.3	6.3	6.4	6.3	6.3	6.3	6.4	6.4	6.4	6.4	6.2	6.3	12
	ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数(腐食性)			-2.8			-2.6			-2.6			-2.7		-2.6	-2.8	-2.7	4
	従属栄養細菌	CFU/ml	4	34	140	16	12	4	31	4	6	7	10	2	140	2	22	12
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	PFOS及びPFOA	mg/L																0
自主管理項目	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	mg/L																0
	BOD	mg/L																0
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm																0
	SS	mg/L																0
	侵食性遊離炭酸	mg/L		30.0			38.0			36.0			40.0		40.0	30.0	36.0	4
	総窒素	mg/L																0
	総ﾘﾝ	mg/L																0
	生物総数	個/mL																0
	大腸菌(MPN/100mL)	MPN/100mL			<1			<1			<1			<1	<1	<1	<1	4
	嫌気性芽胞菌(CFU/100mL)	CFU/100mL			0			0			0			0	0	0	0	4
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/10L)	個/10L			0			0			0			0	0	0	0	4
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/20L)	個/20L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/10L)	個/10L			0			0			0			0	0	0	0	4
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/20L)	個/20L																0
	ﾋﾟｺﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	細胞/mL																0
	ｶﾙｼｳﾑ硬度	mg/L		25			29			28			23		29	23	26	4
	硫酸ｲｵﾝ	mg/L	6	7	8	8	9	8	9	8	7	6	6	6	9	6	7	12
	総ｱﾙｶﾘ度	mg/L		31.6			37.1			36.1			30.6		37.1	30.6	33.8	4
	電気伝導率	μS/cm	86	105	111	117	124	119	133	119	108	103	100	100	133	86	110	12

	採水年月日		R4.4.12	R4.5.17	R4.6.13	R4.7.12	R4.8.16	R4.9.12	R4.10.12	R4.11.15	R4.12.12	R5.1.17	R5.2.14	R5.3.13	最高	最低	平均	回数
	天候（当日）		雨	曇	雨	晴	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴	晴				
	天候（前日）		雨	雨	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴				
	気温	℃	19.9	20.5	20.3	33.6	30.7	28.0	18.7	20.0	9.0	7.6	11.1	13.0	33.6	7.6	19.4	12
	水温	℃	18.0	18.5	17.6	19.4	20.6	19.9	21.3	19.5	18.5	16.2	16.2	18.0	21.3	16.2	18.6	12
水質基準項目	一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌（/100mL）	/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.14	1.36	1.37	1.38	1.38	1.27	1.50	1.29	1.12	1.09	1.09	1.15	1.50	1.09	1.26	12
	ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12
	ﾎｳ素及びその化合物	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	4
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	0.09	0.07	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.09	<0.06	<0.06	12
	ｸﾛﾛ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L		6			7			7			6		7	6	6	4
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	4.4	4.7	4.9	5.1	4.7	4.0	5.0	4.4	4.0	4.1	4.3	4.3	5.1	4.0	4.5	12
	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L		35			43			43			35		43	35	39	4
	蒸発残留物	mg/L		79			96			90			65		96	65	82	4
	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4
	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物（TOC）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
	pH値		7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.4	7.5	12
	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

	採水年月日		R4.4.12	R4.5.17	R4.6.13	R4.7.12	R4.8.16	R4.9.12	R4.10.12	R4.11.15	R4.12.12	R5.1.17	R5.2.14	R5.3.13	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｳﾗﾝ及びその化合物	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
	ﾄﾙｴﾝ	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜塩素酸	mg/L																0
	二酸化塩素	mg/L																0
	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水ｸﾛﾗｰﾙ	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	農薬類	mg/L	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	4
	残留塩素	mg/L	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5	12
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L		35			43			43			35		43	35	39	4
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	遊離炭酸	mg/L		1.7			2.8			2.8			2.3		2.8	1.7	2.4	4
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度 (TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	mg/L		79			96			90			65		96	65	82	4
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値		7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.4	7.5	12
	ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数(腐食性)			-1.6			-1.3			-1.4			-1.4		-1.3	-1.6	-1.4	4
	従属栄養細菌	CFU/ml	1	0	0	8	6	3	3	2	3	2	2	0	8	0	2	12
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	PFOS及びPFOA	mg/L																0
自主管理項目	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	mg/L																0
	BOD	mg/L																0
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm																0
	SS	mg/L																0
	侵食性遊離炭酸	mg/L		1.4			2.3			2.4			1.9		2.4	1.4	2.0	4
	総窒素	mg/L																0
	総ﾘﾝ	mg/L																0
	生物総数	個/mL																0
	大腸菌(MPN/100mL)	MPN/100mL																0
	嫌気性芽胞菌(CFU/100mL)	CFU/100mL																0
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/10L)	個/10L																0
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/20L)	個/20L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/10L)	個/10L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/20L)	個/20L																0
	ﾋﾟｺﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	細胞/mL																0
	ｶﾙｼｳﾑ硬度	mg/L		23			28			28			23		28	23	26	4
	硫酸ｲｵﾝ	mg/L	6	7	8	9	9	8	9	8	7	7	6	7	9	6	8	12
	総ｱﾙｶﾘ度	mg/L		31.2			39.6			37.1			32.5		39.6	31.2	35.1	4
	電気伝導率	μS/cm	92	103	111	117	124	120	133	121	112	106	103	104	133	92	112	12

（4）清武町域
① 清武第１水源地

水質年報　令和4年度　第1水源地取水口　

	採水年月日		R4.4.11	R4.5.16	R4.6.14	R4.7.11	R4.8.15	R4.9.13	R4.10.11	R4.11.14	R4.12.13	R5.1.16	R5.2.13	R5.3.14	最高	最低	平均	回数
	天候（当日）		雨	雨	雨	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴				
	天候（前日）		晴	雨	雨	晴	晴	雨	晴	雨後晴	晴	雨	雨	晴				
	気温	℃	17.0	15.5	19.9	30.7	26.4	23.0	17.0	16.4	12.6	9.0	14.3	13.2	30.7	9.0	17.9	12
	水温	℃	15.7	16.4	17.2	20.0	20.1	19.5	17.0	17.0	14.2	13.4	14.4	14.2	20.1	13.4	16.6	12
水質基準項目	一般細菌	CFU/ml	18	23	26	26	20	130	18	22	6	3	3	4	130	3	25	12
	大腸菌（/100mL）	/100ml																0
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.38	0.44	0.48	0.49	0.49	0.56	0.51	0.50	0.44	0.42	0.53	0.42	0.56	0.38	0.47	12
	ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12
	ﾎｳ素及びその化合物	mg/L			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	4
	四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩素酸	mg/L																0
	ｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L																0
	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L																0
	臭素酸	mg/L																0
	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L																0
	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L																0
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L																0
	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L																0
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	12
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	<0.01	0.02	0.07	0.02	0.04	0.03	0.03	0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.07	<0.01	0.02	12
	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	0.02	0.06	0.02	0.04	0.03	0.03	0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.06	<0.01	0.02	12
	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L			4			5			6			7	7	4	6	4
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	0.001	0.004	<0.001	0.001	0.002	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.004	<0.001	<0.001	12
	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	4.8	4.9	4.4	4.8	4.8	4.1	4.7	4.9	4.6	4.8	5.3	5.0	5.3	4.1	4.8	12
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L			25			28			39			39	39	25	33	4
	蒸発残留物	mg/L			60			64			68			93	93	60	71	4
	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物（TOC）	mg/L	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	12
	pH値		7.6	7.4	7.5	7.6	7.7	7.6	7.8	7.7	7.3	7.7	7.7	7.8	7.8	7.3	7.6	12
	味																	0
	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	藻臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	色度	度	<1	<1	3	<1	<1	2	<1	<1	<1	<1	1	<1	3	<1	<1	12
	濁度	度	0.2	0.4	1.6	0.3	0.5	0.9	0.5	0.3	0.1	0.1	0.3	0.2	1.6	0.1	0.4	12

	採水年月日		R4.4.11	R4.5.16	R4.6.14	R4.7.11	R4.8.15	R4.9.13	R4.10.11	R4.11.14	R4.12.13	R5.1.16	R5.2.13	R5.3.14	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｳﾗﾝ及びその化合物	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
	ﾄﾙｴﾝ	mg/L			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜塩素酸	mg/L																0
	二酸化塩素	mg/L																0
	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	mg/L																0
	抱水ｸﾛﾗｰﾙ	mg/L																0
	農薬類	mg/L	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	4
	残留塩素	mg/L																0
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L			25			28			39			39	39	25	33	4
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	0.001	0.004	<0.001	0.001	0.002	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.004	<0.001	<0.001	12
	遊離炭酸	mg/L			1.5			1.5			0.9			0.7	1.5	0.7	1.2	4
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度 (TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	12
	蒸発残留物	mg/L			60			64			68			93	93	60	71	4
	濁度	度	0.2	0.4	1.6	0.3	0.5	0.9	0.5	0.3	0.1	0.1	0.3	0.2	1.6	0.1	0.4	12
	pH値		7.6	7.4	7.5	7.6	7.7	7.6	7.8	7.7	7.3	7.7	7.7	7.8	7.8	7.3	7.6	12
	ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数(腐食性)				-1.7			-1.5			-1.7			-1.2	-1.2	-1.7	-1.5	4
	従属栄養細菌	CFU/ml	460	900	1900	330	500	1500	400	370	140	310	380	190	1900	140	620	12
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	<0.01	0.02	0.07	0.02	0.04	0.03	0.03	0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.07	<0.01	0.02	12
	PFOS及びPFOA	mg/L																0
自主管理項目	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12
	BOD	mg/L																0
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm	0.048	0.045	0.099	0.029	0.023	0.073	0.022	0.025	0.024	0.022	0.051	0.025	0.099	0.022	0.040	12
	SS	mg/L	<1	<1	3	<1	<1	1	2	<1	<1	<1	<1	<1	3	<1	<1	12
	侵食性遊離炭酸	mg/L			1.4			1.3			0.6			<0.5	1.4	<0.5	0.8	4
	総窒素	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.5	0.3	0.4	12
	総ﾘﾝ	mg/L	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	12
	生物総数	個/mL																0
	大腸菌(MPN/100mL)	MPN/100mL	5			20			10			6			20	5	10	4
	嫌気性芽胞菌(CFU/100mL)	CFU/100mL	0			0			0			0			0	0	0	4
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/10L)	個/10L	0			0			0			0			0	0	0	4
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/20L)	個/20L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/10L)	個/10L	0			0			0			0			0	0	0	4
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/20L)	個/20L																0
	ﾋﾟｺﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	細胞/mL																0
	ｶﾙｼｳﾑ硬度	mg/L			21			24			33			31	33	21	27	4
	硫酸ｲｵﾝ	mg/L	14	9	6	9	9	7	10	12	12	13	11	13	14	6	10	12
	総ｱﾙｶﾘ度	mg/L			21.7			24.3			29.9			31.4	31.4	21.7	26.8	4
	電気伝導率	μS/cm	121	89	74	96	100	84	100	110	110	114	105	114	121	74	101	12

水質年報　　令和4年度　　第1水源地浄水　　1/2

	採水年月日		R4.4.11	R4.5.16	R4.6.14	R4.7.11	R4.8.15	R4.9.13	R4.10.11	R4.11.14	R4.12.13	R5.1.16	R5.2.13	R5.3.14	最高	最低	平均	回数
	天候（当日）		雨	雨	雨	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴				
	天候（前日）		晴	雨	雨	晴	晴	雨	晴	雨後晴	晴	雨	雨	晴				
	気温	℃	17.0	16.4	19.9	30.0	31.2	27.0	23.0	20.0	13.4	10.6	15.8	15.0	31.2	10.6	19.9	12
	水温	℃	16.4	17.4	18.7	21.8	23.3	22.5	20.0	18.6	14.9	14.1	13.9	14.5	23.3	13.9	18.0	12
水質基準項目	一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	12
	大腸菌（/100mL）	/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.35	0.45	0.47	0.49	0.49	0.55	0.50	0.48	0.45	0.43	0.49	0.42	0.55	0.35	0.46	12
	ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12
	ﾎｳ素及びその化合物	mg/L			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	4
	四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩素酸	mg/L	0.06	0.06	0.07	<0.06	<0.06	0.07	<0.06	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	<0.06	<0.06	12
	ｸﾛﾛ酢酸	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	<0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.004	0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	0.004	<0.001	0.001	12
	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	<0.001	0.002	<0.001	0.001	12
	臭素酸	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.002	0.003	0.006	0.005	0.005	0.009	0.004	0.005	0.001	0.005	0.003	<0.001	0.009	<0.001	0.004	12
	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	0.002	<0.001	0.002	0.001	<0.001	0.003	<0.001	0.001	12
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.05	0.06	0.05	0.07	0.06	0.06	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.07	0.04	0.05	12
	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	0.03	0.01	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	<0.01	12
	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L			6			6			7			7	7	6	6	4
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	5.9	6.1	6.3	5.9	6.1	5.3	6.0	6.0	6.0	5.9	6.3	6.2	6.3	5.3	6.0	12
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L			29			30			39			40	40	29	34	4
	蒸発残留物	mg/L			64			66			69			96	96	64	74	4
	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物（TOC）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
	pH値		7.6	7.4	7.6	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.7	7.5	7.7	7.4	7.6	12
	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

	採水年月日		R4.4.11	R4.5.16	R4.6.14	R4.7.11	R4.8.15	R4.9.13	R4.10.11	R4.11.14	R4.12.13	R5.1.16	R5.2.13	R5.3.14	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｳﾗﾝ及びその化合物	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
	ﾄﾙｴﾝ	mg/L			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜塩素酸	mg/L																0
	二酸化塩素	mg/L																0
	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水ｸﾛﾗｰﾙ	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	農薬類	mg/L	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	4
	残留塩素	mg/L	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	12
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L			29			30			39			40	40	29	34	4
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	遊離炭酸	mg/L			1.6			2.8			1.4			1.5	2.8	1.4	1.8	4
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度 (TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	mg/L			64			66			69			96	96	64	74	4
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値		7.6	7.4	7.6	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.7	7.5	7.7	7.4	7.6	12
	ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数(腐食性)				-1.5			-1.5			-1.5			-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	4
	従属栄養細菌	CFU/ml	17	26	0	0	12	32	0	14	0	0	44	8	44	0	13	12
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.05	0.06	0.05	0.07	0.06	0.06	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.07	0.04	0.05	12
	PFOS及びPFOA	mg/L																0
自主管理項目	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	mg/L																0
	BOD	mg/L																0
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm																0
	SS	mg/L																0
	侵食性遊離炭酸	mg/L			1.4			2.6			1.2			1.2	2.6	1.2	1.6	4
	総窒素	mg/L																0
	総ﾘﾝ	mg/L																0
	生物総数	個/mL																0
	大腸菌(MPN/100mL)	MPN/100mL																0
	嫌気性芽胞菌(CFU/100mL)	CFU/100mL																0
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/10L)	個/10L																0
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/20L)	個/20L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/10L)	個/10L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/20L)	個/20L																0
	ﾋﾟｺﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	細胞/mL																0
	ｶﾙｼｳﾑ硬度	mg/L			24			25			32			33	33	24	28	4
	硫酸ｲｵﾝ	mg/L	14	8	8	9	10	8	10	12	13	13	12	13	14	8	11	12
	総ｱﾙｶﾘ度	mg/L			23.9			24.3			29.7			30.7	30.7	23.9	27.2	4
	電気伝導率	μS/cm	124	89	89	99	103	93	105	114	114	117	111	117	124	89	106	12

② 清武第２水源地

水質年報　　令和4年度　　第2水源地取水井戸　　1/2

	採水年月日		R4.4.11	R4.5.16	R4.6.14	R4.7.11	R4.8.15	R4.9.13	R4.10.11	R4.11.14	R4.12.13	R5.1.16	R5.2.13	R5.3.14	最高	最低	平均	回数
	天候（当日）		雨	雨	雨	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴				
	天候（前日）		晴	雨	雨	晴	晴	雨	晴	雨後晴	晴	雨	雨	晴				
	気温	℃	17.6	16.7	22.0	32.9	35.2	28.0	20.0	20.1	14.7	11.0	16.4	14.6	35.2	11.0	20.8	12
	水温	℃	15.3	16.4	18.3	20.3	21.9	22.7	24.0	23.0	20.8	19.2	16.8	15.1	24.0	15.1	19.5	12
水質基準項目	一般細菌	CFU/ml	0	0	0	2	0	2	1	6	6	9	2	0	9	0	2	12
	大腸菌（/100mL）	/100ml																0
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.53	1.31	0.97	0.97	0.98	1.28	1.24	1.89	1.74	1.68	1.63	1.39	1.89	0.97	1.38	12
	ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12
	ﾎｳ素及びその化合物	mg/L			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	4
	四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩素酸	mg/L																0
	ｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L																0
	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L																0
	臭素酸	mg/L																0
	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L																0
	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L																0
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L																0
	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L																0
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L			9			10			9			10	10	9	10	4
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	14.6	10.0	8.2	7.2	5.3	6.9	6.5	8.6	8.7	13.4	15.7	12.4	15.7	5.3	9.8	12
	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L			44			45			46			45	46	44	45	4
	蒸発残留物	mg/L			100			103			85			135	135	85	106	4
	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物（TOC）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
	pH値		6.7	6.6	6.7	6.6	6.7	6.7	6.6	6.6	6.5	6.6	6.7	6.7	6.7	6.5	6.6	12
	味																	0
	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

	採水年月日		R4.4.11	R4.5.16	R4.6.14	R4.7.11	R4.8.15	R4.9.13	R4.10.11	R4.11.14	R4.12.13	R5.1.16	R5.2.13	R5.3.14	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｳﾗﾝ及びその化合物	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
	ﾄﾙｴﾝ	mg/L			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜塩素酸	mg/L																0
	二酸化塩素	mg/L																0
	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	mg/L																0
	抱水ｸﾛﾗｰﾙ	mg/L																0
	農薬類	mg/L	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	4
	残留塩素	mg/L																0
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L			44			45			46			45	46	44	45	4
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	遊離炭酸	mg/L			24.2			31.3			16.5			12.6	31.3	12.6	21.2	4
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度 (TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	mg/L			100			103			85			135	135	85	106	4
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値		6.7	6.6	6.7	6.6	6.7	6.7	6.6	6.6	6.5	6.6	6.7	6.7	6.7	6.5	6.6	12
	ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数(腐食性)				-2.1			-2.0			-2.4			-2.3	-2.0	-2.4	-2.2	4
	従属栄養細菌	CFU/ml	16	8	2	24	10	30	30	100	150	130	74	35	150	2	51	12
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	PFOS及びPFOA	mg/L																0
自主管理項目	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	mg/L																0
	BOD	mg/L																0
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm																0
	SS	mg/L																0
	侵食性遊離炭酸	mg/L			22.0			29.0			16.0			12.0	29.0	12.0	20.0	4
	総窒素	mg/L																0
	総ﾘﾝ	mg/L																0
	生物総数	個/mL																0
	大腸菌(MPN/100mL)	MPN/100mL		<1			<1			<1			<1		<1	<1	<1	4
	嫌気性芽胞菌(CFU/100mL)	CFU/100mL		0			0			0			0		0	0	0	4
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/10L)	個/10L		0			0			0			0		0	0	0	4
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/20L)	個/20L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/10L)	個/10L		0			0			0			0		0	0	0	4
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/20L)	個/20L																0
	ﾋﾟｺﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	細胞/mL																0
	ｶﾙｼｳﾑ硬度	mg/L			32			32			33			32	33	32	32	4
	硫酸ｲｵﾝ	mg/L	16	13	12	11	10	12	11	15	16	16	16	15	16	10	14	12
	総ｱﾙｶﾘ度	mg/L			39.0			41.4			31.2			29.2	41.4	29.2	35.2	4
	電気伝導率	μS/cm	167	148	139	140	130	143	130	146	146	157	163	149	167	130	146	12

	採水年月日		R4.4.12	R4.5.16	R4.6.14	R4.7.11	R4.8.15	R4.9.13	R4.10.11	R4.11.14	R4.12.13	R5.1.16	R5.2.13	R5.3.14	最高	最低	平均	回数
	天候（当日）		雨	雨	雨	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴				
	天候（前日）		雨	雨	雨	晴	晴	雨	晴	雨後晴	晴	雨	雨	晴				
	気温	℃	19.8	16.7	22.0	32.9	35.2	28.0	20.0	20.1	14.7	11.0	16.4	14.6	35.2	11.0	21.0	12
	水温	℃	15.0	16.5	19.7	21.4	22.7	22.7	23.7	23.3	21.2	18.8	16.6	15.5	23.7	15.0	19.8	12
水質基準項目	一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌（/100mL）	/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.48	1.22	1.02	0.94	0.94	1.25	1.20	1.85	1.69	1.68	1.59	1.37	1.85	0.94	1.35	12
	ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12
	ﾎｳ素及びその化合物	mg/L			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	4
	四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	<0.06	<0.06	12
	ｸﾛﾛ酢酸	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	臭素酸	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	12
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.04	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.04	0.01	0.01	12
	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.04	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.04	<0.01	<0.01	12
	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L			10			10			9			10	10	9	10	4
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	15.2	10.9	9.3	6.6	6.5	7.6	7.4	9.4	9.6	14.2	16.7	13.1	16.7	6.5	10.5	12
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L			45			43			44			47	47	43	45	4
	蒸発残留物	mg/L			102			106			86			134	134	86	107	4
	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物（TOC）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
	pH値		6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7	6.7	6.7	6.6	6.7	6.8	6.8	6.8	6.6	6.7	12
	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

	採水年月日		R4.4.12	R4.5.16	R4.6.14	R4.7.11	R4.8.15	R4.9.13	R4.10.11	R4.11.14	R4.12.13	R5.1.16	R5.2.13	R5.3.14	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｳﾗﾝ及びその化合物	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
	ﾄﾙｴﾝ	mg/L			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜塩素酸	mg/L																0
	二酸化塩素	mg/L																0
	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水ｸﾛﾗｰﾙ	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	農薬類	mg/L	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	4
	残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	12
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L			45			43			44			47	47	43	45	4
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	遊離炭酸	mg/L			18.3			25.7			16.7			11.4	25.7	11.4	18.0	4
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度 (TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	mg/L			102			106			86			134	134	86	107	4
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値		6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7	6.7	6.7	6.6	6.7	6.8	6.8	6.8	6.6	6.7	12
	ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数(腐食性)				-2.1			-2.0			-2.3			-2.2	-2.0	-2.3	-2.2	4
	従属栄養細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.04	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.04	0.01	0.01	12
	PFOS及びPFOA	mg/L																0
自主管理項目	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	mg/L																0
	BOD	mg/L																0
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm																0
	SS	mg/L																0
	侵食性遊離炭酸	mg/L			17.0			24.0			16.0			11.0	24.0	11.0	17.0	4
	総窒素	mg/L																0
	総ﾘﾝ	mg/L																0
	生物総数	個/mL																0
	大腸菌(MPN/100mL)	MPN/100mL																0
	嫌気性芽胞菌(CFU/100mL)	CFU/100mL																0
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/10L)	個/10L																0
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/20L)	個/20L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/10L)	個/10L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/20L)	個/20L																0
	ﾋﾟｺﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	細胞/mL																0
	ｶﾙｼｳﾑ硬度	mg/L			32			31			32			33	33	31	32	4
	硫酸ｲｵﾝ	mg/L	16	13	12	11	10	12	11	15	16	16	16	15	16	10	14	12
	総ｱﾙｶﾘ度	mg/L			39.8			40.3			31.6			29.7	40.3	29.7	35.4	4
	電気伝導率	μS/cm	169	153	142	142	131	145	133	148	148	160	166	151	169	131	149	12

③ 清武第３水源地

水質年報　令和4年度　第3水源地1号取水井戸　

	採水年月日		R4.4.11	R4.5.16	R4.6.14	R4.7.11	R4.8.15	R4.9.13	R4.10.11	R4.11.14	R4.12.13	R5.1.16	R5.2.13	R5.3.14	最高	最低	平均	回数
	天候（当日）		雨	雨	雨	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴				
	天候（前日）		晴	雨	雨	晴	晴	雨	晴	雨後晴	晴	雨	雨	晴				
	気温	℃	17.0	17.7	21.0	30.4	34.5	28.8	20.3	21.4	14.8	11.5	15.6	12.9	34.5	11.5	20.5	12
	水温	℃	17.5	18.3	21.3	24.7	26.3	24.4	22.3	19.6	15.3	13.4	12.4	16.1	26.3	12.4	19.3	12
水質基準項目	一般細菌	CFU/ml	6	10	2	9	4	10	2	4	2	0	0	0	10	0	4	12
	大腸菌（/100mL）	/100ml																0
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.21	0.90	0.78	0.77	1.27	0.99	1.63	1.92	1.66	1.35	1.28	1.44	1.92	0.77	1.27	12
	ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12
	ﾎｳ素及びその化合物	mg/L			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	4
	四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩素酸	mg/L																0
	ｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L																0
	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L																0
	臭素酸	mg/L																0
	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L																0
	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L																0
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L																0
	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L																0
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	<0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	12
	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	12
	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L			7			7			10			12	12	7	9	4
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	15.5	5.6	6.0	5.1	6.8	5.4	8.1	9.0	10.9	14.3	11.0	13.9	15.5	5.1	9.3	12
	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L			35			37			54			48	54	35	44	4
	蒸発残留物	mg/L			77			85			96			138	138	77	99	4
	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物（TOC）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	0.4	0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	12
	pH値		7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	12
	味																	0
	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	色度	度	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	1	<1	<1	12
	濁度	度	<0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	12

水質年報　　令和4年度　　第3水源地1号取水井戸　　2/2

	採水年月日		R4.4.11	R4.5.16	R4.6.14	R4.7.11	R4.8.15	R4.9.13	R4.10.11	R4.11.14	R4.12.13	R5.1.16	R5.2.13	R5.3.14	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｳﾗﾝ及びその化合物	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
	ﾄﾙｴﾝ	mg/L			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜塩素酸	mg/L																0
	二酸化塩素	mg/L																0
	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	mg/L																0
	抱水ｸﾛﾗｰﾙ	mg/L																0
	農薬類	mg/L	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	4
	残留塩素	mg/L																0
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L			35			37			54			48	54	35	44	4
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	遊離炭酸	mg/L			4.9			9.3			7.6			6.5	9.3	4.9	7.1	4
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度 (TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	mg/L			77			85			96			138	138	77	99	4
	濁度	度	<0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	12
	pH値		7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	12
	ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数(腐食性)				-1.8			-1.8			-1.8			-1.8	-1.8	-1.8	-1.8	4
	従属栄養細菌	CFU/ml	12	12	12	86	68	62	24	61	10	76	18	38	86	10	40	12
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	<0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	12
	PFOS及びPFOA	mg/L																0
自主管理項目	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	mg/L																0
	BOD	mg/L																0
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm																0
	SS	mg/L																0
	侵食性遊離炭酸	mg/L			4.5			8.7			7.0			5.9	8.7	4.5	6.5	4
	総窒素	mg/L																0
	総ﾘﾝ	mg/L																0
	生物総数	個/mL																0
	大腸菌(MPN/100mL)	MPN/100mL			<1			<1			<1			<1	<1	<1	<1	4
	嫌気性芽胞菌(CFU/100mL)	CFU/100mL			0			0			0			0	0	0	0	4
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/10L)	個/10L			0			0			0			0	0	0	0	4
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/20L)	個/20L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/10L)	個/10L			0			0			0			0	0	0	0	4
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/20L)	個/20L																0
	ﾋﾟｺﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	細胞/mL																0
	ｶﾙｼｳﾑ硬度	mg/L			25			27			39			33	39	25	31	4
	硫酸ｲｵﾝ	mg/L	16	10	10	10	13	10	15	16	16	15	14	17	17	10	14	12
	総ｱﾙｶﾘ度	mg/L			32.1			31.7			36.3			35.5	36.3	31.7	33.9	4
	電気伝導率	μS/cm	175	109	110	103	137	117	148	155	160	166	149	167	175	103	141	12

水質年報　　令和4年度　　第3水源地2号取水井戸　　

	採水年月日		R4.4.11	R4.5.16	R4.6.14	R4.7.11	R4.8.15	R4.9.13	R4.10.11	R4.11.14	R4.12.13	R5.1.16	R5.2.13	R5.3.14	最高	最低	平均	回数
	天候（当日）		雨	雨	雨	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴				
	天候（前日）		晴	雨	雨	晴	晴	雨	晴	雨後晴	晴	雨	雨	晴				
	気温	℃	18.0	18.0	21.5	30.0	35.0	27.8	23.6	25.6	17.8	12.0	16.1	14.6	35.0	12.0	21.7	12
	水温	℃	15.8	18.4	20.6	23.3	24.6	25.6	23.9	20.8	16.3	12.4	12.3	13.7	25.6	12.3	19.0	12
水質基準項目	一般細菌	CFU/ml	4	8	3	6	1	4	2	0	0	0	0	0	8	0	2	12
	大腸菌（/100mL）	/100ml																0
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.26	0.98	0.87	0.84	1.19	1.26	1.54	2.12	1.61	1.64	1.35	1.43	2.12	0.84	1.34	12
	ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12
	ﾎｳ素及びその化合物	mg/L			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	4
	四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩素酸	mg/L																0
	ｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L																0
	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L																0
	臭素酸	mg/L																0
	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L																0
	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L																0
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L																0
	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L																0
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	12
	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	12
	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	<0.01	12
	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L			10			8			9			12	12	8	10	4
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	14.8	6.2	7.1	5.7	7.1	6.4	8.0	9.4	10.0	15.2	13.8	14.0	15.2	5.7	9.8	12
	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L			42			43			51			49	51	42	46	4
	蒸発残留物	mg/L			86			96			89			140	140	86	103	4
	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物（TOC）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
	pH値		7.0	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1	6.9	6.9	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	6.9	7.0	12
	味																	0
	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12

水質年報　　令和4年度　　第3水源地2号取水井戸　　

	採水年月日		R4.4.11	R4.5.16	R4.6.14	R4.7.11	R4.8.15	R4.9.13	R4.10.11	R4.11.14	R4.12.13	R5.1.16	R5.2.13	R5.3.14	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｳﾗﾝ及びその化合物	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
	ﾄﾙｴﾝ	mg/L			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜塩素酸	mg/L																0
	二酸化塩素	mg/L																0
	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	mg/L																0
	抱水ｸﾛﾗｰﾙ	mg/L																0
	農薬類	mg/L	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	4
	残留塩素	mg/L																0
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L			42			43			51			49	51	42	46	4
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	遊離炭酸	mg/L			9.2			9.5			9.0			5.3	9.5	5.3	8.2	4
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度 (TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	mg/L			86			96			89			140	140	86	103	4
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値		7.0	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1	6.9	6.9	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	6.9	7.0	12
	ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数(腐食性)				-1.7			-1.7			-1.8			-1.8	-1.7	-1.8	-1.8	4
	従属栄養細菌	CFU/ml	18	66	30	210	100	35	80	62	12	8	4	2	210	2	52	12
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	12
	PFOS及びPFOA	mg/L																0
自主管理項目	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	mg/L																0
	BOD	mg/L																0
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm																0
	SS	mg/L																0
	侵食性遊離炭酸	mg/L			8.4			8.8			8.4			4.8	8.8	4.8	7.6	4
	総窒素	mg/L																0
	総ﾘﾝ	mg/L																0
	生物総数	個/mL																0
	大腸菌(MPN/100mL)	MPN/100mL			<1			<1			<1			<1	<1	<1	<1	4
	嫌気性芽胞菌(CFU/100mL)	CFU/100mL			0			0			0			0	0	0	0	4
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/10L)	個/10L			0			0			0			0	0	0	0	4
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/20L)	個/20L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/10L)	個/10L			0			0			0			0	0	0	0	4
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/20L)	個/20L																0
	ﾋﾟｺﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	細胞/mL																0
	ｶﾙｼｳﾑ硬度	mg/L			30			31			37			34	37	30	33	4
	硫酸ｲｵﾝ	mg/L	16	11	12	10	12	12	14	17	15	16	16	16	17	10	14	12
	総ｱﾙｶﾘ度	mg/L			34.7			35.6			34.7			34.4	35.6	34.4	34.8	4
	電気伝導率	μS/cm	167	120	123	111	130	134	141	160	153	171	160	165	171	111	145	12

水質年報　　令和4年度　　第3水源地浄水　　1/2

	採水年月日		R4.4.11	R4.5.16	R4.6.14	R4.7.11	R4.8.15	R4.9.13	R4.10.11	R4.11.14	R4.12.13	R5.1.16	R5.2.13	R5.3.14	最高	最低	平均	回数
	天候（当日）		雨	雨	雨	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴				
	天候（前日）		晴	雨	雨	晴	晴	雨	晴	雨後晴	晴	雨	雨	晴				
	気温	℃	18.0	18.0	21.5	30.0	35.0	27.8	23.6	25.6	17.8	12.0	16.1	14.6	35.0	12.0	21.7	12
	水温	℃	17.0	18.3	21.3	24.9	26.1	25.0	23.4	20.4	17.4	12.9	12.6	16.0	26.1	12.6	19.6	12
水質基準項目	一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌（/100mL）	/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.22	0.92	0.81	1.22	1.22	1.09	1.58	2.01	1.63	1.48	1.30	1.44	2.01	0.81	1.33	12
	ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12
	ﾎｳ素及びその化合物	mg/L			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	4
	四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.08	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	<0.06	<0.06	12
	ｸﾛﾛ酢酸	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	12
	臭素酸	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	0.004	0.002	0.003	0.004	0.002	0.003	12
	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	12
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	<0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001	12
	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	12
	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L			8			8			10			12	12	8	10	4
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	15.7	6.4	7.4	5.8	7.8	6.3	8.6	10.0	11.3	15.8	13.3	15.0	15.8	5.8	10.3	12
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L			35			39			53			49	53	35	44	4
	蒸発残留物	mg/L			86			90			101			131	131	86	102	4
	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物（TOC）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
	pH値		7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.0	7.2	7.2	7.2	7.2	7.0	7.2	12
	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

	採水年月日		R4.4.11	R4.5.16	R4.6.14	R4.7.11	R4.8.15	R4.9.13	R4.10.11	R4.11.14	R4.12.13	R5.1.16	R5.2.13	R5.3.14	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｳﾗﾝ及びその化合物	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
	ﾄﾙｴﾝ	mg/L			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜塩素酸	mg/L																0
	二酸化塩素	mg/L																0
	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水ｸﾛﾗｰﾙ	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	農薬類	mg/L	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	4
	残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	12
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L			35			39			53			49	53	35	44	4
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	遊離炭酸	mg/L			6.3			7.4			7.6			4.3	7.6	4.3	6.4	4
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度 (TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	mg/L			86			90			101			131	131	86	102	4
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値		7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.0	7.2	7.2	7.2	7.2	7.0	7.2	12
	ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数(腐食性)				-1.8			-1.6			-1.8			-1.7	-1.6	-1.8	-1.7	4
	従属栄養細菌	CFU/ml	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	12	0	1	12
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	12
	PFOS及びPFOA	mg/L																0
自主管理項目	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	mg/L																0
	BOD	mg/L																0
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm																0
	SS	mg/L																0
	侵食性遊離炭酸	mg/L			5.8			6.8			7.0			3.9	7.0	3.9	5.9	4
	総窒素	mg/L																0
	総ﾘﾝ	mg/L																0
	生物総数	個/mL																0
	大腸菌(MPN/100mL)	MPN/100mL																0
	嫌気性芽胞菌(CFU/100mL)	CFU/100mL																0
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/10L)	個/10L																0
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/20L)	個/20L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/10L)	個/10L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/20L)	個/20L																0
	ﾋﾟｺﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	細胞/mL																0
	ｶﾙｼｳﾑ硬度	mg/L			25			28			38			34	38	25	31	4
	硫酸ｲｵﾝ	mg/L	16	10	11	10	13	11	14	16	16	16	15	17	17	10	14	12
	総ｱﾙｶﾘ度	mg/L			33.2			34.6			35.7			33.5	35.7	33.2	34.2	4
	電気伝導率	μS/cm	174	117	119	108	136	126	147	161	159	169	156	168	174	108	145	12

（５）農薬類詳細結果

①旧宮崎市域

下北方浄水場（柏田取水口）

農薬No.	項　目	目標値 (mg/L)	採水年月日 R4.4.12	R4.7.12	R4.10.12	R5.1.17	最高	最低	平均	回数
1	1,3-ジクロロプロペン（Ｄ－Ｄ）	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
2	2,2-ＤＰＡ（ダラポン）	0.08		0.001未満					0.001未満	1
3	2,4-Ｄ（2,4-ＰＡ）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
4	ＥＰＮ	0.004	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
5	ＭＣＰＡ	0.005		0.0003未満					0.0003未満	1
6	アシュラム	0.9		0.009未満					0.009未満	1
7	アセフェート	0.006		0.0008未満					0.0008未満	1
8	アトラジン	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
9	アニロホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
10	アミトラズ	0.006		0.0003未満					0.0003未満	1
11	アラクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
12	イソキサチオン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
13	イソフェンホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
14	イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
15	イソプロチオラン（ＩＰＴ）	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
16	イプフェンカルバゾン	0.002		0.00002未満					0.00002未満	1
17	イプロベンホス（ＩＢＰ）	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
18	イミノクタジン	0.006		0.004未満					0.004未満	1
19	インダノファン	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
20	エスプロカルブ	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
21	エトフェンプロックス	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	4
22	エンドスルファン（ベンゾエピン）	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
23	オキサジクロメホン	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
24	オキシン銅（有機銅）	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
25	オリサストロビン	0.1		0.001未満					0.001未満	1
26	カズサホス	0.0006	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	4
27	カフェンストロール	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
28	カルタップ	0.08		0.0008未満					0.0008未満	1
29	カルバリル（ＮＡＣ）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
30	カルボフラン	0.0003		0.000005未満					0.000005未満	1
31	キノクラミン（ＡＣＮ）	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
32	キャプタン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
33	クミルロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
34	グリホサート	2		0.02未満					0.02未満	1
35	グルホシネート	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
36	クロメプロップ	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
37	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	0.0001		0.0001未満					0.0001未満	1
38	クロルピリホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
39	クロロタロニル（ＴＰＮ）	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
40	シアナジン	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
41	シアノホス（ＣＹＡＰ）	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
42	ジウロン（ＤＣＭＵ）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
43	ジクロベニル（ＤＢＮ）	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
44	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
45	ジクワット	0.01		0.001未満					0.001未満	1
46	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005		0.0003未満					0.0003未満	1
48	ジチオピル	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
49	シハロホップブチル	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
50	シマジン（ＣＡＴ）	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
51	ジメタメトリン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
52	ジメトエート	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
53	シメトリン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
54	ダイアジノン	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
55	ダイムロン	0.8		0.008未満					0.008未満	1
56	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
57	チアジニル	0.1		0.001未満					0.001未満	1
58	チウラム	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
59	チオジカルブ	0.08		0.0008未満					0.0008未満	1
60	チオファネートメチル	0.3		0.003未満					0.003未満	1
61	チオベンカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
62	テフリルトリオン	0.002		0.00002未満					0.00002未満	1
63	テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
64	トリクロピル	0.006		0.00006未満					0.00006未満	1
65	トリクロルホン（ＤＥＰ）	0.005		0.00005未満					0.00005未満	1
66	トリシクラゾール	0.1		0.001未満					0.001未満	1
67	トリフルラリン	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	4
68	ナプロパミド	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
69	パラコート	0.005		0.00005未満					0.00005未満	1
70	ピペロホス	0.0009	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
71	ピラクロニル	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
72	ピラゾキシフェン	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
73	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
74	ピリダフェンチオン	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	4
75	ピリブチカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
76	ピロキロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
77	フィプロニル	0.0005		0.000005未満					0.000005未満	1
78	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
79	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
80	フェリムゾン	0.05		0.0005未満					0.0005未満	1
81	フェンチオン（ＭＰＰ）	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
82	フェントエート（ＰＡＰ）	0.007	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	4
83	フェントラザミド	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
84	フサライド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
85	ブタクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
86	ブタミホス	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
87	ブプロフェジン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
88	フルアジナム	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
89	プレチラクロール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
90	プロシミドン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
91	プロチオホス	0.007		0.00007未満					0.00007未満	1
92	プロピコナゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
93	プロピザミド	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
94	プロベナゾール	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
95	ブロモブチド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
96	ベノミル	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
97	ペンシクロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
98	ベンゾビシクロン	0.09		0.0009未満					0.0009未満	1
99	ベンゾフェナップ	0.005		0.00005未満					0.00005未満	1
100	ベンタゾン	0.2		0.002未満					0.002未満	1
101	ペンディメタリン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
102	ベンフラカルブ	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
103	ベンフルラリン（ベスロジン）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
104	ベンフレセート	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	4
105	ホスチアゼート	0.005	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
106	マラチオン（マラソン）	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	4
107	メコプロップ（ＭＣＰＰ）	0.05		0.0005未満					0.0005未満	1
108	メソミル	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
109	メタラキシル	0.2	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	4
110	メチダチオン（ＤＭＴＰ）	0.004		0.00004未満					0.00004未満	1
111	（Ｅ）－メトミノストロビン	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
112	メトリブジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
113	メフェナセット	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
114	メプロニル	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
115	モリネート	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	農薬類　Σ（測定値/目標値）	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4

下北方浄水場（下北方浄水池）

農薬No.	項　目	目標値 (mg/L)	採水年月日 R4.4.12	R4.7.12	R4.10.12	R5.1.17	最高	最低	平均	回数
1	1,3-ジクロロプロペン（Ｄ－Ｄ）	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
2	2,2-ＤＰＡ（ダラポン）	0.08		0.001未満					0.001未満	1
3	2,4-Ｄ（2,4-ＰＡ）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
4	ＥＰＮ	0.004	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
5	ＭＣＰＡ	0.005		0.0003未満					0.0003未満	1
6	アシュラム	0.9		0.009未満					0.009未満	1
7	アセフェート	0.006		0.0008未満					0.0008未満	1
8	アトラジン	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
9	アニロホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
10	アミトラズ	0.006		0.0003未満					0.0003未満	1
11	アラクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
12	イソキサチオン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
13	イソフェンホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
14	イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
15	イソプロチオラン（ＩＰＴ）	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
16	イプフェンカルバゾン	0.002		0.00002未満					0.00002未満	1
17	イプロベンホス（ＩＢＰ）	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
18	イミノクタジン	0.006		0.004未満					0.004未満	1
19	インダノファン	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
20	エスプロカルブ	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
21	エトフェンプロックス	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	4
22	エンドスルファン（ベンゾエピン）	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
23	オキサジクロメホン	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
24	オキシン銅（有機銅）	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
25	オリサストロビン	0.1		0.001未満					0.001未満	1
26	カズサホス	0.0006	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	4
27	カフェンストロール	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
28	カルタップ	0.08		0.0008未満					0.0008未満	1
29	カルバリル（ＮＡＣ）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
30	カルボフラン	0.0003		0.000005未満					0.000005未満	1
31	キノクラミン（ＡＣＮ）	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
32	キャプタン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
33	クミルロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
34	グリホサート	2		0.02未満					0.02未満	1
35	グルホシネート	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
36	クロメプロップ	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
37	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	0.0001		0.0001未満					0.0001未満	1
38	クロルピリホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
39	クロロタロニル（ＴＰＮ）	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
40	シアナジン	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
41	シアノホス（ＣＹＡＰ）	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
42	ジウロン（ＤＣＭＵ）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
43	ジクロベニル（ＤＢＮ）	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
44	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
45	ジクワット	0.01		0.001未満					0.001未満	1
46	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005		0.0003未満					0.0003未満	1
48	ジチオピル	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
49	シハロホップブチル	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
50	シマジン（ＣＡＴ）	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
51	ジメタメトリン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
52	ジメトエート	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
53	シメトリン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
54	ダイアジノン	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
55	ダイムロン	0.8		0.008未満					0.008未満	1
56	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
57	チアジニル	0.1		0.001未満					0.001未満	1
58	チウラム	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
59	チオジカルブ	0.08		0.0008未満					0.0008未満	1
60	チオファネートメチル	0.3		0.003未満					0.003未満	1
61	チオベンカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
62	テフリルトリオン	0.002		0.00002未満					0.00002未満	1
63	テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
64	トリクロピル	0.006		0.00006未満					0.00006未満	1
65	トリクロルホン（ＤＥＰ）	0.005		0.00005未満					0.00005未満	1
66	トリシクラゾール	0.1		0.001未満					0.001未満	1
67	トリフルラリン	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	4
68	ナプロパミド	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
69	パラコート	0.005		0.00005未満					0.00005未満	1
70	ピペロホス	0.0009	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
71	ピラクロニル	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
72	ピラゾキシフェン	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
73	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
74	ピリダフェンチオン	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	4
75	ピリブチカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
76	ピロキロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
77	フィプロニル	0.0005		0.000005未満					0.000005未満	1
78	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
79	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
80	フェリムゾン	0.05		0.0005未満					0.0005未満	1
81	フェンチオン（ＭＰＰ）	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
82	フェントエート（ＰＡＰ）	0.007	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	4
83	フェントラザミド	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
84	フサライド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
85	ブタクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
86	ブタミホス	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
87	ブプロフェジン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
88	フルアジナム	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
89	プレチラクロール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
90	プロシミドン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
91	プロチオホス	0.007		0.00007未満					0.00007未満	1
92	プロピコナゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
93	プロピザミド	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
94	プロベナゾール	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
95	ブロモブチド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
96	ベノミル	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
97	ベンシクロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
98	ベンゾビシクロン	0.09		0.0009未満					0.0009未満	1
99	ベンゾフェナップ	0.005		0.00005未満					0.00005未満	1
100	ベンタゾン	0.2		0.002未満					0.002未満	1
101	ペンディメタリン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
102	ベンフラカルブ	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
103	ベンフルラリン（ベスロジン）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
104	ベンフレセート	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	4
105	ホスチアゼート	0.005	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
106	マラチオン（マラソン）	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	4
107	メコプロップ（ＭＣＰＰ）	0.05		0.0005未満					0.0005未満	1
108	メソミル	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
109	メタラキシル	0.2	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	4
110	メチダチオン（ＤＭＴＰ）	0.004		0.00004未満					0.00004未満	1
111	（Ｅ）－メトミノストロビン	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
112	メトリブジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
113	メフェナセット	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
114	メプロニル	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
115	モリネート	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	農薬類　Σ（測定値/目標値）	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4

富吉浄水場（富吉取水口）

農薬No.	項　目	目標値 (mg/L)	採水年月日 R4.4.12	R4.7.12	R4.10.12	R5.1.17	最高	最低	平均	回数
1	1,3-ジクロロプロペン（Ｄ－Ｄ）	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
2	2,2-ＤＰＡ（ダラポン）	0.08		0.001未満					0.001未満	1
3	2,4-Ｄ（2,4-ＰＡ）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
4	ＥＰＮ	0.004	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
5	ＭＣＰＡ	0.005		0.0003未満					0.0003未満	1
6	アシュラム	0.9		0.009未満					0.009未満	1
7	アセフェート	0.006		0.0008未満					0.0008未満	1
8	アトラジン	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
9	アニロホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
10	アミトラズ	0.006		0.0003未満					0.0003未満	1
11	アラクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
12	イソキサチオン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
13	イソフェンホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
14	イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
15	イソプロチオラン（ＩＰＴ）	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
16	イプフェンカルバゾン	0.002		0.00002未満					0.00002未満	1
17	イプロベンホス（ＩＢＰ）	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
18	イミノクタジン	0.006		0.004未満					0.004未満	1
19	インダノファン	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
20	エスプロカルブ	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
21	エトフェンプロックス	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	4
22	エンドスルファン（ベンゾエピン）	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
23	オキサジクロメホン	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
24	オキシン銅（有機銅）	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
25	オリサストロビン	0.1		0.001未満					0.001未満	1
26	カズサホス	0.0006	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	4
27	カフェンストロール	0.008	0.00013	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00013	0.00008未満	0.00008未満	4
28	カルタップ	0.08		0.0008未満					0.0008未満	1
29	カルバリル（ＮＡＣ）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
30	カルボフラン	0.0003		0.000005未満					0.000005未満	1
31	キノクラミン（ＡＣＮ）	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
32	キャプタン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
33	クミルロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
34	グリホサート	2		0.02未満					0.02未満	1
35	グルホシネート	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
36	クロメプロップ	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
37	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	0.0001		0.0001未満					0.0001未満	1
38	クロルピリホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
39	クロロタロニル（ＴＰＮ）	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
40	シアナジン	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
41	シアノホス（ＣＹＡＰ）	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
42	ジウロン（ＤＣＭＵ）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
43	ジクロベニル（ＤＢＮ）	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
44	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
45	ジクワット	0.01		0.001未満					0.001未満	1
46	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005		0.0003未満					0.0003未満	1
48	ジチオピル	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
49	シハロホップブチル	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
50	シマジン（ＣＡＴ）	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
51	ジメタメトリン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
52	ジメトエート	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
53	シメトリン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
54	ダイアジノン	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
55	ダイムロン	0.8		0.008未満					0.008未満	1
56	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
57	チアジニル	0.1		0.001未満					0.001未満	1
58	チウラム	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
59	チオジカルブ	0.08		0.0008未満					0.0008未満	1
60	チオファネートメチル	0.3		0.003未満					0.003未満	1
61	チオベンカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
62	テフリルトリオン	0.002		0.00002未満					0.00002未満	1
63	テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
64	トリクロピル	0.006		0.00006未満					0.00006未満	1
65	トリクロルホン（ＤＥＰ）	0.005		0.00005未満					0.00005未満	1
66	トリシクラゾール	0.1		0.001未満					0.001未満	1
67	トリフルラリン	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	4
68	ナプロパミド	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
69	パラコート	0.005		0.00005未満					0.00005未満	1
70	ピペロホス	0.0009	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
71	ピラクロニル	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
72	ピラゾキシフェン	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
73	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
74	ピリダフェンチオン	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	4
75	ピリブチカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
76	ピロキロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
77	フィプロニル	0.0005		0.000005未満					0.000005未満	1
78	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
79	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
80	フェリムゾン	0.05		0.0005未満					0.0005未満	1
81	フェンチオン（ＭＰＰ）	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
82	フェントエート（ＰＡＰ）	0.007	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	4
83	フェントラザミド	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
84	フサライド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
85	ブタクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
86	ブタミホス	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
87	ブプロフェジン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
88	フルアジナム	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
89	プレチラクロール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
90	プロシミドン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
91	プロチオホス	0.007		0.00007未満					0.00007未満	1
92	プロピコナゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
93	プロピザミド	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
94	プロベナゾール	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
95	ブロモブチド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
96	ベノミル	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
97	ベンシクロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
98	ベンゾビシクロン	0.09		0.0009未満					0.0009未満	1
99	ベンゾフェナップ	0.005		0.00005未満					0.00005未満	1
100	ベンタゾン	0.2		0.002未満					0.002未満	1
101	ペンディメタリン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
102	ベンフラカルブ	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
103	ベンフルラリン（ベスロジン）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
104	ベンフレセート	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	4
105	ホスチアゼート	0.005	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
106	マラチオン（マラソン）	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	4
107	メコプロップ（ＭＣＰＰ）	0.05		0.0005未満					0.0005未満	1
108	メソミル	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
109	メタラキシル	0.2	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	4
110	メチダチオン（ＤＭＴＰ）	0.004		0.00004未満					0.00004未満	1
111	（Ｅ）－メトミノストロビン	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
112	メトリブジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
113	メフェナセット	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
114	メプロニル	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
115	モリネート	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	農薬類　Σ（測定値/目標値）	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4

富吉浄水場（富吉浄水池）

農薬No.	項　目	目標値 (mg/L)	採水年月日 R4.4.12	R4.7.12	R4.10.12	R5.1.17	最高	最低	平均	回数
1	1,3-ジクロロプロペン（Ｄ－Ｄ）	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
2	2,2-ＤＰＡ（ダラポン）	0.08		0.001未満					0.001未満	1
3	2,4-Ｄ（2,4-ＰＡ）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
4	ＥＰＮ	0.004	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
5	ＭＣＰＡ	0.005		0.0003未満					0.0003未満	1
6	アシュラム	0.9		0.009未満					0.009未満	1
7	アセフェート	0.006		0.0008未満					0.0008未満	1
8	アトラジン	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
9	アニロホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
10	アミトラズ	0.006		0.0003未満					0.0003未満	1
11	アラクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
12	イソキサチオン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
13	イソフェンホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
14	イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
15	イソプロチオラン（ＩＰＴ）	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
16	イプフェンカルバゾン	0.002		0.00002未満					0.00002未満	1
17	イプロベンホス（ＩＢＰ）	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
18	イミノクタジン	0.006		0.004未満					0.004未満	1
19	インダノファン	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
20	エスプロカルブ	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
21	エトフェンプロックス	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	4
22	エンドスルファン（ベンゾエピン）	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
23	オキサジクロメホン	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
24	オキシン銅（有機銅）	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
25	オリサストロビン	0.1		0.001未満					0.001未満	1
26	カズサホス	0.0006	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	4
27	カフェンストロール	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
28	カルタップ	0.08		0.0008未満					0.0008未満	1
29	カルバリル（ＮＡＣ）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
30	カルボフラン	0.0003		0.000005未満					0.000005未満	1
31	キノクラミン（ＡＣＮ）	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
32	キャプタン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
33	クミルロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
34	グリホサート	2		0.02未満					0.02未満	1
35	グルホシネート	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
36	クロメプロップ	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
37	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	0.0001		0.0001未満					0.0001未満	1
38	クロルピリホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
39	クロロタロニル（ＴＰＮ）	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
40	シアナジン	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
41	シアノホス（ＣＹＡＰ）	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
42	ジウロン（ＤＣＭＵ）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
43	ジクロベニル（ＤＢＮ）	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
44	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
45	ジクワット	0.01		0.001未満					0.001未満	1
46	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005		0.0003未満					0.0003未満	1
48	ジチオピル	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
49	シハロホップブチル	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
50	シマジン（ＣＡＴ）	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
51	ジメタメトリン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
52	ジメトエート	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
53	シメトリン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
54	ダイアジノン	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
55	ダイムロン	0.8		0.008未満					0.008未満	1
56	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
57	チアジニル	0.1		0.001未満					0.001未満	1
58	チウラム	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
59	チオジカルブ	0.08		0.0008未満					0.0008未満	1
60	チオファネートメチル	0.3		0.003未満					0.003未満	1
61	チオベンカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
62	テフリルトリオン	0.002		0.00002未満					0.00002未満	1
63	テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
64	トリクロピル	0.006		0.00006未満					0.00006未満	1
65	トリクロルホン（ＤＥＰ）	0.005		0.00005未満					0.00005未満	1
66	トリシクラゾール	0.1		0.001未満					0.001未満	1
67	トリフルラリン	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	4
68	ナプロパミド	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
69	パラコート	0.005		0.00005未満					0.00005未満	1
70	ピペロホス	0.0009	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
71	ピラクロニル	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
72	ピラゾキシフェン	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
73	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
74	ピリダフェンチオン	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	4
75	ピリブチカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
76	ピロキロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
77	フィプロニル	0.0005		0.000005未満					0.000005未満	1
78	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
79	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
80	フェリムゾン	0.05		0.0005未満					0.0005未満	1
81	フェンチオン（ＭＰＰ）	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
82	フェントエート（ＰＡＰ）	0.007	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	4
83	フェントラザミド	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
84	フサライド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
85	ブタクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
86	ブタミホス	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
87	ブプロフェジン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
88	フルアジナム	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
89	プレチラクロール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
90	プロシミドン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
91	プロチオホス	0.007		0.00007未満					0.00007未満	1
92	プロピコナゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
93	プロピザミド	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
94	プロベナゾール	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
95	ブロモブチド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
96	ベノミル	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
97	ベンシクロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
98	ベンゾビシクロン	0.09		0.0009未満					0.0009未満	1
99	ベンゾフェナップ	0.005		0.00005未満					0.00005未満	1
100	ベンタゾン	0.2		0.002未満					0.002未満	1
101	ペンディメタリン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
102	ベンフラカルブ	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
103	ベンフルラリン（ベスロジン）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
104	ベンフレセート	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	4
105	ホスチアゼート	0.005	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
106	マラチオン（マラソン）	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	4
107	メコプロップ（ＭＣＰＰ）	0.05		0.0005未満					0.0005未満	1
108	メソミル	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
109	メタラキシル	0.2	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	4
110	メチダチオン（ＤＭＴＰ）	0.004		0.00004未満					0.00004未満	1
111	（Ｅ）－メトミノストロビン	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
112	メトリブジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
113	メフェナセット	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
114	メプロニル	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
115	モリネート	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	農薬類　Σ（測定値/目標値）	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4

②田野町域

田野第1浄水場（第1浄水場原水（片井野））

農薬No.	項　目	目標値 (mg/L)	採水年月日 R4.4.11	R4.7.11	R4.10.11	R5.1.16	最高	最低	平均	回数
1	1,3-ジクロロプロペン（Ｄ－Ｄ）	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
2	2,2-ＤＰＡ（ダラポン）	0.08		0.001未満					0.001未満	1
3	2,4-Ｄ（2,4-ＰＡ）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
4	ＥＰＮ	0.004	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
5	ＭＣＰＡ	0.005		0.0003未満					0.0003未満	1
6	アシュラム	0.9		0.009未満					0.009未満	1
7	アセフェート	0.006		0.0008未満					0.0008未満	1
8	アトラジン	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
9	アニロホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
10	アミトラズ	0.006		0.0003未満					0.0003未満	1
11	アラクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
12	イソキサチオン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
13	イソフェンホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
14	イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
15	イソプロチオラン（ＩＰＴ）	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
16	イプフェンカルバゾン	0.002		0.00002未満					0.00002未満	1
17	イプロベンホス（ＩＢＰ）	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
18	イミノクタジン	0.006		0.004未満					0.004未満	1
19	インダノファン	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
20	エスプロカルブ	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
21	エトフェンプロックス	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	4
22	エンドスルファン（ベンゾエピン）	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
23	オキサジクロメホン	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
24	オキシン銅（有機銅）	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
25	オリサストロビン	0.1		0.001未満					0.001未満	1
26	カズサホス	0.0006	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	4
27	カフェンストロール	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
28	カルタップ	0.08		0.0008未満					0.0008未満	1
29	カルバリル（ＮＡＣ）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
30	カルボフラン	0.0003		0.000005未満					0.000005未満	1
31	キノクラミン（ＡＣＮ）	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
32	キャプタン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
33	クミルロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
34	グリホサート	2		0.02未満					0.02未満	1
35	グルホシネート	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
36	クロメプロップ	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
37	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	0.0001		0.0001未満					0.0001未満	1
38	クロルピリホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
39	クロロタロニル（ＴＰＮ）	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
40	シアナジン	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
41	シアノホス（ＣＹＡＰ）	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
42	ジウロン（ＤＣＭＵ）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
43	ジクロベニル（ＤＢＮ）	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
44	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
45	ジクワット	0.01		0.001未満					0.001未満	1
46	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005		0.0003未満					0.0003未満	1
48	ジチオピル	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
49	シハロホップブチル	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
50	シマジン（ＣＡＴ）	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
51	ジメタメトリン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
52	ジメトエート	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
53	シメトリン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
54	ダイアジノン	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
55	ダイムロン	0.8		0.008未満					0.008未満	1
56	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
57	チアジニル	0.1		0.001未満					0.001未満	1
58	チウラム	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
59	チオジカルブ	0.08		0.0008未満					0.0008未満	1
60	チオファネートメチル	0.3		0.003未満					0.003未満	1
61	チオベンカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
62	テフリルトリオン	0.002		0.00002未満					0.00002未満	1
63	テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
64	トリクロピル	0.006		0.00006未満					0.00006未満	1
65	トリクロルホン（ＤＥＰ）	0.005		0.00005未満					0.00005未満	1
66	トリシクラゾール	0.1		0.001未満					0.001未満	1
67	トリフルラリン	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	4
68	ナプロパミド	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
69	パラコート	0.005		0.00005未満					0.00005未満	1
70	ピペロホス	0.0009	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
71	ピラクロニル	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
72	ピラゾキシフェン	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
73	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
74	ピリダフェンチオン	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	4
75	ピリブチカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
76	ピロキロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
77	フィプロニル	0.0005		0.000005未満					0.000005未満	1
78	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
79	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
80	フェリムゾン	0.05		0.0005未満					0.0005未満	1
81	フェンチオン（ＭＰＰ）	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
82	フェントエート（ＰＡＰ）	0.007	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	4
83	フェントラザミド	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
84	フサライド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
85	ブタクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
86	ブタミホス	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
87	ブプロフェジン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
88	フルアジナム	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
89	プレチラクロール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
90	プロシミドン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
91	プロチオホス	0.007		0.00007未満					0.00007未満	1
92	プロピコナゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
93	プロピザミド	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
94	プロベナゾール	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
95	ブロモブチド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
96	ベノミル	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
97	ベンシクロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
98	ベンゾビシクロン	0.09		0.0009未満					0.0009未満	1
99	ベンゾフェナップ	0.005		0.00005未満					0.00005未満	1
100	ベンタゾン	0.2		0.002未満					0.002未満	1
101	ペンディメタリン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
102	ベンフラカルブ	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
103	ベンフルラリン（ベスロジン）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
104	ベンフレセート	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	4
105	ホスチアゼート	0.005	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
106	マラチオン（マラソン）	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	4
107	メコプロップ（ＭＣＰＰ）	0.05		0.0005未満					0.0005未満	1
108	メソミル	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
109	メタラキシル	0.2	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	4
110	メチダチオン（ＤＭＴＰ）	0.004		0.00004未満					0.00004未満	1
111	（Ｅ）－メトミノストロビン	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
112	メトリブジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
113	メフェナセット	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
114	メプロニル	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
115	モリネート	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	農薬類　Σ（測定値/目標値）	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4

田野第1浄水場（第1浄水場原水（木場段））

農薬No.	項　目	目標値 (mg/L)	採水年月日 R4.4.11	R4.7.11	R4.10.11	R5.1.16	最高	最低	平均	回数
1	1,3-ジクロロプロペン（Ｄ－Ｄ）	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
2	2,2-ＤＰＡ（ダラポン）	0.08		0.001未満					0.001未満	1
3	2,4-Ｄ（2,4-ＰＡ）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
4	ＥＰＮ	0.004	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
5	ＭＣＰＡ	0.005		0.0003未満					0.0003未満	1
6	アシュラム	0.9		0.009未満					0.009未満	1
7	アセフェート	0.006		0.0008未満					0.0008未満	1
8	アトラジン	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
9	アニロホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
10	アミトラズ	0.006		0.0003未満					0.0003未満	1
11	アラクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
12	イソキサチオン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
13	イソフェンホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
14	イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
15	イソプロチオラン（ＩＰＴ）	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
16	イプフェンカルバゾン	0.002		0.00002未満					0.00002未満	1
17	イプロベンホス（ＩＢＰ）	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
18	イミノクタジン	0.006		0.004未満					0.004未満	1
19	インダノファン	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
20	エスプロカルブ	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
21	エトフェンプロックス	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	4
22	エンドスルファン（ベンゾエピン）	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
23	オキサジクロメホン	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
24	オキシン銅（有機銅）	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
25	オリサストロビン	0.1		0.001未満					0.001未満	1
26	カズサホス	0.0006	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	4
27	カフェンストロール	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
28	カルタップ	0.08		0.0008未満					0.0008未満	1
29	カルバリル（ＮＡＣ）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
30	カルボフラン	0.0003		0.000005未満					0.000005未満	1
31	キノクラミン（ＡＣＮ）	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
32	キャプタン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
33	クミルロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
34	グリホサート	2		0.02未満					0.02未満	1
35	グルホシネート	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
36	クロメプロップ	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
37	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	0.0001		0.0001未満					0.0001未満	1
38	クロルピリホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
39	クロロタロニル（ＴＰＮ）	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
40	シアナジン	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
41	シアノホス（ＣＹＡＰ）	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
42	ジウロン（ＤＣＭＵ）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
43	ジクロベニル（ＤＢＮ）	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
44	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
45	ジクワット	0.01		0.001未満					0.001未満	1
46	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005		0.0003未満					0.0003未満	1
48	ジチオピル	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
49	シハロホップブチル	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
50	シマジン（ＣＡＴ）	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
51	ジメタメトリン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
52	ジメトエート	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
53	シメトリン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
54	ダイアジノン	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
55	ダイムロン	0.8		0.008未満					0.008未満	1
56	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
57	チアジニル	0.1		0.001未満					0.001未満	1
58	チウラム	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
59	チオジカルブ	0.08		0.0008未満					0.0008未満	1
60	チオファネートメチル	0.3		0.003未満					0.003未満	1
61	チオベンカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
62	テフリルトリオン	0.002		0.00002未満					0.00002未満	1
63	テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
64	トリクロピル	0.006		0.00006未満					0.00006未満	1
65	トリクロルホン（ＤＥＰ）	0.005		0.00005未満					0.00005未満	1
66	トリシクラゾール	0.1		0.001未満					0.001未満	1
67	トリフルラリン	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	4
68	ナプロパミド	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
69	パラコート	0.005		0.00005未満					0.00005未満	1
70	ピペロホス	0.0009	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
71	ピラクロニル	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
72	ピラゾキシフェン	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
73	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
74	ピリダフェンチオン	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	4
75	ピリブチカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
76	ピロキロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
77	フィプロニル	0.0005		0.000005未満					0.000005未満	1
78	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
79	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
80	フェリムゾン	0.05		0.0005未満					0.0005未満	1
81	フェンチオン（ＭＰＰ）	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
82	フェントエート（ＰＡＰ）	0.007	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	4
83	フェントラザミド	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
84	フサライド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
85	ブタクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
86	ブタミホス	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
87	ブプロフェジン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
88	フルアジナム	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
89	プレチラクロール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
90	プロシミドン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
91	プロチオホス	0.007		0.00007未満					0.00007未満	1
92	プロピコナゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
93	プロピザミド	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
94	プロベナゾール	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
95	ブロモブチド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
96	ベノミル	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
97	ベンシクロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
98	ベンゾビシクロン	0.09		0.0009未満					0.0009未満	1
99	ベンゾフェナップ	0.005		0.00005未満					0.00005未満	1
100	ベンタゾン	0.2		0.002未満					0.002未満	1
101	ペンディメタリン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
102	ベンフラカルブ	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
103	ベンフルラリン（ベスロジン）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
104	ベンフレセート	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	4
105	ホスチアゼート	0.005	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
106	マラチオン（マラソン）	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	4
107	メコプロップ（ＭＣＰＰ）	0.05		0.0005未満					0.0005未満	1
108	メソミル	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
109	メタラキシル	0.2	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	4
110	メチダチオン（ＤＭＴＰ）	0.004		0.00004未満					0.00004未満	1
111	（Ｅ）－メトミノストロビン	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
112	メトリブジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
113	メフェナセット	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
114	メプロニル	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
115	モリネート	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	農薬類　Σ（測定値/目標値）	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4

田野第1浄水場（第1浄水場浄水）

農薬No.	項　目	目標値 (mg/L)	採水年月日 R4.4.11	R4.7.11	R4.10.11	R5.1.16	最高	最低	平均	回数
1	1,3-ジクロロプロペン（Ｄ－Ｄ）	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
2	2,2-ＤＰＡ（ダラポン）	0.08		0.001未満					0.001未満	1
3	2,4-Ｄ（2,4-ＰＡ）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
4	ＥＰＮ	0.004	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
5	ＭＣＰＡ	0.005		0.0003未満					0.0003未満	1
6	アシュラム	0.9		0.009未満					0.009未満	1
7	アセフェート	0.006		0.0008未満					0.0008未満	1
8	アトラジン	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
9	アニロホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
10	アミトラズ	0.006		0.0003未満					0.0003未満	1
11	アラクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
12	イソキサチオン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
13	イソフェンホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
14	イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
15	イソプロチオラン（ＩＰＴ）	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
16	イプフェンカルバゾン	0.002		0.00002未満					0.00002未満	1
17	イプロベンホス（ＩＢＰ）	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
18	イミノクタジン	0.006		0.004未満					0.004未満	1
19	インダノファン	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
20	エスプロカルブ	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
21	エトフェンプロックス	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	4
22	エンドスルファン（ベンゾエピン）	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
23	オキサジクロメホン	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
24	オキシン銅（有機銅）	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
25	オリサストロビン	0.1		0.001未満					0.001未満	1
26	カズサホス	0.0006	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	4
27	カフェンストロール	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
28	カルタップ	0.08		0.0008未満					0.0008未満	1
29	カルバリル（ＮＡＣ）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
30	カルボフラン	0.0003		0.000005未満					0.000005未満	1
31	キノクラミン（ＡＣＮ）	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
32	キャプタン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
33	クミルロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
34	グリホサート	2		0.02未満					0.02未満	1
35	グルホシネート	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
36	クロメプロップ	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
37	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	0.0001		0.0001未満					0.0001未満	1
38	クロルピリホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
39	クロロタロニル（ＴＰＮ）	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
40	シアナジン	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
41	シアノホス（ＣＹＡＰ）	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
42	ジウロン（ＤＣＭＵ）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
43	ジクロベニル（ＤＢＮ）	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
44	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
45	ジクワット	0.01		0.001未満					0.001未満	1
46	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005		0.0003未満					0.0003未満	1
48	ジチオピル	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
49	シハロホップブチル	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
50	シマジン（ＣＡＴ）	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
51	ジメタメトリン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
52	ジメトエート	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
53	シメトリン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
54	ダイアジノン	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
55	ダイムロン	0.8		0.008未満					0.008未満	1
56	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
57	チアジニル	0.1		0.001未満					0.001未満	1
58	チウラム	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
59	チオジカルブ	0.08		0.0008未満					0.0008未満	1
60	チオファネートメチル	0.3		0.003未満					0.003未満	1
61	チオベンカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
62	テフリルトリオン	0.002		0.00002未満					0.00002未満	1
63	テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
64	トリクロピル	0.006		0.00006未満					0.00006未満	1
65	トリクロルホン（ＤＥＰ）	0.005		0.00005未満					0.00005未満	1
66	トリシクラゾール	0.1		0.001未満					0.001未満	1
67	トリフルラリン	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	4
68	ナプロパミド	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
69	パラコート	0.005		0.00005未満					0.00005未満	1
70	ピペロホス	0.0009	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
71	ピラクロニル	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
72	ピラゾキシフェン	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
73	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
74	ピリダフェンチオン	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	4
75	ピリブチカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
76	ピロキロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
77	フィプロニル	0.0005		0.000005未満					0.000005未満	1
78	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
79	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
80	フェリムゾン	0.05		0.0005未満					0.0005未満	1
81	フェンチオン（ＭＰＰ）	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
82	フェントエート（ＰＡＰ）	0.007	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	4
83	フェントラザミド	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
84	フサライド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
85	ブタクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
86	ブタミホス	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
87	ブプロフェジン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
88	フルアジナム	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
89	プレチラクロール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
90	プロシミドン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
91	プロチオホス	0.007		0.00007未満					0.00007未満	1
92	プロピコナゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
93	プロピザミド	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
94	プロベナゾール	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
95	ブロモブチド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
96	ベノミル	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
97	ベンシクロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
98	ベンゾビシクロン	0.09		0.0009未満					0.0009未満	1
99	ベンゾフェナップ	0.005		0.00005未満					0.00005未満	1
100	ベンタゾン	0.2		0.002未満					0.002未満	1
101	ベンディメタリン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
102	ベンフラカルブ	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
103	ベンフルラリン（ベスロジン）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
104	ベンフレセート	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	4
105	ホスチアゼート	0.005	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
106	マラチオン（マラソン）	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	4
107	メコプロップ（ＭＣＰＰ）	0.05		0.0005未満					0.0005未満	1
108	メソミル	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
109	メタラキシル	0.2	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	4
110	メチダチオン（ＤＭＴＰ）	0.004		0.00004未満					0.00004未満	1
111	（Ｅ）－メトミノストロビン	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
112	メトリブジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
113	メフェナセット	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
114	メプロニル	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
115	モリネート	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	農薬類　Σ（測定値/目標値）	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4

③高岡町域

川口浄水場（川口原水（梁瀬第1））

農薬No.	項　目	目標値 (mg/L)	採水年月日 R4.4.12	R4.7.12	R4.10.12	R5.1.17	最高	最低	平均	回数
1	1,3-ジクロロプロペン（Ｄ－Ｄ）	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
2	2,2-ＤＰＡ（ダラポン）	0.08		0.001未満					0.001未満	1
3	2,4-Ｄ（2,4-ＰＡ）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
4	ＥＰＮ	0.004	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
5	ＭＣＰＡ	0.005		0.0003未満					0.0003未満	1
6	アシュラム	0.9		0.009未満					0.009未満	1
7	アセフェート	0.006		0.0008未満					0.0008未満	1
8	アトラジン	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
9	アニロホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
10	アミトラズ	0.006		0.0003未満					0.0003未満	1
11	アラクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
12	イソキサチオン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
13	イソフェンホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
14	イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
15	イソプロチオラン（ＩＰＴ）	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
16	イプフェンカルバゾン	0.002		0.00002未満					0.00002未満	1
17	イプロベンホス（ＩＢＰ）	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
18	イミノクタジン	0.006		0.004未満					0.004未満	1
19	インダノファン	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
20	エスプロカルブ	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
21	エトフェンプロックス	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	4
22	エンドスルファン（ベンゾエピン）	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
23	オキサジクロメホン	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
24	オキシン銅（有機銅）	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
25	オリサストロビン	0.1		0.001未満					0.001未満	1
26	カズサホス	0.0006	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	4
27	カフェンストロール	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
28	カルタップ	0.08		0.0008未満					0.0008未満	1
29	カルバリル（ＮＡＣ）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
30	カルボフラン	0.0003		0.000005未満					0.000005未満	1
31	キノクラミン（ＡＣＮ）	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
32	キャプタン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
33	クミルロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
34	グリホサート	2		0.02未満					0.02未満	1
35	グルホシネート	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
36	クロメプロップ	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
37	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	0.0001		0.0001未満					0.0001未満	1
38	クロルピリホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
39	クロロタロニル（ＴＰＮ）	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
40	シアナジン	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
41	シアノホス（ＣＹＡＰ）	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
42	ジウロン（ＤＣＭＵ）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
43	ジクロベニル（ＤＢＮ）	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
44	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
45	ジクワット	0.01		0.001未満					0.001未満	1
46	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005		0.0003未満					0.0003未満	1
48	ジチオピル	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
49	シハロホップブチル	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
50	シマジン（ＣＡＴ）	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
51	ジメタメトリン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
52	ジメトエート	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
53	シメトリン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
54	ダイアジノン	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
55	ダイムロン	0.8		0.008未満					0.008未満	1
56	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
57	チアジニル	0.1		0.001未満					0.001未満	1
58	チウラム	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
59	チオジカルブ	0.08		0.0008未満					0.0008未満	1
60	チオファネートメチル	0.3		0.003未満					0.003未満	1
61	チオベンカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
62	テフリルトリオン	0.002		0.00002未満					0.00002未満	1
63	テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
64	トリクロピル	0.006		0.00006未満					0.00006未満	1
65	トリクロルホン（ＤＥＰ）	0.005		0.00005未満					0.00005未満	1
66	トリシクラゾール	0.1		0.001未満					0.001未満	1
67	トリフルラリン	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	4
68	ナプロパミド	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
69	パラコート	0.005		0.00005未満					0.00005未満	1
70	ピペロホス	0.0009	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
71	ピラクロニル	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
72	ピラゾキシフェン	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
73	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
74	ピリダフェンチオン	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	4
75	ピリブチカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
76	ピロキロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
77	フィプロニル	0.0005		0.000005未満					0.000005未満	1
78	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
79	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
80	フェリムゾン	0.05		0.0005未満					0.0005未満	1
81	フェンチオン（ＭＰＰ）	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
82	フェントエート（ＰＡＰ）	0.007	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	4
83	フェントラザミド	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
84	フサライド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
85	ブタクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
86	ブタミホス	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
87	ブプロフェジン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
88	フルアジナム	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
89	プレチラクロール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
90	プロシミドン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
91	プロチオホス	0.007		0.00007未満					0.00007未満	1
92	プロピコナゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
93	プロピザミド	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
94	プロベナゾール	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
95	ブロモブチド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
96	ベノミル	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
97	ペンシクロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
98	ベンゾビシクロン	0.09		0.0009未満					0.0009未満	1
99	ベンゾフェナップ	0.005		0.00005未満					0.00005未満	1
100	ベンタゾン	0.2		0.002未満					0.002未満	1
101	ペンディメタリン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
102	ベンフラカルブ	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
103	ベンフルラリン（ベスロジン）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
104	ベンフレセート	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	4
105	ホスチアゼート	0.005	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
106	マラチオン（マラソン）	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	4
107	メコプロップ（ＭＣＰＰ）	0.05		0.0005未満					0.0005未満	1
108	メソミル	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
109	メタラキシル	0.2	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	4
110	メチダチオン（ＤＭＴＰ）	0.004		0.00004未満					0.00004未満	1
111	（Ｅ）－メトミノストロビン	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
112	メトリブジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
113	メフェナセット	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
114	メプロニル	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
115	モリネート	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	農薬類　Σ（測定値/目標値）	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4

川口浄水場（川口原水（梁瀬第2））

農薬No.	項　目	目標値 (mg/L)	採水年月日 R4.4.12	R4.7.12	R4.10.12	R5.1.17	最高	最低	平均	回数
1	1,3-ジクロロプロペン（Ｄ－Ｄ）	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
2	2,2-ＤＰＡ（ダラポン）	0.08		0.001未満					0.001未満	1
3	2,4-Ｄ（2,4-ＰＡ）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
4	ＥＰＮ	0.004	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
5	ＭＣＰＡ	0.005		0.0003未満					0.0003未満	1
6	アシュラム	0.9		0.009未満					0.009未満	1
7	アセフェート	0.006		0.0008未満					0.0008未満	1
8	アトラジン	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
9	アニロホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
10	アミトラズ	0.006		0.0003未満					0.0003未満	1
11	アラクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
12	イソキサチオン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
13	イソフェンホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
14	イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
15	イソプロチオラン（ＩＰＴ）	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
16	イプフェンカルバゾン	0.002		0.00002未満					0.00002未満	1
17	イプロベンホス（ＩＢＰ）	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
18	イミノクタジン	0.006		0.004未満					0.004未満	1
19	インダノファン	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
20	エスプロカルブ	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
21	エトフェンプロックス	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	4
22	エンドスルファン（ベンゾエピン）	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
23	オキサジクロメホン	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
24	オキシン銅（有機銅）	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
25	オリサストロビン	0.1		0.001未満					0.001未満	1
26	カズサホス	0.0006	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	4
27	カフェンストロール	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
28	カルタップ	0.08		0.0008未満					0.0008未満	1
29	カルバリル（ＮＡＣ）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
30	カルボフラン	0.0003		0.000005未満					0.000005未満	1
31	キノクラミン（ＡＣＮ）	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
32	キャプタン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
33	クミルロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
34	グリホサート	2		0.02未満					0.02未満	1
35	グルホシネート	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
36	クロメプロップ	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
37	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	0.0001		0.0001未満					0.0001未満	1
38	クロルピリホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
39	クロロタロニル（ＴＰＮ）	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
40	シアナジン	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
41	シアノホス（ＣＹＡＰ）	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
42	ジウロン（ＤＣＭＵ）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
43	ジクロベニル（ＤＢＮ）	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
44	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
45	ジクワット	0.01		0.001未満					0.001未満	1
46	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005		0.0003未満					0.0003未満	1
48	ジチオピル	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
49	シハロホップブチル	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
50	シマジン（ＣＡＴ）	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
51	ジメタメトリン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
52	ジメトエート	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
53	シメトリン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
54	ダイアジノン	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
55	ダイムロン	0.8		0.008未満					0.008未満	1
56	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
57	チアジニル	0.1		0.001未満					0.001未満	1
58	チウラム	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
59	チオジカルブ	0.08		0.0008未満					0.0008未満	1
60	チオファネートメチル	0.3		0.003未満					0.003未満	1
61	チオベンカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
62	テフリルトリオン	0.002		0.00002未満					0.00002未満	1
63	テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
64	トリクロピル	0.006		0.00006未満					0.00006未満	1
65	トリクロルホン（ＤＥＰ）	0.005		0.00005未満					0.00005未満	1
66	トリシクラゾール	0.1		0.001未満					0.001未満	1
67	トリフルラリン	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	4
68	ナプロパミド	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
69	パラコート	0.005		0.00005未満					0.00005未満	1
70	ピペロホス	0.0009	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
71	ピラクロニル	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
72	ピラゾキシフェン	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
73	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
74	ピリダフェンチオン	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	4
75	ピリブチカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
76	ピロキロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
77	フィプロニル	0.0005		0.000005未満					0.000005未満	1
78	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
79	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
80	フェリムゾン	0.05		0.0005未満					0.0005未満	1
81	フェンチオン（ＭＰＰ）	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
82	フェントエート（ＰＡＰ）	0.007	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	4
83	フェントラザミド	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
84	フサライド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
85	ブタクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
86	ブタミホス	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
87	ブプロフェジン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
88	フルアジナム	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
89	プレチラクロール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
90	プロシミドン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
91	プロチオホス	0.007		0.00007未満					0.00007未満	1
92	プロピコナゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
93	プロピザミド	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
94	プロベナゾール	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
95	ブロモブチド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
96	ベノミル	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
97	ベンシクロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
98	ベンゾビシクロン	0.09		0.0009未満					0.0009未満	1
99	ベンゾフェナップ	0.005		0.00005未満					0.00005未満	1
100	ベンタゾン	0.2		0.002未満					0.002未満	1
101	ベンディメタリン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
102	ベンフラカルブ	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
103	ベンフルラリン（ベスロジン）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
104	ベンフレセート	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	4
105	ホスチアゼート	0.005	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
106	マラチオン（マラソン）	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	4
107	メコプロップ（ＭＣＰＰ）	0.05		0.0005未満					0.0005未満	1
108	メソミル	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
109	メタラキシル	0.2	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	4
110	メチダチオン（ＤＭＴＰ）	0.004		0.00004未満					0.00004未満	1
111	（Ｅ）－メトミノストロビン	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
112	メトリブジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
113	メフェナセット	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
114	メプロニル	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
115	モリネート	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	農薬類　Σ（測定値/目標値）	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4

川口浄水場（川口浄水）

農薬No.	項　目	目標値 (mg/L)	採水年月日 R4.4.12	R4.7.12	R4.10.12	R5.1.17	最高	最低	平均	回数
1	1,3-ジクロロプロペン（Ｄ－Ｄ）	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
2	2,2-ＤＰＡ（ダラポン）	0.08		0.001未満					0.001未満	1
3	2,4-Ｄ（2,4-ＰＡ）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
4	ＥＰＮ	0.004	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
5	ＭＣＰＡ	0.005		0.0003未満					0.0003未満	1
6	アシュラム	0.9		0.009未満					0.009未満	1
7	アセフェート	0.006		0.0008未満					0.0008未満	1
8	アトラジン	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
9	アニロホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
10	アミトラズ	0.006		0.0003未満					0.0003未満	1
11	アラクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
12	イソキサチオン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
13	イソフェンホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
14	イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
15	イソプロチオラン（ＩＰＴ）	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
16	イプフェンカルバゾン	0.002		0.00002未満					0.00002未満	1
17	イプロベンホス（ＩＢＰ）	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
18	イミノクタジン	0.006		0.004未満					0.004未満	1
19	インダノファン	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
20	エスプロカルブ	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
21	エトフェンプロックス	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	4
22	エンドスルファン（ベンゾエピン）	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
23	オキサジクロメホン	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
24	オキシン銅（有機銅）	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
25	オリサストロビン	0.1		0.001未満					0.001未満	1
26	カズサホス	0.0006	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	4
27	カフェンストロール	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
28	カルタップ	0.08		0.0008未満					0.0008未満	1
29	カルバリル（ＮＡＣ）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
30	カルボフラン	0.0003		0.000005未満					0.000005未満	1
31	キノクラミン（ＡＣＮ）	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
32	キャプタン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
33	クミルロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
34	グリホサート	2		0.02未満					0.02未満	1
35	グルホシネート	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
36	クロメプロップ	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
37	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	0.0001		0.0001未満					0.0001未満	1
38	クロルピリホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
39	クロロタロニル（ＴＰＮ）	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
40	シアナジン	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
41	シアノホス（ＣＹＡＰ）	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
42	ジウロン（ＤＣＭＵ）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
43	ジクロベニル（ＤＢＮ）	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
44	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
45	ジクワット	0.01		0.001未満					0.001未満	1
46	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005		0.0003未満					0.0003未満	1
48	ジチオピル	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
49	シハロホップブチル	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
50	シマジン（ＣＡＴ）	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
51	ジメタメトリン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
52	ジメトエート	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
53	シメトリン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
54	ダイアジノン	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
55	ダイムロン	0.8		0.008未満					0.008未満	1
56	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
57	チアジニル	0.1		0.001未満					0.001未満	1
58	チウラム	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
59	チオジカルブ	0.08		0.0008未満					0.0008未満	1
60	チオファネートメチル	0.3		0.003未満					0.003未満	1
61	チオベンカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
62	テフリルトリオン	0.002		0.00002未満					0.00002未満	1
63	テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
64	トリクロピル	0.006		0.00006未満					0.00006未満	1
65	トリクロルホン（ＤＥＰ）	0.005		0.00005未満					0.00005未満	1
66	トリシクラゾール	0.1		0.001未満					0.001未満	1
67	トリフルラリン	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	4
68	ナプロパミド	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
69	パラコート	0.005		0.00005未満					0.00005未満	1
70	ピペロホス	0.0009	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
71	ピラクロニル	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
72	ピラゾキシフェン	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
73	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
74	ピリダフェンチオン	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	4
75	ピリブチカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
76	ピロキロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
77	フィプロニル	0.0005		0.000005未満					0.000005未満	1
78	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
79	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
80	フェリムゾン	0.05		0.0005未満					0.0005未満	1
81	フェンチオン（ＭＰＰ）	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
82	フェントエート（ＰＡＰ）	0.007	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	4
83	フェントラザミド	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
84	フサライド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
85	ブタクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
86	ブタミホス	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
87	ブプロフェジン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
88	フルアジナム	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
89	プレチラクロール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
90	プロシミドン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
91	プロチオホス	0.007		0.00007未満					0.00007未満	1
92	プロピコナゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
93	プロピザミド	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
94	プロベナゾール	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
95	ブロモブチド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
96	ベノミル	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
97	ベンシクロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
98	ベンゾビシクロン	0.09		0.0009未満					0.0009未満	1
99	ベンゾフェナップ	0.005		0.00005未満					0.00005未満	1
100	ベンタゾン	0.2		0.002未満					0.002未満	1
101	ペンディメタリン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
102	ベンフラカルブ	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
103	ベンフルラリン（ベスロジン）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
104	ベンフレセート	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	4
105	ホスチアゼート	0.005	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
106	マラチオン（マラソン）	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	4
107	メコプロップ（ＭＣＰＰ）	0.05		0.0005未満					0.0005未満	1
108	メソミル	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
109	メタラキシル	0.2	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	4
110	メチダチオン（ＤＭＴＰ）	0.004		0.00004未満					0.00004未満	1
111	（Ｅ）－メトミノストロビン	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
112	メトリブジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
113	メフェナセット	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
114	メプロニル	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
115	モリネート	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	農薬類　Σ（測定値/目標値）	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4

浦之名浄水場（浦之名原水）

農薬No.	項　目	目標値	採水年月日				最高	最低	平均	回数
		(mg/L)	R4.4.12	R4.7.12	R4.10.12	R5.1.17				
1	1,3-ジクロロプロペン（Ｄ－Ｄ）	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
2	2,2-ＤＰＡ（ダラポン）	0.08		0.001未満					0.001未満	1
3	2,4-Ｄ（2,4-ＰＡ）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
4	ＥＰＮ	0.004	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
5	ＭＣＰＡ	0.005		0.0003未満					0.0003未満	1
6	アシュラム	0.9		0.009未満					0.009未満	1
7	アセフェート	0.006		0.0008未満					0.0008未満	1
8	アトラジン	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
9	アニロホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
10	アミトラズ	0.006		0.0003未満					0.0003未満	1
11	アラクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
12	イソキサチオン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
13	イソフェンホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
14	イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
15	イソプロチオラン（ＩＰＴ）	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
16	イプフェンカルバゾン	0.002		0.00002未満					0.00002未満	1
17	イプロベンホス（ＩＢＰ）	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
18	イミノクタジン	0.006		0.004未満					0.004未満	1
19	インダノファン	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
20	エスプロカルブ	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
21	エトフェンプロックス	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	4
22	エンドスルファン（ベンゾエピン）	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
23	オキサジクロメホン	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
24	オキシン銅（有機銅）	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
25	オリサストロビン	0.1		0.001未満					0.001未満	1
26	カズサホス	0.0006	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	4
27	カフェンストロール	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
28	カルタップ	0.08		0.0008未満					0.0008未満	1
29	カルバリル（ＮＡＣ）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
30	カルボフラン	0.0003		0.000005未満					0.000005未満	1
31	キノクラミン（ＡＣＮ）	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
32	キャプタン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
33	クミルロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
34	グリホサート	2		0.02未満					0.02未満	1
35	グルホシネート	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
36	クロメプロップ	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
37	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	0.0001		0.0001未満					0.0001未満	1
38	クロルピリホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
39	クロロタロニル（ＴＰＮ）	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
40	シアナジン	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
41	シアノホス（ＣＹＡＰ）	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
42	ジウロン（ＤＣＭＵ）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
43	ジクロベニル（ＤＢＮ）	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
44	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
45	ジクワット	0.01		0.001未満					0.001未満	1
46	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005		0.0003未満					0.0003未満	1
48	ジチオピル	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
49	シハロホップブチル	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
50	シマジン（ＣＡＴ）	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
51	ジメタメトリン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
52	ジメトエート	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
53	シメトリン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
54	ダイアジノン	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
55	ダイムロン	0.8		0.008未満					0.008未満	1
56	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
57	チアジニル	0.1		0.001未満					0.001未満	1
58	チウラム	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
59	チオジカルブ	0.08		0.0008未満					0.0008未満	1
60	チオファネートメチル	0.3		0.003未満					0.003未満	1
61	チオベンカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
62	テフリルトリオン	0.002		0.00002未満					0.00002未満	1
63	テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
64	トリクロピル	0.006		0.00006未満					0.00006未満	1
65	トリクロルホン（ＤＥＰ）	0.005		0.00005未満					0.00005未満	1
66	トリシクラゾール	0.1		0.001未満					0.001未満	1
67	トリフルラリン	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	4
68	ナプロパミド	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
69	パラコート	0.005		0.00005未満					0.00005未満	1
70	ビペロホス	0.0009	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
71	ピラクロニル	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
72	ピラゾキシフェン	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
73	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
74	ピリダフェンチオン	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	4
75	ピリブチカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
76	ピロキロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
77	フィプロニル	0.0005		0.000005未満					0.000005未満	1
78	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
79	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
80	フェリムゾン	0.05		0.0005未満					0.0005未満	1
81	フェンチオン（ＭＰＰ）	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
82	フェントエート（ＰＡＰ）	0.007	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	4
83	フェントラザミド	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
84	フサライド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
85	ブタクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
86	ブタミホス	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
87	ブプロフェジン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
88	フルアジナム	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
89	ブレチラクロール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
90	プロシミドン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
91	プロチオホス	0.007		0.00007未満					0.00007未満	1
92	プロピコナゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
93	プロピザミド	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
94	プロベナゾール	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
95	ブロモブチド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
96	ベノミル	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
97	ペンシクロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
98	ベンゾビシクロン	0.09		0.0009未満					0.0009未満	1
99	ベンゾフェナップ	0.005		0.00005未満					0.00005未満	1
100	ペンタゾン	0.2		0.002未満					0.002未満	1
101	ペンディメタリン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
102	ベンフラカルブ	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
103	ベンフルラリン（ベスロジン）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
104	ベンフレセート	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	4
105	ホスチアゼート	0.005	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
106	マラチオン（マラソン）	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	4
107	メコプロップ（ＭＣＰＰ）	0.05		0.0005未満					0.0005未満	1
108	メソミル	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
109	メタラキシル	0.2	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	4
110	メチダチオン（ＤＭＴＰ）	0.004		0.00004未満					0.00004未満	1
111	（Ｅ）－メトミノストロビン	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
112	メトリブジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
113	メフェナセット	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
114	メプロニル	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
115	モリネート	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	農薬類　Σ（測定値/目標値）	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4

浦之名浄水場（浦之名浄水）

農薬No.	項　目	目標値	採水年月日				最高	最低	平均	回数
		(mg/L)	R4.4.12	R4.7.12	R4.10.12	R5.1.17				
1	1,3-ジクロロプロペン（Ｄ－Ｄ）	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
2	2,2-ＤＰＡ（ダラポン）	0.08		0.001未満					0.001未満	1
3	2,4-Ｄ（2,4-ＰＡ）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
4	ＥＰＮ	0.004	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
5	ＭＣＰＡ	0.005		0.0003未満					0.0003未満	1
6	アシュラム	0.9		0.009未満					0.009未満	1
7	アセフェート	0.006		0.0008未満					0.0008未満	1
8	アトラジン	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
9	アニロホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
10	アミトラズ	0.006		0.0003未満					0.0003未満	1
11	アラクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
12	イソキサチオン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
13	イソフェンホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
14	イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
15	イソプロチオラン（ＩＰＴ）	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
16	イプフェンカルバゾン	0.002		0.00002未満					0.00002未満	1
17	イプロベンホス（ＩＢＰ）	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
18	イミノクタジン	0.006		0.004未満					0.004未満	1
19	インダノファン	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
20	エスプロカルブ	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
21	エトフェンプロックス	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	4
22	エンドスルファン（ベンゾエピン）	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
23	オキサジクロメホン	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
24	オキシン銅（有機銅）	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
25	オリサストロビン	0.1		0.001未満					0.001未満	1
26	カズサホス	0.0006	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	4
27	カフェンストロール	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
28	カルタップ	0.08		0.0008未満					0.0008未満	1
29	カルバリル（ＮＡＣ）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
30	カルボフラン	0.0003		0.000005未満					0.000005未満	1
31	キノクラミン（ＡＣＮ）	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
32	キャプタン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
33	クミルロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
34	グリホサート	2		0.02未満					0.02未満	1
35	グルホシネート	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
36	クロメプロップ	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
37	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	0.0001		0.0001未満					0.0001未満	1
38	クロルピリホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
39	クロロタロニル（ＴＰＮ）	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
40	シアナジン	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
41	シアノホス（ＣＹＡＰ）	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
42	ジウロン（ＤＣＭＵ）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
43	ジクロベニル（ＤＢＮ）	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
44	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
45	ジクワット	0.01		0.001未満					0.001未満	1
46	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005		0.0003未満					0.0003未満	1
48	ジチオピル	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
49	シハロホップブチル	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
50	シマジン（ＣＡＴ）	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
51	ジメタメトリン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
52	ジメトエート	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
53	シメトリン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
54	ダイアジノン	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
55	ダイムロン	0.8		0.008未満					0.008未満	1
56	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
57	チアジニル	0.1		0.001未満					0.001未満	1
58	チウラム	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
59	チオジカルブ	0.08		0.0008未満					0.0008未満	1
60	チオファネートメチル	0.3		0.003未満					0.003未満	1
61	チオベンカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
62	テフリルトリオン	0.002		0.00002未満					0.00002未満	1
63	テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
64	トリクロピル	0.006		0.00006未満					0.00006未満	1
65	トリクロルホン（ＤＥＰ）	0.005		0.00005未満					0.00005未満	1
66	トリシクラゾール	0.1		0.001未満					0.001未満	1
67	トリフルラリン	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	4
68	ナプロパミド	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
69	パラコート	0.005		0.00005未満					0.00005未満	1
70	ビペロホス	0.0009	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
71	ピラクロニル	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
72	ピラゾキシフェン	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
73	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
74	ピリダフェンチオン	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	4
75	ピリブチカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
76	ピロキロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
77	フィプロニル	0.0005		0.000005未満					0.000005未満	1
78	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
79	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
80	フェリムゾン	0.05		0.0005未満					0.0005未満	1
81	フェンチオン（ＭＰＰ）	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
82	フェントエート（ＰＡＰ）	0.007	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	4
83	フェントラザミド	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
84	フサライド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
85	ブタクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
86	ブタミホス	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
87	ブプロフェジン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
88	フルアジナム	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
89	ブレチラクロール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
90	プロシミドン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
91	プロチオホス	0.007		0.00007未満					0.00007未満	1
92	プロピコナゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
93	プロピザミド	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
94	プロベナゾール	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
95	ブロモブチド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
96	ベノミル	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
97	ペンシクロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
98	ベンゾビシクロン	0.09		0.0009未満					0.0009未満	1
99	ベンゾフェナップ	0.005		0.00005未満					0.00005未満	1
100	ペンタゾン	0.2		0.002未満					0.002未満	1
101	ペンディメタリン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
102	ベンフラカルブ	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
103	ベンフルラリン（ベスロジン）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
104	ベンフレセート	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	4
105	ホスチアゼート	0.005	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
106	マラチオン（マラソン）	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	4
107	メコプロップ（ＭＣＰＰ）	0.05		0.0005未満					0.0005未満	1
108	メソミル	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
109	メタラキシル	0.2	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	4
110	メチダチオン（ＤＭＴＰ）	0.004		0.00004未満					0.00004未満	1
111	（Ｅ）－メトミノストロビン	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
112	メトリブジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
113	メフェナセット	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
114	メプロニル	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
115	モリネート	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	農薬類　Σ（測定値/目標値）	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4

④清武町域

清武第１水源地（第１水源地取水口）

農薬No.	項　目	目標値(mg/L)	採水年月日 R4.4.11	R4.7.11	R4.10.11	R5.1.16	最高	最低	平均	回数
1	1,3-ジクロロプロペン（Ｄ－Ｄ）	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
2	2,2-ＤＰＡ（ダラポン）	0.08		0.001未満					0.001未満	1
3	2,4-Ｄ（2,4-ＰＡ）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
4	ＥＰＮ	0.004	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
5	ＭＣＰＡ	0.005		0.0003未満					0.0003未満	1
6	アシュラム	0.9		0.009未満					0.009未満	1
7	アセフェート	0.006		0.0008未満					0.0008未満	1
8	アトラジン	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
9	アニロホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
10	アミトラズ	0.006		0.0003未満					0.0003未満	1
11	アラクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
12	イソキサチオン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
13	イソフェンホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
14	イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
15	イソプロチオラン（ＩＰＴ）	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
16	イプフェンカルバゾン	0.002		0.00002未満					0.00002未満	1
17	イプロベンホス（ＩＢＰ）	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
18	イミノクタジン	0.006		0.004未満					0.004未満	1
19	インダノファン	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
20	エスプロカルブ	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
21	エトフェンプロックス	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	4
22	エンドスルファン（ベンゾエピン）	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
23	オキサジクロメホン	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
24	オキシン銅（有機銅）	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
25	オリサストロビン	0.1		0.001未満					0.001未満	1
26	カズサホス	0.0006	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	4
27	カフェンストロール	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
28	カルタップ	0.08		0.0008未満					0.0008未満	1
29	カルバリル（ＮＡＣ）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
30	カルボフラン	0.0003		0.000005未満					0.000005未満	1
31	キノクラミン（ＡＣＮ）	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
32	キャプタン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
33	クミルロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
34	グリホサート	2		0.02未満					0.02未満	1
35	グルホシネート	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
36	クロメプロップ	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
37	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	0.0001		0.0001未満					0.0001未満	1
38	クロルピリホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
39	クロロタロニル（ＴＰＮ）	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
40	シアナジン	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
41	シアノホス（ＣＹＡＰ）	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
42	ジウロン（ＤＣＭＵ）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
43	ジクロベニル（ＤＢＮ）	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
44	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
45	ジクワット	0.01		0.001未満					0.001未満	1
46	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005		0.0003未満					0.0003未満	1
48	ジチオピル	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
49	シハロホップブチル	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
50	シマジン（ＣＡＴ）	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
51	ジメタメトリン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
52	ジメトエート	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
53	シメトリン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
54	ダイアジノン	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
55	ダイムロン	0.8		0.008未満					0.008未満	1
56	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
57	チアジニル	0.1		0.001未満					0.001未満	1
58	チウラム	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
59	チオジカルブ	0.08		0.0008未満					0.0008未満	1
60	チオファネートメチル	0.3		0.003未満					0.003未満	1
61	チオベンカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
62	テフリルトリオン	0.002		0.00002未満					0.00002未満	1
63	テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
64	トリクロピル	0.006		0.00006未満					0.00006未満	1
65	トリクロルホン（ＤＥＰ）	0.005		0.00005未満					0.00005未満	1
66	トリシクラゾール	0.1		0.001未満					0.001未満	1
67	トリフルラリン	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	4
68	ナプロパミド	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
69	パラコート	0.005		0.00005未満					0.00005未満	1
70	ピペロホス	0.0009	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
71	ピラクロニル	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
72	ピラゾキシフェン	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
73	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
74	ピリダフェンチオン	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	4
75	ピリブチカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
76	ピロキロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
77	フィプロニル	0.0005		0.000005未満					0.000005未満	1
78	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
79	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
80	フェリムゾン	0.05		0.0005未満					0.0005未満	1
81	フェンチオン（ＭＰＰ）	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
82	フェントエート（ＰＡＰ）	0.007	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	4
83	フェントラザミド	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
84	フサライド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
85	ブタクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
86	ブタミホス	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
87	ブプロフェジン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
88	フルアジナム	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
89	プレチラクロール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
90	プロシミドン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
91	プロチオホス	0.007		0.00007未満					0.00007未満	1
92	プロピコナゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
93	プロピザミド	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
94	プロベナゾール	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
95	ブロモブチド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
96	ベノミル	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
97	ベンシクロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
98	ベンゾビシクロン	0.09		0.0009未満					0.0009未満	1
99	ベンゾフェナップ	0.005		0.00005未満					0.00005未満	1
100	ベンタゾン	0.2		0.002未満					0.002未満	1
101	ペンディメタリン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
102	ベンフラカルブ	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
103	ベンフルラリン（ベスロジン）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
104	ベンフレセート	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	4
105	ホスチアゼート	0.005	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
106	マラチオン（マラソン）	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	4
107	メコプロップ（ＭＣＰＰ）	0.05		0.0005未満					0.0005未満	1
108	メソミル	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
109	メタラキシル	0.2	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	4
110	メチダチオン（ＤＭＴＰ）	0.004		0.00004未満					0.00004未満	1
111	（Ｅ）－メトミノストロビン	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
112	メトリブジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
113	メフェナセット	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
114	メプロニル	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
115	モリネート	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	農薬類　Σ（測定値/目標値）	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4

清武第１水源地（第１水源地浄水）

農薬No.	項　目	目標値(mg/L)	採水年月日 R4.4.11	R4.7.11	R4.10.11	R5.1.16	最高	最低	平均	回数
1	1,3-ジクロロプロペン（Ｄ－Ｄ）	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
2	2,2-ＤＰＡ（ダラポン）	0.08		0.001未満					0.001未満	1
3	2,4-Ｄ（2,4-ＰＡ）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
4	ＥＰＮ	0.004	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
5	ＭＣＰＡ	0.005		0.0003未満					0.0003未満	1
6	アシュラム	0.9		0.009未満					0.009未満	1
7	アセフェート	0.006		0.0008未満					0.0008未満	1
8	アトラジン	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
9	アニロホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
10	アミトラズ	0.006		0.0003未満					0.0003未満	1
11	アラクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
12	イソキサチオン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
13	イソフェンホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
14	イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
15	イソプロチオラン（ＩＰＴ）	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
16	イプフェンカルバゾン	0.002		0.00002未満					0.00002未満	1
17	イプロベンホス（ＩＢＰ）	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
18	イミノクタジン	0.006		0.004未満					0.004未満	1
19	インダノファン	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
20	エスプロカルブ	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
21	エトフェンプロックス	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	4
22	エンドスルファン（ベンゾエピン）	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
23	オキサジクロメホン	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
24	オキシン銅（有機銅）	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
25	オリサストロビン	0.1		0.001未満					0.001未満	1
26	カズサホス	0.0006	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	4
27	カフェンストロール	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
28	カルタップ	0.08		0.0008未満					0.0008未満	1
29	カルバリル（ＮＡＣ）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
30	カルボフラン	0.0003		0.000005未満					0.000005未満	1
31	キノクラミン（ＡＣＮ）	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
32	キャプタン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
33	クミルロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
34	グリホサート	2		0.02未満					0.02未満	1
35	グルホシネート	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
36	クロメプロップ	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
37	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	0.0001		0.0001未満					0.0001未満	1
38	クロルピリホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
39	クロロタロニル（ＴＰＮ）	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
40	シアナジン	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
41	シアノホス（ＣＹＡＰ）	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
42	ジウロン（ＤＣＭＵ）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
43	ジクロベニル（ＤＢＮ）	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
44	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
45	ジクワット	0.01		0.001未満					0.001未満	1
46	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005		0.0003未満					0.0003未満	1
48	ジチオピル	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
49	シハロホップブチル	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
50	シマジン（ＣＡＴ）	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
51	ジメタメトリン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
52	ジメトエート	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
53	シメトリン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
54	ダイアジノン	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
55	ダイムロン	0.8		0.008未満					0.008未満	1
56	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
57	チアジニル	0.1		0.001未満					0.001未満	1
58	チウラム	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
59	チオジカルブ	0.08		0.0008未満					0.0008未満	1
60	チオファネートメチル	0.3		0.003未満					0.003未満	1
61	チオベンカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
62	テフリルトリオン	0.002		0.00002未満					0.00002未満	1
63	テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
64	トリクロピル	0.006		0.00006未満					0.00006未満	1
65	トリクロルホン（ＤＥＰ）	0.005		0.00005未満					0.00005未満	1
66	トリシクラゾール	0.1		0.001未満					0.001未満	1
67	トリフルラリン	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	4
68	ナプロパミド	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
69	パラコート	0.005		0.00005未満					0.00005未満	1
70	ビペロホス	0.0009	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
71	ピラクロニル	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
72	ピラゾキシフェン	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
73	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
74	ピリダフェンチオン	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	4
75	ピリブチカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
76	ピロキロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
77	フィプロニル	0.0005		0.000005未満					0.000005未満	1
78	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
79	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
80	フェリムゾン	0.05		0.0005未満					0.0005未満	1
81	フェンチオン（ＭＰＰ）	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
82	フェントエート（ＰＡＰ）	0.007	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	4
83	フェントラザミド	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
84	フサライド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
85	ブタクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
86	ブタミホス	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
87	ブプロフェジン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
88	フルアジナム	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
89	ブレチラクロール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
90	プロシミドン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
91	プロチオホス	0.007		0.00007未満					0.00007未満	1
92	プロピコナゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
93	プロピザミド	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
94	プロベナゾール	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
95	ブロモブチド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
96	ベノミル	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
97	ペンシクロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
98	ベンゾビシクロン	0.09		0.0009未満					0.0009未満	1
99	ベンゾフェナップ	0.005		0.00005未満					0.00005未満	1
100	ベンタゾン	0.2		0.002未満					0.002未満	1
101	ペンディメタリン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
102	ベンフラカルブ	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
103	ベンフルラリン（ベスロジン）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
104	ベンフレセート	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	4
105	ホスチアゼート	0.005	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
106	マラチオン（マラソン）	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	4
107	メコプロップ（ＭＣＰＰ）	0.05		0.0005未満					0.0005未満	1
108	メソミル	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
109	メタラキシル	0.2	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	4
110	メチダチオン（ＤＭＴＰ）	0.004		0.00004未満					0.00004未満	1
111	（Ｅ）－メトミノストロビン	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
112	メトリブジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
113	メフェナセット	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
114	メプロニル	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
115	モリネート	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	農薬類　Σ（測定値/目標値）	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4

清武第２水源地（第２水源地取水井戸）

農薬No.	項　目	目標値(mg/L)	採水年月日				最高	最低	平均	回数
			R4.4.11	R4.7.11	R4.10.11	R5.1.16				
1	1,3-ジクロロプロペン（Ｄ－Ｄ）	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
2	2,2-ＤＰＡ（ダラポン）	0.08		0.001未満					0.001未満	1
3	2,4-Ｄ（2,4-ＰＡ）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
4	ＥＰＮ	0.004	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
5	ＭＣＰＡ	0.005		0.0003未満					0.0003未満	1
6	アシュラム	0.9		0.009未満					0.009未満	1
7	アセフェート	0.006		0.0008未満					0.0008未満	1
8	アトラジン	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
9	アニロホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
10	アミトラズ	0.006		0.0003未満					0.0003未満	1
11	アラクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
12	イソキサチオン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
13	イソフェンホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
14	イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
15	イソプロチオラン（ＩＰＴ）	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
16	イプフェンカルバゾン	0.002		0.00002未満					0.00002未満	1
17	イプロベンホス（ＩＢＰ）	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
18	イミノクタジン	0.006		0.004未満					0.004未満	1
19	インダノファン	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
20	エスプロカルブ	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
21	エトフェンプロックス	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	4
22	エンドスルファン（ベンゾエピン）	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
23	オキサジクロメホン	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
24	オキシン銅（有機銅）	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
25	オリサストロビン	0.1		0.001未満					0.001未満	1
26	カズサホス	0.0006	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	4
27	カフェンストロール	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
28	カルタップ	0.08		0.0008未満					0.0008未満	1
29	カルバリル（ＮＡＣ）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
30	カルボフラン	0.0003		0.000005未満					0.000005未満	1
31	キノクラミン（ＡＣＮ）	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
32	キャプタン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
33	クミルロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
34	グリホサート	2		0.02未満					0.02未満	1
35	グルホシネート	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
36	クロメプロップ	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
37	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	0.0001		0.0001未満					0.0001未満	1
38	クロルピリホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
39	クロロタロニル（ＴＰＮ）	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
40	シアナジン	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
41	シアノホス（ＣＹＡＰ）	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
42	ジウロン（ＤＣＭＵ）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
43	ジクロベニル（ＤＢＮ）	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
44	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
45	ジクワット	0.01		0.001未満					0.001未満	1
46	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005		0.0003未満					0.0003未満	1
48	ジチオピル	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
49	シハロホップブチル	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
50	シマジン（ＣＡＴ）	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
51	ジメタメトリン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
52	ジメトエート	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
53	シメトリン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
54	ダイアジノン	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
55	ダイムロン	0.8		0.008未満					0.008未満	1
56	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
57	チアジニル	0.1		0.001未満					0.001未満	1
58	チウラム	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
59	チオジカルブ	0.08		0.0008未満					0.0008未満	1
60	チオファネートメチル	0.3		0.003未満					0.003未満	1
61	チオベンカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
62	テフリルトリオン	0.002		0.00002未満					0.00002未満	1
63	テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
64	トリクロピル	0.006		0.00006未満					0.00006未満	1
65	トリクロルホン（ＤＥＰ）	0.005		0.00005未満					0.00005未満	1
66	トリシクラゾール	0.1		0.001未満					0.001未満	1
67	トリフルラリン	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	4
68	ナプロパミド	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
69	パラコート	0.005		0.00005未満					0.00005未満	1
70	ビペロホス	0.0009	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
71	ピラクロニル	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
72	ピラゾキシフェン	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
73	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
74	ピリダフェンチオン	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	4
75	ピリブチカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
76	ピロキロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
77	フィプロニル	0.0005		0.000005未満					0.000005未満	1
78	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
79	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
80	フェリムゾン	0.05		0.0005未満					0.0005未満	1
81	フェンチオン（ＭＰＰ）	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
82	フェントエート（ＰＡＰ）	0.007	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	4
83	フェントラザミド	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
84	フサライド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
85	ブタクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
86	ブタミホス	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
87	ブプロフェジン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
88	フルアジナム	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
89	プレチラクロール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
90	プロシミドン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
91	プロチオホス	0.007		0.00007未満					0.00007未満	1
92	プロピコナゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
93	プロピザミド	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
94	プロベナゾール	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
95	ブロモブチド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
96	ベノミル	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
97	ペンシクロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
98	ベンゾビシクロン	0.09		0.0009未満					0.0009未満	1
99	ベンゾフェナップ	0.005		0.00005未満					0.00005未満	1
100	ペンタゾン	0.2		0.002未満					0.002未満	1
101	ペンディメタリン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
102	ベンフラカルブ	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
103	ベンフルラリン（ベスロジン）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
104	ベンフレセート	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	4
105	ホスチアゼート	0.005	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
106	マラチオン（マラソン）	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	4
107	メコプロップ（ＭＣＰＰ）	0.05		0.0005未満					0.0005未満	1
108	メソミル	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
109	メタラキシル	0.2	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	4
110	メチダチオン（ＤＭＴＰ）	0.004		0.00004未満					0.00004未満	1
111	（Ｅ）－メトミノストロビン	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
112	メトリブジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
113	メフェナセット	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
114	メプロニル	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
115	モリネート	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	農薬類　Σ（測定値/目標値）	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4

清武第２水源地（第２水源地浄水）

農薬No.	項　目	目標値	採水年月日				最高	最低	平均	回数
		(mg/L)	R4.4.11	R4.7.11	R4.10.11	R5.1.16				
1	1,3-ジクロロプロペン（Ｄ－Ｄ）	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
2	2,2-ＤＰＡ（ダラポン）	0.08		0.001未満					0.001未満	1
3	2,4-Ｄ（2,4-ＰＡ）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
4	ＥＰＮ	0.004	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
5	ＭＣＰＡ	0.005		0.0003未満					0.0003未満	1
6	アシュラム	0.9		0.009未満					0.009未満	1
7	アセフェート	0.006		0.0008未満					0.0008未満	1
8	アトラジン	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
9	アニロホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
10	アミトラズ	0.006		0.0003未満					0.0003未満	1
11	アラクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
12	イソキサチオン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
13	イソフェンホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
14	イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
15	イソプロチオラン（ＩＰＴ）	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
16	イプフェンカルバゾン	0.002		0.00002未満					0.00002未満	1
17	イプロベンホス（ＩＢＰ）	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
18	イミノクタジン	0.006		0.004未満					0.004未満	1
19	インダノファン	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
20	エスプロカルブ	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
21	エトフェンプロックス	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	4
22	エンドスルファン（ベンゾエピン）	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
23	オキサジクロメホン	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
24	オキシン銅（有機銅）	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
25	オリサストロビン	0.1		0.001未満					0.001未満	1
26	カズサホス	0.0006	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	4
27	カフェンストロール	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
28	カルタップ	0.08		0.0008未満					0.0008未満	1
29	カルバリル（ＮＡＣ）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
30	カルボフラン	0.0003		0.000005未満					0.000005未満	1
31	キノクラミン（ＡＣＮ）	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
32	キャプタン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
33	クミルロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
34	グリホサート	2		0.02未満					0.02未満	1
35	グルホシネート	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
36	クロメプロップ	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
37	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	0.0001		0.0001未満					0.0001未満	1
38	クロルピリホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
39	クロロタロニル（ＴＰＮ）	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
40	シアナジン	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
41	シアノホス（ＣＹＡＰ）	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
42	ジウロン（ＤＣＭＵ）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
43	ジクロベニル（ＤＢＮ）	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
44	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
45	ジクワット	0.01		0.001未満					0.001未満	1
46	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005		0.0003未満					0.0003未満	1
48	ジチオピル	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
49	シハロホップブチル	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
50	シマジン（ＣＡＴ）	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
51	ジメタメトリン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
52	ジメトエート	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
53	シメトリン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
54	ダイアジノン	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
55	ダイムロン	0.8		0.008未満					0.008未満	1
56	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
57	チアジニル	0.1		0.001未満					0.001未満	1
58	チウラム	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
59	チオジカルブ	0.08		0.0008未満					0.0008未満	1
60	チオファネートメチル	0.3		0.003未満					0.003未満	1
61	チオベンカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
62	テフリルトリオン	0.002		0.00002未満					0.00002未満	1
63	テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
64	トリクロピル	0.006		0.00006未満					0.00006未満	1
65	トリクロルホン（ＤＥＰ）	0.005		0.00005未満					0.00005未満	1
66	トリシクラゾール	0.1		0.001未満					0.001未満	1
67	トリフルラリン	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	4
68	ナプロパミド	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
69	パラコート	0.005		0.00005未満					0.00005未満	1
70	ビペロホス	0.0009	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
71	ピラクロニル	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
72	ピラゾキシフェン	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
73	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
74	ピリダフェンチオン	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	4
75	ピリブチカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
76	ピロキロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
77	フィプロニル	0.0005		0.000005未満					0.000005未満	1
78	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
79	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
80	フェリムゾン	0.05		0.0005未満					0.0005未満	1
81	フェンチオン（ＭＰＰ）	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
82	フェントエート（ＰＡＰ）	0.007	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	4
83	フェントラザミド	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
84	フサライド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
85	ブタクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
86	ブタミホス	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
87	ブプロフェジン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
88	フルアジナム	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
89	ブレチラクロール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
90	プロシミドン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
91	プロチオホス	0.007		0.00007未満					0.00007未満	1
92	プロピコナゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
93	プロピザミド	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
94	プロベナゾール	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
95	ブロモブチド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
96	ベノミル	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
97	ペンシクロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
98	ベンゾビシクロン	0.09		0.0009未満					0.0009未満	1
99	ベンゾフェナップ	0.005		0.00005未満					0.00005未満	1
100	ベンタゾン	0.2		0.002未満					0.002未満	1
101	ペンディメタリン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
102	ベンフラカルブ	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
103	ベンフルラリン（ベスロジン）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
104	ベンフレセート	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	4
105	ホスチアゼート	0.005	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
106	マラチオン（マラソン）	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	4
107	メコプロップ（ＭＣＰＰ）	0.05		0.0005未満					0.0005未満	1
108	メソミル	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
109	メタラキシル	0.2	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	4
110	メチダチオン（ＤＭＴＰ）	0.004		0.00004未満					0.00004未満	1
111	（Ｅ）－メトミノストロビン	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
112	メトリブジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
113	メフェナセット	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
114	メプロニル	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
115	モリネート	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	農薬類　Σ（測定値/目標値）	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4

清武第３水源地（第３水源地１号取水井戸）

農薬No.	項　目	目標値(mg/L)	採水年月日				最高	最低	平均	回数
			R4.4.11	R4.7.11	R4.10.11	R5.1.16				
1	1,3-ジクロロプロペン（Ｄ－Ｄ）	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
2	2,2-ＤＰＡ（ダラポン）	0.08		0.001未満					0.001未満	1
3	2,4-Ｄ（2,4-ＰＡ）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
4	ＥＰＮ	0.004	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
5	ＭＣＰＡ	0.005		0.0003未満					0.0003未満	1
6	アシュラム	0.9		0.009未満					0.009未満	1
7	アセフェート	0.006		0.0008未満					0.0008未満	1
8	アトラジン	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
9	アニロホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
10	アミトラズ	0.006		0.0003未満					0.0003未満	1
11	アラクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
12	イソキサチオン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
13	イソフェンホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
14	イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
15	イソプロチオラン（ＩＰＴ）	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
16	イプフェンカルバゾン	0.002		0.00002未満					0.00002未満	1
17	イプロベンホス（ＩＢＰ）	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
18	イミノクタジン	0.006		0.004未満					0.004未満	1
19	インダノファン	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
20	エスプロカルブ	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
21	エトフェンプロックス	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	4
22	エンドスルファン（ベンゾエピン）	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
23	オキサジクロメホン	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
24	オキシン銅（有機銅）	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
25	オリサストロビン	0.1		0.001未満					0.001未満	1
26	カズサホス	0.0006	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	4
27	カフェンストロール	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
28	カルタップ	0.08		0.0008未満					0.0008未満	1
29	カルバリル（ＮＡＣ）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
30	カルボフラン	0.0003		0.000005未満					0.000005未満	1
31	キノクラミン（ＡＣＮ）	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
32	キャプタン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
33	クミルロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
34	グリホサート	2		0.02未満					0.02未満	1
35	グルホシネート	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
36	クロメプロップ	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
37	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	0.0001		0.0001未満					0.0001未満	1
38	クロルピリホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
39	クロロタロニル（ＴＰＮ）	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
40	シアナジン	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
41	シアノホス（ＣＹＡＰ）	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
42	ジウロン（ＤＣＭＵ）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
43	ジクロベニル（ＤＢＮ）	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
44	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
45	ジクワット	0.01		0.001未満					0.001未満	1
46	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005		0.0003未満					0.0003未満	1
48	ジチオピル	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
49	シハロホップブチル	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
50	シマジン（ＣＡＴ）	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
51	ジメタメトリン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
52	ジメトエート	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
53	シメトリン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
54	ダイアジノン	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
55	ダイムロン	0.8		0.008未満					0.008未満	1
56	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
57	チアジニル	0.1		0.001未満					0.001未満	1
58	チウラム	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
59	チオジカルブ	0.08		0.0008未満					0.0008未満	1
60	チオファネートメチル	0.3		0.003未満					0.003未満	1
61	チオベンカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
62	テフリルトリオン	0.002		0.00002未満					0.00002未満	1
63	テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
64	トリクロピル	0.006		0.00006未満					0.00006未満	1
65	トリクロルホン（ＤＥＰ）	0.005		0.00005未満					0.00005未満	1
66	トリシクラゾール	0.1		0.001未満					0.001未満	1
67	トリフルラリン	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	4
68	ナプロパミド	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
69	パラコート	0.005		0.00005未満					0.00005未満	1
70	ビペロホス	0.0009	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
71	ピラクロニル	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
72	ピラゾキシフェン	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
73	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
74	ピリダフェンチオン	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	4
75	ピリブチカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
76	ピロキロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
77	フィプロニル	0.0005		0.000005未満					0.000005未満	1
78	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
79	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
80	フェリムゾン	0.05		0.0005未満					0.0005未満	1
81	フェンチオン（ＭＰＰ）	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
82	フェントエート（ＰＡＰ）	0.007	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	4
83	フェントラザミド	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
84	フサライド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
85	ブタクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
86	ブタミホス	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
87	ブプロフェジン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
88	フルアジナム	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
89	ブレチラクロール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
90	プロシミドン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
91	プロチオホス	0.007		0.00007未満					0.00007未満	1
92	プロピコナゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
93	プロピザミド	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
94	プロベナゾール	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
95	ブロモブチド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
96	ベノミル	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
97	ペンシクロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
98	ベンゾビシクロン	0.09		0.0009未満					0.0009未満	1
99	ベンゾフェナップ	0.005		0.00005未満					0.00005未満	1
100	ベンタゾン	0.2		0.002未満					0.002未満	1
101	ペンディメタリン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
102	ベンフラカルブ	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
103	ベンフルラリン（ベスロジン）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
104	ベンフレセート	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	4
105	ホスチアゼート	0.005	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
106	マラチオン（マラソン）	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	4
107	メコプロップ（ＭＣＰＰ）	0.05		0.0005未満					0.0005未満	1
108	メソミル	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
109	メタラキシル	0.2	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	4
110	メチダチオン（ＤＭＴＰ）	0.004		0.00004未満					0.00004未満	1
111	（Ｅ）－メトミノストロビン	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
112	メトリブジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
113	メフェナセット	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
114	メプロニル	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
115	モリネート	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	農薬類　Σ（測定値/目標値）	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4

清武第３水源地（第３水源地２号取水井戸）

農薬No.	項　目	目標値	採水年月日				最高	最低	平均	回数
		(mg/L)	R4.4.11	R4.7.11	R4.10.11	R5.1.16				
1	1,3-ジクロロプロペン（Ｄ－Ｄ）	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
2	2,2-ＤＰＡ（ダラポン）	0.08		0.001未満					0.001未満	1
3	2,4-Ｄ（2,4-ＰＡ）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
4	ＥＰＮ	0.004	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
5	ＭＣＰＡ	0.005		0.0003未満					0.0003未満	1
6	アシュラム	0.9		0.009未満					0.009未満	1
7	アセフェート	0.006		0.0008未満					0.0008未満	1
8	アトラジン	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
9	アニロホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
10	アミトラズ	0.006		0.0003未満					0.0003未満	1
11	アラクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
12	イソキサチオン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
13	イソフェンホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
14	イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
15	イソプロチオラン（ＩＰＴ）	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
16	イプフェンカルバゾン	0.002		0.00002未満					0.00002未満	1
17	イプロベンホス（ＩＢＰ）	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
18	イミノクタジン	0.006		0.004未満					0.004未満	1
19	インダノファン	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
20	エスプロカルブ	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
21	エトフェンプロックス	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	4
22	エンドスルファン（ベンゾエピン）	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
23	オキサジクロメホン	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
24	オキシン銅（有機銅）	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
25	オリサストロビン	0.1		0.001未満					0.001未満	1
26	カズサホス	0.0006	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	4
27	カフェンストロール	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
28	カルタップ	0.08		0.0008未満					0.0008未満	1
29	カルバリル（ＮＡＣ）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
30	カルボフラン	0.0003		0.000005未満					0.000005未満	1
31	キノクラミン（ＡＣＮ）	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
32	キャプタン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
33	クミルロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
34	グリホサート	2		0.02未満					0.02未満	1
35	グルホシネート	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
36	クロメプロップ	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
37	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	0.0001		0.0001未満					0.0001未満	1
38	クロルピリホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
39	クロロタロニル（ＴＰＮ）	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
40	シアナジン	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
41	シアノホス（ＣＹＡＰ）	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
42	ジウロン（ＤＣＭＵ）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
43	ジクロベニル（ＤＢＮ）	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
44	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
45	ジクワット	0.01		0.001未満					0.001未満	1
46	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005		0.0003未満					0.0003未満	1
48	ジチオピル	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
49	シハロホップブチル	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
50	シマジン（ＣＡＴ）	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
51	ジメタメトリン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
52	ジメトエート	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
53	シメトリン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
54	ダイアジノン	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
55	ダイムロン	0.8		0.008未満					0.008未満	1
56	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
57	チアジニル	0.1		0.001未満					0.001未満	1
58	チウラム	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
59	チオジカルブ	0.08		0.0008未満					0.0008未満	1
60	チオファネートメチル	0.3		0.003未満					0.003未満	1
61	チオベンカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
62	テフリルトリオン	0.002		0.00002未満					0.00002未満	1
63	テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
64	トリクロピル	0.006		0.00006未満					0.00006未満	1
65	トリクロルホン（ＤＥＰ）	0.005		0.00005未満					0.00005未満	1
66	トリシクラゾール	0.1		0.001未満					0.001未満	1
67	トリフルラリン	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	4
68	ナプロパミド	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
69	パラコート	0.005		0.00005未満					0.00005未満	1
70	ビペロホス	0.0009	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
71	ピラクロニル	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
72	ピラゾキシフェン	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
73	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
74	ピリダフェンチオン	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	4
75	ピリブチカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
76	ピロキロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
77	フィプロニル	0.0005		0.000005未満					0.000005未満	1
78	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
79	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
80	フェリムゾン	0.05		0.0005未満					0.0005未満	1
81	フェンチオン（ＭＰＰ）	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
82	フェントエート（ＰＡＰ）	0.007	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	4
83	フェントラザミド	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
84	フサライド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
85	ブタクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
86	ブタミホス	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
87	ブプロフェジン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
88	フルアジナム	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
89	ブレチラクロール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
90	プロシミドン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
91	プロチオホス	0.007		0.00007未満					0.00007未満	1
92	プロピコナゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
93	プロピザミド	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
94	プロベナゾール	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
95	ブロモブチド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
96	ベノミル	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
97	ペンシクロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
98	ベンゾビシクロン	0.09		0.0009未満					0.0009未満	1
99	ベンゾフェナップ	0.005		0.00005未満					0.00005未満	1
100	ペンタゾン	0.2		0.002未満					0.002未満	1
101	ペンディメタリン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
102	ベンフラカルブ	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
103	ベンフルラリン（ベスロジン）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
104	ベンフレセート	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	4
105	ホスチアゼート	0.005	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
106	マラチオン（マラソン）	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	4
107	メコプロップ（ＭＣＰＰ）	0.05		0.0005未満					0.0005未満	1
108	メソミル	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
109	メタラキシル	0.2	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	4
110	メチダチオン（ＤＭＴＰ）	0.004		0.00004未満					0.00004未満	1
111	（Ｅ）－メトミノストロビン	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
112	メトリブジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
113	メフェナセット	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
114	メプロニル	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
115	モリネート	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	農薬類　Σ（測定値/目標値）	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4

清武第３水源地（第３水源地浄水）

農薬No.	項　目	目標値 (mg/L)	採水年月日 R4.4.11	R4.7.11	R4.10.11	R5.1.16	最高	最低	平均	回数
1	1,3-ジクロロプロペン（Ｄ－Ｄ）	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
2	2,2-ＤＰＡ（ダラポン）	0.08		0.001未満					0.001未満	1
3	2,4-Ｄ（2,4-ＰＡ）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
4	ＥＰＮ	0.004	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
5	ＭＣＰＡ	0.005		0.0003未満					0.0003未満	1
6	アシュラム	0.9		0.009未満					0.009未満	1
7	アセフェート	0.006		0.0008未満					0.0008未満	1
8	アトラジン	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
9	アニロホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
10	アミトラズ	0.006		0.0003未満					0.0003未満	1
11	アラクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
12	イソキサチオン	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
13	イソフェンホス	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
14	イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
15	イソプロチオラン（ＩＰＴ）	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
16	イプフェンカルバゾン	0.002		0.00002未満					0.00002未満	1
17	イプロベンホス（ＩＢＰ）	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
18	イミノクタジン	0.006		0.004未満					0.004未満	1
19	インダノファン	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
20	エスプロカルブ	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
21	エトフェンプロックス	0.08	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	4
22	エンドスルファン（ベンゾエピン）	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
23	オキサジクロメホン	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
24	オキシン銅（有機銅）	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
25	オリサストロビン	0.1		0.001未満					0.001未満	1
26	カズサホス	0.0006	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	4
27	カフェンストロール	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
28	カルタップ	0.08		0.0008未満					0.0008未満	1
29	カルバリル（ＮＡＣ）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
30	カルボフラン	0.0003		0.000005未満					0.000005未満	1
31	キノクラミン（ＡＣＮ）	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
32	キャプタン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
33	クミルロン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
34	グリホサート	2		0.02未満					0.02未満	1
35	グルホシネート	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
36	クロメプロップ	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
37	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	0.0001		0.0001未満					0.0001未満	1
38	クロルピリホス	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
39	クロロタロニル（ＴＰＮ）	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
40	シアナジン	0.001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
41	シアノホス（ＣＹＡＰ）	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
42	ジウロン（ＤＣＭＵ）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
43	ジクロベニル（ＤＢＮ）	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
44	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	0.008	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	4
45	ジクワット	0.01		0.001未満					0.001未満	1
46	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005		0.0003未満					0.0003未満	1
48	ジチオピル	0.009	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	4
49	シハロホップブチル	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
50	シマジン（ＣＡＴ）	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
51	ジメタメトリン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
52	ジメトエート	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
53	シメトリン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
54	ダイアジノン	0.003	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	4
55	ダイムロン	0.8		0.008未満					0.008未満	1
56	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
57	チアジニル	0.1		0.001未満					0.001未満	1
58	チウラム	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
59	チオジカルブ	0.08		0.0008未満					0.0008未満	1
60	チオファネートメチル	0.3		0.003未満					0.003未満	1
61	チオベンカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
62	テフリルトリオン	0.002		0.00002未満					0.00002未満	1
63	テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
64	トリクロピル	0.006		0.00006未満					0.00006未満	1
65	トリクロルホン（ＤＥＰ）	0.005		0.00005未満					0.00005未満	1
66	トリシクラゾール	0.1		0.001未満					0.001未満	1
67	トリフルラリン	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	4
68	ナプロパミド	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
69	パラコート	0.005		0.00005未満					0.00005未満	1
70	ピペロホス	0.0009	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	4
71	ピラクロニル	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
72	ピラゾキシフェン	0.004	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	4
73	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
74	ピリダフェンチオン	0.002	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	4
75	ピリブチカルブ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
76	ピロキロン	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
77	フィプロニル	0.0005		0.000005未満					0.000005未満	1
78	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
79	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
80	フェリムゾン	0.05		0.0005未満					0.0005未満	1
81	フェンチオン（ＭＰＰ）	0.006	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	4
82	フェントエート（ＰＡＰ）	0.007	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	4
83	フェントラザミド	0.01		0.0001未満					0.0001未満	1
84	フサライド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
85	ブタクロール	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
86	ブタミホス	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
87	ブプロフェジン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
88	フルアジナム	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
89	プレチラクロール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
90	プロシミドン	0.09	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	4
91	プロチオホス	0.007		0.00007未満					0.00007未満	1
92	プロピコナゾール	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
93	プロピザミド	0.05	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
94	プロベナゾール	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
95	ブロモブチド	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
96	ベノミル	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
97	ベンシクロン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
98	ベンゾビシクロン	0.09		0.0009未満					0.0009未満	1
99	ベンゾフェナップ	0.005		0.00005未満					0.00005未満	1
100	ベンタゾン	0.2		0.002未満					0.002未満	1
101	ペンディメタリン	0.3	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
102	ベンフラカルブ	0.02		0.0002未満					0.0002未満	1
103	ベンフルラリン（ベスロジン）	0.01	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
104	ベンフレセート	0.07	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	4
105	ホスチアゼート	0.005	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	4
106	マラチオン（マラソン）	0.7	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	4
107	メコプロップ（ＭＣＰＰ）	0.05		0.0005未満					0.0005未満	1
108	メソミル	0.03		0.0003未満					0.0003未満	1
109	メタラキシル	0.2	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	4
110	メチダチオン（ＤＭＴＰ）	0.004		0.00004未満					0.00004未満	1
111	（Ｅ）－メトミノストロビン	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	4
112	メトリブジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
113	メフェナセット	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
114	メプロニル	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
115	モリネート	0.005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
	農薬類　Σ（測定値/目標値）	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4

Ⅳ　給 水 栓 水 質

1　給水栓水質検査概要

（1） 採水場所

毎日検査地点は、市内全域で 32 箇所選定している。この毎日検査地点を補うため、自動測定器により残留塩素のみを検査する毎日検査補助地点を 4 箇所選定している。

毎月検査地点は、基本的に 1 水系ごとに代表給水栓として 1 箇所ずつを選定している。この代表給水栓を補うため、浄水場の規模等を考慮し一般給水栓として 13 箇所を加え、市内全域で合計 22 箇所選定している。

給水栓採水地区（毎月検査）

旧宮崎市域

給水栓名称	施設名	所在地
島之内	住吉北緑地広場	大字島之内
糸原	倉岡小学校	大字糸原
赤江	飛江田第二児童公園	大字赤江
月見ヶ丘	源藤児童公園	月見ヶ丘５丁目
細江	細江公民館	大字細江
学園木花台南	木花台三号街区公園	学園木花台南３丁目
内海	小内海公民館	大字内海
折生迫	宮崎白浜オートキャンプ場	大字折生迫

佐土原町域

給水栓名称	施設名	所在地
光ヶ丘	佐土原総合文化センター	佐土原町下田島

田野町域

給水栓名称	施設名	所在地
上桜町	宮崎市田野総合支所	田野町甲
船ヶ山	田野分団第５部消防車庫	田野町甲
仏堂園	田野分団第６部消防車庫	田野町甲
片井野	田野分団第９部消防車庫	田野町乙
野崎	野崎地区集落センター	田野町乙

高岡町域

給水栓名称	施設名	所在地
穆佐	宮崎市高岡総合支所穆佐出張所	高岡町小山田
内山	宮崎市高岡総合支所	高岡町内山
和石	和石加圧ポンプ所	高岡町内山
深水	高岡分団第 13 部消防車庫	高岡町浦之名
柞木橋	柞木橋集落センター	高岡町上倉永

清武町域

給水栓名称	施設名	所在地
丸目	清武分団第８部消防車庫	清武町今泉乙
大久保	清武分団第 10 部消防車庫	清武町今泉甲
下加納	清武分団第 18 部消防車庫	清武町加納乙

採水地点(市全域)

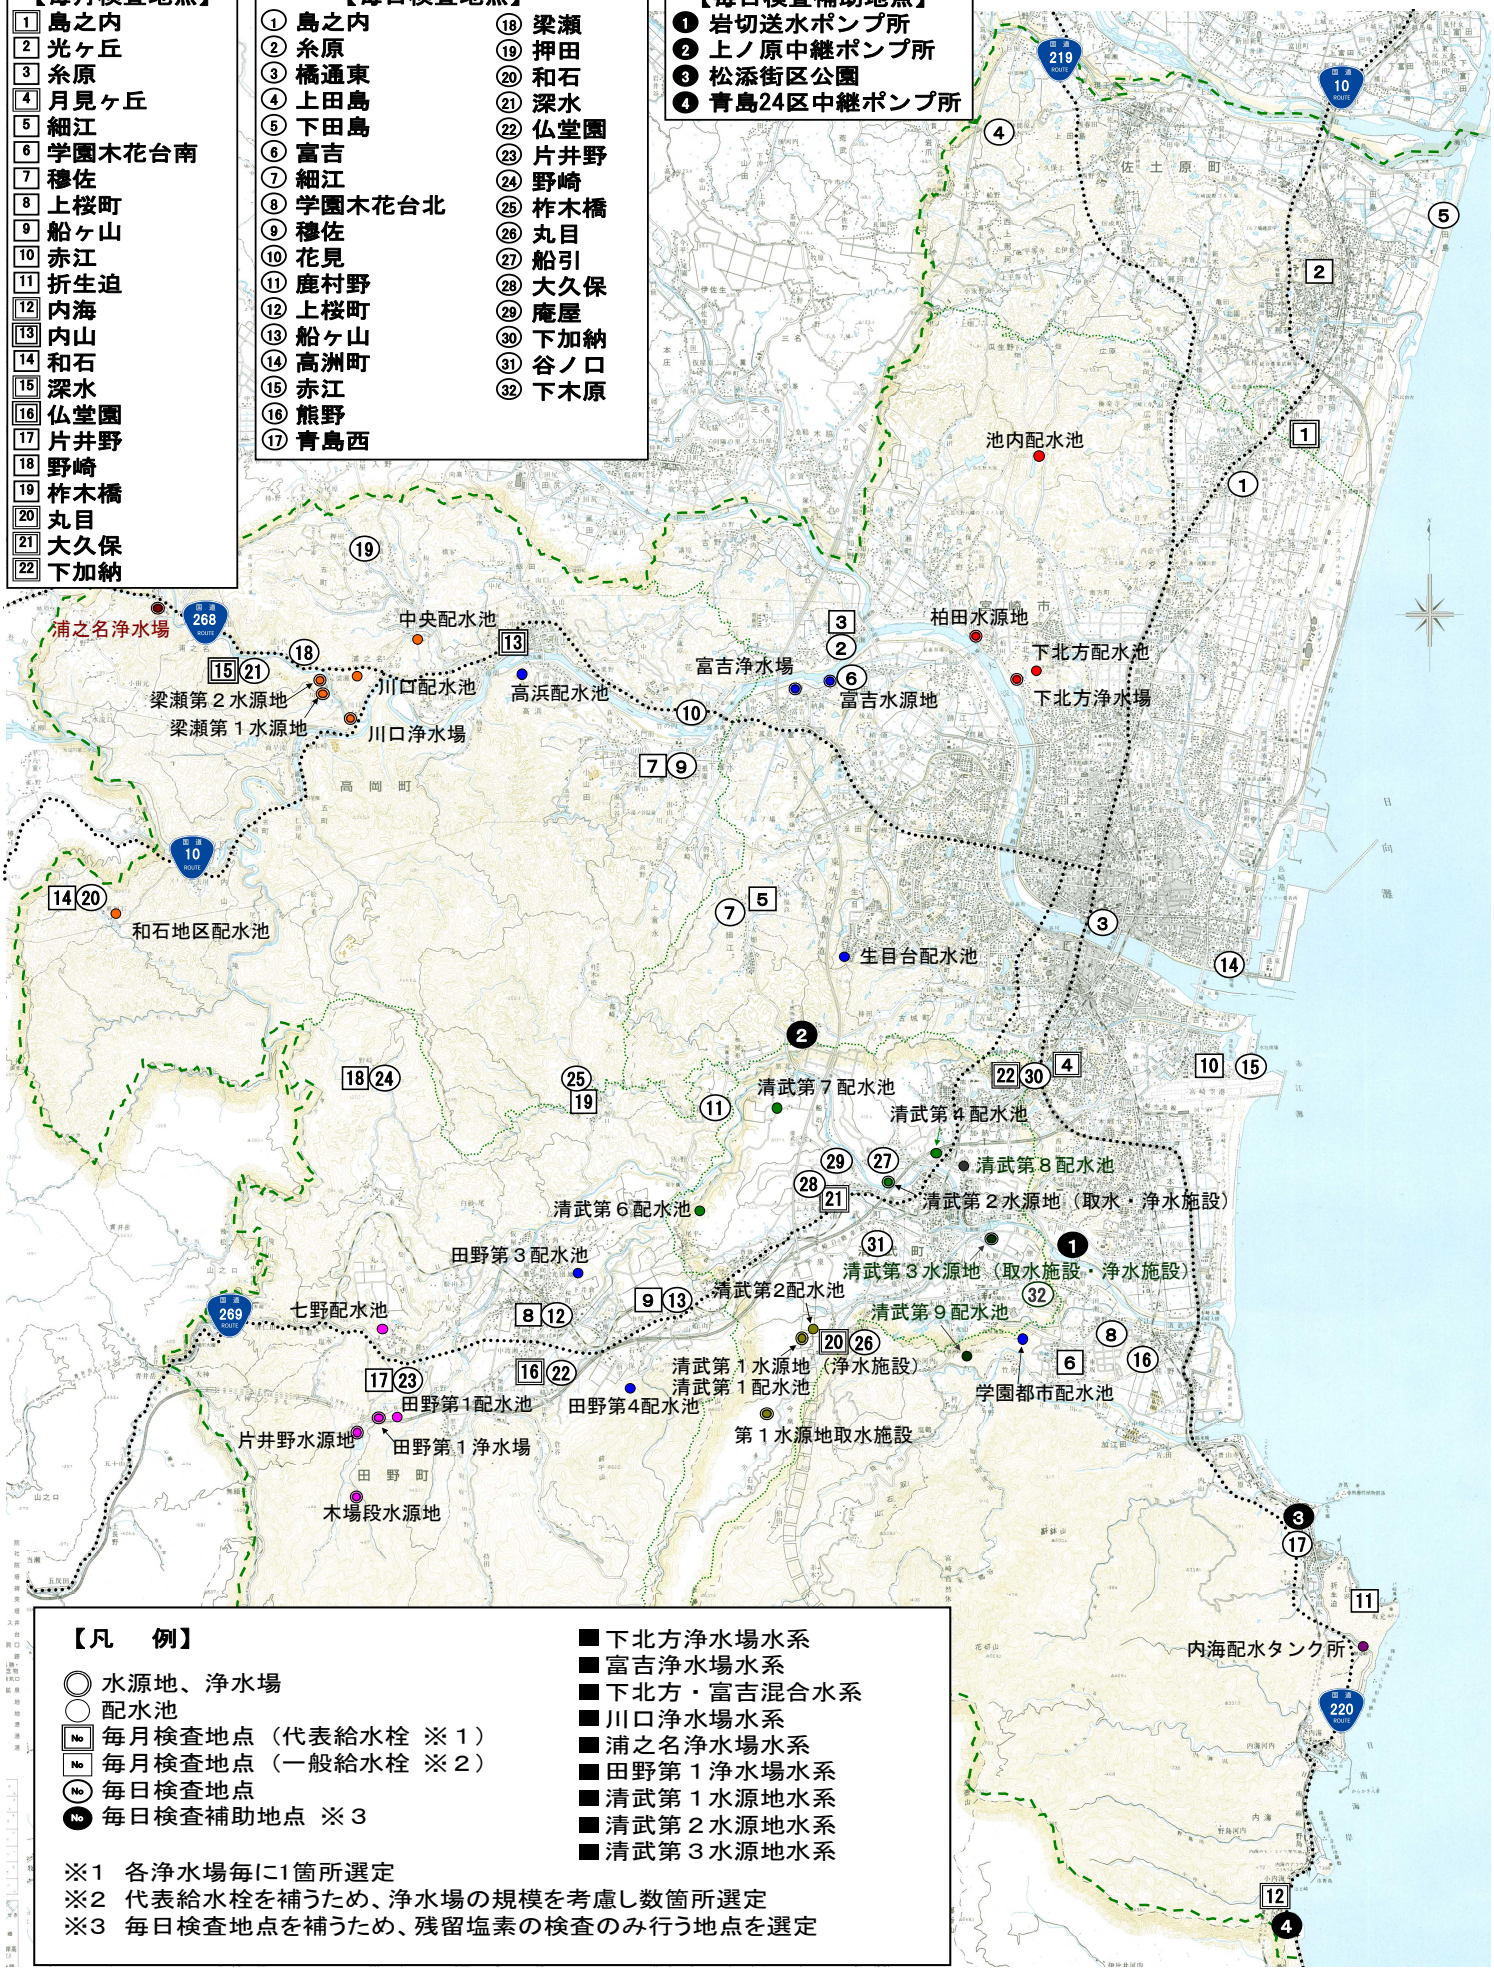
【毎月検査地点】
1 島之内
2 光ヶ丘
3 糸原
4 月見ヶ丘
5 細江
6 学園木花台南
7 穆佐
8 上桜町
9 船ヶ山
10 赤江
11 折生迫
12 内海
13 内山
14 和石
15 深水
16 仏堂園
17 片井野
18 野崎
19 柞木橋
20 丸目
21 大久保
22 下加納
【毎日検査地点】
① 島之内
② 糸原
③ 橘通東
④ 上田島
⑤ 下田島
⑥ 富吉
⑦ 細江
⑧ 学園木花台北
⑨ 穆佐
⑩ 花見
⑪ 鹿村野
⑫ 上桜町
⑬ 船ヶ山
⑭ 高洲町
⑮ 赤江
⑯ 熊野
⑰ 青島西
⑱ 梁瀬
⑲ 押田
⑳ 和石
㉑ 深水
㉒ 仏堂園
㉓ 片井野
㉔ 野崎
㉕ 柞木橋
㉖ 丸目
㉗ 船引
㉘ 大久保
㉙ 庵屋
㉚ 下加納
㉛ 谷ノ口
㉜ 下木原
【毎日検査補助地点】
❶ 岩切送水ポンプ所
❷ 上ノ原中継ポンプ所
❸ 松添街区公園
❹ 青島24区中継ポンプ所
池内配水池
柏田水源地
下北方配水池
下北方浄水場
富吉浄水場
富吉水源地
中央配水池
高浜配水池
川口配水池
川口浄水場
浦之名浄水場
梁瀬第２水源地
梁瀬第１水源地
和石地区配水池
生目台配水池
清武第７配水池
清武第４配水池
清武第８配水池
清武第２水源地（取水・浄水施設）
清武第６配水池
清武第３水源地（取水施設・浄水施設）
田野第３配水池
清武第2配水池
清武第９配水池
七野配水池
清武第１水源地（浄水施設）
清武第１配水池
学園都市配水池
田野第1配水池
田野第4配水池
第１水源地取水施設
片井野水源地
田野第１浄水場
木場段水源地
内海配水タンク所
【凡　例】
◯ 水源地、浄水場
○ 配水池
№ 毎月検査地点（代表給水栓 ※１）
№ 毎月検査地点（一般給水栓 ※２）
№ 毎日検査地点
№ 毎日検査補助地点 ※３
■ 下北方浄水場水系
■ 富吉浄水場水系
■ 下北方・富吉混合水系
■ 川口浄水場水系
■ 浦之名浄水場水系
■ 田野第１浄水場水系
■ 清武第１水源地水系
■ 清武第２水源地水系
■ 清武第３水源地水系
※1 各浄水場毎に1箇所選定
※2 代表給水栓を補うため、浄水場の規模を考慮し数箇所選定
※3 毎日検査地点を補うため、残留塩素の検査のみ行う地点を選定

採水地点（旧宮崎市域）

凡例　◇：代表給水栓　□：一般給水栓

採水地点（佐土原町域）

凡例　□：一般給水栓

採水地点（田野町域）

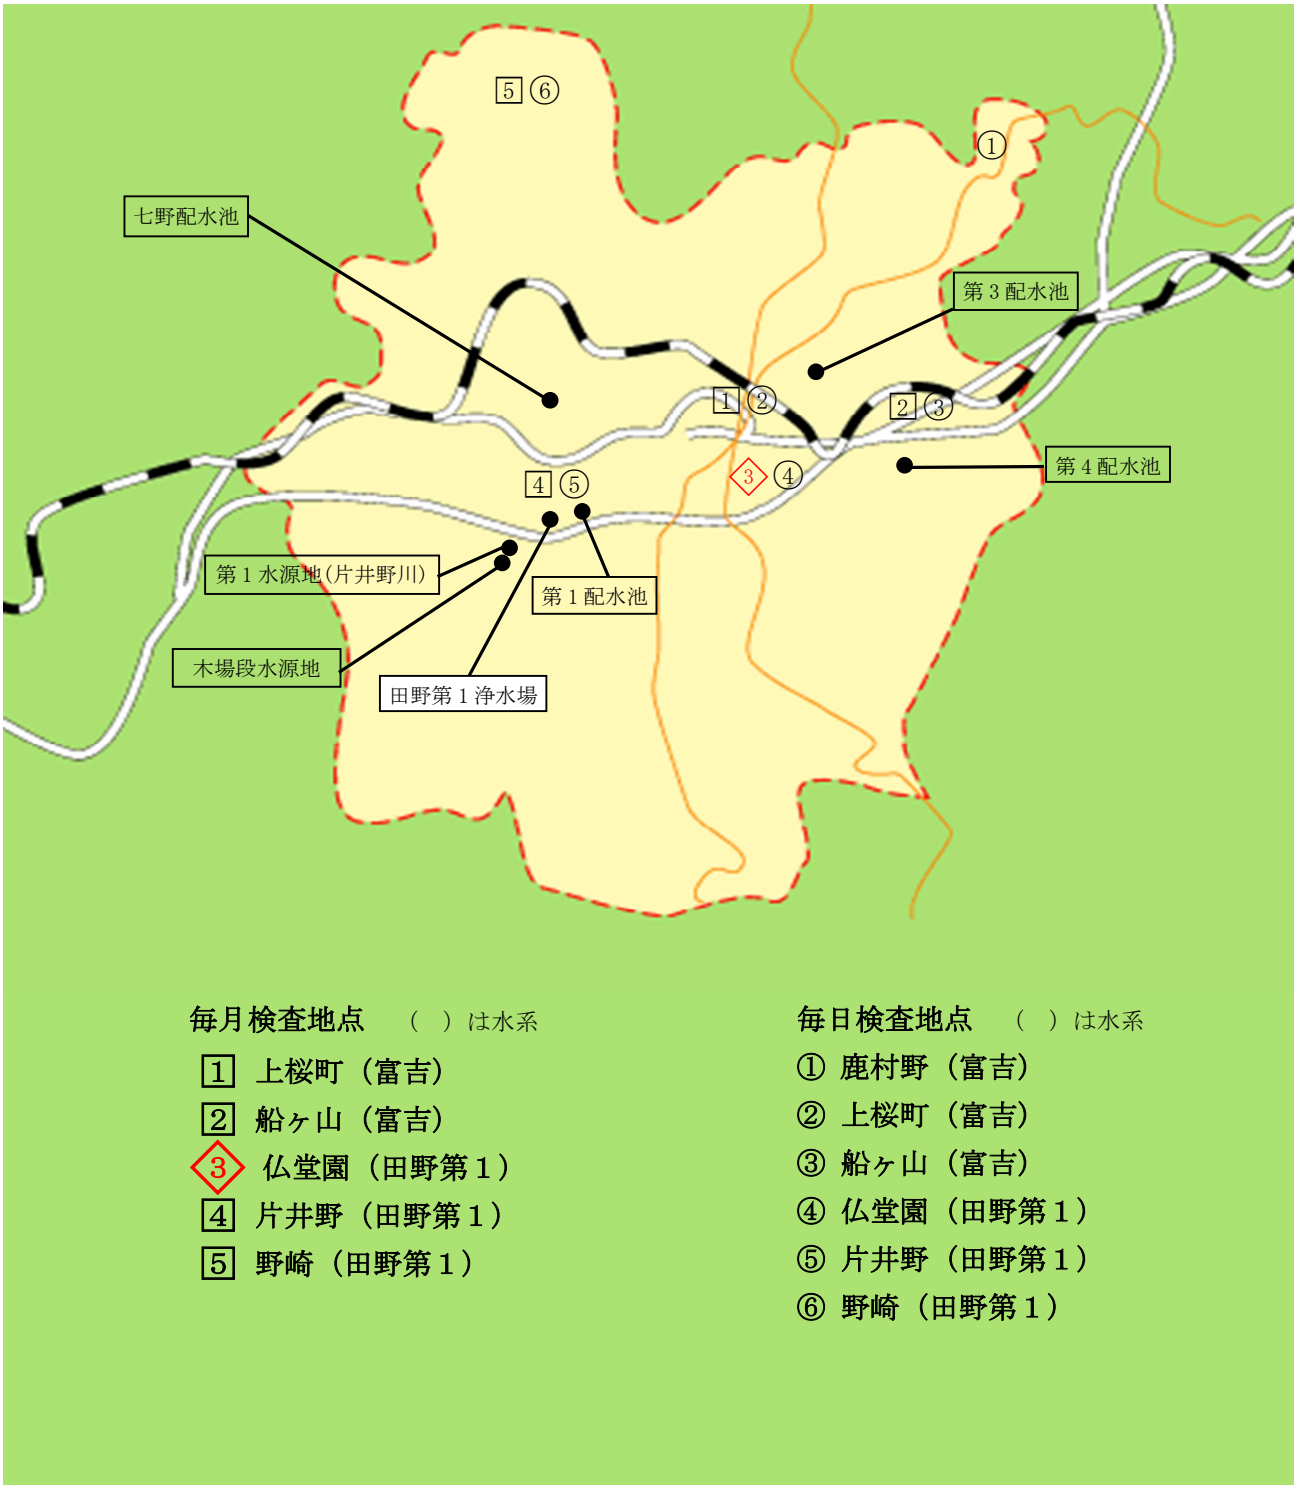

毎月検査地点　（　）は水系

- 1 上桜町（富吉）
- 2 船ヶ山（富吉）
- 3 仏堂園（田野第１）
- 4 片井野（田野第１）
- 5 野崎（田野第１）

毎日検査地点　（　）は水系

- ① 鹿村野（富吉）
- ② 上桜町（富吉）
- ③ 船ヶ山（富吉）
- ④ 仏堂園（田野第１）
- ⑤ 片井野（田野第１）
- ⑥ 野崎（田野第１）

凡例　◇：代表給水栓　□：一般給水栓

給水栓採水地点（高岡町域）

凡例　◇：代表給水栓　□：一般給水栓

給水栓採水地点（清武町域）

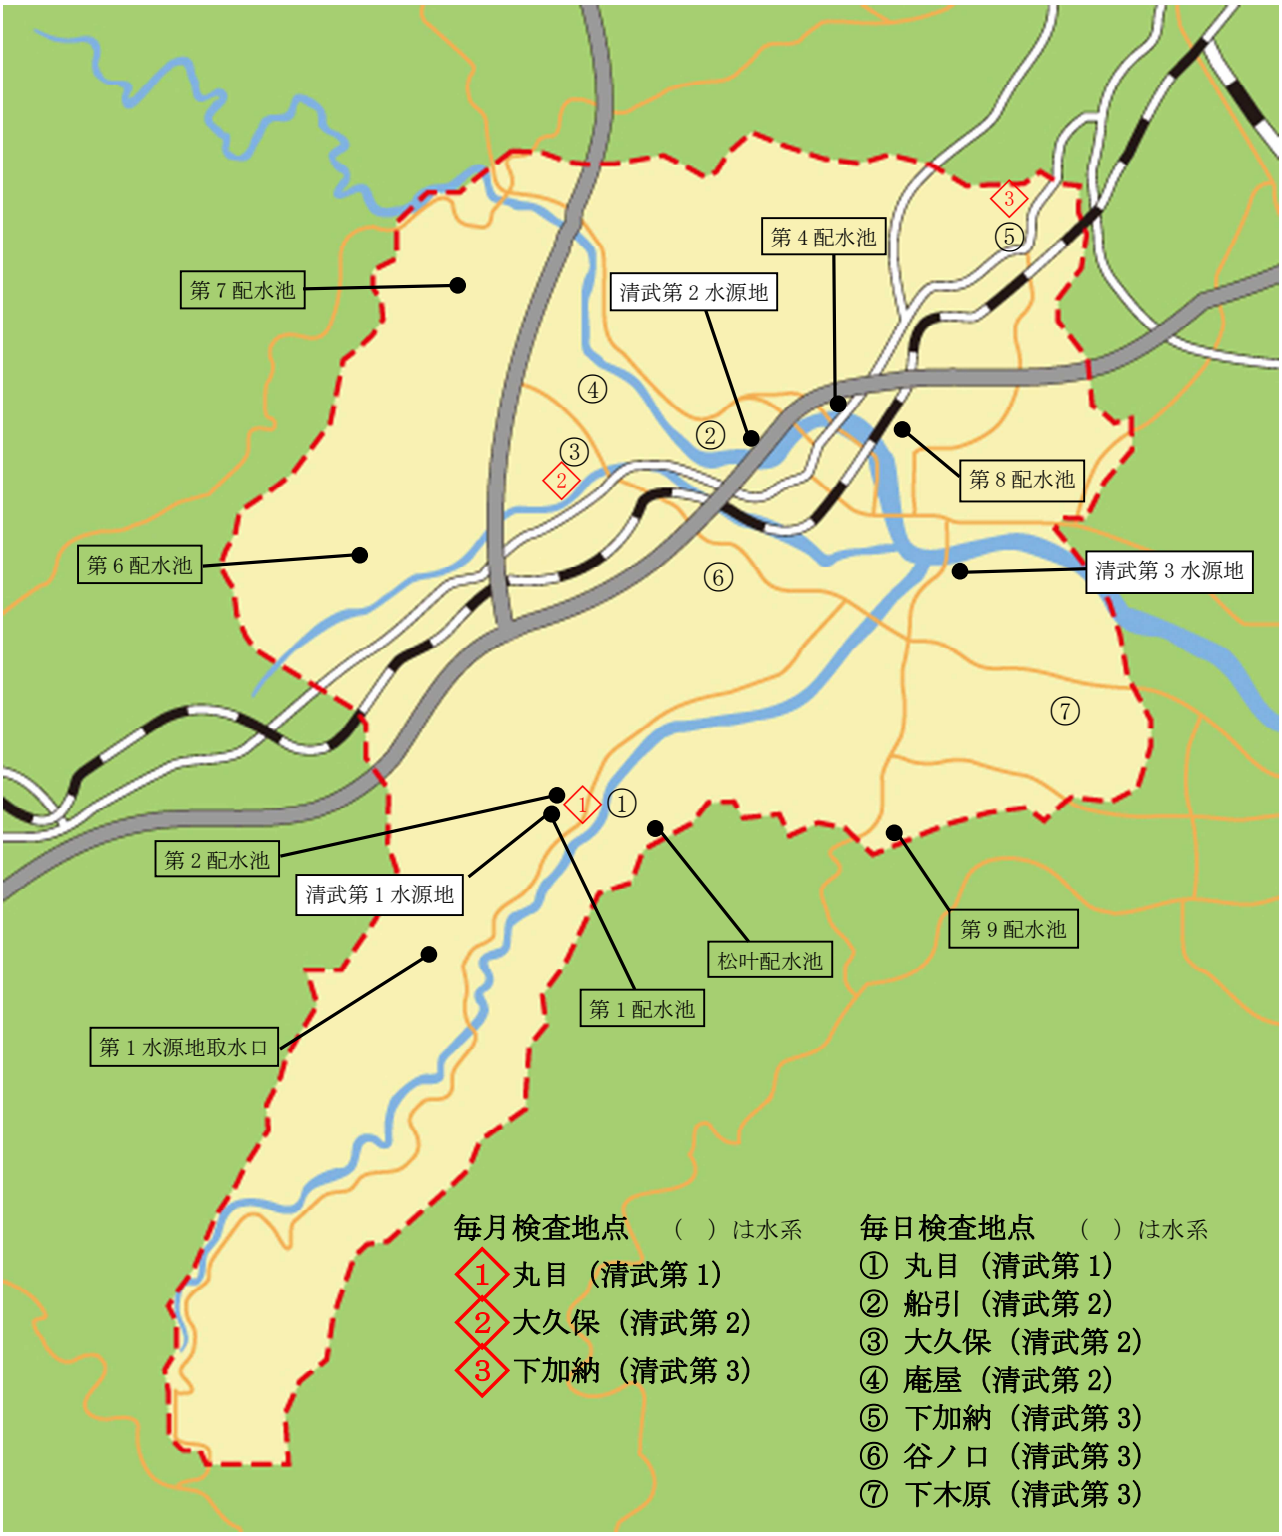

凡例　◇：代表給水栓

（２） 検査項目

① 毎日検査

色、濁り、消毒の残留効果（残留塩素）

② 毎月検査

水質基準項目、水質管理目標設定項目、自主管理項目

（３） 検査頻度

① 毎日検査

１日１回

② 毎月検査

月１回

（４）検査結果（概況）

① 毎日検査

全ての給水栓において、異常は認められなかった。

② 毎月検査

ア　水質基準項目

全ての給水栓で基準値を満たしていた。

イ　水質管理目標設定項目

遊離炭酸、ｐＨ値、腐食性(ランゲリア指数)※については、目標値を満たしていない給水栓があった。その他の項目については、目標値を満たしていた。

ウ　自主管理項目

全ての給水栓において、異常は認められなかった。

※腐食性（ランゲリア指数）
配・給水系における腐食性の指標となるもので、水の実際のｐＨ値と理論的ｐＨ値（水中の炭酸カルシウムが溶解も析出もしない平衡状態にあるときのｐＨ値）との差をいう。ｐＨ値が最も大きく影響するが、カルシウム硬度、アルカリ度、水温、蒸発残留物の値も影響する。

2 給水栓水質検査結果

(1)毎日検査

①旧宮崎市域

令和4年度

月	下北方浄水場									富吉浄水場														
	島之内			糸 原			橘通東			富吉			細江			学園木花台北			岩切送水ポンプ所※			上ノ原中継ポンプ所※		
	残留塩素			残留塩素			残留塩素			残留塩素			残留塩素			残留塩素			残留塩素			残留塩素		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
4	0.50	0.40	0.47	0.45	0.35	0.41	0.50	0.30	0.49	0.45	0.30	0.37	0.35	0.15	0.29	0.50	0.30	0.45	0.57	0.50	0.55	0.72	0.39	0.49
5	0.55	0.45	0.49	0.45	0.30	0.40	0.50	0.40	0.50	0.50	0.30	0.35	0.45	0.30	0.36	0.60	0.30	0.42	0.61	0.41	0.55	0.67	0.39	0.53
6	0.50	0.40	0.43	0.50	0.30	0.38	0.50	0.40	0.49	0.45	0.20	0.33	0.50	0.20	0.33	0.60	0.30	0.49	0.59	0.46	0.54	0.85	0.36	0.53
7	0.50	0.35	0.44	0.50	0.30	0.41	0.50	0.40	0.49	0.50	0.25	0.40	0.50	0.15	0.37	0.50	0.30	0.46	0.60	0.48	0.56	0.86	0.26	0.48
8	0.50	0.35	0.42	0.45	0.35	0.40	0.60	0.40	0.50	0.45	0.35	0.40	0.50	0.30	0.37	0.60	0.30	0.47	0.62	0.49	0.55	0.58	0.34	0.47
9	0.55	0.35	0.45	0.50	0.30	0.41	0.50	0.35	0.48	0.55	0.25	0.42	0.60	0.20	0.42	0.50	0.40	0.48	0.62	0.47	0.55	0.74	0.45	0.59
10	0.50	0.40	0.43	0.45	0.30	0.39	0.50	0.40	0.48	0.50	0.30	0.42	0.45	0.20	0.37	0.50	0.30	0.46	0.58	0.47	0.51	0.65	0.38	0.53
11	0.45	0.35	0.41	0.45	0.35	0.41	0.50	0.40	0.49	0.45	0.35	0.40	0.45	0.30	0.36	0.50	0.40	0.45	0.55	0.43	0.51	0.68	0.38	0.51
12	0.50	0.35	0.41	0.45	0.40	0.40	0.50	0.40	0.48	0.45	0.30	0.41	0.45	0.30	0.36	0.50	0.30	0.40	0.54	0.45	0.51	0.62	0.44	0.51
1	0.50	0.40	0.48	0.50	0.40	0.44	0.50	0.40	0.49	0.50	0.35	0.42	0.45	0.35	0.39	0.50	0.40	0.42	0.56	0.45	0.50	0.55	0.42	0.49
2	0.50	0.40	0.47	0.50	0.40	0.43	0.50	0.40	0.50	0.45	0.40	0.42	0.40	0.30	0.36	0.50	0.30	0.43	0.60	0.44	0.51	0.51	0.41	0.48
3	0.50	0.40	0.44	0.50	0.40	0.45	0.50	0.40	0.49	0.45	0.30	0.39	0.35	0.30	0.33	0.50	0.40	0.42	0.59	0.45	0.50	0.49	0.41	0.46
最高	0.55			0.50			0.60			0.55			0.60			0.60			0.62			0.86		
最低		0.35			0.30			0.30			0.20			0.15			0.30			0.41			0.26	
平均			0.45			0.41			0.49			0.39			0.36			0.45			0.53			0.51

月	下北方浄水場・富吉浄水場混合																	
	高洲町			赤 江			熊 野			青島西			松添街区公園※			青島24区中継ポンプ所※		
	残留塩素			残留塩素			残留塩素			残留塩素			残留塩素			残留塩素		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
4	0.50	0.20	0.35	0.30	0.20	0.28	0.65	0.50	0.56	0.40	0.20	0.31	0.50	0.37	0.43	0.54	0.36	0.41
5	0.40	0.30	0.37	0.30	0.30	0.30	0.70	0.40	0.54	0.50	0.30	0.35	0.51	0.33	0.40	0.60	0.28	0.46
6	0.40	0.30	0.37	0.30	0.30	0.30	0.65	0.45	0.56	0.50	0.30	0.37	0.38	0.26	0.31	0.53	0.26	0.39
7	0.40	0.30	0.37	0.30	0.30	0.30	0.75	0.45	0.61	0.40	0.30	0.35	0.45	0.26	0.38	0.58	0.27	0.44
8	0.40	0.30	0.38	0.30	0.30	0.30	0.70	0.45	0.56	0.40	0.30	0.35	0.44	0.28	0.36	0.48	0.24	0.36
9	0.40	0.30	0.39	0.40	0.30	0.31	0.65	0.45	0.55	0.40	0.30	0.34	0.44	0.26	0.35	0.65	0.26	0.39
10	0.40	0.30	0.40	0.40	0.30	0.32	0.65	0.40	0.46	0.40	0.30	0.32	0.44	0.34	0.39	0.57	0.35	0.44
11	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.31	0.50	0.40	0.44	0.40	0.30	0.32	0.39	0.32	0.36	0.54	0.27	0.41
12	0.40	0.30	0.39	0.40	0.30	0.30	0.50	0.40	0.45	0.40	0.30	0.33	0.41	0.34	0.38	0.51	0.40	0.44
1	0.40	0.30	0.39	0.40	0.30	0.33	0.50	0.40	0.47	0.40	0.30	0.30	0.43	0.32	0.39	0.53	0.31	0.44
2	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.35	0.60	0.45	0.48	0.40	0.30	0.31	0.41	0.33	0.37	0.58	0.38	0.49
3	0.40	0.30	0.40	0.40	0.30	0.31	0.60	0.45	0.49	0.40	0.30	0.31	0.50	0.35	0.41	0.50	0.36	0.43
最高	0.50			0.40			0.75			0.50			0.51			0.65		
最低		0.20			0.20			0.40			0.20			0.26			0.24	
平均			0.38			0.31			0.51			0.33			0.38			0.43

※毎日検査補助地点

②佐土原町域

令和4年度

月	下北方浄水場					
	上田島			下田島		
	残留塩素			残留塩素		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均
4	0.60	0.20	0.34	0.40	0.30	0.37
5	0.40	0.30	0.31	0.40	0.30	0.38
6	0.30	0.25	0.30	0.40	0.30	0.31
7	0.30	0.30	0.30	0.40	0.30	0.31
8	0.30	0.30	0.30	0.40	0.30	0.30
9	0.40	0.30	0.30	0.40	0.30	0.33
10	0.35	0.30	0.30	0.40	0.30	0.37
11	0.30	0.30	0.30	0.40	0.30	0.32
12	0.30	0.30	0.30	0.40	0.30	0.30
1	0.40	0.30	0.30	0.40	0.30	0.32
2	0.45	0.30	0.31	0.40	0.30	0.31
3	0.30	0.30	0.30	0.50	0.30	0.32
最高	0.60			0.50		
最低		0.20			0.30	
平均			0.31			0.33

③田野町域

令和4年度

月	富吉浄水場									田野第1浄水場								
	鹿村野			上桜町			船ヶ山			仏堂園			片井野			野崎		
	残留塩素			残留塩素			残留塩素			残留塩素			残留塩素			残留塩素		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
4	0.50	0.40	0.45	0.50	0.35	0.42	0.45	0.30	0.37	0.50	0.45	0.45	0.45	0.40	0.45	0.45	0.40	0.45
5	0.55	0.45	0.49	0.45	0.35	0.41	0.45	0.35	0.42	0.50	0.45	0.48	0.45	0.45	0.45	0.45	0.40	0.44
6	0.50	0.40	0.45	0.50	0.30	0.44	0.45	0.35	0.41	0.50	0.45	0.46	0.45	0.40	0.44	0.45	0.35	0.41
7	0.60	0.35	0.46	0.50	0.35	0.42	0.45	0.30	0.40	0.50	0.45	0.49	0.45	0.40	0.44	0.45	0.35	0.39
8	0.50	0.40	0.46	0.50	0.40	0.45	0.45	0.25	0.35	0.55	0.45	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	0.35	0.41
9	0.60	0.40	0.50	0.50	0.30	0.44	0.45	0.25	0.40	0.55	0.45	0.49	0.45	0.40	0.44	0.45	0.30	0.41
10	0.50	0.40	0.45	0.50	0.40	0.45	0.45	0.25	0.39	0.50	0.45	0.48	0.50	0.40	0.45	0.45	0.35	0.42
11	0.45	0.40	0.45	0.50	0.30	0.43	0.45	0.25	0.41	0.50	0.45	0.47	0.45	0.40	0.45	0.45	0.40	0.45
12	0.45	0.45	0.45	0.45	0.40	0.41	0.45	0.35	0.41	0.50	0.45	0.46	0.45	0.45	0.45	0.45	0.40	0.43
1	0.50	0.45	0.47	0.45	0.40	0.45	0.45	0.25	0.39	0.50	0.45	0.46	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
2	0.50	0.45	0.46	0.45	0.35	0.43	0.45	0.35	0.41	0.50	0.45	0.46	0.45	0.45	0.45	0.45	0.40	0.45
3	0.50	0.45	0.45	0.50	0.35	0.44	0.45	0.35	0.39	0.45	0.40	0.45	0.45	0.40	0.45	0.45	0.40	0.44
最高	0.60			0.50			0.45			0.55			0.50			0.45		
最低		0.35			0.30			0.25			0.40			0.40			0.30	
平均			0.46			0.43			0.40			0.47			0.45			0.43

④高岡町域

令和4年度

月	富吉浄水場						川口浄水場									田野第1浄水場			浦之名浄水場		
	穆佐			花見			梁瀬			押田			和石			柞木橋			深水		
	残留塩素			残留塩素			残留塩素			残留塩素			残留塩素			残留塩素			残留塩素		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
4	0.45	0.40	0.44	0.50	0.40	0.46	0.45	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.37	0.45	0.45	0.45
5	0.50	0.35	0.44	0.50	0.35	0.46	0.45	0.40	0.43	0.45	0.45	0.45	0.40	0.35	0.36	0.35	0.35	0.35	0.45	0.45	0.45
6	0.50	0.35	0.43	0.55	0.40	0.47	0.45	0.40	0.44	0.45	0.45	0.45	0.40	0.35	0.38	0.40	0.25	0.33	0.45	0.40	0.45
7	0.55	0.30	0.44	0.55	0.35	0.48	0.45	0.40	0.44	0.45	0.45	0.45	0.45	0.35	0.37	0.35	0.30	0.33	0.45	0.45	0.45
8	0.50	0.40	0.43	0.50	0.40	0.46	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.30	0.40	0.40	0.35	0.37	0.45	0.40	0.44
9	0.55	0.30	0.43	0.55	0.40	0.50	0.45	0.40	0.45	0.45	0.40	0.45	0.45	0.35	0.38	0.40	0.30	0.36	0.45	0.40	0.44
10	0.50	0.40	0.44	0.50	0.40	0.46	0.45	0.35	0.42	0.45	0.45	0.45	0.45	0.30	0.35	0.35	0.35	0.35	0.45	0.45	0.45
11	0.45	0.40	0.44	0.45	0.45	0.45	0.45	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.40	0.42	0.45	0.35	0.40	0.50	0.45	0.46
12	0.50	0.40	0.45	0.50	0.45	0.45	0.45	0.40	0.43	0.45	0.45	0.45	0.45	0.35	0.39	0.45	0.40	0.45	0.50	0.45	0.46
1	0.50	0.40	0.45	0.50	0.40	0.47	0.45	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.40	0.41	0.45	0.40	0.45	0.50	0.45	0.45
2	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.40	0.35	0.35	0.45	0.45	0.45	0.50	0.40	0.45
3	0.45	0.40	0.44	0.45	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.35	0.30	0.34	0.45	0.40	0.44	0.45	0.40	0.44
最高	0.55			0.55			0.45			0.45			0.45			0.45			0.50		
最低		0.30			0.35			0.35			0.40			0.30			0.25			0.40	
平均			0.44			0.46			0.44			0.45			0.38			0.39			0.45

⑤清武町域

令和4年度

月	清武第1水源地			清武第2水源地									清武第3水源地								
	丸目			船引			大久保			庵屋			下加納			谷ノ口			下木原		
	残留塩素			残留塩素			残留塩素			残留塩素			残留塩素			残留塩素			残留塩素		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
4	0.45	0.40	0.42	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.40	0.45	0.40	0.42	0.40	0.40	0.40	0.45	0.35	0.38	0.45	0.35	0.40
5	0.45	0.40	0.43	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.40	0.43	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.39	0.45	0.40	0.42
6	0.50	0.40	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.40	0.44	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.39	0.45	0.45	0.45
7	0.50	0.40	0.45	0.45	0.40	0.41	0.50	0.40	0.41	0.50	0.40	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.55	0.40	0.45
8	0.55	0.40	0.45	0.40	0.40	0.40	0.45	0.40	0.42	0.45	0.40	0.41	0.40	0.35	0.40	0.40	0.35	0.40	0.45	0.40	0.43
9	0.55	0.35	0.45	0.45	0.35	0.40	0.45	0.40	0.43	0.45	0.40	0.41	0.45	0.40	0.40	0.45	0.35	0.39	0.45	0.40	0.43
10	0.45	0.35	0.43	0.45	0.40	0.40	0.45	0.40	0.43	0.45	0.40	0.41	0.45	0.40	0.41	0.45	0.40	0.41	0.45	0.40	0.43
11	0.50	0.40	0.43	0.40	0.35	0.40	0.45	0.40	0.42	0.45	0.40	0.40	0.45	0.40	0.40	0.45	0.35	0.40	0.45	0.40	0.42
12	0.50	0.40	0.47	0.45	0.40	0.41	0.45	0.40	0.42	0.45	0.40	0.40	0.45	0.40	0.43	0.45	0.35	0.40	0.45	0.40	0.44
1	0.50	0.40	0.45	0.45	0.40	0.40	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.40	0.45	0.45	0.40	0.41	0.45	0.40	0.42
2	0.50	0.40	0.46	0.45	0.40	0.43	0.45	0.40	0.44	0.45	0.40	0.41	0.45	0.40	0.45	0.45	0.40	0.43	0.45	0.40	0.44
3	0.50	0.40	0.45	0.45	0.40	0.43	0.45	0.40	0.44	0.40	0.40	0.40	0.50	0.45	0.45	0.45	0.40	0.42	0.50	0.40	0.44
最高	0.55			0.45			0.50			0.50			0.50			0.45			0.55		
最低		0.35			0.35			0.35			0.40			0.35			0.35			0.35	
平均			0.45			0.41			0.42			0.42			0.42			0.40			0.43

（２）　毎月検査
①　旧宮崎市域

水質年報　　令和4年度　　島之内

	採水年月日		R4.4.12	R4.5.17	R4.6.13	R4.7.12	R4.8.16	R4.9.12	R4.10.12	R4.11.15	R4.12.12	R5.1.17	R5.2.14	R5.3.13	最高	最低	平均	回数
	天候（当日）		雨	曇	雨	晴	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴	晴				
	天候（前日）		雨	雨	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴				
	気温	℃	21.5	22.1	21.6	30.0	33.8	32.0	19.5	24.0	16.4	13.0	11.6	16.0	33.8	11.6	21.8	12
	水温	℃	19.8	21.0	23.7	27.3	30.8	29.1	25.5	22.1	17.5	14.7	13.6	16.6	30.8	13.6	21.8	12
水質基準項目	一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌（/100mL）	/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L																0
	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.79	0.80	0.91	1.30	1.30	1.16	1.76	2.06	1.97	1.81	1.09	1.80	2.06	0.80	1.48	12
	ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12
	ﾎｳ素及びその化合物	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	4
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L																0
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	0.07	0.07	0.10	<0.06	0.07	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.10	<0.06	<0.06	12
	ｸﾛﾛ酢酸	mg/L		<0.002	<0.002		<0.002	<0.002		<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	8
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	0.009	0.010	0.017	0.013	0.014	0.013	0.006	0.006	0.004	0.011	0.009	0.005	0.017	0.004	0.010	12
	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L		0.006	0.006		0.007	0.004		<0.003	<0.003		0.008	0.005	0.008	<0.003	0.004	8
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.003	0.001	0.001	0.002	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.003	0.001	0.003	0.005	0.001	0.003	12
	臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001			0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.019	0.015	0.024	0.021	0.026	0.025	0.017	0.018	0.013	0.021	0.014	0.013	0.026	0.013	0.019	12
	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L		0.009	0.013		0.008	0.007		0.005	<0.003		0.009	0.005	0.013	<0.003	0.007	8
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.007	0.004	0.006	0.006	0.008	0.008	0.006	0.007	0.005	0.007	0.004	0.005	0.008	0.004	0.006	12
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.04	0.02	0.03	0.03	0.04	0.05	0.04	0.02	0.02	0.02	0.01	0.03	0.05	0.01	0.03	12
	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L		6			9			12			8		12	6	9	4
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	14.2	9.2	10.6	9.4	11.4	10.2	12.0	12.5	15.7	13.0	11.3	12.6	15.7	9.2	11.8	12
	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L		29			46			54			41		54	29	42	4
	蒸発残留物	mg/L		76			117			164			97		164	76	114	4
	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L																0
	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	12
	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L	0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	12
	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L																0
	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L																0
	有機物（TOC）	mg/L	0.5	0.3	0.6	0.4	0.6	0.4	0.5	0.5	0.4	0.7	0.6	0.4	0.7	0.3	0.5	12
	pH値		7.1	7.0	7.2	7.2	7.2	7.3	7.1	7.1	6.9	7.3	7.0	7.0	7.3	6.9	7.1	12
	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

	採水年月日		R4.4.12	R4.5.17	R4.6.13	R4.7.12	R4.8.16	R4.9.12	R4.10.12	R4.11.15	R4.12.12	R5.1.17	R5.2.14	R5.3.13	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｳﾗﾝ及びその化合物	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
	ﾄﾙｴﾝ	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜塩素酸	mg/L																0
	二酸化塩素	mg/L																0
	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	mg/L	0.001			0.001			<0.001			0.002			0.002	<0.001	0.001	4
	抱水ｸﾛﾗｰﾙ	mg/L	0.004			0.003			<0.002			0.004			0.004	<0.002	0.003	4
	農薬類	mg/L																0
	残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	12
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L		29			46			54			41		54	29	42	4
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	遊離炭酸	mg/L		2.7			4.3			5.0			9.4		9.4	2.7	5.4	4
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度 (TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	mg/L		76			117			164			97		164	76	114	4
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値		7.1	7.0	7.2	7.2	7.2	7.3	7.1	7.1	6.9	7.3	7.0	7.0	7.3	6.9	7.1	12
	ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数(腐食性)			-2.2			-1.5			-1.7			-2.1		-1.5	-2.2	-1.9	4
	従属栄養細菌	CFU/ml	2	0	2	0	0	0	2	1	1	0	0	0	2	0	1	12
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.04	0.02	0.03	0.03	0.04	0.05	0.04	0.02	0.02	0.02	0.01	0.03	0.05	0.01	0.03	12
	PFOS及びPFOA	mg/L																0
自主管理項目	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	mg/L																0
	BOD	mg/L																0
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm																0
	SS	mg/L																0
	侵食性遊離炭酸	mg/L		2.5			3.8			4.5			8.9		8.9	2.5	4.9	4
	総窒素	mg/L																0
	総ﾘﾝ	mg/L																0
	生物総数	個/mL																0
	大腸菌(MPN/100mL)	MPN/100mL																0
	嫌気性芽胞菌(CFU/100mL)	CFU/100mL																0
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/10L)	個/10L																0
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/20L)	個/20L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/10L)	個/10L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/20L)	個/20L																0
	ﾋﾞｺﾌﾞﾗﾝｸﾄﾝ	細胞/mL																0
	ｶﾙｼｳﾑ硬度	mg/L		20			31			36			27		36	20	28	4
	硫酸ｲｵﾝ	mg/L	20	8	9	8	15	11	18	23	22	14	13	21	23	8	15	12
	総ｱﾙｶﾘ度	mg/L		20.2			34.5			32.7			25.9		34.5	20.2	28.3	4
	電気伝導率	μS/cm	178	98	120	106	149	134	162	184	188	165	134	172	188	98	149	12

水質年報　　令和4年度　　糸原　　1/2

	採水年月日		R4.4.12	R4.5.17	R4.6.13	R4.7.12	R4.8.16	R4.9.12	R4.10.12	R4.11.15	R4.12.12	R5.1.17	R5.2.14	R5.3.13	最高	最低	平均	回数
	天候（当日）		雨	曇	雨	晴	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴	晴				
	天候（前日）		雨	雨	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴				
	気温	℃	19.3	19.7	21.0	30.1	30.1	29.3	18.6	17.4	7.9	6.3	9.9	11.4	30.1	6.3	18.4	12
	水温	℃	18.1	19.5	22.2	26.6	28.7	27.2	22.7	19.9	15.0	12.6	13.0	14.9	28.7	12.6	20.0	12
水質基準項目	一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌（/100mL）	/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L																0
	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L																0
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.04	0.97	1.13	1.53	1.53	1.34	1.90	2.21	2.02	2.12	1.40	2.11	2.21	0.97	1.69	12
	ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12
	ﾎｳ素及びその化合物	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	4
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L																0
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩素酸	mg/L	<0.06	0.06	0.08	0.08	0.09	<0.06	<0.06	0.08	<0.06	0.07	<0.06	<0.06	0.09	<0.06	<0.06	12
	ｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	0.008	0.012	0.018	0.016	0.018	0.015	0.006	0.006	0.006	0.010	0.009	0.005	0.018	0.005	0.011	12
	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.004	0.002	0.002	0.002	0.005	0.004	0.005	0.006	0.005	0.003	0.002	0.004	0.006	0.002	0.004	12
	臭素酸	mg/L																0
	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.020	0.019	0.028	0.025	0.034	0.028	0.018	0.019	0.017	0.020	0.016	0.015	0.034	0.015	0.022	12
	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.008	0.005	0.008	0.007	0.011	0.009	0.007	0.007	0.006	0.007	0.005	0.006	0.011	0.005	0.007	12
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L																0
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.04	0.02	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.02	0.03	0.02	0.02	0.03	0.04	0.02	0.03	12
	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L																0
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	14.2	9.1	11.1	9.5	11.4	10.5	11.5	12.5	14.9	14.1	11.9	13.1	14.9	9.1	12.0	12
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L																0
	蒸発残留物	mg/L																0
	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L																0
	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L																0
	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L																0
	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L																0
	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L																0
	有機物（TOC）	mg/L	0.7	0.4	0.7	0.4	0.7	0.5	0.4	0.5	0.5	0.7	0.7	0.6	0.7	0.4	0.6	12
	pH値		7.2	7.0	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.1	7.3	7.2	7.2	7.3	7.0	7.2	12
	味																	0
	臭気																	0
	色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

水質年報　　令和4年度　　糸原　　2/2

	採水年月日		R4.4.12	R4.5.17	R4.6.13	R4.7.12	R4.8.16	R4.9.12	R4.10.12	R4.11.15	R4.12.12	R5.1.17	R5.2.14	R5.3.13	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｳﾗﾝ及びその化合物	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
	ﾄﾙｴﾝ	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	mg/L																0
	亜塩素酸	mg/L																0
	二酸化塩素	mg/L																0
	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	mg/L																0
	抱水ｸﾛﾗｰﾙ	mg/L																0
	農薬類	mg/L																0
	残留塩素	mg/L	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	12
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L		<10											<10	<10	<10	1
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	遊離炭酸	mg/L																0
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度 (TON)																	0
	蒸発残留物	mg/L																0
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値		7.2	7.0	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.1	7.3	7.2	7.2	7.3	7.0	7.2	12
	ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数(腐食性)																	0
	従属栄養細菌	CFU/ml	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	12
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.04	0.02	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.02	0.03	0.02	0.02	0.03	0.04	0.02	0.03	12
	PFOS及びPFOA	mg/L																0
自主管理項目	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	mg/L																0
	BOD	mg/L																0
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm																0
	SS	mg/L																0
	侵食性遊離炭酸	mg/L																0
	総窒素	mg/L																0
	総ﾘﾝ	mg/L																0
	生物総数	個/mL																0
	大腸菌(MPN/100mL)	MPN/100mL																0
	嫌気性芽胞菌(CFU/100mL)	CFU/100mL																0
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/10L)	個/10L																0
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/20L)	個/20L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/10L)	個/10L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/20L)	個/20L																0
	ﾋﾟｺﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	細胞/mL																0
	ｶﾙｼｳﾑ硬度	mg/L																0
	硫酸ｲｵﾝ	mg/L	21	10	13	9	15	12	18	20	20	16	13	20	21	9	16	12
	総ｱﾙｶﾘ度	mg/L																0
	電気伝導率	μS/cm	190	107	136	109	159	144	167	187	190	180	145	184	190	107	158	12

水質年報　　令和4年度　　赤江

	採水年月日		R4.4.12	R4.5.17	R4.6.13	R4.7.12	R4.8.16	R4.9.12	R4.10.12	R4.11.15	R4.12.12	R5.1.17	R5.2.14	R5.3.13	最高	最低	平均	回数
	天候（当日）		雨	曇	雨	晴	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴	晴				
	天候（前日）		雨	雨	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴				
	気温	℃	22.2	20.0	22.3	35.0	32.3	30.5	20.0	19.4	11.0	8.6	12.2	13.8	35.0	8.6	20.6	12
	水温	℃	19.6	20.4	23.0	27.3	28.9	27.9	23.7	20.7	16.5	14.0	13.6	16.2	28.9	13.6	21.0	12
水質基準項目	一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌（/100mL）	/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L																0
	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L																0
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.86	0.93	1.01	1.36	1.36	1.35	1.81	2.13	1.99	1.93	1.19	1.92	2.13	0.93	1.57	12
	ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12
	ﾎｳ素及びその化合物	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	4
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L																0
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩素酸	mg/L	<0.06	0.08	0.07	0.07	0.10	<0.06	0.07	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.10	<0.06	<0.06	12
	ｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	0.008	0.011	0.017	0.016	0.016	0.016	0.006	0.006	0.004	0.011	0.009	0.005	0.017	0.004	0.010	12
	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.004	0.001	0.002	0.002	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.003	0.002	0.003	0.005	0.001	0.003	12
	臭素酸	mg/L																0
	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.019	0.017	0.026	0.024	0.029	0.030	0.017	0.018	0.013	0.021	0.015	0.013	0.030	0.013	0.020	12
	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.007	0.005	0.007	0.006	0.009	0.010	0.006	0.007	0.005	0.007	0.004	0.005	0.010	0.004	0.006	12
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L																0
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.04	0.02	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.03	0.04	0.01	0.03	12
	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L																0
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	14.3	10.5	10.8	9.5	11.5	10.4	11.8	12.5	15.5	13.3	11.5	12.9	15.5	9.5	12.0	12
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L																0
	蒸発残留物	mg/L																0
	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L																0
	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L																0
	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L																0
	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L																0
	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L																0
	有機物（TOC）	mg/L	0.6	0.3	0.6	0.4	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.7	0.6	0.7	0.7	0.3	0.5	12
	pH値		7.0	7.0	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	6.7	7.2	7.1	7.0	7.2	6.7	7.1	12
	味																	0
	臭気																	0
	色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

※４月の一般細菌及び大腸菌は４月20日に採水

水質年報　　令和4年度　　赤江　　2/2

	採水年月日		R4.4.12	R4.5.17	R4.6.13	R4.7.12	R4.8.16	R4.9.12	R4.10.12	R4.11.15	R4.12.12	R5.1.17	R5.2.14	R5.3.13	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｳﾗﾝ及びその化合物	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
	ﾄﾙｴﾝ	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	mg/L																0
	亜塩素酸	mg/L																0
	二酸化塩素	mg/L																0
	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	mg/L																0
	抱水ｸﾛﾗｰﾙ	mg/L																0
	農薬類	mg/L																0
	残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	12
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L		<10											<10	<10	<10	1
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	遊離炭酸	mg/L																0
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度 (TON)																	0
	蒸発残留物	mg/L																0
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値		7.0	7.0	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	6.7	7.2	7.1	7.0	7.2	6.7	7.1	12
	ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数(腐食性)																	0
	従属栄養細菌	CFU/ml	0	0	0	2	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	12
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.04	0.02	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.03	0.04	0.01	0.03	12
	PFOS及びPFOA	mg/L																0
自主管理項目	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	mg/L																0
	BOD	mg/L																0
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm																0
	SS	mg/L																0
	侵食性遊離炭酸	mg/L																0
	総窒素	mg/L																0
	総ﾘﾝ	mg/L																0
	生物総数	個/mL																0
	大腸菌(MPN/100mL)	MPN/100mL																0
	嫌気性芽胞菌(CFU/100mL)	CFU/100mL																0
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/10L)	個/10L																0
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/20L)	個/20L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/10L)	個/10L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/20L)	個/20L																0
	ﾋﾟｺﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	細胞/mL																0
	ｶﾙｼｳﾑ硬度	mg/L																0
	硫酸ｲｵﾝ	mg/L	20	10	11	8	15	12	18	22	22	15	13	20	22	8	16	12
	総ｱﾙｶﾘ度	mg/L																0
	電気伝導率	μS/cm	183	102	127	106	151	144	164	186	190	171	137	177	190	102	153	12

※４月の従属栄養細菌は４月20日に採水

	採水年月日		R4.4.12	R4.5.17	R4.6.13	R4.7.12	R4.8.16	R4.9.12	R4.10.12	R4.11.15	R4.12.12	R5.1.17	R5.2.14	R5.3.13	最高	最低	平均	回数
	天候（当日）		雨	曇	雨	晴	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴	晴				
	天候（前日）		雨	雨	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴				
	気温	℃	23.4	23.0	20.4	34.9	35.0	28.1	20.3	20.1	12.0	13.2	13.9	15.9	35.0	12.0	21.7	12
	水温	℃	19.1	20.3	22.6	26.3	28.5	27.3	22.8	19.7	15.2	13.7	13.6	16.2	28.5	13.6	20.4	12
水質基準項目	一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌（/100mL）	/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L																0
	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.04	1.07	1.27	1.63	1.63	1.50	1.97	2.31	2.04	1.99	1.58	2.31	2.31	1.07	1.78	12
	ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12
	ﾎｳ素及びその化合物	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	4
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L																0
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩素酸	mg/L	<0.06	0.06	0.08	0.08	0.09	0.07	<0.06	0.08	<0.06	0.06	<0.06	<0.06	0.09	<0.06	<0.06	12
	ｸﾛﾛ酢酸	mg/L		<0.002	<0.002		<0.002	<0.002		<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	8
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	0.010	0.013	0.019	0.017	0.020	0.017	0.006	0.006	0.006	0.010	0.008	0.005	0.020	0.005	0.011	12
	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L		0.009	0.009		0.009	0.009		0.004	<0.003		0.008	0.004	0.009	<0.003	0.006	8
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.004	0.002	0.003	0.002	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.003	0.002	0.005	0.006	0.002	0.004	12
	臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.022	0.021	0.031	0.026	0.037	0.032	0.018	0.019	0.017	0.019	0.015	0.016	0.037	0.015	0.023	12
	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L		0.011	0.016		0.012	0.010		0.004	<0.003		0.007	0.004	0.016	<0.003	0.008	8
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.008	0.006	0.009	0.007	0.012	0.010	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.006	0.012	0.005	0.007	12
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.03	0.02	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.04	0.02	0.03	12
	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L		8			11			13			11		13	8	11	4
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	14.1	9.1	11.5	9.5	11.2	10.5	10.9	12.4	14.4	13.5	12.0	13.4	14.4	9.1	11.9	12
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L		33			49			58			46		58	33	46	4
	蒸発残留物	mg/L		98			136			172			114		172	98	130	4
	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L																0
	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	<0.000001	<0.000001	12
	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L	<0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	12
	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L																0
	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L																0
	有機物（TOC）	mg/L	0.7	0.4	0.9	0.4	0.6	0.5	0.4	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.9	0.4	0.6	12
	pH値		7.2	7.1	7.2	7.2	7.5	7.3	7.4	7.4	6.9	7.3	7.3	7.4	7.5	6.9	7.3	12
	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

	採水年月日		R4.4.12	R4.5.17	R4.6.13	R4.7.12	R4.8.16	R4.9.12	R4.10.12	R4.11.15	R4.12.12	R5.1.17	R5.2.14	R5.3.13	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｳﾗﾝ及びその化合物	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
	ﾄﾙｴﾝ	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜塩素酸	mg/L																0
	二酸化塩素	mg/L																0
	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	mg/L	0.002			0.002			<0.001			0.002			0.002	<0.001	0.002	4
	抱水ｸﾛﾗｰﾙ	mg/L	0.004			0.005			0.002			0.003			0.005	0.002	0.004	4
	農薬類	mg/L																0
	残留塩素	mg/L	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5	12
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L		33			49			58			46		58	33	46	4
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	遊離炭酸	mg/L		2.2			3.9			3.6			4.2		4.2	2.2	3.5	4
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度 (TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	mg/L		98			136			172			114		172	98	130	4
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値		7.2	7.1	7.2	7.2	7.5	7.3	7.4	7.4	6.9	7.3	7.3	7.4	7.5	6.9	7.3	12
	ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数(腐食性)			-2.0			-1.1			-1.3			-1.7		-1.1	-2.0	-1.5	4
	従属栄養細菌	CFU/ml	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	12
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.03	0.02	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.04	0.02	0.03	12
	PFOS及びPFOA	mg/L																0
自主管理項目	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	mg/L																0
	BOD	mg/L																0
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm																0
	SS	mg/L																0
	侵食性遊離炭酸	mg/L		2.0			3.3			3.0			3.8		3.8	2.0	3.0	4
	総窒素	mg/L																0
	総ﾘﾝ	mg/L																0
	生物総数	個/mL																0
	大腸菌(MPN/100mL)	MPN/100mL																0
	嫌気性芽胞菌(CFU/100mL)	CFU/100mL																0
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/10L)	個/10L																0
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/20L)	個/20L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/10L)	個/10L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/20L)	個/20L																0
	ﾋﾞｺﾌﾞﾗﾝｸﾄﾝ	細胞/mL																0
	ｶﾙｼｳﾑ硬度	mg/L		23			33			39			31		39	23	32	4
	硫酸ｲｵﾝ	mg/L	21	12	15	9	15	14	17	19	19	15	13	19	21	9	16	12
	総ｱﾙｶﾘ度	mg/L		24.3			42.0			42.9			33.3		42.9	24.3	35.6	4
	電気伝導率	μS/cm	196	117	146	114	165	154	169	190	191	172	150	193	196	114	163	12

	採水年月日		R4.4.11	R4.5.16	R4.6.14	R4.7.11	R4.8.15	R4.9.12	R4.10.11	R4.11.14	R4.12.12	R5.1.16	R5.2.13	R5.3.14	最高	最低	平均	回数
	天候（当日）		雨	雨	雨	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴				
	天候（前日）		晴	雨	雨	晴	晴	雨	晴	雨後晴	晴	雨	雨	晴				
	気温	℃	16.0	16.1	20.1	30.4	31.9	26.7	20.0	18.7	14.5	10.4	16.2	13.0	31.9	10.4	19.5	12
	水温	℃	18.5	20.6	23.6	26.9	30.3	27.9	25.7	21.5	17.4	14.5	14.0	15.9	30.3	14.0	21.4	12
水質基準項目	一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌（/100mL）	/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L																0
	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	mg/L		0.001			0.004			0.001			<0.001		0.004	<0.001	0.002	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L																0
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.16	0.85	1.37	1.66	1.66	1.50	1.95	2.29	2.13	2.43	1.96	2.34	2.43	0.85	1.86	12
	ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12
	ﾎｳ素及びその化合物	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	4
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L																0
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩素酸	mg/L	<0.06	0.08	0.08	0.10	0.09	0.07	<0.06	0.07	<0.06	0.06	<0.06	<0.06	0.10	<0.06	<0.06	12
	ｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	0.010	0.022	0.019	0.023	0.022	0.020	0.007	0.005	0.006	0.005	0.008	0.006	0.023	0.005	0.013	12
	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.005	0.002	0.003	0.002	0.005	0.005	0.005	0.007	0.005	0.005	0.003	0.005	0.007	0.002	0.004	12
	臭素酸	mg/L																0
	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.024	0.030	0.031	0.032	0.039	0.036	0.020	0.019	0.017	0.016	0.017	0.018	0.039	0.016	0.025	12
	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.009	0.006	0.009	0.007	0.012	0.011	0.008	0.007	0.006	0.006	0.006	0.007	0.012	0.006	0.008	12
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L																0
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.03	0.02	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	0.04	0.02	0.03	12
	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L																0
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	13.6	9.8	12.3	10.1	11.3	11.2	10.6	12.3	14.7	14.1	13.0	14.1	14.7	9.8	12.3	12
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L																0
	蒸発残留物	mg/L																0
	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L																0
	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L																0
	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L																0
	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L																0
	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L																0
	有機物（TOC）	mg/L	0.6	0.5	0.8	0.5	0.7	0.6	0.4	0.4	0.5	0.7	0.6	0.7	0.8	0.4	0.6	12
	pH値		7.3	7.0	7.2	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.0	7.3	12
	味																	0
	臭気																	0
	色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

	採水年月日		R4.4.11	R4.5.16	R4.6.14	R4.7.11	R4.8.15	R4.9.12	R4.10.11	R4.11.14	R4.12.12	R5.1.16	R5.2.13	R5.3.14	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｳﾗﾝ及びその化合物	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
	ﾄﾙｴﾝ	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	mg/L																0
	亜塩素酸	mg/L																0
	二酸化塩素	mg/L																0
	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	mg/L																0
	抱水ｸﾛﾗｰﾙ	mg/L																0
	農薬類	mg/L																0
	残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	12
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L		<10											<10	<10	<10	1
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	遊離炭酸	mg/L																0
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度 (TON)																	0
	蒸発残留物	mg/L																0
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値		7.3	7.0	7.2	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.0	7.3	12
	ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数(腐食性)																	0
	従属栄養細菌	CFU/ml	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	12
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.03	0.02	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	0.04	0.02	0.03	12
	PFOS及びPFOA	mg/L																0
自主管理項目	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	mg/L																0
	BOD	mg/L																0
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm																0
	SS	mg/L																0
	侵食性遊離炭酸	mg/L																0
	総窒素	mg/L																0
	総ﾘﾝ	mg/L																0
	生物総数	個/mL																0
	大腸菌(MPN/100mL)	MPN/100mL																0
	嫌気性芽胞菌(CFU/100mL)	CFU/100mL																0
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/10L)	個/10L																0
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/20L)	個/20L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/10L)	個/10L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/20L)	個/20L																0
	ﾋﾟｺﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	細胞/mL																0
	ｶﾙｼｳﾑ硬度	mg/L																0
	硫酸ｲｵﾝ	mg/L	21	8	16	8	15	15	16	19	20	19	16	19	21	8	16	12
	総ｱﾙｶﾘ度	mg/L																0
	電気伝導率	μS/cm	192	102	150	99	160	157	170	191	194	196	171	193	196	99	165	12

水質年報　　令和4年度　　学園木花台南　　1/2

	採水年月日		R4.4.12	R4.5.17	R4.6.13	R4.7.12	R4.8.16	R4.9.12	R4.10.12	R4.11.15	R4.12.12	R5.1.17	R5.2.14	R5.3.13	最高	最低	平均	回数
	天候（当日）		雨	曇	雨	晴	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴	晴				
	天候（前日）		雨	雨	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴				
	気温	℃	19.9	21.0	20.7	33.3	34.6	28.2	21.0	21.7	14.4	10.9	11.6	18.1	34.6	10.9	21.3	12
	水温	℃	19.1	20.5	23.1	26.9	29.2	28.2	24.9	21.0	17.4	14.2	13.3	15.5	29.2	13.3	21.1	12
水質基準項目	一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌（/100mL）	/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L																0
	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L																0
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.14	0.97	1.30	1.62	1.62	1.42	1.96	2.32	2.04	2.31	1.78	2.30	2.32	0.97	1.82	12
	ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12
	ﾎｳ素及びその化合物	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	4
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L																0
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩素酸	mg/L	0.07	0.08	0.08	0.09	0.10	0.08	<0.06	0.08	0.07	0.07	<0.06	<0.06	0.10	<0.06	0.06	12
	ｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	0.011	0.019	0.020	0.023	0.023	0.022	0.007	0.007	0.008	0.008	0.009	0.007	0.023	0.007	0.014	12
	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.005	0.002	0.003	0.002	0.006	0.005	0.006	0.007	0.005	0.005	0.003	0.005	0.007	0.002	0.004	12
	臭素酸	mg/L																0
	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.025	0.027	0.032	0.033	0.041	0.038	0.020	0.022	0.020	0.020	0.019	0.019	0.041	0.019	0.026	12
	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.009	0.006	0.009	0.008	0.012	0.011	0.007	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.012	0.006	0.008	12
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L																0
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.03	0.02	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	0.04	0.02	0.03	12
	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L																0
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	13.9	9.7	11.0	10.4	11.4	10.8	11.1	12.7	13.9	14.2	12.7	13.2	14.2	9.7	12.1	12
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L																0
	蒸発残留物	mg/L																0
	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L																0
	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L																0
	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L																0
	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L																0
	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L																0
	有機物（TOC）	mg/L	0.6	0.5	0.7	0.4	0.6	0.8	0.4	0.5	0.6	0.5	0.7	0.7	0.8	0.4	0.6	12
	pH値		7.3	7.1	7.3	7.2	7.5	7.2	7.4	7.4	7.0	7.2	7.4	7.4	7.5	7.0	7.3	12
	味																	0
	臭気																	0
	色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

	採水年月日		R4.4.12	R4.5.17	R4.6.13	R4.7.12	R4.8.16	R4.9.12	R4.10.12	R4.11.15	R4.12.12	R5.1.17	R5.2.14	R5.3.13	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｳﾗﾝ及びその化合物	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
	ﾄﾙｴﾝ	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	mg/L																0
	亜塩素酸	mg/L																0
	二酸化塩素	mg/L																0
	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	mg/L																0
	抱水ｸﾛﾗｰﾙ	mg/L																0
	農薬類	mg/L																0
	残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	12
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L		<10											<10	<10	<10	1
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	遊離炭酸	mg/L																0
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度 (TON)																	0
	蒸発残留物	mg/L																0
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値		7.3	7.1	7.3	7.2	7.5	7.2	7.4	7.4	7.0	7.2	7.4	7.4	7.5	7.0	7.3	12
	ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数(腐食性)																	0
	従属栄養細菌	CFU/ml	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	12
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.03	0.02	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	0.04	0.02	0.03	12
	PFOS及びPFOA	mg/L																0
自主管理項目	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	mg/L																0
	BOD	mg/L																0
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm																0
	SS	mg/L																0
	侵食性遊離炭酸	mg/L																0
	総窒素	mg/L																0
	総ﾘﾝ	mg/L																0
	生物総数	個/mL																0
	大腸菌(MPN/100mL)	MPN/100mL																0
	嫌気性芽胞菌(CFU/100mL)	CFU/100mL																0
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/10L)	個/10L																0
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/20L)	個/20L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/10L)	個/10L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/20L)	個/20L																0
	ﾋﾟｺﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	細胞/mL																0
	ｶﾙｼｳﾑ硬度	mg/L																0
	硫酸ｲｵﾝ	mg/L	21	10	14	8	15	13	17	19	18	18	15	19	21	8	16	12
	総ｱﾙｶﾘ度	mg/L																0
	電気伝導率	μS/cm	193	109	140	104	164	148	169	191	188	191	165	190	193	104	163	12

	採水年月日		R4.4.12	R4.5.17	R4.6.13	R4.7.12	R4.8.16	R4.9.12	R4.10.12	R4.11.15	R4.12.12	R5.1.17	R5.2.14	R5.3.13	最高	最低	平均	回数
	天候（当日）		雨	曇	雨	晴	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴	晴				
	天候（前日）		雨	雨	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴				
	気温	℃	21.2	22.5	20.6	33.5	35.0	28.0	22.0	21.3	15.0	13.5	13.5	17.2	35.0	13.5	21.9	12
	水温	℃	19.2	20.3	22.2	26.7	29.8	28.9	26.1	22.4	17.2	15.2	14.9	16.9	29.8	14.9	21.7	12
水質基準項目	一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌（/100mL）	/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L																0
	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.08	1.31	1.24	1.49	1.49	1.21	1.86	2.25	2.04	2.50	2.21	2.22	2.50	1.21	1.82	12
	ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12
	ﾎｳ素及びその化合物	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	4
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L																0
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩素酸	mg/L	0.07	0.07	0.10	0.10	0.11	0.15	0.07	0.08	0.08	<0.06	0.06	0.06	0.15	<0.06	0.08	12
	ｸﾛﾛ酢酸	mg/L		<0.002	<0.002		<0.002	<0.002		<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	8
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	0.016	0.023	0.030	0.032	0.029	0.043	0.013	0.009	0.011	0.007	0.010	0.009	0.043	0.007	0.019	12
	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L		0.006	0.006		0.011	0.005		<0.003	<0.003		0.007	0.004	0.011	<0.003	0.005	8
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.005	0.004	0.004	0.003	0.006	0.005	0.008	0.009	0.006	0.007	0.005	0.006	0.009	0.003	0.006	12
	臭素酸	mg/L		0.001			0.001			<0.001			0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.031	0.037	0.046	0.045	0.049	0.063	0.032	0.028	0.026	0.022	0.024	0.023	0.063	0.022	0.036	12
	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L		0.016	0.024		0.014	0.027		0.005	0.003		0.008	0.006	0.027	0.003	0.013	8
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.010	0.010	0.012	0.010	0.014	0.015	0.011	0.009	0.009	0.008	0.009	0.008	0.015	0.008	0.010	12
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	12
	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	0.04	0.02	0.03	12
	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L		10			10			13			13		13	10	12	4
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	13.9	11.0	11.5	10.2	11.0	12.7	11.1	12.3	12.9	14.5	14.1	13.0	14.5	10.2	12.4	12
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L		44			46			59			56		59	44	51	4
	蒸発残留物	mg/L		116			126			168			156		168	116	142	4
	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L																0
	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L	0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	<0.000001	<0.000001	12
	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L	<0.000001	0.000001	0.000003	0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000003	<0.000001	<0.000001	12
	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L																0
	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L																0
	有機物（TOC）	mg/L	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	<0.3	0.6	0.5	0.7	<0.3	0.5	12
	pH値		7.3	7.4	7.5	7.4	7.7	7.5	7.7	7.5	7.2	7.5	7.4	7.5	7.7	7.2	7.5	12
	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

	採水年月日		R4.4.12	R4.5.17	R4.6.13	R4.7.12	R4.8.16	R4.9.12	R4.10.12	R4.11.15	R4.12.12	R5.1.17	R5.2.14	R5.3.13	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｳﾗﾝ及びその化合物	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
	ﾄﾙｴﾝ	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜塩素酸	mg/L																0
	二酸化塩素	mg/L																0
	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	mg/L	0.002			0.002			<0.001			0.001			0.002	<0.001	0.001	4
	抱水ｸﾛﾗｰﾙ	mg/L	0.007			0.010			0.005			0.003			0.010	0.003	0.006	4
	農薬類	mg/L																0
	残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	12
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L		44			46			59			56		59	44	51	4
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	遊離炭酸	mg/L		2.9			2.5			2.4			4.6		4.6	2.4	3.1	4
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度 (TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	mg/L		116			126			168			156		168	116	142	4
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値		7.3	7.4	7.5	7.4	7.7	7.5	7.7	7.5	7.2	7.5	7.4	7.5	7.7	7.2	7.5	12
	ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数(腐食性)			-1.5			-0.9			-1.1			-1.4		-0.9	-1.5	-1.2	4
	従属栄養細菌	CFU/ml	1	0	0	0	0	2	9	2	0	0	0	0	9	0	1	12
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	0.04	0.02	0.03	12
	PFOS及びPFOA	mg/L																0
自主管理項目	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	mg/L																0
	BOD	mg/L																0
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm																0
	SS	mg/L																0
	侵食性遊離炭酸	mg/L		2.5			2.0			1.9			4.0		4.0	1.9	2.6	4
	総窒素	mg/L																0
	総ﾘﾝ	mg/L																0
	生物総数	個/mL																0
	大腸菌(MPN/100mL)	MPN/100mL																0
	嫌気性芽胞菌(CFU/100mL)	CFU/100mL																0
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/10L)	個/10L																0
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/20L)	個/20L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/10L)	個/10L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/20L)	個/20L																0
	ﾋﾟｺﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	細胞/mL																0
	ｶﾙｼｳﾑ硬度	mg/L		30			32			40			38		40	30	35	4
	硫酸ｲｵﾝ	mg/L	19	14	12	9	14	12	15	20	18	19	18	18	20	9	16	12
	総ｱﾙｶﾘ度	mg/L		33.6			40.0			43.1			42.0		43.1	33.6	39.7	4
	電気伝導率	μS/cm	185	146	139	112	154	145	164	192	184	202	190	187	202	112	167	12

水質年報　　令和4年度　　折生迫　　1/2

	採水年月日		R4.4.12	R4.5.17	R4.6.13	R4.7.12	R4.8.16	R4.9.12	R4.10.12	R4.11.15	R4.12.12	R5.1.17	R5.2.14	R5.3.13	最高	最低	平均	回数
	天候（当日）		雨	曇	雨	晴	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴	晴				
	天候（前日）		雨	雨	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴				
	気温	℃	20.0	20.1	20.4	31.0	32.4	27.3	20.7	20.1	14.4	11.0	11.1	14.8	32.4	11.0	20.3	12
	水温	℃	20.0	20.4	23.3	27.2	30.0	28.9	24.9	22.1	17.9	14.6	13.6	15.7	30.0	13.6	21.6	12
水質基準項目	一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	12
	大腸菌（/100mL）	/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L																0
	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L																0
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.12	0.87	1.32	1.60	1.60	1.34	1.95	2.29	2.03	2.44	1.91	2.27	2.44	0.87	1.81	12
	ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12
	ﾎｳ素及びその化合物	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	4
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L																0
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩素酸	mg/L	0.07	<0.06	0.08	0.10	0.11	0.09	<0.06	0.08	0.07	0.06	<0.06	<0.06	0.11	<0.06	<0.06	12
	ｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	0.012	0.023	0.022	0.027	0.026	0.025	0.008	0.007	0.009	0.007	0.009	0.007	0.027	0.007	0.015	12
	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.005	0.002	0.003	0.002	0.006	0.005	0.007	0.008	0.005	0.006	0.004	0.005	0.008	0.002	0.005	12
	臭素酸	mg/L																0
	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.027	0.032	0.034	0.037	0.045	0.042	0.023	0.023	0.022	0.020	0.020	0.019	0.045	0.019	0.029	12
	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.010	0.007	0.009	0.008	0.013	0.012	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.013	0.007	0.009	12
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L																0
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.03	0.02	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.04	0.02	0.03	12
	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L																0
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	13.8	9.1	10.6	10.3	11.3	10.7	11.3	12.4	13.8	14.1	13.1	13.7	14.1	9.1	12.0	12
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L																0
	蒸発残留物	mg/L																0
	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L																0
	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L																0
	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L																0
	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L																0
	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L																0
	有機物（TOC）	mg/L	0.6	0.5	0.6	0.4	0.7	0.5	0.4	0.4	0.5	0.3	0.6	0.6	0.7	0.3	0.5	12
	pH値		7.2	7.2	7.3	7.3	7.5	7.3	7.4	7.4	7.1	7.3	7.4	7.4	7.5	7.1	7.3	12
	味																	0
	臭気																	0
	色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

	採水年月日		R4.4.12	R4.5.17	R4.6.13	R4.7.12	R4.8.16	R4.9.12	R4.10.12	R4.11.15	R4.12.12	R5.1.17	R5.2.14	R5.3.13	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｳﾗﾝ及びその化合物	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
	ﾄﾙｴﾝ	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	mg/L																0
	亜塩素酸	mg/L																0
	二酸化塩素	mg/L																0
	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	mg/L																0
	抱水ｸﾛﾗｰﾙ	mg/L																0
	農薬類	mg/L																0
	残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	12
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L		<10											<10	<10	<10	1
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	遊離炭酸	mg/L																0
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度 (TON)																	0
	蒸発残留物	mg/L																0
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値		7.2	7.2	7.3	7.3	7.5	7.3	7.4	7.4	7.1	7.3	7.4	7.4	7.5	7.1	7.3	12
	ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数(腐食性)																	0
	従属栄養細菌	CFU/ml	4	0	10	6	0	0	0	3	2	0	0	0	10	0	2	12
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.03	0.02	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.04	0.02	0.03	12
	PFOS及びPFOA	mg/L																0
自主管理項目	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	mg/L																0
	BOD	mg/L																0
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm																0
	SS	mg/L																0
	侵食性遊離炭酸	mg/L																0
	総窒素	mg/L																0
	総ﾘﾝ	mg/L																0
	生物総数	個/mL																0
	大腸菌(MPN/100mL)	MPN/100mL																0
	嫌気性芽胞菌(CFU/100mL)	CFU/100mL																0
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/10L)	個/10L																0
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/20L)	個/20L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/10L)	個/10L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/20L)	個/20L																0
	ﾋﾟｺﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	細胞/mL																0
	ｶﾙｼｳﾑ硬度	mg/L																0
	硫酸ｲｵﾝ	mg/L	20	9	13	8	15	12	17	19	18	19	16	19	20	8	15	12
	総ｱﾙｶﾘ度	mg/L																0
	電気伝導率	μS/cm	192	114	137	102	161	144	169	191	186	198	172	188	198	102	163	12

② 佐土原町域

水質年報　令和4年度　光ヶ丘

	採水年月日		R4.4.12	R4.5.17	R4.6.13	R4.7.12	R4.8.16	R4.9.12	R4.10.12	R4.11.15	R4.12.12	R5.1.17	R5.2.14	R5.3.13	最高	最低	平均	回数
	天候（当日）		雨	曇	雨	晴	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴	晴				
	天候（前日）		雨	雨	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴				
	気温	℃	20.7	24.3	22.3	31.8	34.2	30.7	21.0	20.7	14.1	13.0	11.6	14.0	34.2	11.6	21.5	12
	水温	℃	21.6	21.3	23.5	27.1	29.6	29.9	26.6	22.5	17.1	14.7	14.5	16.7	29.9	14.5	22.1	12
水質基準項目	一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌（/100mL）	/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L																0
	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L																0
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.77	0.76	0.91	1.28	1.28	1.15	1.70	2.07	1.96	2.08	1.29	1.74	2.08	0.76	1.50	12
	ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12
	ﾎｳ素及びその化合物	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	4
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L																0
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩素酸	mg/L	0.06	<0.06	0.07	0.08	0.11	0.06	0.07	0.09	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.11	<0.06	<0.06	12
	ｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	0.011	0.012	0.016	0.018	0.016	0.016	0.008	0.006	0.005	0.011	0.007	0.005	0.018	0.005	0.011	12
	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.004	<0.001	0.002	0.001	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.003	0.002	0.003	0.005	<0.001	0.003	12
	臭素酸	mg/L																0
	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.023	0.016	0.024	0.025	0.029	0.029	0.020	0.017	0.015	0.021	0.014	0.013	0.029	0.013	0.020	12
	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.008	0.004	0.006	0.006	0.009	0.009	0.007	0.006	0.006	0.007	0.005	0.005	0.009	0.004	0.006	12
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L																0
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.04	0.02	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.02	0.02	0.03	0.01	0.03	0.04	0.01	0.03	12
	鉄及びその化合物	mg/L	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	12
	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L																0
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	14.1	9.3	10.5	9.8	11.4	10.6	12.0	12.8	15.7	14.7	11.9	12.5	15.7	9.3	12.1	12
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L																0
	蒸発残留物	mg/L																0
	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L																0
	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L																0
	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L																0
	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L																0
	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L																0
	有機物（TOC）	mg/L	0.5	0.3	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.5	12
	pH値		7.0	6.9	7.2	7.1	7.2	7.2	7.0	7.1	6.8	7.2	7.0	7.0	7.2	6.8	7.1	12
	味																	0
	臭気																	0
	色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

	採水年月日		R4.4.12	R4.5.17	R4.6.13	R4.7.12	R4.8.16	R4.9.12	R4.10.12	R4.11.15	R4.12.12	R5.1.17	R5.2.14	R5.3.13	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｳﾗﾝ及びその化合物	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
	ﾄﾙｴﾝ	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	mg/L																0
	亜塩素酸	mg/L																0
	二酸化塩素	mg/L																0
	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	mg/L																0
	抱水ｸﾛﾗｰﾙ	mg/L																0
	農薬類	mg/L																0
	残留塩素	mg/L	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	12
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L		<10											<10	<10	<10	1
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	遊離炭酸	mg/L																0
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度 (TON)																	0
	蒸発残留物	mg/L																0
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値		7.0	6.9	7.2	7.1	7.2	7.2	7.0	7.1	6.8	7.2	7.0	7.0	7.2	6.8	7.1	12
	ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数(腐食性)																	0
	従属栄養細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	12
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.04	0.02	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.02	0.02	0.03	0.01	0.03	0.04	0.01	0.03	12
	PFOS及びPFOA	mg/L																0
自主管理項目	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	mg/L																0
	BOD	mg/L																0
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm																0
	SS	mg/L																0
	侵食性遊離炭酸	mg/L																0
	総窒素	mg/L																0
	総ﾘﾝ	mg/L																0
	生物総数	個/mL																0
	大腸菌(MPN/100mL)	MPN/100mL																0
	嫌気性芽胞菌(CFU/100mL)	CFU/100mL																0
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/10L)	個/10L																0
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/20L)	個/20L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/10L)	個/10L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/20L)	個/20L																0
	ﾋﾟｺﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	細胞/mL																0
	ｶﾙｼｳﾑ硬度	mg/L																0
	硫酸ｲｵﾝ	mg/L	20	8	9	8	14	10	17	23	22	16	16	20	23	8	15	12
	総ｱﾙｶﾘ度	mg/L																0
	電気伝導率	μS/cm	175	96	118	99	145	131	158	184	186	178	146	169	186	96	149	12

③　田野町域

水質年報　　令和4年度　　上桜町

	採水年月日		R4.4.11	R4.5.16	R4.6.14	R4.7.11	R4.8.15	R4.9.13	R4.10.11	R4.11.14	R4.12.13	R5.1.16	R5.2.13	R5.3.14	最高	最低	平均	回数
	天候（当日）		雨	雨	雨	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴				
	天候（前日）		晴	雨	雨	晴	晴	雨	晴	雨後晴	晴	雨	雨	晴				
	気温	℃	16.2	15.6	20.9	29.8	28.3	26.7	19.0	18.0	11.0	9.7	15.6	10.4	29.8	9.7	18.4	12
	水温	℃	18.4	19.5	22.0	26.1	28.4	27.3	24.1	20.1	15.5	11.9	13.6	14.6	28.4	11.9	20.1	12
水質基準項目	一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌（/100mL）	/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L																0
	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L																0
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.14	0.98	1.33	1.62	1.62	1.48	1.95	2.30	2.10	2.44	1.96	2.36	2.44	0.98	1.86	12
	ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12
	ﾎｳ素及びその化合物	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	4
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L																0
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩素酸	mg/L	0.06	0.10	0.09	0.09	0.11	0.07	0.06	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	0.11	<0.06	<0.06	12
	ｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	0.010	0.024	0.020	0.022	0.025	0.020	0.008	0.006	0.007	0.005	0.008	0.006	0.025	0.005	0.013	12
	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.005	0.002	0.003	0.002	0.005	0.005	0.006	0.007	0.005	0.005	0.004	0.005	0.007	0.002	0.004	12
	臭素酸	mg/L																0
	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.024	0.033	0.032	0.032	0.043	0.036	0.022	0.020	0.019	0.016	0.019	0.018	0.043	0.016	0.026	12
	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.009	0.007	0.009	0.008	0.013	0.011	0.008	0.007	0.007	0.006	0.007	0.007	0.013	0.006	0.008	12
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L																0
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.03	0.02	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.04	0.04	0.02	0.03	12
	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L																0
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	13.5	10.9	12.0	10.1	11.4	11.0	10.9	12.1	14.5	13.9	13.4	14.3	14.5	10.1	12.3	12
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L																0
	蒸発残留物	mg/L																0
	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L																0
	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L																0
	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L																0
	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L																0
	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L																0
	有機物（TOC）	mg/L	0.6	0.5	0.7	0.5	0.7	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.7	0.7	0.7	0.4	0.6	12
	pH値		7.3	7.0	7.2	7.3	7.5	7.4	7.5	7.4	7.2	7.3	7.4	7.4	7.5	7.0	7.3	12
	味																	0
	臭気																	0
	色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

	採水年月日		R4.4.11	R4.5.16	R4.6.14	R4.7.11	R4.8.15	R4.9.13	R4.10.11	R4.11.14	R4.12.13	R5.1.16	R5.2.13	R5.3.14	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｳﾗﾝ及びその化合物	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
	ﾄﾙｴﾝ	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	mg/L																0
	亜塩素酸	mg/L																0
	二酸化塩素	mg/L																0
	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	mg/L																0
	抱水ｸﾛﾗｰﾙ	mg/L																0
	農薬類	mg/L																0
	残留塩素	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	12
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L		<10											<10	<10	<10	1
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	遊離炭酸	mg/L																0
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度 (TON)																	0
	蒸発残留物	mg/L																0
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値		7.3	7.0	7.2	7.3	7.5	7.4	7.5	7.4	7.2	7.3	7.4	7.4	7.5	7.0	7.3	12
	ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数(腐食性)																	0
	従属栄養細菌	CFU/ml	2	60	0	1	0	0	0	3	6	2	0	0	60	0	6	12
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.03	0.02	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.04	0.04	0.02	0.03	12
	PFOS及びPFOA	mg/L																0
自主管理項目	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	mg/L																0
	BOD	mg/L																0
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm																0
	SS	mg/L																0
	侵食性遊離炭酸	mg/L																0
	総窒素	mg/L																0
	総ﾘﾝ	mg/L																0
	生物総数	個/mL																0
	大腸菌(MPN/100mL)	MPN/100mL																0
	嫌気性芽胞菌(CFU/100mL)	CFU/100mL																0
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/10L)	個/10L																0
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/20L)	個/20L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/10L)	個/10L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/20L)	個/20L																0
	ﾋﾟｺﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	細胞/mL																0
	ｶﾙｼｳﾑ硬度	mg/L																0
	硫酸ｲｵﾝ	mg/L	20	10	16	8	15	14	16	19	19	19	16	19	20	8	16	12
	総ｱﾙｶﾘ度	mg/L																0
	電気伝導率	μS/cm	191	114	147	105	160	154	169	191	192	197	173	193	197	105	166	12

水質年報　　令和4年度　　船ヶ山　　

	採水年月日		R4.4.11	R4.5.16	R4.6.14	R4.7.11	R4.8.15	R4.9.13	R4.10.11	R4.11.14	R4.12.13	R5.1.16	R5.2.13	R5.3.14	最高	最低	平均	回数
	天候（当日）		雨	雨	雨	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴				
	天候（前日）		晴	雨	雨	晴	晴	雨	晴	雨後晴	晴	雨	雨	晴				
	気温	℃	16.8	16.1	21.4	31.6	32.2	27.2	20.0	19.0	13.2	10.9	16.0	15.7	32.2	10.9	20.0	12
	水温	℃	20.1	21.2	22.8	26.9	30.7	28.3	26.0	22.1	17.0	14.2	13.9	16.5	30.7	13.9	21.6	12
水質基準項目	一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌（/100mL）	/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L																0
	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L																0
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.14	1.32	1.30	1.56	1.56	1.35	1.93	2.27	2.08	2.50	2.17	2.30	2.50	1.30	1.87	12
	ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12
	ﾎｳ素及びその化合物	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	4
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L																0
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩素酸	mg/L	0.07	0.08	0.09	0.09	0.11	0.12	0.06	0.07	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	0.12	<0.06	0.06	12
	ｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	0.014	0.021	0.024	0.026	0.025	0.028	0.011	0.008	0.009	0.005	0.009	0.008	0.028	0.005	0.016	12
	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.005	0.004	0.003	0.003	0.006	0.005	0.008	0.008	0.005	0.006	0.005	0.006	0.008	0.003	0.005	12
	臭素酸	mg/L																0
	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.029	0.035	0.037	0.038	0.044	0.045	0.029	0.026	0.022	0.018	0.023	0.022	0.045	0.018	0.031	12
	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.010	0.010	0.010	0.009	0.013	0.012	0.010	0.009	0.008	0.007	0.009	0.008	0.013	0.007	0.010	12
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	12
	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L																0
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04	0.03	0.02	0.03	0.02	0.04	0.04	0.02	0.03	12
	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L																0
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	13.6	11.0	11.5	9.6	11.1	11.5	10.5	12.1	13.6	13.9	14.0	13.4	14.0	9.6	12.2	12
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L																0
	蒸発残留物	mg/L																0
	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L																0
	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L																0
	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L																0
	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L																0
	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L																0
	有機物（TOC）	mg/L	0.5	0.6	0.7	0.4	0.6	0.5	0.4	0.5	0.6	<0.3	0.7	0.5	0.7	<0.3	0.5	12
	pH値		7.5	7.3	7.5	7.5	7.7	7.5	7.6	7.6	7.3	7.6	7.5	7.6	7.7	7.3	7.5	12
	味																	0
	臭気																	0
	色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

※一般細菌及び大腸菌は４月20日に採水

水質年報　　令和4年度　　船ヶ山　　2/2

	採水年月日		R4.4.11	R4.5.16	R4.6.14	R4.7.11	R4.8.15	R4.9.13	R4.10.11	R4.11.14	R4.12.13	R5.1.16	R5.2.13	R5.3.14	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｳﾗﾝ及びその化合物	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
	ﾄﾙｴﾝ	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	mg/L																0
	亜塩素酸	mg/L																0
	二酸化塩素	mg/L																0
	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	mg/L																0
	抱水ｸﾛﾗｰﾙ	mg/L																0
	農薬類	mg/L																0
	残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	12
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L		<10											<10	<10	<10	1
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	遊離炭酸	mg/L																0
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度 (TON)																	0
	蒸発残留物	mg/L																0
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値		7.5	7.3	7.5	7.5	7.7	7.5	7.6	7.6	7.3	7.6	7.5	7.6	7.7	7.3	7.5	12
	ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数(腐食性)																	0
	従属栄養細菌	CFU/ml	0	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	12
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04	0.03	0.02	0.03	0.02	0.04	0.04	0.02	0.03	12
	PFOS及びPFOA	mg/L																0
自主管理項目	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	mg/L																0
	BOD	mg/L																0
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm																0
	SS	mg/L																0
	侵食性遊離炭酸	mg/L																0
	総窒素	mg/L																0
	総ﾘﾝ	mg/L																0
	生物総数	個/mL																0
	大腸菌(MPN/100mL)	MPN/100mL																0
	嫌気性芽胞菌(CFU/100mL)	CFU/100mL																0
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/10L)	個/10L																0
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/20L)	個/20L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/10L)	個/10L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/20L)	個/20L																0
	ﾋﾞｺﾌﾞﾗﾝｸﾄﾝ	細胞/mL																0
	ｶﾙｼｳﾑ硬度	mg/L																0
	硫酸ｲｵﾝ	mg/L	19	15	13	9	14	12	16	19	18	19	18	18	19	9	16	12
	総ｱﾙｶﾘ度	mg/L																0
	電気伝導率	μS/cm	188	146	138	110	155	146	165	190	184	200	186	189	200	110	166	12

※４月の従属栄養細菌は４月20日に採水

水質年報　　令和4年度　　仏堂園　　1/2

	採水年月日		R4.4.11	R4.5.16	R4.6.14	R4.7.11	R4.8.15	R4.9.13	R4.10.11	R4.11.14	R4.12.13	R5.1.16	R5.2.13	R5.3.14	最高	最低	平均	回数
	天候（当日）		雨	雨	雨	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴				
	天候（前日）		晴	雨	雨	晴	晴	雨	晴	雨後晴	晴	雨	雨	晴				
	気温	℃	18.1	17.7	20.7	34.0	32.4	29.1	23.8	22.1	14.2	12.9	14.7	17.7	34.0	12.9	21.5	12
	水温	℃	17.8	19.2	20.5	26.5	28.0	26.6	24.5	20.8	16.2	14.5	12.6	15.6	28.0	12.6	20.2	12
水質基準項目	一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌（/100mL）	/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L																0
	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.25	0.25	0.23	0.26	0.26	0.33	0.22	0.29	0.28	0.26	0.39	0.25	0.39	0.22	0.27	12
	ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12
	ﾎｳ素及びその化合物	mg/L	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	<0.1	0.1	12
	四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L																0
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	0.07	0.09	0.07	0.13	0.09	0.09	0.06	0.06	0.07	<0.06	0.13	<0.06	0.06	12
	ｸﾛﾛ酢酸	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	<0.001	0.004	0.005	0.005	0.002	0.006	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	0.006	<0.001	0.002	12
	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L			0.003			<0.003			<0.003			<0.003	0.003	<0.003	<0.003	4
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001	12
	臭素酸	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.002	0.006	0.007	0.007	0.005	0.008	0.005	0.003	0.002	0.004	0.003	0.001	0.008	0.001	0.004	12
	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L			0.003			<0.003			<0.003			<0.003	0.003	<0.003	<0.003	4
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	<0.001	0.002	<0.001	0.002	12
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.05	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.05	0.03	0.03	12
	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L			5			5			8			9	9	5	7	4
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	5.6	4.8	5.0	4.9	5.0	4.6	5.7	6.7	5.6	6.5	5.5	6.4	6.7	4.6	5.5	12
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L			22			24			31			31	31	22	27	4
	蒸発残留物	mg/L			54			57			55			87	87	54	63	4
	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L																0
	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L																0
	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L																0
	有機物（TOC）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
	pH値		7.4	7.3	7.4	7.5	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4	12
	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

	採水年月日		R4.4.11	R4.5.16	R4.6.14	R4.7.11	R4.8.15	R4.9.13	R4.10.11	R4.11.14	R4.12.13	R5.1.16	R5.2.13	R5.3.14	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｳﾗﾝ及びその化合物	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
	ﾄﾙｴﾝ	mg/L			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜塩素酸	mg/L																0
	二酸化塩素	mg/L																0
	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水ｸﾛﾗｰﾙ	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	農薬類	mg/L																0
	残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5	12
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L			22			24			31			31	31	22	27	4
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	遊離炭酸	mg/L			2.2			1.5			2.0			1.9	2.2	1.5	1.9	4
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度 (TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	mg/L			54			57			55			87	87	54	63	4
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値		7.4	7.3	7.4	7.5	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4	12
	ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数(腐食性)				-2.0			-1.8			-1.8			-1.8	-1.8	-2.0	-1.8	4
	従属栄養細菌	CFU/ml	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	12
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.05	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.05	0.03	0.03	12
	PFOS及びPFOA	mg/L																0
自主管理項目	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	mg/L																0
	BOD	mg/L																0
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm																0
	SS	mg/L																0
	侵食性遊離炭酸	mg/L			2.1			1.4			1.8			1.7	2.1	1.4	1.8	4
	総窒素	mg/L																0
	総ﾘﾝ	mg/L																0
	生物総数	個/mL																0
	大腸菌(MPN/100mL)	MPN/100mL																0
	嫌気性芽胞菌(CFU/100mL)	CFU/100mL																0
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/10L)	個/10L																0
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/20L)	個/20L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/10L)	個/10L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/20L)	個/20L																0
	ﾋﾟｺﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	細胞/mL																0
	ｶﾙｼｳﾑ硬度	mg/L			16			19			23			23	23	16	20	4
	硫酸ｲｵﾝ	mg/L	16	7	9	8	8	7	11	15	15	16	16	15	16	7	12	12
	総ｱﾙｶﾘ度	mg/L			18.8			20.2			23.7			24.7	24.7	18.8	21.8	4
	電気伝導率	μS/cm	112	65	77	69	88	79	95	120	108	122	103	109	122	65	96	12

水質年報　　令和4年度　　片井野　　1/2

	採水年月日		R4.4.11	R4.5.16	R4.6.14	R4.7.11	R4.8.15	R4.9.13	R4.10.11	R4.11.14	R4.12.13	R5.1.16	R5.2.13	R5.3.14	最高	最低	平均	回数
	天候（当日）		雨	雨	雨	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴				
	天候（前日）		晴	雨	雨	晴	晴	雨	晴	雨後晴	晴	雨	雨	晴				
	気温	℃	18.8	17.0	20.7	30.2	31.0	28.2	21.6	19.5	12.0	10.0	15.7	11.8	31.0	10.0	19.7	12
	水温	℃	17.8	18.8	19.1	25.9	28.5	26.7	24.8	20.4	16.4	13.7	13.2	15.3	28.5	13.2	20.1	12
水質基準項目	一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌（/100mL）	/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L																0
	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L																0
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.27	0.24	0.21	0.26	0.26	0.34	0.23	0.29	0.30	0.22	0.34	0.24	0.34	0.21	0.27	12
	ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12
	ﾎｳ素及びその化合物	mg/L			0.1			<0.1			0.2			0.2	0.2	<0.1	0.1	4
	四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L																0
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	0.06	0.10	0.07	0.12	0.09	0.09	0.07	<0.06	0.06	<0.06	0.12	<0.06	<0.06	12
	ｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	0.001	0.005	0.004	0.008	0.004	0.006	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.008	<0.001	0.003	12
	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	<0.001	0.001	12
	臭素酸	mg/L																0
	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.003	0.007	0.007	0.011	0.007	0.010	0.006	0.003	0.002	0.001	0.004	0.002	0.011	0.001	0.005	12
	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	<0.001	0.002	0.001	0.003	<0.001	0.002	12
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L																0
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.04	0.02	0.03	12
	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L																0
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	5.6	4.8	5.2	4.8	5.0	4.8	6.1	6.8	5.7	6.7	5.9	6.1	6.8	4.8	5.6	12
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L																0
	蒸発残留物	mg/L																0
	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L																0
	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L																0
	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L																0
	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L																0
	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L																0
	有機物（TOC）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	12
	pH値		7.4	7.4	7.6	7.5	7.4	7.6	7.6	7.6	7.5	7.4	7.5	7.4	7.6	7.4	7.5	12
	味																	0
	臭気																	0
	色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

	採水年月日		R4.4.11	R4.5.16	R4.6.14	R4.7.11	R4.8.15	R4.9.13	R4.10.11	R4.11.14	R4.12.13	R5.1.16	R5.2.13	R5.3.14	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｳﾗﾝ及びその化合物	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
	ﾄﾙｴﾝ	mg/L			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	mg/L																0
	亜塩素酸	mg/L																0
	二酸化塩素	mg/L																0
	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	mg/L																0
	抱水ｸﾛﾗｰﾙ	mg/L																0
	農薬類	mg/L																0
	残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	12
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L			<10										<10	<10	<10	1
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	遊離炭酸	mg/L																0
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度 (TON)																	0
	蒸発残留物	mg/L																0
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値		7.4	7.4	7.6	7.5	7.4	7.6	7.6	7.6	7.5	7.4	7.5	7.4	7.6	7.4	7.5	12
	ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数(腐食性)																	0
	従属栄養細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.04	0.02	0.03	12
	PFOS及びPFOA	mg/L																0
自主管理項目	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	mg/L																0
	BOD	mg/L																0
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm																0
	SS	mg/L																0
	侵食性遊離炭酸	mg/L																0
	総窒素	mg/L																0
	総ﾘﾝ	mg/L																0
	生物総数	個/mL																0
	大腸菌(MPN/100mL)	MPN/100mL																0
	嫌気性芽胞菌(CFU/100mL)	CFU/100mL																0
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/10L)	個/10L																0
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/20L)	個/20L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/10L)	個/10L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/20L)	個/20L																0
	ﾋﾟｺﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	細胞/mL																0
	ｶﾙｼｳﾑ硬度	mg/L																0
	硫酸ｲｵﾝ	mg/L	16	8	11	7	8	8	11	15	15	17	17	15	17	7	12	12
	総ｱﾙｶﾘ度	mg/L																0
	電気伝導率	μS/cm	111	71	85	68	85	82	92	119	107	123	122	108	123	68	98	12

水質年報　　令和4年度　　野崎　　1/2

	採水年月日		R4.4.11	R4.5.16	R4.6.14	R4.7.11	R4.8.15	R4.9.13	R4.10.11	R4.11.14	R4.12.13	R5.1.16	R5.2.13	R5.3.14	最高	最低	平均	回数
	天候（当日）		雨	雨	雨	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴				
	天候（前日）		晴	雨	雨	晴	晴	雨	晴	雨後晴	晴	雨	雨	晴				
	気温	℃	15.9	16.5	20.9	30.1	29.7	27.4	21.1	18.6	12.0	9.9	16.4	12.0	30.1	9.9	19.2	12
	水温	℃	19.2	20.6	22.6	28.4	31.2	28.7	26.5	21.4	15.6	13.8	13.3	15.6	31.2	13.3	21.4	12
水質基準項目	一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌（/100mL）	/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L																0
	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L																0
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.31	0.25	0.21	0.26	0.26	0.36	0.24	0.29	0.32	0.23	0.27	0.25	0.36	0.21	0.27	12
	ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12
	ﾎｳ素及びその化合物	mg/L			0.1			<0.1			0.2			0.2	0.2	<0.1	0.1	4
	四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L																0
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	0.06	0.10	0.07	0.12	0.10	0.09	0.08	<0.06	0.06	<0.06	0.12	<0.06	<0.06	12
	ｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	0.001	0.004	0.006	0.009	0.005	0.011	0.003	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.011	<0.001	0.003	12
	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	12
	臭素酸	mg/L																0
	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.004	0.008	0.010	0.013	0.010	0.017	0.008	0.005	0.005	0.001	0.003	0.002	0.017	0.001	0.007	12
	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	<0.001	0.001	0.001	0.004	<0.001	0.002	12
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L																0
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.04	0.02	0.03	12
	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L																0
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	5.5	4.8	5.3	5.1	5.0	5.3	5.8	6.6	5.7	6.8	6.6	6.0	6.8	4.8	5.7	12
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L																0
	蒸発残留物	mg/L																0
	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L																0
	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L																0
	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L																0
	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L																0
	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L																0
	有機物（TOC）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
	pH値		7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.5	7.6	7.4	7.4	7.5	7.3	7.6	7.3	7.4	12
	味																	0
	臭気																	0
	色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

	採水年月日		R4.4.11	R4.5.16	R4.6.14	R4.7.11	R4.8.15	R4.9.13	R4.10.11	R4.11.14	R4.12.13	R5.1.16	R5.2.13	R5.3.14	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｳﾗﾝ及びその化合物	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
	ﾄﾙｴﾝ	mg/L			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	mg/L																0
	亜塩素酸	mg/L																0
	二酸化塩素	mg/L																0
	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	mg/L																0
	抱水ｸﾛﾗｰﾙ	mg/L																0
	農薬類	mg/L																0
	残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	12
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L			<10										<10	<10	<10	1
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	遊離炭酸	mg/L																0
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度 (TON)																	0
	蒸発残留物	mg/L																0
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値		7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.5	7.6	7.4	7.4	7.5	7.3	7.6	7.3	7.4	12
	ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数(腐食性)																	0
	従属栄養細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	12
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.04	0.02	0.03	12
	PFOS及びPFOA	mg/L																0
自主管理項目	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	mg/L																0
	BOD	mg/L																0
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm																0
	SS	mg/L																0
	侵食性遊離炭酸	mg/L																0
	総窒素	mg/L																0
	総ﾘﾝ	mg/L																0
	生物総数	個/mL																0
	大腸菌(MPN/100mL)	MPN/100mL																0
	嫌気性芽胞菌(CFU/100mL)	CFU/100mL																0
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/10L)	個/10L																0
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/20L)	個/20L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/10L)	個/10L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/20L)	個/20L																0
	ﾋﾟｺﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	細胞/mL																0
	ｶﾙｼｳﾑ硬度	mg/L																0
	硫酸ｲｵﾝ	mg/L	16	9	11	9	7	9	10	15	15	17	18	15	18	7	13	12
	総ｱﾙｶﾘ度	mg/L																0
	電気伝導率	μS/cm	109	76	87	78	79	87	88	117	106	120	122	105	122	76	98	12

④ 高岡町域

水質年報　　令和4年度　　穆佐

	採水年月日		R4.4.11	R4.5.16	R4.6.14	R4.7.11	R4.8.15	R4.9.13	R4.10.11	R4.11.14	R4.12.13	R5.1.16	R5.2.13	R5.3.14	最高	最低	平均	回数
	天候（当日）		雨	雨	雨	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴				
	天候（前日）		晴	雨	雨	晴	晴	雨	晴	雨後晴	晴	雨	雨	晴				
	気温	℃	17.9	17.9	21.3	31.4	34.1	28.8	22.2	21.5	17.0	13.8	15.6	17.0	34.1	13.8	21.5	12
	水温	℃	19.5	20.7	23.1	28.4	29.7	28.3	25.3	21.4	17.1	15.1	14.0	16.6	29.7	14.0	21.6	12
水質基準項目	一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌（/100mL）	/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L																0
	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L																0
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.15	0.97	1.29	1.62	1.62	1.48	1.95	2.28	2.06	2.44	1.86	2.32	2.44	0.97	1.84	12
	ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12
	ﾎｳ素及びその化合物	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	4
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L																0
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩素酸	mg/L	0.07	0.10	0.10	0.10	0.11	0.08	0.06	0.08	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	0.11	<0.06	0.06	12
	ｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	0.011	0.024	0.022	0.023	0.027	0.022	0.008	0.008	0.008	0.005	0.010	0.006	0.027	0.005	0.014	12
	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.005	0.002	0.003	0.003	0.006	0.005	0.007	0.008	0.005	0.006	0.004	0.005	0.008	0.002	0.005	12
	臭素酸	mg/L																0
	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.025	0.034	0.035	0.035	0.045	0.038	0.023	0.025	0.020	0.017	0.022	0.018	0.045	0.017	0.028	12
	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.009	0.008	0.010	0.009	0.012	0.011	0.008	0.009	0.007	0.006	0.008	0.007	0.012	0.006	0.009	12
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L																0
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.03	0.02	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.04	0.04	0.02	0.03	12
	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L																0
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	13.6	10.7	12.0	9.9	11.2	10.8	10.6	12.1	14.4	13.7	13.9	13.7	14.4	9.9	12.2	12
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L																0
	蒸発残留物	mg/L																0
	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L																0
	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L																0
	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L																0
	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L																0
	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L																0
	有機物（TOC）	mg/L	0.6	0.6	0.7	0.5	0.7	0.6	0.4	0.4	0.7	0.4	0.7	0.6	0.7	0.4	0.6	12
	pH値		7.4	7.2	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.4	7.6	7.5	7.6	7.6	7.2	7.5	12
	味																	0
	臭気																	0
	色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

	採水年月日		R4.4.11	R4.5.16	R4.6.14	R4.7.11	R4.8.15	R4.9.13	R4.10.11	R4.11.14	R4.12.13	R5.1.16	R5.2.13	R5.3.14	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｳﾗﾝ及びその化合物	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
	ﾄﾙｴﾝ	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	mg/L																0
	亜塩素酸	mg/L																0
	二酸化塩素	mg/L																0
	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	mg/L																0
	抱水ｸﾛﾗｰﾙ	mg/L																0
	農薬類	mg/L																0
	残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	12
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L		<10											<10	<10	<10	1
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	遊離炭酸	mg/L																0
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度 (TON)																	0
	蒸発残留物	mg/L																0
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値		7.4	7.2	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.4	7.6	7.5	7.6	7.6	7.2	7.5	12
	ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数(腐食性)																	0
	従属栄養細菌	CFU/ml	0	4	2	6	21	4	0	3	0	0	0	0	21	0	3	12
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.03	0.02	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.04	0.04	0.02	0.03	12
	PFOS及びPFOA	mg/L																0
自主管理項目	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	mg/L																0
	BOD	mg/L																0
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm																0
	SS	mg/L																0
	侵食性遊離炭酸	mg/L																0
	総窒素	mg/L																0
	総ﾘﾝ	mg/L																0
	生物総数	個/mL																0
	大腸菌(MPN/100mL)	MPN/100mL																0
	嫌気性芽胞菌(CFU/100mL)	CFU/100mL																0
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/10L)	個/10L																0
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/20L)	個/20L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/10L)	個/10L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/20L)	個/20L																0
	ﾋﾟｺﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	細胞/mL																0
	ｶﾙｼｳﾑ硬度	mg/L																0
	硫酸ｲｵﾝ	mg/L	20	11	16	9	15	14	16	19	19	19	15	19	20	9	16	12
	総ｱﾙｶﾘ度	mg/L																0
	電気伝導率	μS/cm	191	120	148	113	160	154	169	191	192	198	171	193	198	113	167	12

	採水年月日		R4.4.12	R4.5.17	R4.6.13	R4.7.12	R4.8.16	R4.9.12	R4.10.12	R4.11.15	R4.12.12	R5.1.17	R5.2.14	R5.3.13	最高	最低	平均	回数
	天候（当日）		雨	曇	雨	晴	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴	晴				
	天候（前日）		雨	雨	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴				
	気温	℃	21.4	23.7	20.2	34.9	34.7	29.6	19.7	20.2	15.0	12.4	13.0	15.0	34.9	12.4	21.7	12
	水温	℃	19.0	20.5	21.6	26.6	28.7	26.2	23.0	21.4	17.6	15.7	14.2	16.6	28.7	14.2	20.9	12
水質基準項目	一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌（/100mL）	/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L																0
	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.10	1.18	0.99	1.06	1.06	1.04	1.03	0.95	0.91	0.92	0.97	0.92	1.18	0.91	1.01	12
	ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12
	ﾎｳ素及びその化合物	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	4
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L																0
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	0.08	0.12	0.15	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.15	<0.06	<0.06	12
	ｸﾛﾛ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L		11			11			11			10		11	10	11	4
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	7.0	6.8	6.9	7.1	7.5	6.8	7.6	6.3	6.1	6.3	6.4	6.5	7.6	6.1	6.8	12
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L		30			30			28			26		30	26	28	4
	蒸発残留物	mg/L		88			94			94			77		94	77	88	4
	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L																0
	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L																0
	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L																0
	有機物（TOC）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
	pH値		7.1	6.9	6.9	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	6.9	7.1	12
	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

	採水年月日		R4.4.12	R4.5.17	R4.6.13	R4.7.12	R4.8.16	R4.9.12	R4.10.12	R4.11.15	R4.12.12	R5.1.17	R5.2.14	R5.3.13	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｳﾗﾝ及びその化合物	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
	ﾄﾙｴﾝ	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜塩素酸	mg/L																0
	二酸化塩素	mg/L																0
	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水ｸﾛﾗｰﾙ	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	農薬類	mg/L																0
	残留塩素	mg/L	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	12
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L		30			30			28			26		30	26	28	4
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	遊離炭酸	mg/L		3.0			7.4			5.6			7.6		7.6	3.0	5.9	4
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度 (TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	mg/L		88			94			94			77		94	77	88	4
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値		7.1	6.9	6.9	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	6.9	7.1	12
	ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数(腐食性)			-2.1			-1.8			-2.0			-2.2		-1.8	-2.2	-2.0	4
	従属栄養細菌	CFU/ml	1	0	0	2	0	3	0	2	10	0	0	0	10	0	2	12
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	PFOS及びPFOA	mg/L																0
自主管理項目	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	mg/L																0
	BOD	mg/L																0
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm																0
	SS	mg/L																0
	侵食性遊離炭酸	mg/L		2.6			6.8			5.1			7.1		7.1	2.6	5.4	4
	総窒素	mg/L																0
	総ﾘﾝ	mg/L																0
	生物総数	個/mL																0
	大腸菌(MPN/100mL)	MPN/100mL																0
	嫌気性芽胞菌(CFU/100mL)	CFU/100mL																0
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/10L)	個/10L																0
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/20L)	個/20L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/10L)	個/10L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/20L)	個/20L																0
	ﾋﾞｺﾌﾞﾗﾝｸﾄﾝ	細胞/mL																0
	ｶﾙｼｳﾑ硬度	mg/L		20			20			18			17		20	17	19	4
	硫酸ｲｵﾝ	mg/L	5	7	7	7	6	6	6	5	5	5	5	5	7	5	6	12
	総ｱﾙｶﾘ度	mg/L		34.6			38.7			34.2			28.7		38.7	28.7	34.0	4
	電気伝導率	μS/cm	105	112	114	116	120	120	119	111	106	102	100	100	120	100	110	12

	採水年月日		R4.4.12	R4.5.17	R4.6.13	R4.7.12	R4.8.16	R4.9.12	R4.10.12	R4.11.15	R4.12.12	R5.1.17	R5.2.14	R5.3.13	最高	最低	平均	回数
	天候（当日）		雨	曇	雨	晴	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴	晴				
	天候（前日）		雨	雨	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴				
	気温	℃	19.1	21.0	19.6	32.8	33.0	27.0	18.5	21.0	13.5	18.0	10.8	12.3	33.0	10.8	20.6	12
	水温	℃	17.4	19.3	21.5	25.5	27.4	26.4	24.3	21.3	18.0	14.7	14.1	15.3	27.4	14.1	20.4	12
水質基準項目	一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌（/100mL）	/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L																0
	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L																0
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.10	1.13	1.02	1.14	1.14	1.02	1.08	0.95	0.92	0.91	0.93	0.92	1.14	0.91	1.02	12
	ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12
	ﾎｳ素及びその化合物	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	4
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L																0
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩素酸	mg/L	0.07	0.06	0.08	0.11	0.14	0.16	0.18	0.09	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	0.18	<0.06	0.08	12
	ｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	0.001	0.002	0.003	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.004	<0.001	0.002	12
	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.001	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.002	12
	臭素酸	mg/L																0
	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.003	0.006	0.008	0.010	0.011	0.010	0.008	0.006	0.004	0.002	0.001	0.002	0.011	0.001	0.006	12
	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	<0.001	0.001	0.003	<0.001	0.002	12
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	12
	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L																0
	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	12
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	<0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	12
	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L																0
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	7.2	7.0	7.2	7.3	7.7	7.2	7.8	6.7	6.3	6.4	6.5	6.8	7.8	6.3	7.0	12
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L																0
	蒸発残留物	mg/L																0
	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L																0
	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L																0
	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L																0
	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L																0
	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L																0
	有機物（TOC）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
	pH値		7.2	6.9	6.9	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.0	7.2	6.9	7.0	12
	味																	0
	臭気																	0
	色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

	採水年月日		R4.4.12	R4.5.17	R4.6.13	R4.7.12	R4.8.16	R4.9.12	R4.10.12	R4.11.15	R4.12.12	R5.1.17	R5.2.14	R5.3.13	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｳﾗﾝ及びその化合物	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
	ﾄﾙｴﾝ	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	mg/L																0
	亜塩素酸	mg/L																0
	二酸化塩素	mg/L																0
	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	mg/L																0
	抱水ｸﾛﾗｰﾙ	mg/L																0
	農薬類	mg/L																0
	残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	12
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L		<10											<10	<10	<10	1
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	遊離炭酸	mg/L																0
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度 (TON)																	0
	蒸発残留物	mg/L																0
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値		7.2	6.9	6.9	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.0	7.2	6.9	7.0	12
	ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数(腐食性)																	0
	従属栄養細菌	CFU/ml	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	12
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	<0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	12
	PFOS及びPFOA	mg/L																0
自主管理項目	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	mg/L																0
	BOD	mg/L																0
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm																0
	SS	mg/L																0
	侵食性遊離炭酸	mg/L																0
	総窒素	mg/L																0
	総ﾘﾝ	mg/L																0
	生物総数	個/mL																0
	大腸菌(MPN/100mL)	MPN/100mL																0
	嫌気性芽胞菌(CFU/100mL)	CFU/100mL																0
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/10L)	個/10L																0
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/20L)	個/20L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/10L)	個/10L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/20L)	個/20L																0
	ﾋﾟｺﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	細胞/mL																0
	ｶﾙｼｳﾑ硬度	mg/L																0
	硫酸ｲｵﾝ	mg/L	5	6	7	7	7	6	6	5	5	5	5	5	7	5	6	12
	総ｱﾙｶﾘ度	mg/L																0
	電気伝導率	μS/cm	106	112	116	117	124	122	122	114	110	104	101	102	124	101	112	12

水質年報　　令和4年度　　柞木橋　　

	採水年月日		R4.4.11	R4.5.16	R4.6.14	R4.7.11	R4.8.15	R4.9.13	R4.10.11	R4.11.14	R4.12.13	R5.1.16	R5.2.13	R5.3.14	最高	最低	平均	回数
	天候（当日）		雨	雨	雨	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴				
	天候（前日）		晴	雨	雨	晴	晴	雨	晴	雨後晴	晴	雨	雨	晴				
	気温	℃	16.2	17.6	20.6	28.8	30.3	27.1	19.5	19.6	13.3	10.0	18.0	12.2	30.3	10.0	19.4	12
	水温	℃	20.0	20.3	22.6	27.4	30.1	28.3	25.0	19.8	13.7	12.6	13.1	15.6	30.1	12.6	20.7	12
水質基準項目	一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌（/100mL）	/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L																0
	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L																0
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.30	0.25	0.21	0.26	0.26	0.35	0.24	0.29	0.32	0.22	0.30	0.25	0.35	0.21	0.27	12
	ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12
	ﾎｳ素及びその化合物	mg/L			0.1			<0.1			0.2			0.2	0.2	<0.1	0.1	4
	四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L																0
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	0.06	0.10	0.07	0.12	0.10	0.09	0.08	<0.06	0.06	<0.06	0.12	<0.06	<0.06	12
	ｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	0.001	0.005	0.004	0.008	0.004	0.008	0.002	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.008	<0.001	0.003	12
	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	<0.001	0.001	12
	臭素酸	mg/L																0
	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.003	0.007	0.007	0.012	0.007	0.012	0.006	0.004	0.004	0.001	0.002	0.002	0.012	0.001	0.006	12
	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L																0
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001	0.003	<0.001	0.002	12
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L																0
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.02	0.03	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.04	0.02	0.03	12
	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L																0
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	5.5	4.8	5.2	5.0	4.9	5.1	5.7	6.6	5.6	6.7	6.3	6.1	6.7	4.8	5.6	12
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L																0
	蒸発残留物	mg/L																0
	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L																0
	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L																0
	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L																0
	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L																0
	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L																0
	有機物（TOC）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
	pH値		7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.3	7.5	7.3	7.4	12
	味																	0
	臭気																	0
	色度	度	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	11
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	11

	採水年月日		R4.4.11	R4.5.16	R4.6.14	R4.7.11	R4.8.15	R4.9.13	R4.10.11	R4.11.14	R4.12.13	R5.1.16	R5.2.13	R5.3.14	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｳﾗﾝ及びその化合物	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
	ﾄﾙｴﾝ	mg/L			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	mg/L																0
	亜塩素酸	mg/L																0
	二酸化塩素	mg/L																0
	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	mg/L																0
	抱水ｸﾛﾗｰﾙ	mg/L																0
	農薬類	mg/L																0
	残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	12
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L			<10										<10	<10	<10	1
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	遊離炭酸	mg/L																0
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度 (TON)																	0
	蒸発残留物	mg/L																0
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	11
	pH値		7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.3	7.5	7.3	7.4	12
	ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数(腐食性)																	0
	従属栄養細菌	CFU/ml	2	2	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0	2	0	1	12
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.02	0.03	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.04	0.02	0.03	12
	PFOS及びPFOA	mg/L																0
自主管理項目	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	mg/L																0
	BOD	mg/L																0
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm																0
	SS	mg/L																0
	侵食性遊離炭酸	mg/L																0
	総窒素	mg/L																0
	総ﾘﾝ	mg/L																0
	生物総数	個/mL																0
	大腸菌(MPN/100mL)	MPN/100mL																0
	嫌気性芽胞菌(CFU/100mL)	CFU/100mL																0
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/10L)	個/10L																0
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/20L)	個/20L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/10L)	個/10L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/20L)	個/20L																0
	ﾋﾟｺﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	細胞/mL																0
	ｶﾙｼｳﾑ硬度	mg/L																0
	硫酸ｲｵﾝ	mg/L	16	9	11	8	8	8	11	15	15	17	18	15	18	8	13	12
	総ｱﾙｶﾘ度	mg/L																0
	電気伝導率	μS/cm	108	76	87	73	82	85	89	117	106	121	120	106	121	73	98	12

	採水年月日		R4.4.12	R4.5.17	R4.6.13	R4.7.12	R4.8.16	R4.9.12	R4.10.12	R4.11.15	R4.12.12	R5.1.17	R5.2.14	R5.3.13	最高	最低	平均	回数
	天候（当日）		雨	曇	雨	晴	晴	雨	曇	晴	晴	曇	晴	晴				
	天候（前日）		雨	雨	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴				
	気温	℃	20.0	22.1	20.0	34.1	34.2	28.0	19.2	19.7	10.2	15.0	13.0	14.7	34.2	10.2	20.9	12
	水温	℃	18.6	20.7	22.2	29.2	32.7	28.6	24.5	21.6	15.2	14.1	14.1	15.4	32.7	14.1	21.4	12
水質基準項目	一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌（/100mL）	/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L																0
	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.14	1.36	1.39	1.38	1.38	1.28	1.49	1.30	1.13	1.09	1.09	1.16	1.49	1.09	1.27	12
	ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12
	ﾎｳ素及びその化合物	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	4
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L																0
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.08	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	<0.06	<0.06	12
	ｸﾛﾛ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	12
	臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	<0.001	12
	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	12
	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L		6			7			7			6		7	6	6	4
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	4.2	5.0	4.7	4.9	4.7	4.2	5.0	4.4	4.1	4.3	4.3	4.6	5.0	4.1	4.5	12
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L		36			43			45			35		45	35	40	4
	蒸発残留物	mg/L		79			98			94			67		98	67	84	4
	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L																0
	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L																0
	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L																0
	有機物（TOC）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
	pH値		7.8	7.6	7.6	7.7	7.8	7.8	7.9	7.9	7.8	7.8	7.7	7.7	7.9	7.6	7.8	12
	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

	採水年月日		R4.4.12	R4.5.17	R4.6.13	R4.7.12	R4.8.16	R4.9.12	R4.10.12	R4.11.15	R4.12.12	R5.1.17	R5.2.14	R5.3.13	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｳﾗﾝ及びその化合物	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
	ﾄﾙｴﾝ	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜塩素酸	mg/L																0
	二酸化塩素	mg/L																0
	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水ｸﾛﾗｰﾙ	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	農薬類	mg/L																0
	残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	12
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L		36			43			45			35		45	35	40	4
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	遊離炭酸	mg/L		1.7			2.0			1.3			2.2		2.2	1.3	1.8	4
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度 (TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	mg/L		79			98			94			67		98	67	84	4
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値		7.8	7.6	7.6	7.7	7.8	7.8	7.9	7.9	7.8	7.8	7.7	7.7	7.9	7.6	7.8	12
	ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数(腐食性)			-1.4			-0.8			-0.9			-1.4		-0.8	-1.4	-1.1	4
	従属栄養細菌	CFU/ml	5	0	2	7	2	2	4	0	2	6	2	2	7	0	3	12
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	PFOS及びPFOA	mg/L																0
自主管理項目	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	mg/L																0
	BOD	mg/L																0
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm																0
	SS	mg/L																0
	侵食性遊離炭酸	mg/L		1.4			1.5			0.9			2.0		2.0	0.9	1.4	4
	総窒素	mg/L																0
	総ﾘﾝ	mg/L																0
	生物総数	個/mL																0
	大腸菌(MPN/100mL)	MPN/100mL																0
	嫌気性芽胞菌(CFU/100mL)	CFU/100mL																0
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/10L)	個/10L																0
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/20L)	個/20L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/10L)	個/10L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/20L)	個/20L																0
	ﾋﾟｺﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	細胞/mL																0
	ｶﾙｼｳﾑ硬度	mg/L		24			29			30			24		30	24	27	4
	硫酸ｲｵﾝ	mg/L	6	7	8	9	9	8	9	8	7	7	6	7	9	6	8	12
	総ｱﾙｶﾘ度	mg/L		31.2			40.8			39.3			32.4		40.8	31.2	35.9	4
	電気伝導率	μS/cm	93	104	112	118	126	122	135	124	114	108	104	105	135	93	114	12

⑤ 清武町域

水質年報　　令和4年度　　丸目　　1/2

	採水年月日		R4.4.11	R4.5.16	R4.6.14	R4.7.11	R4.8.15	R4.9.13	R4.10.11	R4.11.14	R4.12.13	R5.1.16	R5.2.13	R5.3.14	最高	最低	平均	回数
	天候（当日）		雨	雨	雨	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴				
	天候（前日）		晴	雨	雨	晴	晴	雨	晴	雨後晴	晴	雨	雨	晴				
	気温	℃	17.0	17.0	21.9	31.2	33.9	26.1	23.4	20.4	15.0	11.5	15.2	13.8	33.9	11.5	20.5	12
	水温	℃	17.7	18.4	19.7	23.6	24.7	25.0	20.6	19.0	15.2	14.1	13.8	15.3	25.0	13.8	18.9	12
水質基準項目	一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌（/100mL）	/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L																0
	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.35	0.44	0.47	0.49	0.49	0.55	0.50	0.48	0.44	0.43	0.49	0.41	0.55	0.35	0.46	12
	ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12
	ﾎｳ素及びその化合物	mg/L			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	4
	四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L																0
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	0.06	<0.06	<0.06	0.07	<0.06	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	<0.06	<0.06	12
	ｸﾛﾛ酢酸	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	<0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.004	0.001	0.002	<0.001	0.001	0.001	<0.001	0.004	<0.001	0.001	12
	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	<0.001	0.002	<0.001	0.002	12
	臭素酸	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.002	0.004	0.007	0.005	0.005	0.009	0.004	0.006	0.001	0.005	0.003	<0.001	0.009	<0.001	0.004	12
	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	0.002	<0.001	0.002	0.001	<0.001	0.003	<0.001	0.002	12
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.05	0.03	0.04	12
	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L			6			6			7			7	7	6	6	4
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	6.0	6.1	6.3	6.0	6.1	5.3	6.0	6.0	6.0	6.0	6.3	6.2	6.3	5.3	6.0	12
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L			30			29			38			40	40	29	34	4
	蒸発残留物	mg/L			65			65			65			102	102	65	74	4
	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L																0
	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L																0
	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L																0
	有機物（TOC）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
	pH値		7.6	7.3	7.6	7.5	7.7	7.5	7.6	7.7	7.4	7.5	7.7	7.5	7.7	7.3	7.6	12
	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

	採水年月日		R4.4.11	R4.5.16	R4.6.14	R4.7.11	R4.8.15	R4.9.13	R4.10.11	R4.11.14	R4.12.13	R5.1.16	R5.2.13	R5.3.14	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｳﾗﾝ及びその化合物	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
	ﾄﾙｴﾝ	mg/L			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜塩素酸	mg/L																0
	二酸化塩素	mg/L																0
	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水ｸﾛﾗｰﾙ	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	農薬類	mg/L																0
	残留塩素	mg/L	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	12
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L			30			29			38			40	40	29	34	4
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	遊離炭酸	mg/L			1.2			1.8			1.4			1.4	1.8	1.2	1.4	4
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度 (TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	mg/L			65			65			65			102	102	65	74	4
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値		7.6	7.3	7.6	7.5	7.7	7.5	7.6	7.7	7.4	7.5	7.7	7.5	7.7	7.3	7.6	12
	ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数(腐食性)				-1.5			-1.5			-1.6			-1.4	-1.4	-1.6	-1.5	4
	従属栄養細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.05	0.03	0.04	12
	PFOS及びPFOA	mg/L																0
自主管理項目	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	mg/L																0
	BOD	mg/L																0
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm																0
	SS	mg/L																0
	侵食性遊離炭酸	mg/L			1.0			1.6			1.2			1.2	1.6	1.0	1.2	4
	総窒素	mg/L																0
	総ﾘﾝ	mg/L																0
	生物総数	個/mL																0
	大腸菌(MPN/100mL)	MPN/100mL																0
	嫌気性芽胞菌(CFU/100mL)	CFU/100mL																0
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/10L)	個/10L																0
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/20L)	個/20L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/10L)	個/10L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/20L)	個/20L																0
	ﾋﾟｺﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	細胞/mL																0
	ｶﾙｼｳﾑ硬度	mg/L			26			25			32			33	33	25	29	4
	硫酸ｲｵﾝ	mg/L	14	8	8	9	10	8	10	12	13	13	12	13	14	8	11	12
	総ｱﾙｶﾘ度	mg/L			24.4			23.5			29.3			30.8	30.8	23.5	27.0	4
	電気伝導率	μS/cm	123	88	91	99	104	93	105	114	114	117	111	117	123	88	106	12

水質年報　　令和4年度　　大久保

	採水年月日		R4.4.11	R4.5.16	R4.6.14	R4.7.11	R4.8.15	R4.9.13	R4.10.11	R4.11.14	R4.12.13	R5.1.16	R5.2.13	R5.3.14	最高	最低	平均	回数
	天候（当日）		雨	雨	雨	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴				
	天候（前日）		晴	雨	雨	晴	晴	雨	晴	雨後晴	晴	雨	雨	晴				
	気温	℃	17.3	18.2	21.6	31.3	35.3	27.7	23.8	21.2	19.7	13.3	16.7	15.4	35.3	13.3	21.8	12
	水温	℃	19.7	20.1	21.5	24.9	29.2	27.6	25.8	23.2	18.4	15.6	15.1	16.0	29.2	15.1	21.4	12
水質基準項目	一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌（/100mL）	/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L																0
	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	mg/L			0.002			0.003			0.001			<0.001	0.003	<0.001	0.002	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.51	1.21	0.99	0.93	0.93	1.30	1.15	1.79	1.74	1.68	1.60	1.38	1.79	0.93	1.35	12
	ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12
	ﾎｳ素及びその化合物	mg/L			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	4
	四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L																0
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	<0.06	<0.06	12
	ｸﾛﾛ酢酸	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	12
	臭素酸	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.002	0.002	0.002	0.001	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.004	0.001	0.002	12
	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	12
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	12
	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	12
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	12
	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	12
	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L			10			10			10			10	10	10	10	4
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	15.7	11.3	9.5	7.4	6.5	7.8	7.4	9.4	9.8	14.2	16.7	13.7	16.7	6.5	10.8	12
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L			43			44			45			47	47	43	45	4
	蒸発残留物	mg/L			103			104			90			137	137	90	108	4
	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L																0
	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L																0
	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L																0
	有機物（TOC）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
	pH値		6.8	6.7	6.8	6.8	6.9	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.7	6.8	12
	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

	採水年月日		R4.4.11	R4.5.16	R4.6.14	R4.7.11	R4.8.15	R4.9.13	R4.10.11	R4.11.14	R4.12.13	R5.1.16	R5.2.13	R5.3.14	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｳﾗﾝ及びその化合物	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
	ﾄﾙｴﾝ	mg/L			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜塩素酸	mg/L																0
	二酸化塩素	mg/L																0
	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水ｸﾛﾗｰﾙ	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	農薬類	mg/L																0
	残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	12
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L			43			44			45			47	47	43	45	4
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	遊離炭酸	mg/L			14.8			21.6			12.1			9.1	21.6	9.1	14.4	4
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度 (TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	mg/L			103			104			90			137	137	90	108	4
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値		6.8	6.7	6.8	6.8	6.9	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.7	6.8	12
	ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数(腐食性)				-2.0			-2.0			-2.1			-2.1	-2.0	-2.1	-2.0	4
	従属栄養細菌	CFU/ml	0	0	0	0	2	0	12	0	0	0	0	0	12	0	1	12
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	12
	PFOS及びPFOA	mg/L																0
自主管理項目	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	mg/L																0
	BOD	mg/L																0
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm																0
	SS	mg/L																0
	侵食性遊離炭酸	mg/L			14.0			20.0			11.0			8.5	20.0	8.5	13.0	4
	総窒素	mg/L																0
	総ﾘﾝ	mg/L																0
	生物総数	個/mL																0
	大腸菌(MPN/100mL)	MPN/100mL																0
	嫌気性芽胞菌(CFU/100mL)	CFU/100mL																0
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/10L)	個/10L																0
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/20L)	個/20L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/10L)	個/10L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/20L)	個/20L																0
	ﾋﾟｺﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	細胞/mL																0
	ｶﾙｼｳﾑ硬度	mg/L			31			32			32			33	33	31	32	4
	硫酸ｲｵﾝ	mg/L	17	14	12	11	10	12	11	15	16	16	17	15	17	10	14	12
	総ｱﾙｶﾘ度	mg/L			39.4			39.8			31.7			29.7	39.8	29.7	35.2	4
	電気伝導率	μS/cm	171	154	143	142	133	147	134	149	150	160	167	152	171	133	150	12

	採水年月日		R4.4.11	R4.5.16	R4.6.14	R4.7.11	R4.8.15	R4.9.13	R4.10.11	R4.11.14	R4.12.13	R5.1.16	R5.2.13	R5.3.14	最高	最低	平均	回数
	天候（当日）		雨	雨	雨	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴				
	天候（前日）		晴	雨	雨	晴	晴	雨	晴	雨後晴	晴	雨	雨	晴				
	気温	℃	16.6	18.6	21.0	32.4	34.9	28.6	22.0	21.8	15.0	11.6	16.3	16.2	34.9	11.6	21.3	12
	水温	℃	18.4	20.3	23.1	26.1	29.4	29.2	25.5	22.4	17.6	17.2	13.9	16.4	29.4	13.9	21.6	12
水質基準項目	一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌（/100mL）	/100ml	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				12
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	mg/L																0
	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	mg/L			0.001			0.002			0.001			<0.001	0.002	<0.001	0.001	4
	ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.23	0.92	0.83	1.20	1.20	1.17	1.54	2.10	1.59	1.60	1.31	1.43	2.10	0.83	1.34	12
	ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12
	ﾎｳ素及びその化合物	mg/L			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	4
	四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L																0
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	0.07	0.09	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.09	<0.06	<0.06	12
	ｸﾛﾛ酢酸	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	12
	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	12
	臭素酸	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.007	0.005	0.005	0.006	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.007	0.005	0.006	0.008	0.005	0.006	12
	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	12
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	<0.001	0.001	12
	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	12
	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L			8			8			10			12	12	8	10	4
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	15.6	6.2	7.7	6.4	7.8	6.9	8.8	10.0	10.9	16.1	14.2	15.1	16.1	6.2	10.5	12
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L			36			41			51			49	51	36	44	4
	蒸発残留物	mg/L			83			92			101			125	125	83	100	4
	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L																0
	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L																0
	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L																0
	有機物（TOC）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
	pH値		7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	12
	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
	色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

	採水年月日		R4.4.11	R4.5.16	R4.6.14	R4.7.11	R4.8.15	R4.9.13	R4.10.11	R4.11.14	R4.12.13	R5.1.16	R5.2.13	R5.3.14	最高	最低	平均	回数
水質管理目標設定項目	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｳﾗﾝ及びその化合物	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4
	ﾄﾙｴﾝ	mg/L			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜塩素酸	mg/L																0
	二酸化塩素	mg/L																0
	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	抱水ｸﾛﾗｰﾙ	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	農薬類	mg/L																0
	残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	12
	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L			36			41			51			49	51	36	44	4
	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	遊離炭酸	mg/L			5.0			7.8			6.4			4.9	7.8	4.9	6.0	4
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度 (TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12
	蒸発残留物	mg/L			83			92			101			125	125	83	100	4
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値		7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	12
	ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数(腐食性)				-1.7			-1.5			-1.7			-1.7	-1.5	-1.7	-1.6	4
	従属栄養細菌	CFU/ml	1	2	0	2	0	7	3	4	1	4	0	5	7	0	2	12
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	12
	PFOS及びPFOA	mg/L																0
自主管理項目	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	mg/L																0
	BOD	mg/L																0
	紫外線吸光度 (E260)	/5cm																0
	SS	mg/L																0
	侵食性遊離炭酸	mg/L			4.5			7.2			5.9			4.4	7.2	4.4	5.5	4
	総窒素	mg/L																0
	総ﾘﾝ	mg/L																0
	生物総数	個/mL																0
	大腸菌(MPN/100mL)	MPN/100mL																0
	嫌気性芽胞菌(CFU/100mL)	CFU/100mL																0
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/10L)	個/10L																0
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(/20L)	個/20L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/10L)	個/10L																0
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(/20L)	個/20L																0
	ﾋﾟｺﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ	細胞/mL																0
	ｶﾙｼｳﾑ硬度	mg/L			26			30			37			35	37	26	32	4
	硫酸ｲｵﾝ	mg/L	16	10	11	10	12	12	14	17	16	16	15	17	17	10	14	12
	総ｱﾙｶﾘ度	mg/L			33.3			35.0			34.8			33.9	35.0	33.3	34.2	4
	電気伝導率	μS/cm	173	118	123	111	135	131	146	164	158	174	160	169	174	111	147	12

Ⅴ　その他の試験

1　給水開始前検査及び通水開始前検査（水道法第 13 条等）

（1）概要

水道法第 13 条に基づく給水開始前の水質検査及び「宮崎市上下水道局通水開始前の水質検査実施要綱」に基づく通水前の水質検査については、次のとおりである。

（2）検査基準

①給水開始前検査（水道法第 13 条）

検査対象	検査項目
水道法第 13 条第 1 項 に係る施設	水質基準 51 項目※1 残留塩素 （水道法施行規則第 10 条）

②通水開始前検査（宮崎市上下水道局通水開始前の水質検査実施要綱）

工事に係る 滞水量	現場測定項目	判断基準	水質管理センター 検査項目※2	判断基準
10 ㎥以上	外観 残留塩素 におい 味	異常でないこと	ｐＨ値 味 臭気 色度 濁度 残留塩素	水質基準等に適合し、異常が認められないこと
10 ㎥未満	外観 残留塩素 におい 味	異常でないこと		

※1　水道法第４条第２項に基づく「水質基準に関する省令」で定められた水質基準項目
※2　水質検査の項目は、工事内容等を考慮して適宜追加

（3）検査件数

月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	計
給水開始前検査												1	1
通水開始前検査					1								1

２　その他の水質検査

定期水質検査、給水開始前検査及び通水開始前検査に該当しない検査の実施状況について示す。

月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	計
請求に基づく検査（水道法第 18 条）		1		4	2	1		1		1	2	1	13
臨時検査（水道法第 20 条）													0
その他					1				1	2	1		5

【請求に基づく検査】

苦情等に伴うものであり、持ち帰り検査及び検査結果書を発行したもの（水道法第 18 条）。

【臨時検査】

水道法第 20 条に基づく臨時の水質検査。

【その他】

他の検査に属さないもの全て（漏水の疑い等）

Ⅵ　指標菌及びクリプトスポリジウム等の検出状況

1　指標菌及びクリプトスポリジウム等の検出状況

（1）採水場所

各浄水場の原水

下北方浄水場及び富吉浄水場の浄水（クリプトスポリジウム及びジアルジアのみ）

（2）検査項目

指標菌（大腸菌、嫌気性芽胞菌）、クリプトスポリジウム及びジアルジア

（3）検査頻度

①　年 12 回検査する施設

リスクレベル４※であり、過去に原水でクリプトスポリジウム等が検出された施設

②　年４回検査する施設

リスクレベル４または３※であり、過去に原水でクリプトスポリジウム等が検出されていない施設

※クリプトスポリジウム等による汚染のおそれの判断

- リスクレベル４（汚染のおそれが高い）

  地表水を水道の原水としており、当該原水から指標菌が検出されたことがある施設。

- リスクレベル３（汚染のおそれがある）

  地表水以外の水を水道の原水としており、当該原水から指標菌が検出されたことがある施設。

- リスクレベル２（当面、汚染の可能性が低い）

  地表水等が混入していない被圧地下水以外の水を原水としており、当該原水から指標菌が検出されたことがない施設。

- リスクレベル１（汚染の可能性が低い）

  地表水等が混入していない被圧地下水のみを原水としており、当該原水から指標菌が検出されたことがない施設。

（「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」による。）

（4）検査結果（概況）

各浄水場の原水及び浄水において、指標菌、クリプトスポリジウム及びジアルジアの検査を行った。その結果を表－１及び表－２に示す。

下北方浄水場原水では令和４年 11 月～令和５年３月にクリプトスポリジウムを検出した。また、富吉浄水場原水においても令和４年 11 月～令和５年３月にクリプトスポリジウムを検出したが、いずれも浄水では検出しておらず、浄水場のろ過池流出水濁度についても常時 0.1 度以下で適正に管理されており問題なかった。

なお、原水でクリプトスポリジウムが検出された際、宮崎市内における水道水由来のクリプトスポリジウム症の発生状況を宮崎市保健所に確認したところ、医師からの届出はなかった。

表－１　指標菌及びクリプトスポリジウム等検査結果（原水）

ｎ：検出回数　ｍ：検査回数

①旧宮崎市域

下北方浄水場

採水年月日	R4.4.12	R4.5.17	R4.6.13	R4.7.12	R4.8.16	R4.9.12	R4.10.12	R4.11.15	R4.12.12	R5.1.17	R5.2.14	R5.3.14	ｎ / ｍ
大腸菌	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	12 / 12
嫌気性芽胞菌	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	12 / 12
クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出	検出	検出	検出	検出	5 / 12
ジアルジア	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0 / 12

富吉浄水場

採水年月日	R4.4.12	R4.5.17	R4.6.13	R4.7.12	R4.8.16	R4.9.12	R4.10.12	R4.11.15	R4.12.12	R5.1.17	R5.2.14	R5.3.13	ｎ / ｍ
大腸菌	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	12 / 12
嫌気性芽胞菌	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	12 / 12
クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出	検出	検出	検出	検出	5 / 12
ジアルジア	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0 / 12

②田野町域

田野第１浄水場（片井野）

採水年月日	R4.4.11	R4.5.16	R4.6.14	R4.7.11	R4.8.15	R4.9.13	R4.10.11	R4.11.14	R4.12.13	R5.1.16	R5.2.13	R5.3.14	ｎ / ｍ
大腸菌		検出			検出			検出			検出		4 / 4
嫌気性芽胞菌		不検出			不検出			不検出			検出		1 / 4
クリプトスポリジウム		不検出			不検出			不検出			不検出		0 / 4
ジアルジア		不検出			不検出			不検出			不検出		0 / 4

田野第１浄水場（木場段）

採水年月日	R4.4.11	R4.5.16	R4.6.14	R4.7.11	R4.8.15	R4.9.13	R4.10.11	R4.11.14	R4.12.13	R5.1.16	R5.2.13	R5.3.14	ｎ / ｍ
大腸菌		検出			検出			検出			検出		4 / 4
嫌気性芽胞菌		不検出			不検出			不検出			不検出		0 / 4
クリプトスポリジウム		不検出			不検出			不検出			不検出		0 / 4
ジアルジア		不検出			不検出			不検出			不検出		0 / 4

③高岡町域

川口浄水場（梁瀬第１）

採水年月日	R4.4.12	R4.5.17	R4.6.13	R4.7.12	R4.8.16	R4.9.12	R4.10.12	R4.11.15	R4.12.12	R5.1.17	R5.2.14	R5.3.14	ｎ / ｍ
大腸菌	不検出			不検出			不検出			不検出			0 / 4
嫌気性芽胞菌	不検出			不検出			不検出			不検出			0 / 4
クリプトスポリジウム	不検出			不検出			不検出			不検出			0 / 4
ジアルジア	不検出			不検出			不検出			不検出			0 / 4

川口浄水場（梁瀬第２）

採水年月日	R4.4.12	R4.5.17	R4.6.13	R4.7.12	R4.8.16	R4.9.12	R4.10.12	R4.11.15	R4.12.12	R5.1.17	R5.2.14	R5.3.14	ｎ / ｍ
大腸菌	不検出			不検出			不検出			不検出			0 / 4
嫌気性芽胞菌	不検出			不検出			不検出			不検出			0 / 4
クリプトスポリジウム	不検出			不検出			不検出			不検出			0 / 4
ジアルジア	不検出			不検出			不検出			不検出			0 / 4

浦之名浄水場

採水年月日	R4.4.12	R4.5.17	R4.6.13	R4.7.12	R4.8.16	R4.9.12	R4.10.12	R4.11.15	R4.12.12	R5.1.17	R5.2.14	R5.3.13	ｎ / ｍ
大腸菌			不検出			不検出			不検出			不検出	0 / 4
嫌気性芽胞菌			不検出			不検出			不検出			不検出	0 / 4
クリプトスポリジウム			不検出			不検出			不検出			不検出	0 / 4
ジアルジア			不検出			不検出			不検出			不検出	0 / 4

④清武町域

清武第１水源地

採水年月日	R4. 4. 11	R4. 5. 16	R4. 6. 14	R4. 7. 11	R4. 8. 15	R4. 9. 13	R4. 10. 11	R4. 11. 14	R4. 12. 13	R5. 1. 16	R5. 2. 13	R5. 3. 14	n / m
大腸菌	検出			検出			検出			検出			4 / 4
嫌気性芽胞菌	不検出			不検出			不検出			不検出			0 / 4
クリプトスポリジウム	不検出			不検出			不検出			不検出			0 / 4
ジアルジア	不検出			不検出			不検出			不検出			0 / 4

清武第２水源地

採水年月日	R4. 4. 11	R4. 5. 16	R4. 6. 14	R4. 7. 11	R4. 8. 15	R4. 9. 13	R4. 10. 11	R4. 11. 14	R4. 12. 13	R5. 1. 16	R5. 2. 13	R5. 3. 14	n / m
大腸菌		不検出			不検出			不検出			不検出		0 / 4
嫌気性芽胞菌		不検出			不検出			不検出			不検出		0 / 4
クリプトスポリジウム		不検出			不検出			不検出			不検出		0 / 4
ジアルジア		不検出			不検出			不検出			不検出		0 / 4

清武第３水源地１号井

採水年月日	R4. 4. 11	R4. 5. 16	R4. 6. 14	R4. 7. 11	R4. 8. 15	R4. 9. 13	R4. 10. 11	R4. 11. 14	R4. 12. 13	R5. 1. 16	R5. 2. 13	R5. 3. 14	n / m
大腸菌			不検出			不検出			不検出			不検出	0 / 4
嫌気性芽胞菌			不検出			不検出			不検出			不検出	0 / 4
クリプトスポリジウム			不検出			不検出			不検出			不検出	0 / 4
ジアルジア			不検出			不検出			不検出			不検出	0 / 4

清武第３水源地２号井

採水年月日	R4. 4. 11	R4. 5. 16	R4. 6. 14	R4. 7. 11	R4. 8. 15	R4. 9. 13	R4. 10. 11	R4. 11. 14	R4. 12. 13	R5. 1. 16	R5. 2. 13	R5. 3. 14	n / m
大腸菌			不検出			不検出			不検出			不検出	0 / 4
嫌気性芽胞菌			不検出			不検出			不検出			不検出	0 / 4
クリプトスポリジウム			不検出			不検出			不検出			不検出	0 / 4
ジアルジア			不検出			不検出			不検出			不検出	0 / 4

表－２　クリプトスポリジウム等検査結果（浄水）

ｎ：検出回数　ｍ：検査回数

①旧宮崎市域

下北方浄水場

採水年月日	R4. 4. 12	R4. 5. 17	R4. 6. 13	R4. 7. 12	R4. 8. 16	R4. 9. 12	R4. 10. 12	R4. 11. 15	R4. 12. 12	R5. 1. 17	R5. 2. 14	R5. 3. 14	n / m
クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0 / 12
ジアルジア	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0 / 12

富吉浄水場

採水年月日	R4. 4. 12	R4. 5. 17	R4. 6. 13	R4. 7. 12	R4. 8. 16	R4. 9. 12	R4. 10. 12	R4. 11. 15	R4. 12. 12	R5. 1. 17	R5. 2. 14	R5. 3. 13	n / m
クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0 / 12
ジアルジア	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0 / 12

Ⅶ　そ　の　他

１　外部精度管理調査への参加

（１）厚生労働省所管

＊　目的（水道水質検査精度管理のための統一試料調査実施要領）

水道法第 20 条第３項に規定する登録水質検査機関、水道事業者等が設置する水質検査機関及び地方公共団体の衛生研究所又は保健所等に対し、水道水質検査精度管理のための統一試料調査を実施し、水道水質検査の技術水準を把握するとともに、技術向上に資する基礎資料を得るために実施するもの。

令和４年度は 408 機関が参加した。検査対象項目は、無機物がカドミウム及びその化合物、アルミニウム及びその化合物、有機物がジェオスミン、２－メチルイソボルネオールの４項目であった。

宮崎市上下水道局（浄水課水質管理センター）は、無機物試料で測定値が中央値±10%、有機物試料で±20%の範囲内であり、良好な結果であると評価された。

（２）宮崎県所管

＊　目的（宮崎県水道水質検査外部精度管理事業実施要領）

宮崎県水道水質管理計画（平成 19 年４月宮崎県改正）に基づき、各検査機関で実施される飲料水の水質検査業務及びこれに関する事務の管理（精度管理）の一環として、外部精度管理を実施し、検査の精度及び正確さの向上を図るとともにデータの信頼性の確保に資することを目的としている。

令和４年度は、４機関が参加した。検査対象項目は、臭素酸及び色度の２項目であった。

宮崎市上下水道局（浄水課水質管理センター）は２項目共に「回収率※」が適切な範囲内であり、良好な測定結果であると評価された。

※回収率

測定値の平均を設定値で割り、百分率（%）で表したもの。

水道水の水質検査では、臭素酸は 90～110%、色度は 80～120%の範囲が良好とされている。

２　水源水質事故等

令和４年度に発生した水源水質事故等のうち、水質管理センターが現地調査、水質検査等の対応を行った事故に関する概要を表－１に示す。

また、平成 25 年度以降の発生件数を流出物別(表－２)及び発生源別(表－３)にまとめ、流出物別の経年の推移をグラフ化（図－１）した。

表－１　令和４年度水源水質事故等

発生日	水系	発生場所	事故内容	原因	経過･処置
R4.4.21	大淀川	富吉	油流出	不明	浄水課職員から富吉取水口の油分センサーが異常を検知したとの連絡を受け、水質管理センターが富吉取水口及び上流域各地点（六田川、天神川、江川）における臭気検査を行った。上流域各地点においては、油臭・油膜は確認されなかったが、富吉取水口は油臭のみを確認した。 富吉浄水場は取水ポンプの稼働台数を２台から１台に減らし、活性炭注入量を増やす等の対応を行ったが取水を停止した。 その後、継続して富吉取水口、沈殿池等で臭気検査を行い、異常がないことを確認したうえで、通常の浄水処理を再開した。 なお、市環境指導課と合同で取水口付近の業者からの排水、六田川の臭気調査等するも流出元は不明であった。
R4.5.12	天神川	富吉	油流出	給油時の不注意	浄水課職員から富吉取水口の油分センサーが異常を感知したとの連絡を受け、取水口の臭気試験を実施したところ油臭（臭気強度５）を確認し取水を停止した。 市環境指導課等と周辺調査の結果、事業所近くの側溝に油が滞留していることを確認した。当該事業者に聞き取りを行ったところ、重機に燃料（軽油）を移し替えていた時、目を離したすきに約 20L が流出したとのことであった。流出した油については、当該事業者がオイルマットで拭き取って中和剤を散布したが、当日の降雨により油が天神川に流出したと推測されたことから、取水口にて継続的に臭気試験を実施し、臭気強度の低下の確認後、活性炭注入量を増やしたうえで取水ポンプを起動し、導水管の洗管を行った。 その後、取水口の臭気が改善されたことから通常の浄水処理を再開した。 なお、当該事業者に対しては市環境指導課が再発防止及び事故発生時の対応（中和剤の使用禁止など）について指導を実施した。
R4.5.24	森永川	国富町	油流出	燃料タンクの破損	国土交通省宮崎河川国道事務所から国富町森永川（本庄川支川で柏田取水口から約 13 ㎞上流に位置する。）において軽油約 100L が流出する事故が発生したとの連絡を受けた。原因は軽油タンク車が敷鉄板の上を通過した際に鉄板が跳ねてタンクが破損したことであった。 国土交通省及び県高岡土木事務所等がオイルマット及びオイルフェンスを設置しており、本庄川への流出は無いことを確認したが、定期的に取水口の臭気を確認し、予防措置として活性炭注入量の増加や周辺河川等の現地調査を実施した。 その後、油臭が無くなったことを確認した後に通常の浄水処理を再開した。
R4.10.17	天神川	富吉	油流出	燃料タンクからの漏出	浄水課職員から富吉取水口の油分センサーが感知し、すでに沈殿池に達している状況であったことから取水停止しているとの連絡を受けた。 周辺調査を実施したところ、事業所近くの側溝に油が滞留していることを確認した。当該事業者に聞き取りを行ったところ、従業員以外の第三者に重機の燃料タンクの蓋を開けられた可能性が高く、満杯（200L）だった軽油が約９割漏出していたため、市消

					防局等に連絡したとのことであった。漏出した軽油については、当該事業者が中和剤を散布等して対処しているが、降雨により地表に残存していた油が側溝から天神川に流出したと推測された。 浄水における油臭等は確認されなかったものの、取水口及び沈殿池にて油臭（臭気強度１）を確認したため、継続して原水で臭気試験を行い、油臭が無くなったことを確認した後に沈殿池へ送水を開始し、通常の浄水処理を再開した。 なお、事業者に対しては、市環境指導課が側溝及び水路と天神川の合流点にオイルマット等の設置するよう指示し、また、再発防止及び事故発生時の対応についても指導を実施した。
R4.10.31	飯田川	高岡	油流出	重油タンクのバルブ開閉の不具合	営業所工務課高岡営業所工務係から飯田川へ油が流出したとの連絡を受けた。事故発生時に高岡総合支所農林建設課が連絡を受け、現地調査しており、ハウスの重油タンクのバルブ開閉の不具合により 10L 程度の流出が見られたとのことであった。 対策として原因者等が発生場所の水路にてオイルマットを設置して飯田川への流れ込みを防ぎ、飯田川の２箇所にもオイルフェンスを設置しているとのことであった。状況確認のため水質管理センターで現場確認をしたところ、油流出量は 50L 程度であったが、油は発生源の水路でほぼ抑えられており飯田川への流れ込みは無かった。その後、大淀川への合流点、富吉取水口、柏田取水口も目視にて異常は無いことを確認した。
R5.3.13	飯田川	高岡	油流出	不明	下水道施設課から富吉浄水場付近のマンホールポンプ場から下水が溢水し、富吉取水口上流の六田川に流入した可能性があるとの連絡を受けた。現地を確認したところ、丘下橋付近の道路脇雨水路を経由し、六田川に下水が流出したものと考えられた。 下水道施設課に確認したところ、溢水発生原因は不明、溢水期間は 3 日程度、当該場所のポンプの起動時間から算出した溢水量は少ないと考えられる、とのことであった。 下水道施設課及び市委託業者が現場に発生した下水溜まりを回収、消毒するとともに、水質管理センターが下流側の鐙田橋で採水、臭気試験を実施したところ、結果は藻臭で下水臭は確認されなかった。また、原水の監視計器にも異常は発生しなかったため、経過を注視しつつ通常の浄水処理を継続した。

表－２　年度・流出物別水質事故等発生件数

流出物＼年度	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	計
油		1	2		2	6	5	2	2	5	25
農薬							2	1			3
汚濁水								1			1
薬品											0
し尿・汚水										1	1
不明											0
その他	3							1			4
計	3	1	2	0	2	6	7	5	2	6	34

表－３　年度・発生源別水質事故等発生件数

流出箇所＼年度	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	計
事業所						2		1		2	5
農業		1			1	1	3	2	1	1	10
工事現場											0
車両、船舶事故			1		1		3			1	6
不明			1			2	1	1	1	1	7
その他	3					1		1		1	6
計	3	1	2	0	2	6	7	5	2	6	34

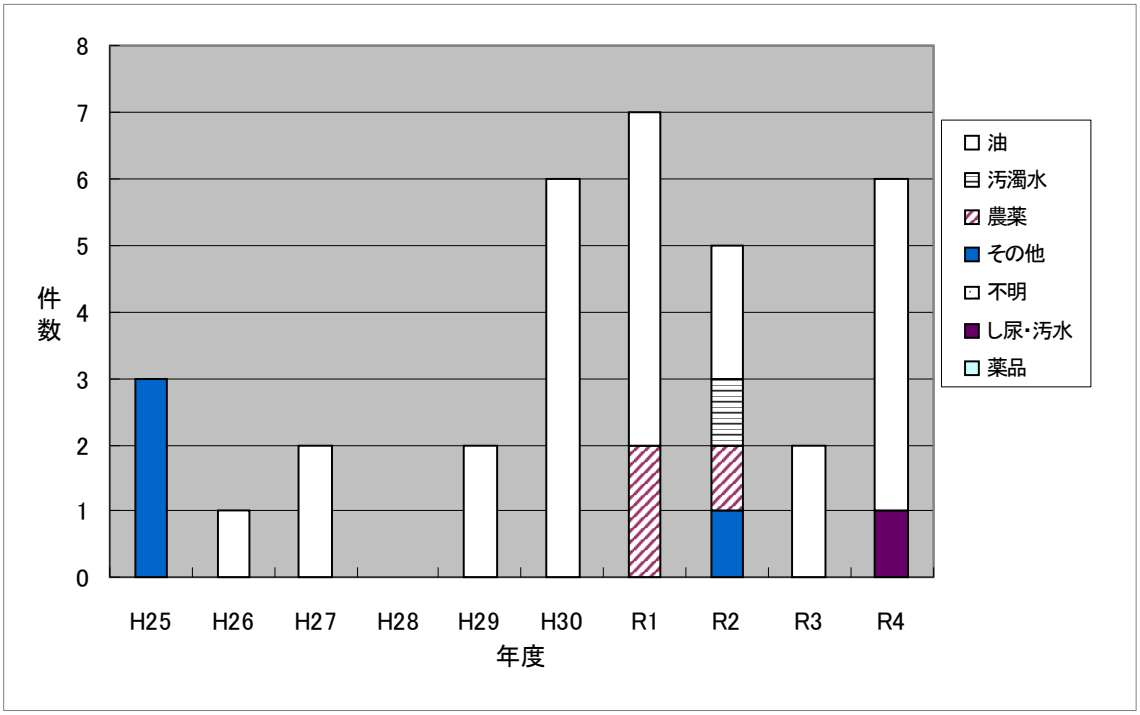

図－１　流出物別の経年の推移

3　苦情及び問合せ状況

令和４年度の水道水の水質に関する苦情及び問合せによる受付件数は93件であった。問合せの内容に応じて現地調査、水質検査等を行っている。年度別件数及び内容については表－１のとおりである。

表－１　苦情及び問合せによる調査件数（年度別）

分類項目＼年度		25	26	27	28	29	30	元	2	3	4	合計
水の着色	青　色			1							1	2
	緑　色							1			1	2
	赤　色	2		1		2		1				6
	黄　色			1				3	2	2		8
	黒　色						1	1		1		3
	白　色	2	5	6	9	4	1	5	5	2	2	41
	茶　色	5	1	2	3	4	2	5	3	2	1	28
器や物の着色	青　色		3		1	1	4				1	10
	黒　色			2	1	1		1	3	2	1	11
	紫　色											0
	桃　色	2		1		2		1			1	7
	白　色					2	1	3	3	5	4	18
	茶　色	1		1	2				2	1	1	8
	黄　色		1	1					1			3
異臭	朝の使い始め	1					1					2
	油　臭			1						1	1	3
	ｼﾝﾅｰ臭・薬品臭	1	2	1						1	1	6
	塩素臭	12	6	8	7	4	3	3	9	6	2	60
	かび臭	3	1	31				2		1	2	40
	その他	10	6	6	11	17	4	7	9	6	3	79
異物	白　色	4	3	3	2	4	1	3			4	24
	茶　色	1							1	2	1	5
	黒　色	7	9	9	10	18	13	5	12	10	6	99
	ｷﾗｷﾗ光る物											0
	ﾇﾙﾇﾙしたもの					1		1		1		3
	油膜状の浮遊物											0
	その他	2	4	6	2		3	1	4	3	2	27
発泡						1	3		1		3	8
味		1	1	3	2	2	3	2	2	3	4	23
生物		1										1
その他	浄水器	4				1	2	2	1	2	2	14
	水道水への不安	5	7	7	15	9	15	17	19	13	19	126
	井戸水						1	1				2
	その他	26	10	8	29	32	34	29	36	35	30	269
合計		90	59	99	94	105	92	94	113	99	93	938

４　気象状況

令和４年度及び平年の降水量は下記のとおりであり、年間総降水量は平年を上回った。
※降水量については宮崎地方気象台ホームページを参照している。

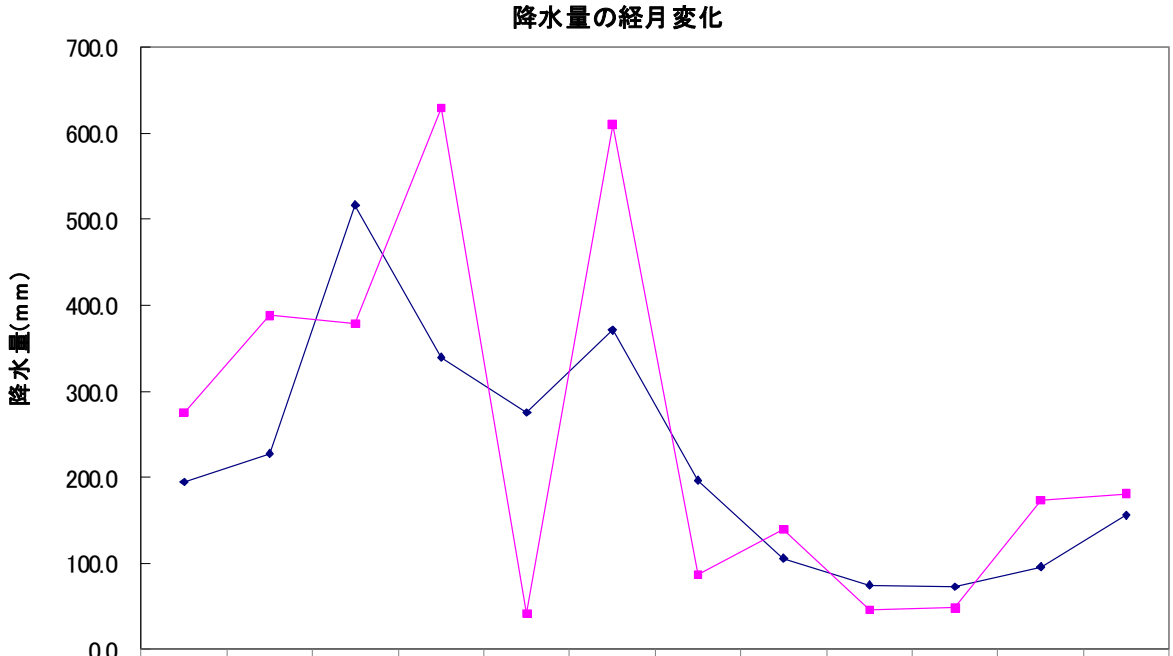

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平年	194.5	227.6	516.3	339.3	275.5	370.9	196.7	105.7	74.9	72.7	95.8	155.7
令和4年度	275.5	388.0	378.5	629.0	41.5	610.0	87.0	139.5	46.0	48.5	173.5	181.0

年間総降水量　令和４年度：2998.0 mm
令和３年度：3052.5 mm
平　　年：2625.5 mm（1 月～12 月…統計期間 1991 年～2020 年）

５　組織及び事務分掌

（１）組織（構成図）

R4.4.1現在

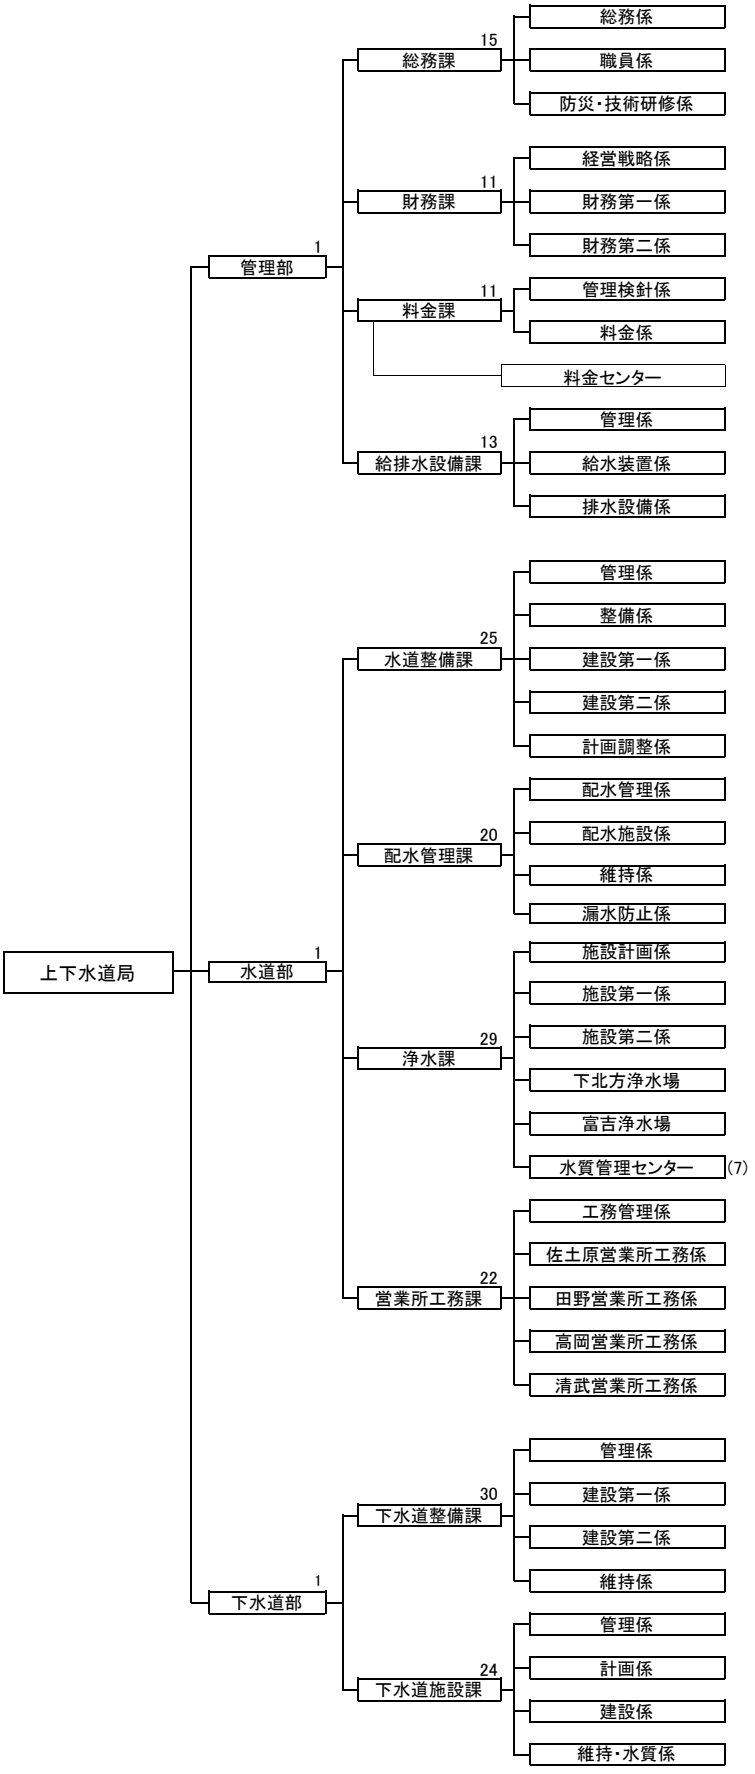

総職員数　204名（管理者、会計年度職員及び再任用職員は除く）

（２）浄水課水質管理センター事務分掌

① 水質の管理に関すること。

② 水質の検査及び試験に関すること。

③ 水質検査に係る機器類及び薬品の管理に関すること。

④ 水質検査結果の集計、解析、報告及び公表に関すること。

⑤ 水源の水質保全に係る調査等に関すること。

⑥ 水安全計画の運用調整及び水質に関すること。

令和４年度　水質試験年報　（第２５集）

令和５年９月発行

編集発行

宮崎市上下水道局水道部浄水課水質管理センター

〒８８０－２１１４

宮崎県宮崎市大字富吉字上川久保５６５５番地１

ＴＥＬ　０９８５－４７－９２４９

ＦＡＸ　０９８５－４７－７８００

e-mail　90jyousui@city.miyazaki.miyazaki.jp